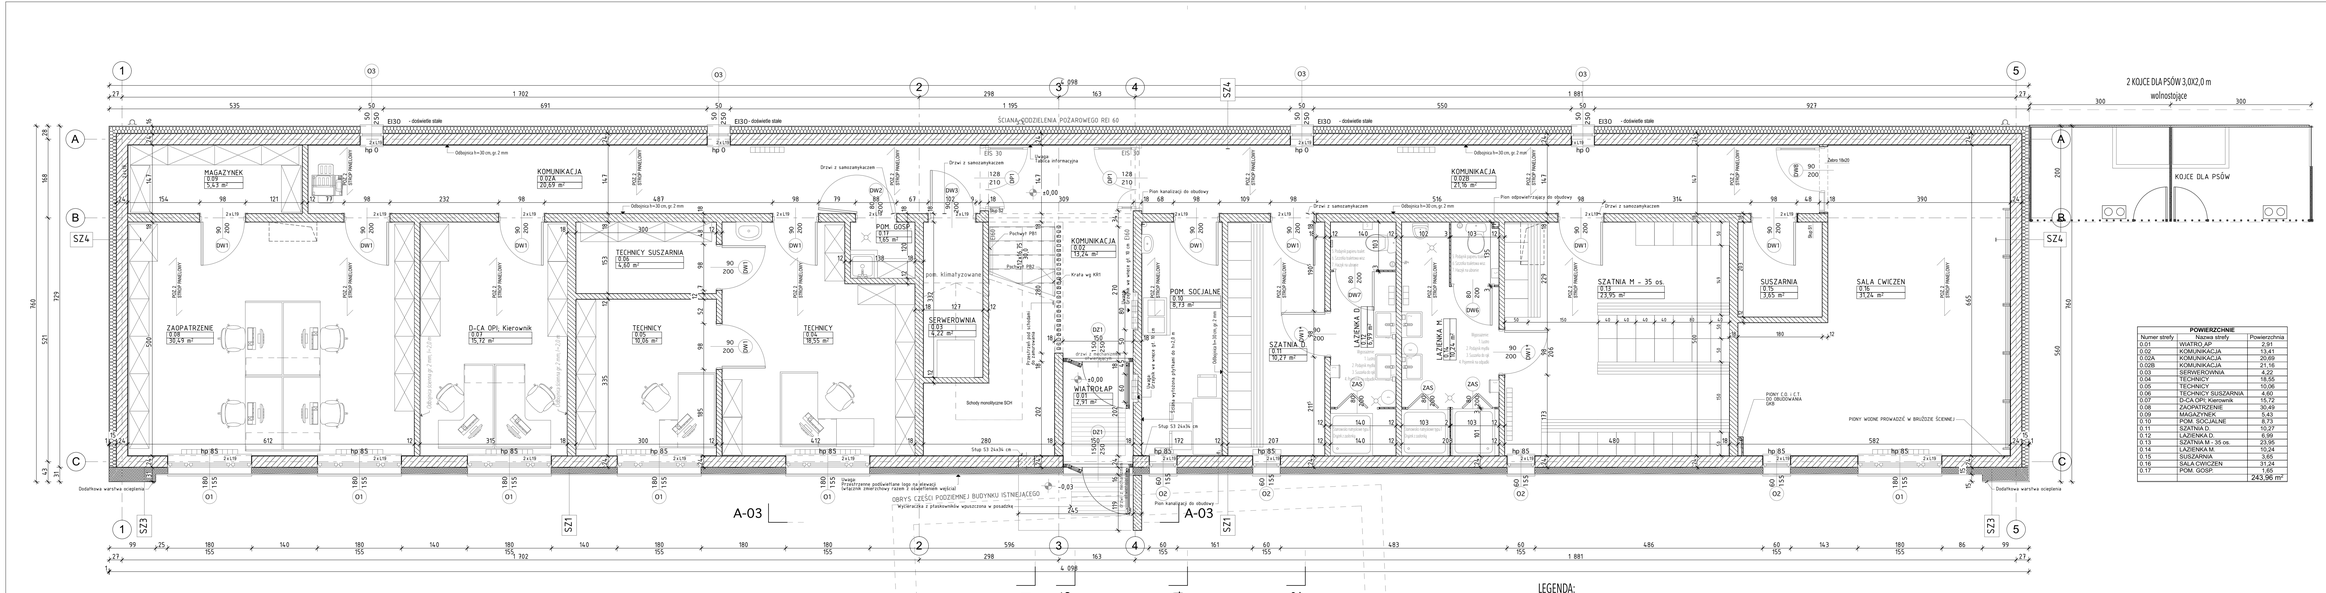

POWIERZCHNIE		
Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
0.01	WIATRO.D	7,91
0.02	KOMUNIKACJA	13,41
0.02A	KOMUNIKACJA	20,68
0.02B	KOMUNIKACJA	21,16
0.03	SERWEROWNIA	5,22
0.04	TECHNICY	18,55
0.05	TECHNICY	10,06
0.06	TECHNICY SUSZARNIA	4,00
0.07	D-CA OPL. Kierownik	15,72
0.08	ZAOPATRZENIE	30,49
0.09	MAGAZYNEK	5,43
0.10	POM. SOCJALNE	9,73
0.11	SZATNIA D.	10,27
0.12	LAZIENKA D.	6,99
0.13	SZATNIA M - 35 os.	23,95
0.14	LAZIENKA M.	10,24
0.15	SUSZARNIA	3,65
0.16	SALA ĆWICZEŃ	31,24
0.17	POM. GOSP.	1,85
		243,96 m²

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", opisowymi częściami projektu Technik Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze zmian/ lub przeszkolenie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, na zwartej wykonawcy z koniecznością skalkulowania i zabezpieczenia takiego elementu w ramach ceny ofertowej, bez prawa do roszczeń finansowych z tego tytułu.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do niego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami projektu budowlanego, technologicznego, konstrukcyjnego oraz architektonicznym a branżowym powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przymierzać według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Wszystkie elementy budowlane należy wykonać z dokładnościom i poszostałymi opisowowanie branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszystkie elementy kuchnie, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki stalowej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych stolarskie rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania. Inny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią mniejszego opisowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i łokalu, w szczególności elementy kuchnie, elementy wyposażenia, w szczególności elementy wełnej, brodzik przysznicowej i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i łokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kanitlowego.
10. Wymagane jest zachowanie ciągłości przeciwpożarowej na wysokościowy inwestycji w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się ognia.

FORMA_T
pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
Poznań
ul.Sporna 19/31/789 Poznań
5252524825
marcin@formaarchitekci.pl

OBIEKT:
REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES:
KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31
DZIAŁKA 678, ARK. -, OBR. KOŚCIAN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT	arch. Marcin Piotrowski up. w WP-CM/0063/PWOM/07 w zakresie architektoniczne	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jan Nikisch up. w WP-CM/0063/PWOM/07 w zakresie architektoniczne	

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ:
RZUT PARTERU - BUDYNEK NOWY

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50, 1:1	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
DATA	ARKUSZ	PW.A.02
09.2018		

LEGENDA:

SZ1 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 15,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ2 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 30,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ4 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Wełna mineralna elewacyjna 15,0 cm
Klej do wełny
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm