


	projektowane przewody wody zimnej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody ciepłej rurociąg Pex do śr.40x3,7
	projektowane przewody wody cyrkulującej rura Pex do śr.40x3,7
	pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulującej
	rura osłonowa
	zawór odcinający kulowy
	zawór termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja termiczna: zalecany zakres regulacji: 55°C – 60°C (max. zak.reg. 40°C – 65°C) Nastawa temp. zabezp. przed nieuprawnioną manipulacją
	filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brązu , głowica z mosiądzu oczko siatki 0,6mm 100 oczek.cm2

- UWAGA!
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 - W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,

- wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
- Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z

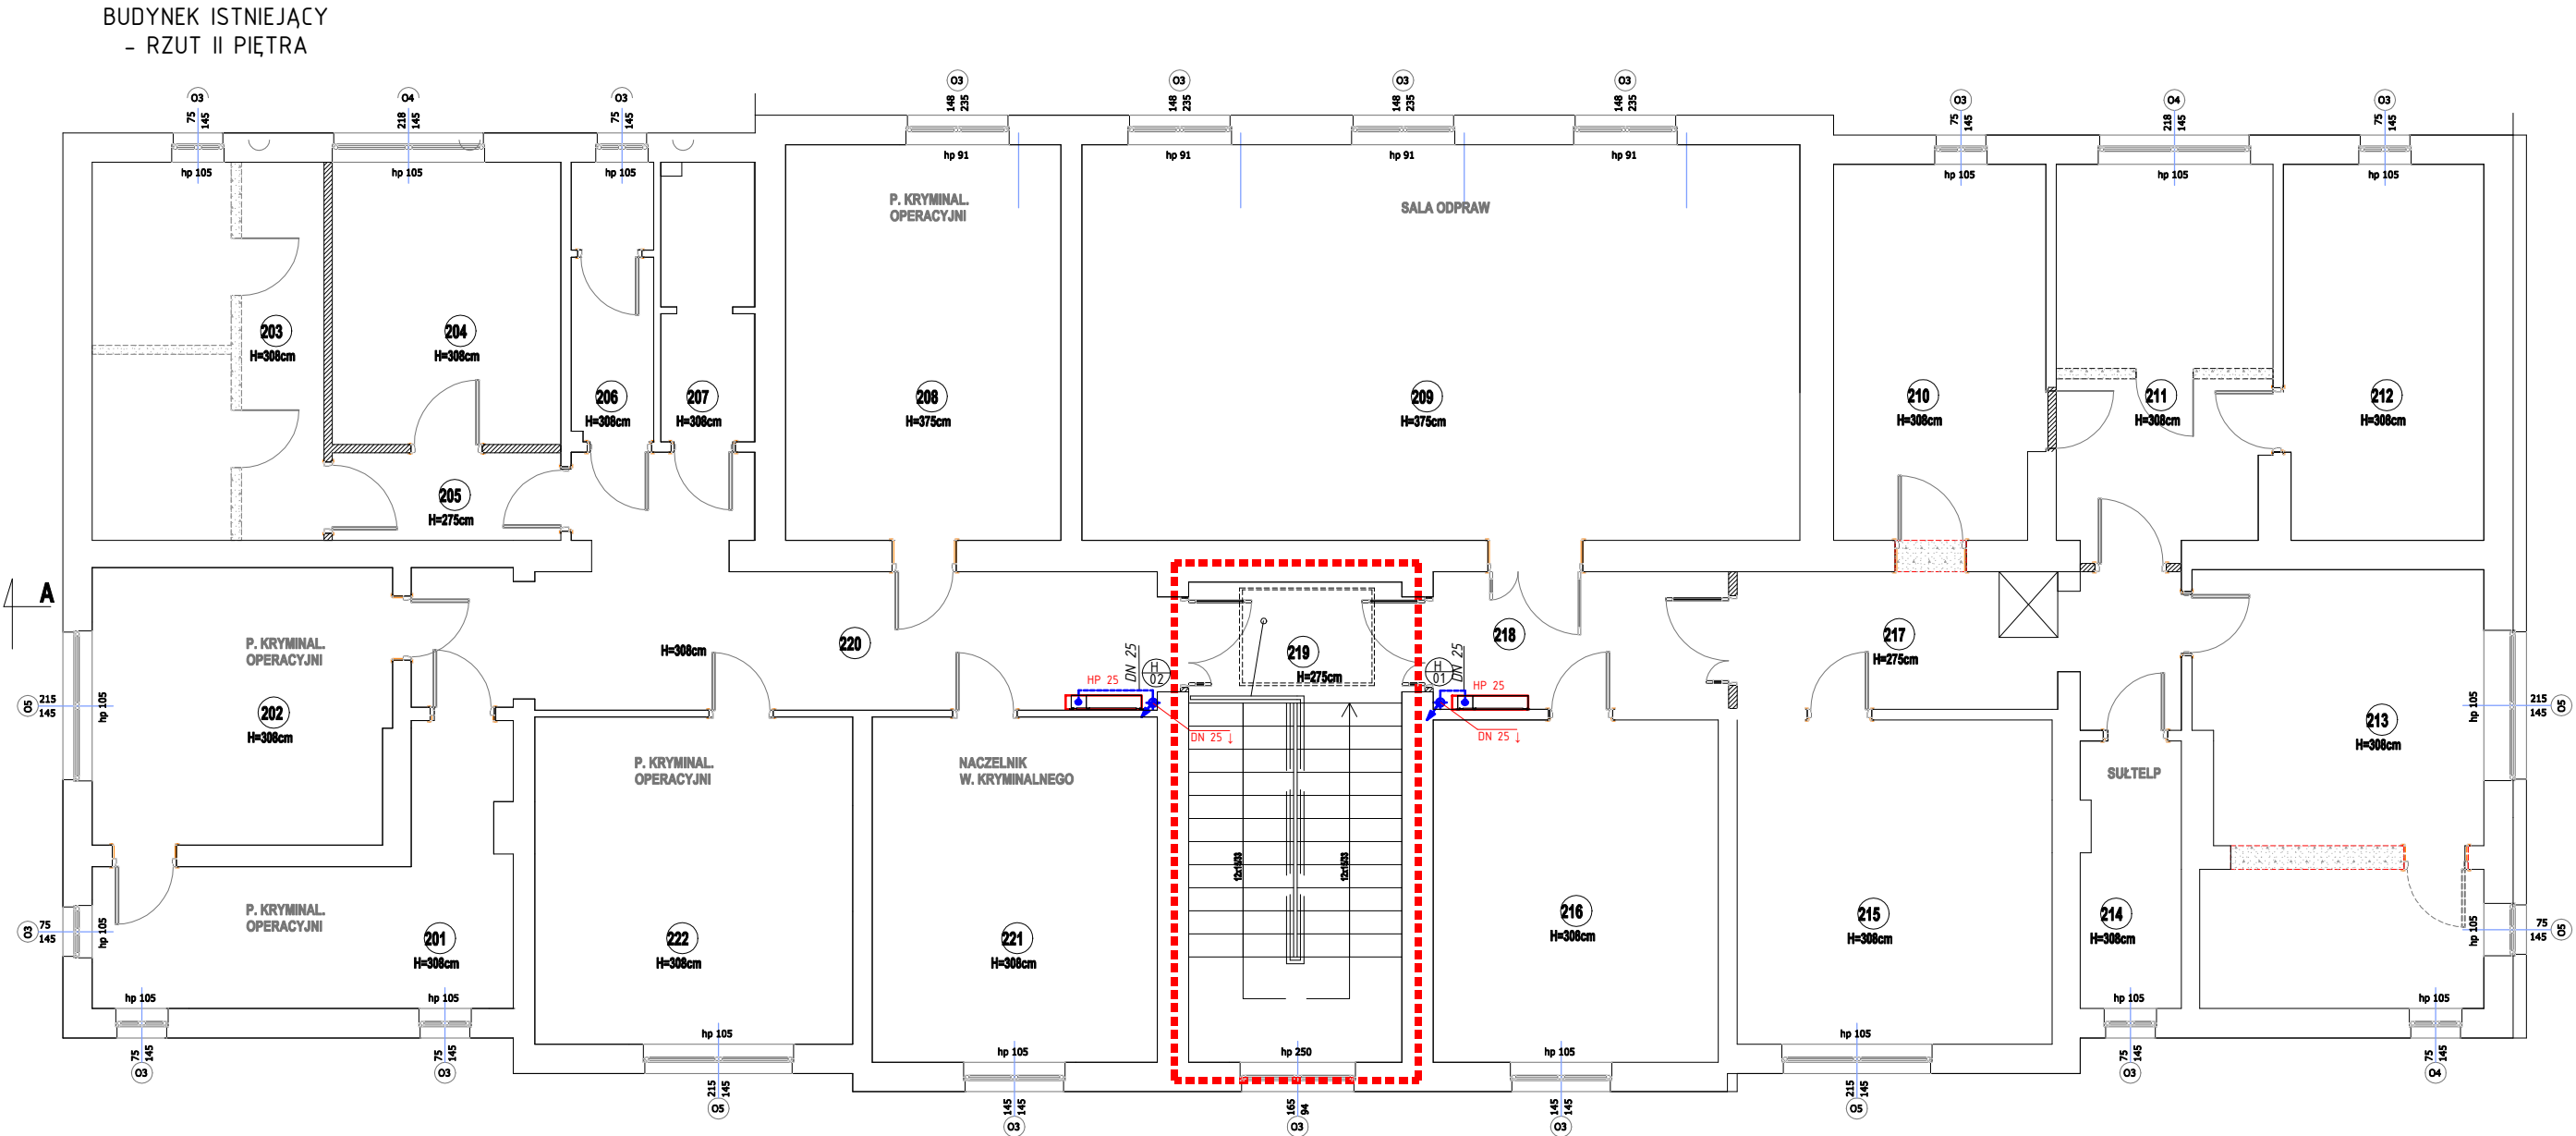

plyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.
6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
7. Ko

Pracownia projektowa **FORMA T**
Marcin Florkowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
buro:
ul. Sporna 15 61-708 Poznań
0/602524825
marcin@formatachiteki.pl

8. W

OBIEKT:
REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOSCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

ADRES:
KOCECIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT
mgr inż. Agnieszka Kurowska
upr. nr WKP-0272/POSO/04
w zakresie instalacji i sieci sanit.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Weronika Banaszak

BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ
Rzut dachu, rzut II piętra
- instalacja zw, cwu, cyrkulacji

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:100	PW	IS04
DATA	ARKUSZ	
11.2018		