


2 PIĘTRO

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

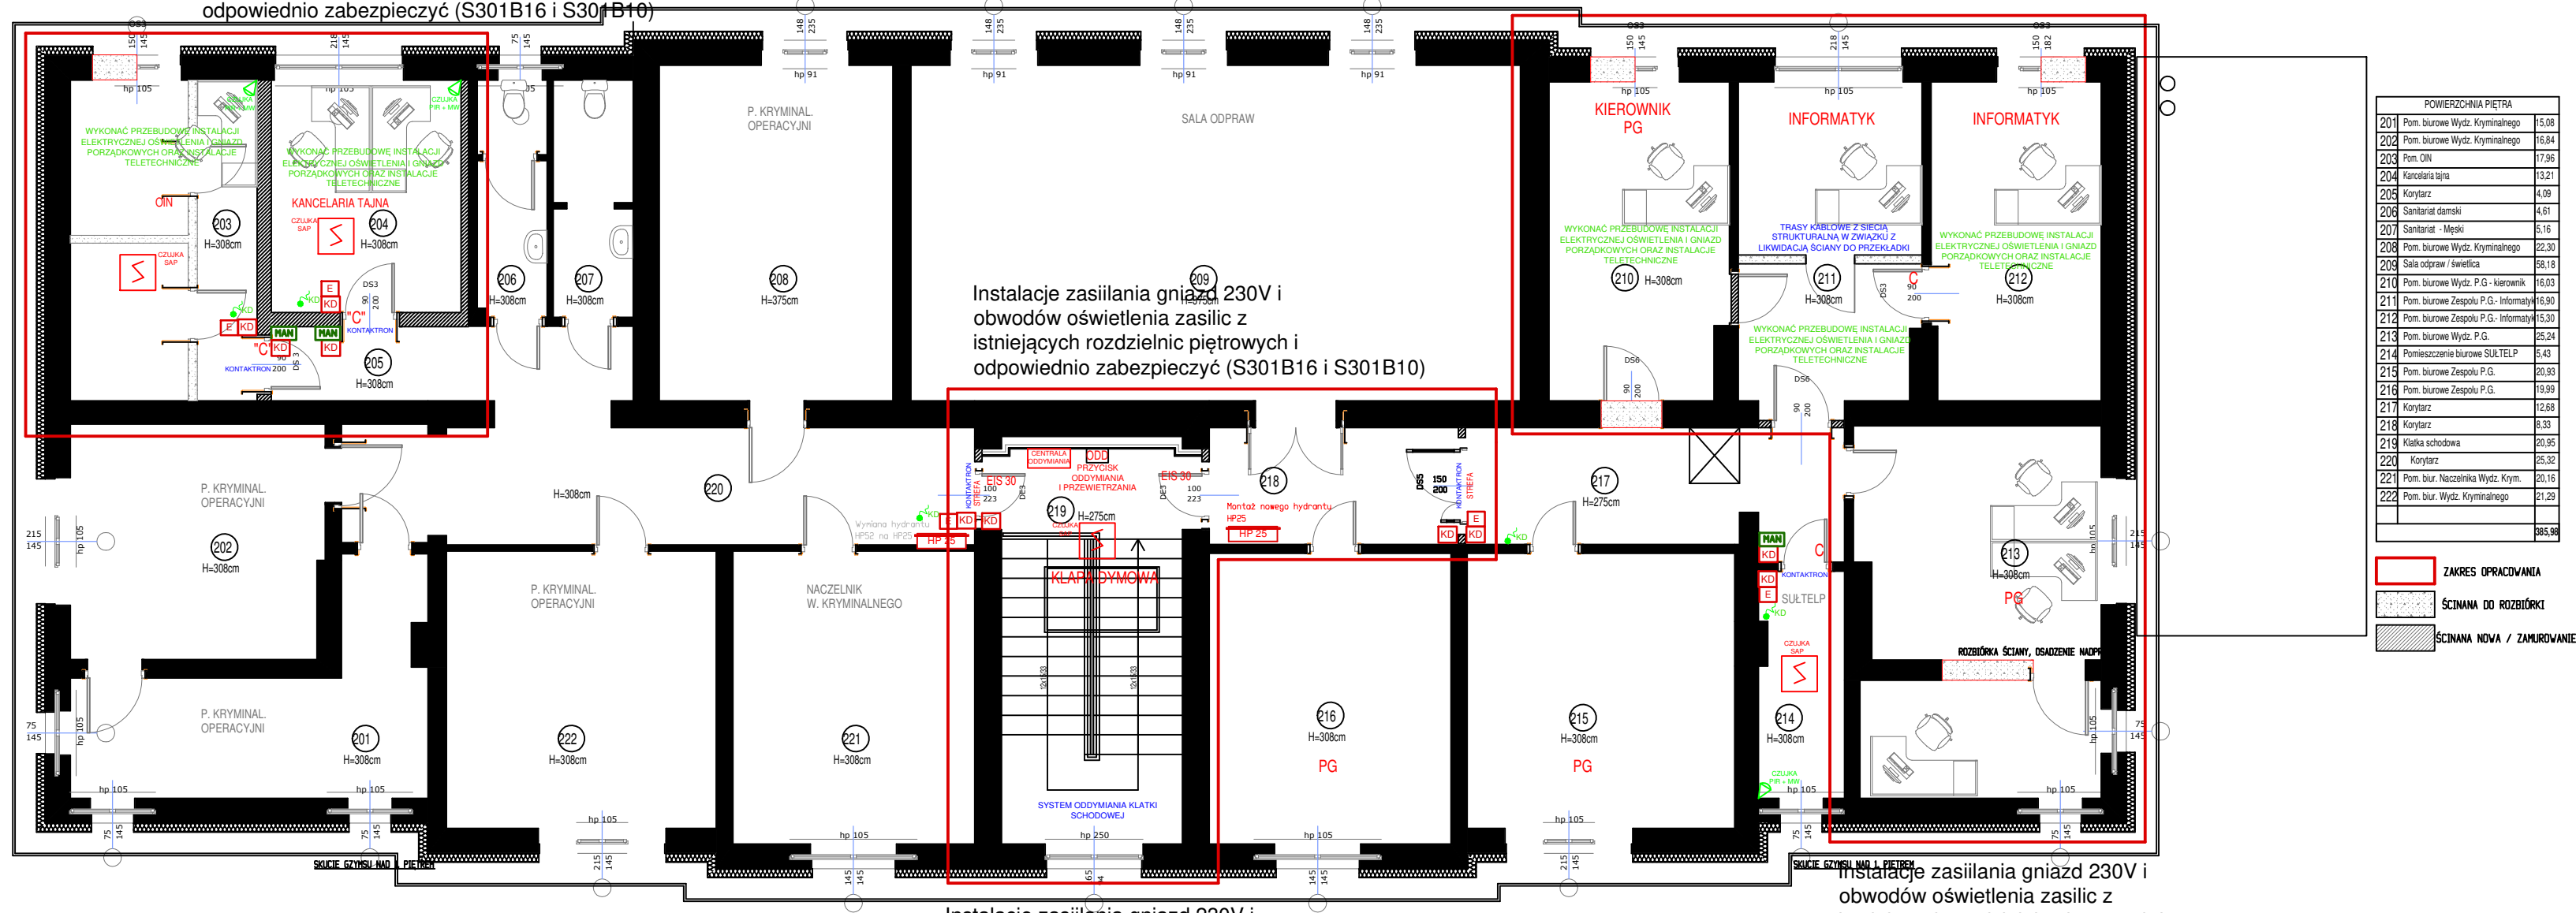

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

Instalacje zasilania gniazd 230V i obwodów oświetlenia zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych i odpowiednio zabezpieczyć (S301B16 i S301B10)

POWIERZCHNIA PIĘTRA	
201	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
202	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
203	Pom. OIN
204	Kancelaria tajna
205	Korytarz
206	Sanitariat damski
207	Sanitariat - Męski
208	Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego
209	Sala odpraw / świetlica
210	Pom. biurowe Wydz. P.G. - kierownik
211	Pom. biurowe Zespołu P.G. - Informatyk
212	Pom. biurowe Zespołu P.G. - Informatyk
213	Pom. biurowe Wydz. P.G.
214	Pomieszczenie biurowe SUŁTEP
215	Pom. biurowe Zespołu P.G.
216	Pom. biurowe Zespołu P.G.
217	Korytarz
218	Korytarz
219	Klatka schodowa
220	Korytarz
221	Pom. biu. Naczelnika Wydz. Krym.
222	Pom. biu. Wydz. Kryminalnego
385,98	

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANNA DO ROZBIÓRKI
- ŚCIANNA NOWA / ZAMUROWANIE

UWAGA:  
1. System instalacji wewnętrznej :TN-S  
2. Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
a) podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń  
b) dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączenie urządzeń  
3. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDY2o3x1,5 mm2 oraz YDY2o4x1,5mm2.  
4. Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h

System ochrony przeciwporażeniowej samoczynne wyłączenie zasilania wyłączniki różnicowo-prądowe sieć elektryczna typu TN-S

Pracownia Projektowa **FORMA.T**  
Katarzyna i Marcin Plotrowscy  
ul. Długa 22/25 63-055 Murowano Gostino  
biuro:  
ul.Sporna 15 61-709 Poznań  
07502524825  
marcin@forma.tarchitekci.pl

OBIEKT **REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31**

ADRES: **KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31  
DZIAŁKA 67B, ARK. -, OBR. KOŚCIAN**

INWESTOR **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań**

PROJEKTANT	mgr inż. Bohdan Kuraczyński - Sanitrycz upr. nr 45/60/PS w specjalności Instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuraczyński - Sanitrycz upr. nr 45/60/PS/POD/PS w specjalności Instalacyjnej w zakresie elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA **INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

TYTUŁ **BUDYNEK ISTNIEJĄCY - RZUT II PIĘTRA**

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E12
DATA	ARKUSZ	
11.2018		