RZUT DACHU

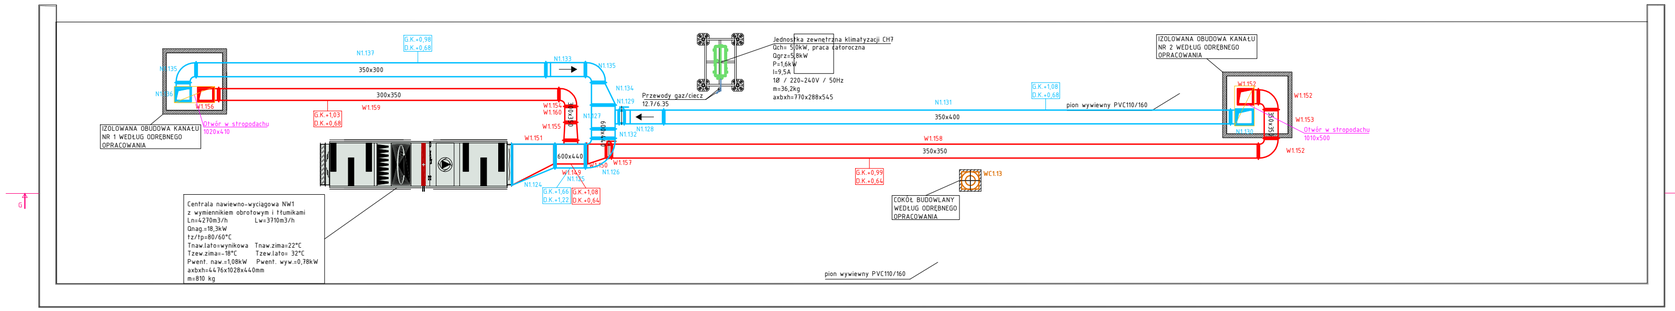

RZUT PIĘTRA

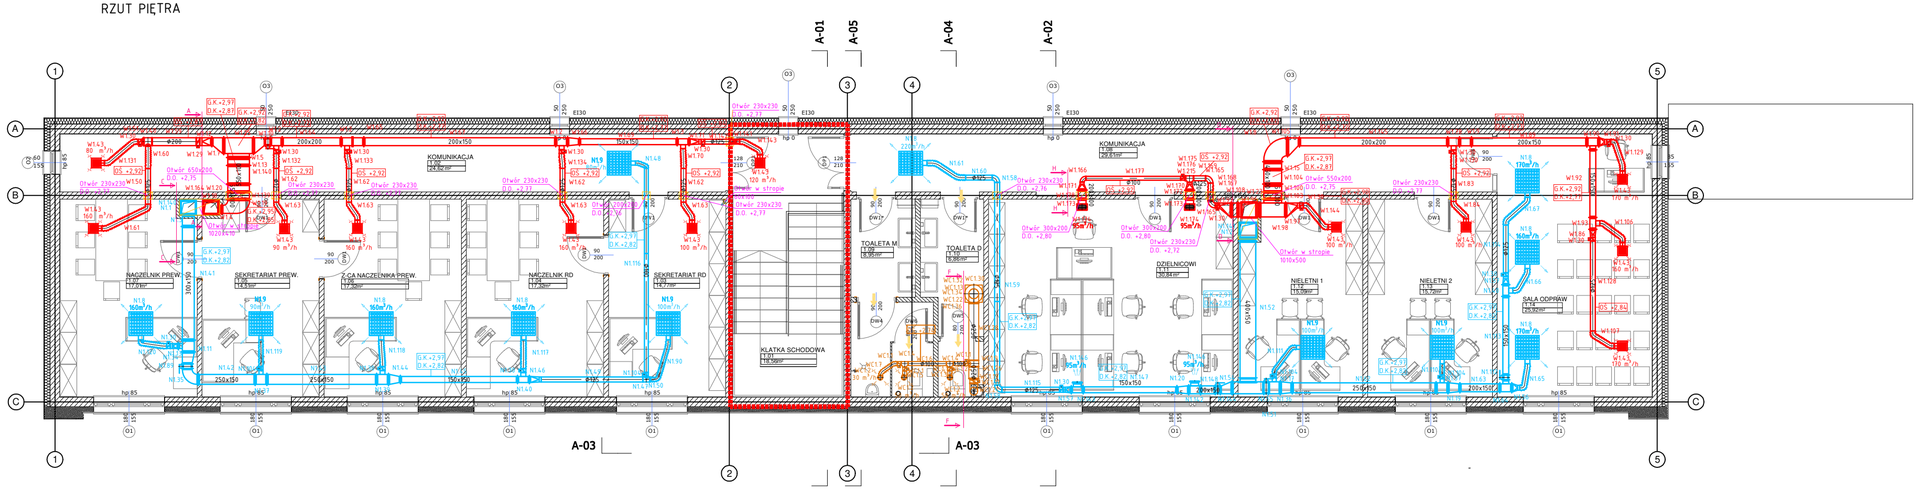

RZUT PARTERU

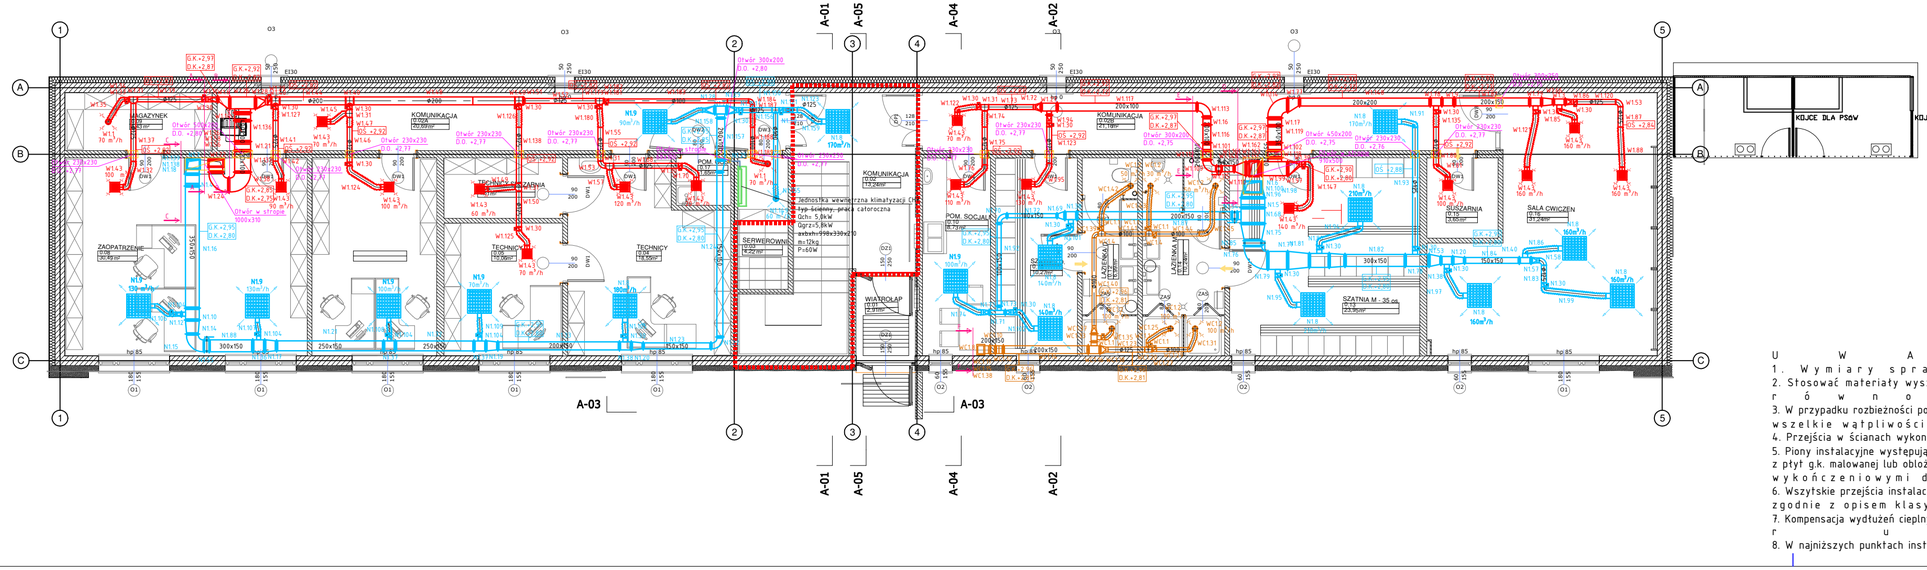

LEGENDA

180 m³/h	Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami ustawiony w czterech kierunkach do montażu w suficie ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Nawiewnik wyposażony w skrzynkę rozprężną regulacyjno-pomiarową.
100 m³/h	Kwadratowy anemostat wyciągowy do montażu w suficie. Przystosowany do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Anemostat wyposażony w przepustnicę regulacyjną oraz skrzynkę rozprężną.
50 m³/h	Wentylacyjny zawór wywiewny przeznaczony do montażu w suficie . Zawór posiada płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku.
190m³/h 95m³/h	Kratka wentylacyjna dwurzędowa stużąca do nawiewu lub wywiewu powietrza. Kratka wyposażona jest w pionowe lub poziome łopatki o zmiennym kącie ustawienia. Krafka wyposażona jest w przepustnicę regulacyjną.
	Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B spiro lub prostokątne z izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 50 mm, λ= 0,036 W/(mK). Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe prowadzone poza budynkiem prostokątne z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z wełny mineralnej o gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z blachy stalowej.
G.K. +2,92 D.K. +2,82	Rzędna dołu/góry kanału wentylacyjnego odnisiona do poziomu wykonczonej posadzki danego piętra BEZ UWZGLĘDNIENIA GRUBOŚCI IZOLACJI
OŚ +2,92	Rzędna osi kanału wentylacyjnego odnisiona do poziomu wykończonej posadzki danego piętra
	Przepustnica jednopłaszczyznowa
Klapa p-poż o EI zgodnej z EI ściany	Ściana oddzielona p-poż.
	Podcięcie drzwi lub otwory w drzwiach
	Instalacja chłodnicza – ciecz/gaz, rury Cu z izolacją kauczukową gr 9mm λ= 0,036 W/(mK) w budynku gr 19mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia.
6. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta r u
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT
REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

ADRES: W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31
KOŒCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04 w zakresie instalacji i sieci sanit.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Weronika Banaszak

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ: Rzut dachu, rzut I piętra, rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	IS08
DATA	ARKUSZ	
11.2018		