*UWAGI:*

1. *KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA*
2. *NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH*
3. *NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM*
4. *WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ*
5. *OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ*
6. *NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONAWSTWA LUB INNYCH PRZYCZYN*
7. *SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO*

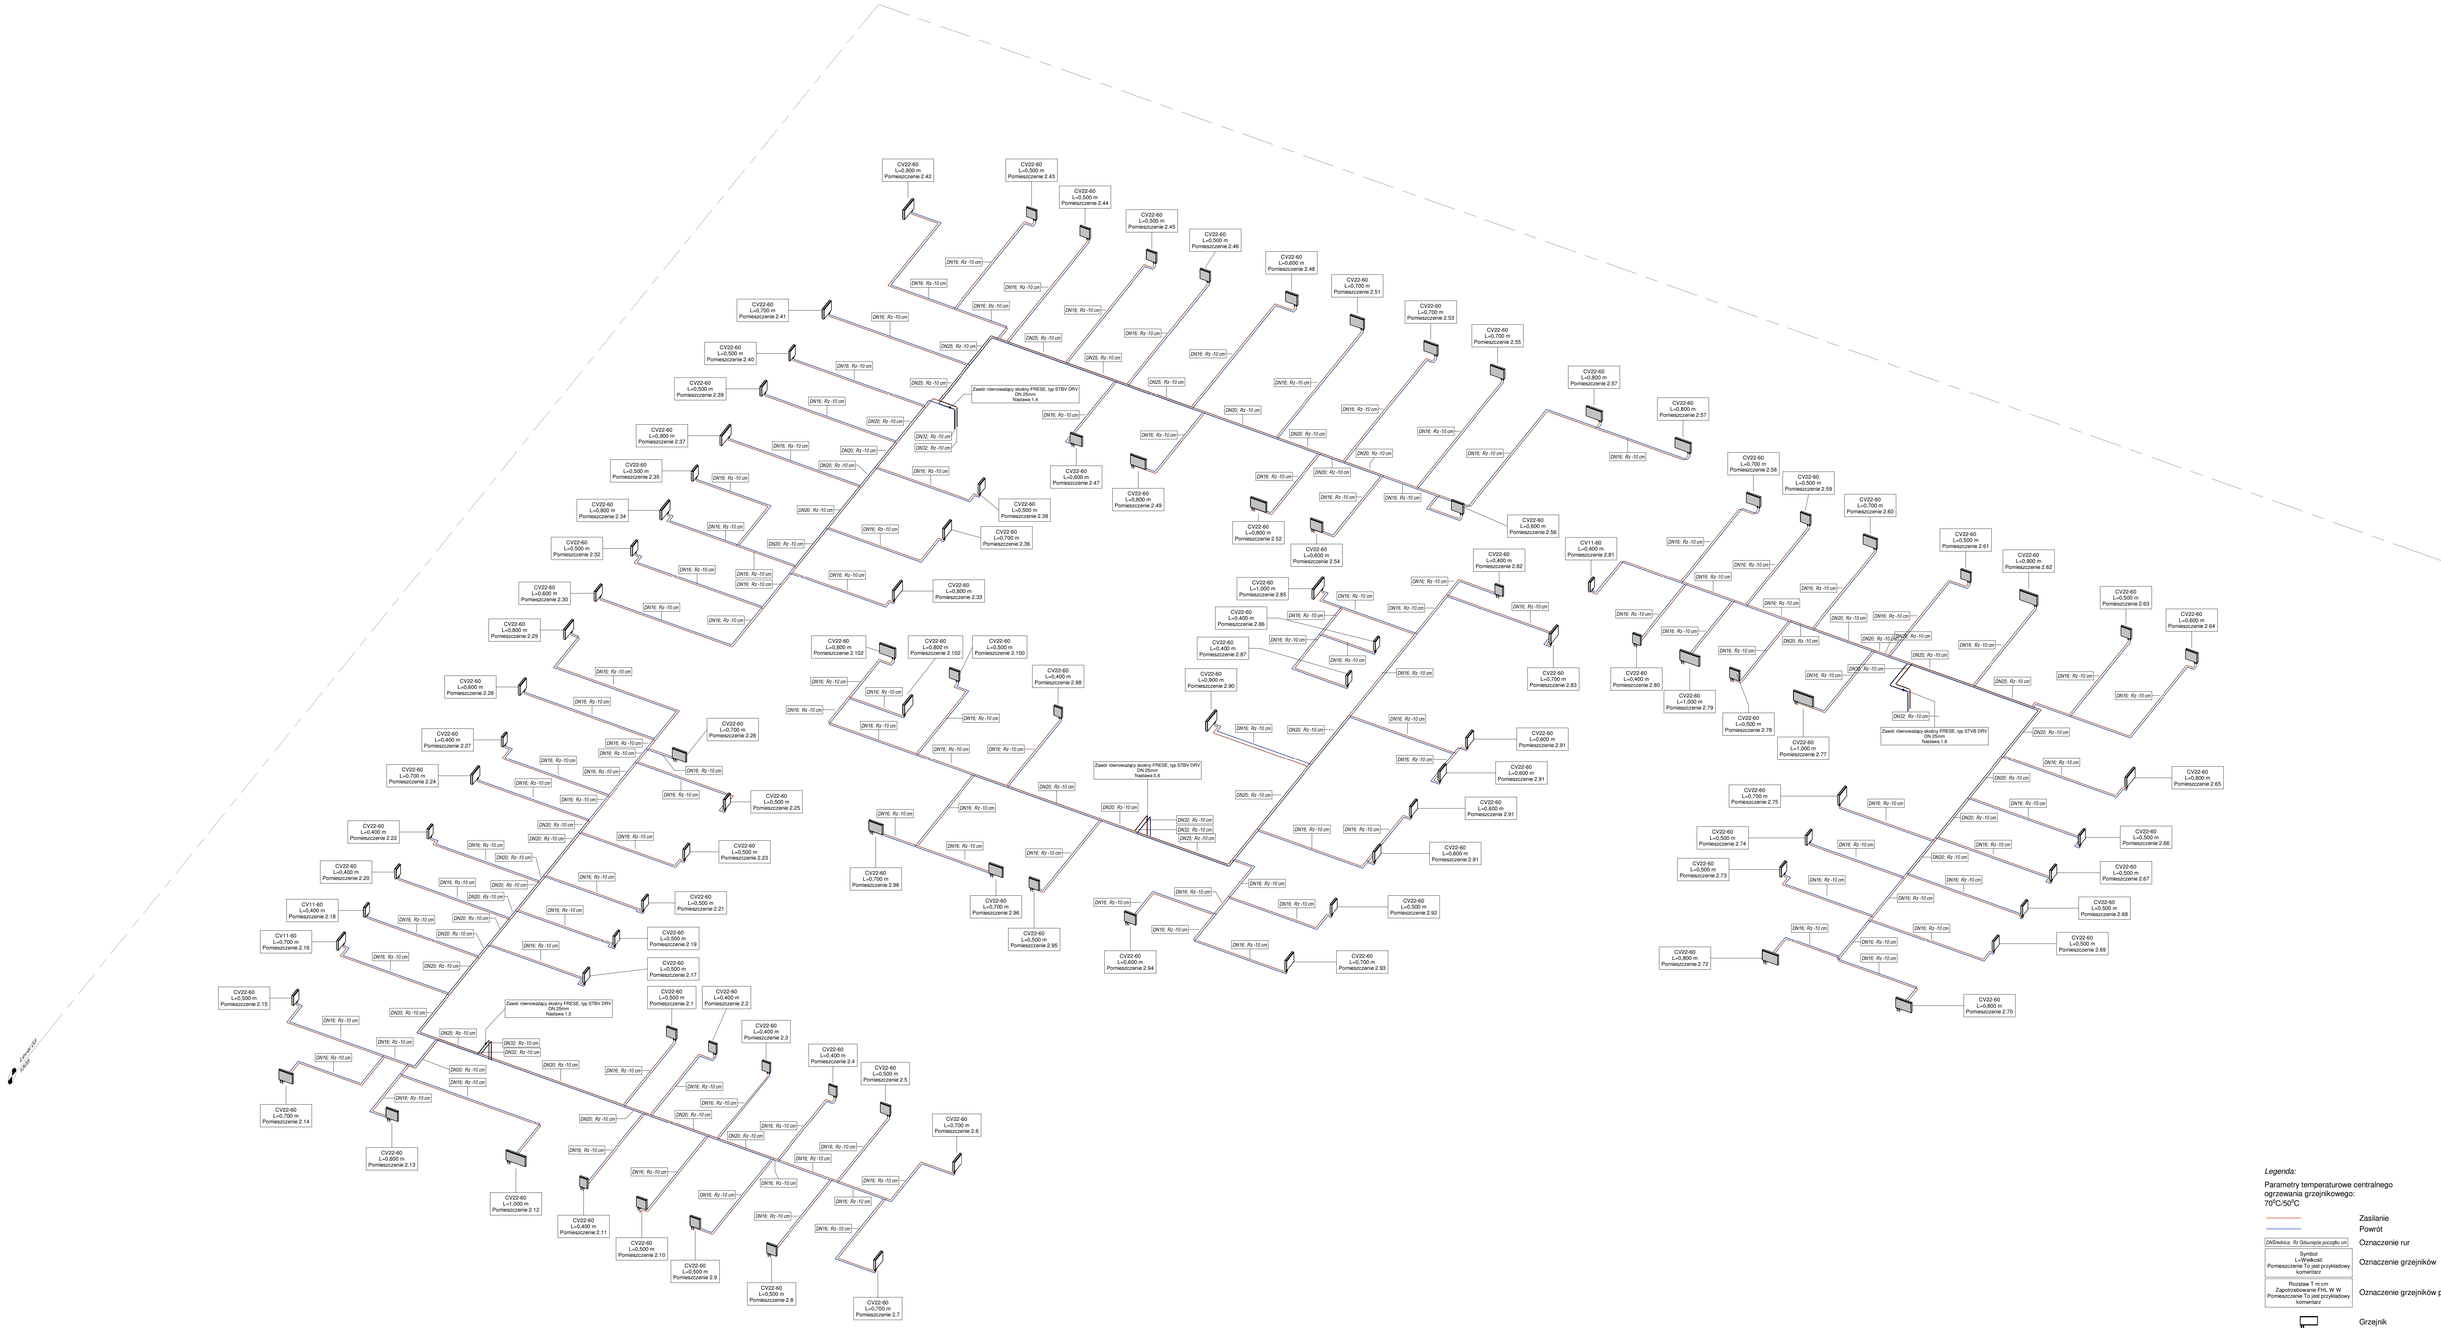


*Legenda:*

Parametry temperaturowe centralnego ogrzewania grzejnikowego: $70^{0}C/50^{0}C$

Zasilanie

Powrót

| | |
|---|---|
| ØNGwodnica: Rz Ośbiurkacja początku ośn | Oznaczenie rur |
| Symbol L=Wielkość Pomieszczenie To jest przykładowy komentarz | Oznaczenie grzejników |
| Rozstaw T mi ms Zapotrzebowanie Pomieszczenie To jest przykładowy komentarz | Oznaczenie grzejników podłogowych |

Grzejnik

Pompa obiegowa

| | | |
|---|---|---|
| Projektował: | Weronika Sysiak | upr.nr.POM/0043/POOS/13 |
| | | upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| | Tomasz Sokołowski | upr.nr 66/Gd/00 |
| | | upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| Opracował: | Rafał Pietka | |
| | Dominika Kaszuba | |
| Sprawdził: | Iga Mrowicka | upr.nr POM/0048/PWBS/16 |
| | | upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| | Dariusz Drewnowski | upr.nr 4364/Gd/89 |
| | | upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |

Zamawiający / Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji:
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego:
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT

**INDUSTRIA PROJECT**
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku:
INSTALACJA WODY GRZEWCZEJ - IZOMETRIA POZIOMU +2 – BUD. A

| Faza projektu | Skala | Branża | Data |
|---|---|---|---|
| Projekt Wykonawczy | 1:100 | Sanitarna | 02/04/19 |

| Nr projektu | Fza | Typ | Branża | Numer | Powtórz |
|---|---|---|---|---|---|
| IP242_PW_DR_IIS.CH016 | | | | 00 | |