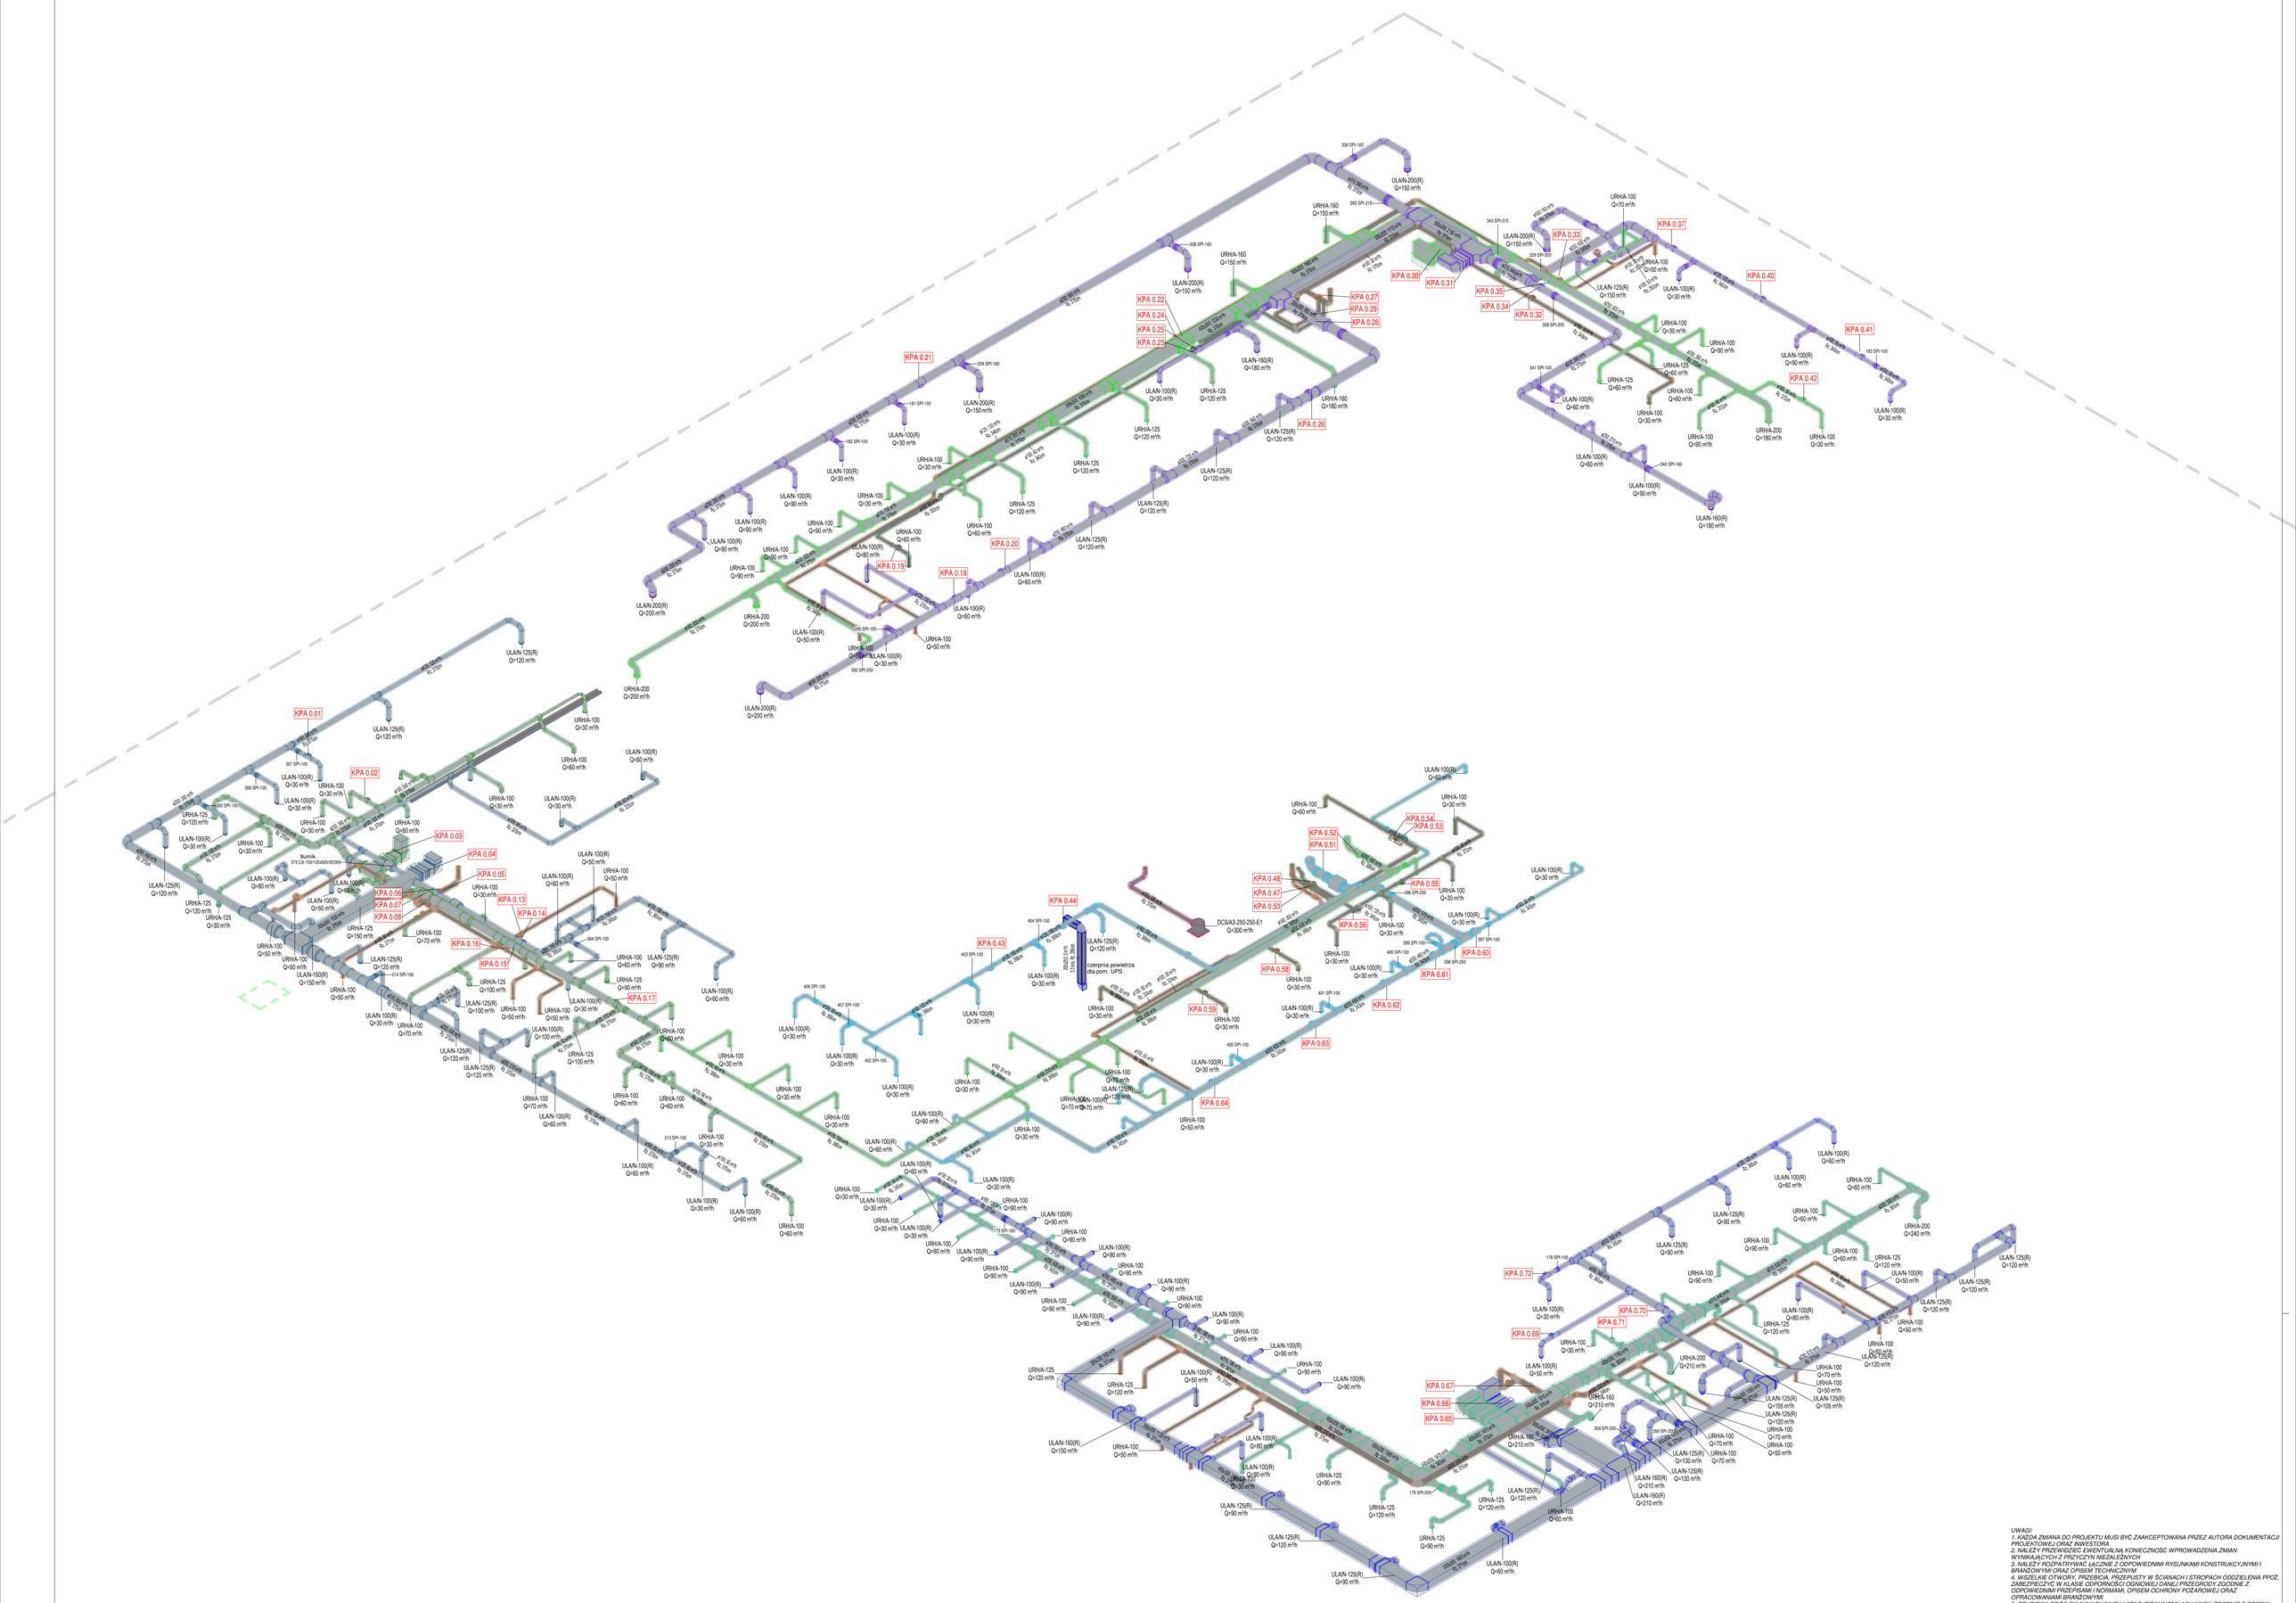

Legenda:

- Nawiew AHU1
- Wyciąg AHU1
- Nawiew AHU3
- Wyciąg AHU3
- Nawiew AHU4
- Wyciąg AHU4
- Nawiew AHU5
- Wyciąg AHU5
- Wyciąg AHUWC
- Wyciąg indywidualny WC5
- Wyciąg indywidualny W6
- Wyciąg indywidualny W7
- Wyciąg indywidualny W8
- Wyciąg indywidualny W9
- Wyciąg indywidualny W10
- Wyciąg indywidualny W11
- Powietrze świeże
- Powietrze wyrzutowe

- Anemostat wyciągowy
- Anemostat nawiewny
- Wywiewnik
- Nawiewnik
- Klapa pożarowa
- Centrala wentylacyjna
- Przepustnica regulacyjna
- Wentylator wyciągowy

Oznaczenie pomieszczenia
Numer i nazwa pomieszczenia
Poziom i powierzchnia
Nawiew z centrali wentylacyjnej
Wyciąg do centrali wentylacyjnej
Wyciąg indywidualny
Całkowity wywiew do pomieszczenia

Oznaczenie klapy pożarowej
Symbol budynku / numer klapy

Oznaczenie kanału
Średnica kanału / Strumień objętości powietrza
Prędkość przepływu powietrza / rzędna osi kalalu od poziomu

Oznaczenie terminalu wentylacyjnego
Nazwa typu terminalu wentylacyjnego
Strumień objętości powietrza przepływającego prze terminal

Oznaczenie wyposażenia mechanicznego

101 Name
Level 1: A=150
Nawiew aktualny: 320 CFM
Powrót aktualny: 320 CFM
Wywiew Ind: 320 CFM
Nawiew (spr.): fotoSupplyAirToRoom

KPA 0.01

Size, Flow
Velocity Rc: Obsługiwane przepływ

Nazwa typu Przepływ

WM

UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
5. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
6. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB INNYCH PRZYCZYN
7. OTWORY REWIZYJNE WYKONAC CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
8. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13
		upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Tomasz Sokołowski	upr.nr 66/Gd/00
		upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował	Rafał Pettke	
	Dominika Kaszuba	
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16
		upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89
		upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI - IZOMETRIA POZIOMU PARTERU ±0,0 - BUD. A

Faza projektu	*Skala*	*Branża*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:100	Sanitarna	03/05/19

Nr. projektu	*Faza*	*Typ*	*Branża*	*Numer*	*Rewizja*
IP242_PW_DR_		IIS.		VE009	00