DACH

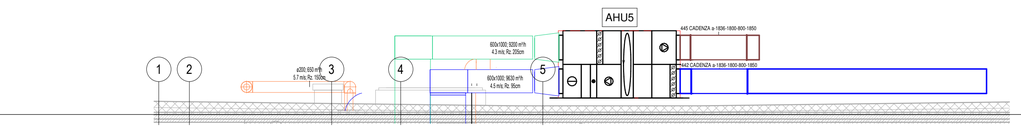

2.24 Pom.WDS
Level 02; A=19.93 m²
People: 2, Kr.wym: 1.0
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.22 Pom. niejawne SNP
Level 02; A=14.08 m²
People: 2, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.20 Okazalania
Level 02; A=11.40 m²
People: 3, Kr.wym: 2.5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.18 Okazalania
Level 02; A=11.40 m²
People: 1, Kr.wym: 0.8
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.16 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.15 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=17.68 m²
People: 6, Kr.wym: 3.2
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.14 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=17.45 m²
People: 6, Kr.wym: 3.3
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.23 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.21 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.19 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.1 Pom. Socjalne
Level 02; A=10.71 m²
People: 4, Kr.wym: 3.6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.2 Dochodzeniówka
Level 02; A=10.12 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.3 Dochodzeniówka
Level 02; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.4 Dochodzeniówka
Level 02; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.5 Dochodzeniówka
Level 02; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.17 Dochodzeniówka
Level 02; A=10.18 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.6 Dochodzeniówka
Level 02; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.7 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.13 Sekretariat
Level 02; A=21.12 m²
People: 3, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.02 Korytarz
Level 02; A=70.92 m²
People: 2, Kr.wym: 0.3
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 160 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 100 m³/h

2.12 Naczelnik
Level 02; A=28.47 m²
People: 3, Kr.wym: 3.7
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 330 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.11 Dochodzeniówka
Level 02; A=10.12 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.10 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.9 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

2.8 Dochodzeniówka
Level 02; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

P02

1.24 Wykroczenia
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.22 Wykroczenia
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.19a Mag. Broni
Level 01; A=8.33 m²
People: 3, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.19 Biuro Mag. Broni
Level 01; A=8.98 m²
People: 2, Kr.wym: 1.7
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.17 Zastępca
Level 01; A=18.52 m²
People: 7, Kr.wym: 3.4
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.16 Sekretariat
Level 01; A=20.42 m²
People: 3, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.15 Naczelnik
Level 01; A=22.56 m²
People: 7, Kr.wym: 3.0
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.23 Zesp.Prof.Społ.
Level 01; A=14.08 m²
People: 3, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.21 Zesp.Pr.Społ.-Mag
Level 01; A=10.16 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.20 Profil.Społeczna
Level 01; A=14.08 m²
People: 3, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.18 Rzecz.Prasowy
Level 01; A=14.08 m²
People: 3, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.1 Pom.Socjal.
Level 01; A=10.78 m²
People: 4, Kr.wym: 3.5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.2 Pom. Biurowe
Level 01; A=10.12 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.3 Ref.Nieletnich
Level 01; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.4 Ref.Nieletnich
Level 01; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.5 Ref.Nieletnich
Level 01; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.1a Druk/Ksero
Level 01; A=3.11 m²
People: 2, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.02 Korytarz
Level 01; A=91.06 m²
People: 4, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.6 Ref.Nieletnich
Level 01; A=13.64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.7 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.14 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.13 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.12 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.11 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.10 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.9 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

1.8 Dzielnicowi
Level 01; A=14.08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

P01

0.31 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=8.98 m²
People: 1, Kr.wym: 0.8
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.30 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=8.41 m²
People: 1, Kr.wym: 0.9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.29 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.28 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.27 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.83 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.26 WC.Chorych Zatrzym.
Level 00; A=8.79 m²
People: 1, Kr.wym: 4.5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.25 WC.Dla Zatrzym. M.
Level 00; A=8.79 m²
People: 1, Kr.wym: 5.7
Nawiew aktualny: 150 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): -30 m³/h

0.24 WC.Dla Zatrzym.D.
Level 00; A=8.75 m²
People: 1, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.23 WC.M+D Polic.
Level 00; A=2.37 m²
People: 1, Kr.wym: 11.2
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h

0.23a Pisuar
Level 00; A=2.33 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.23b Toaleta M
Level 00; A=1.36 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.21 Depozyt
Level 00; A=3.57 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h

0.20 Pok.Przeszukiwań
Level 00; A=11.00 m²
People: 3, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.19 Pom. Socjalne
Level 00; A=11.88 m²
People: 4, Kr.wym: 3.4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.18 Pom.Profosa
Level 00; A=18.74 m²
People: 3, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.32 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.33 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.34 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.35 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.83 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.36 Pomieszczenie
Level 00; A=11.82 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.37 Pom.Dla Os.Zatrz.
Level 00; A=11.86 m²
People: 3, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.15.1 Korytarz 2 PDOZ
Level 00; A=60.19 m²
People: 2, Kr.wym: 0.3
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.4 Kier.Zesp.Kon.KWP
Level 00; A=11.75 m²
People: 3, Kr.wym: 2.6
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.2 WC.Dla Wst.Zat.
Level 00; A=1.92 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.01 Wiatrołap
Level 00; A=12.30 m²
People: 1, Kr.wym: 0.6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.3 Pom.Wyk.Czynn.
Level 00; A=15.62 m²
People: 1, Kr.wym: 0.6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.5 Kierownik PDOZ
Level 00; A=12.28 m²
People: 3, Kr.wym: 2.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.6 Pok.Lekarza
Level 00; A=12.31 m²
People: 2, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.2a Umyw.Dla Wst.Zat.
Level 00; A=3.69 m²
People: 1, Kr.wym: 4.5
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.14d Prysznice
Level 00; A=3.14 m²
People: 3, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 210 m³/h

0.7 Pom.Zabieg.
Level 00; A=11.11 m²
People: 2, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.21a Pom. wyd. posiłków
Level 00; A=44.56 m²
People: 2, Kr.wym: 6.6
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.15 Korytarz 1 PDOZ
Level 00; A=44.32 m²
People: 2, Kr.wym: 0.5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.8 Wydz.Konw.
Level 00; A=22.59 m²
People: 8, Kr.wym: 3.4
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.10a Toaleta D
Level 00; A=1.53 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind\50 m³/h
Nawiew (spr.):50 m³/h

0.13 Szatnia D.PDOZ
Level 00; A=8.48 m²
People: 7, Kr.wym: 8.3
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.16 Magazyn Pościeli Brudnej
Level 00; A=7.37 m²
People: 2, Kr.wym: 2.1
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -60 m³/h

0.17 Mag. Pościeli Czystej
Level 00; A=7.07 m²
People: 4, Kr.wym: 5.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.16a Mag.rzeczy os.chorych zakaźnie
Level 00; A=2.65 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 60 m³/h

0.14a Szatnie M.PDOZ
Level 00; A=13.20 m²
People: 12, Kr.wym: 10.6
Nawiew aktualny: 420 m³/h
Powrót aktualny: 420 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.14b Umywalki M
Level 00; A=8.44 m²
People: 3, Kr.wym: 10.3
Nawiew aktualny:260 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 260 m³/h

0.13a Umywalki D.PDOZ
Level 00; A=5.15 m²
People: 3, Kr.wym: 7.8
Nawiew aktualny: 720 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -720 m³/h

0.12 PDOZ/Pom.Przesł
Level 00; A=11.00 m²
People: 4, Kr.wym: 3.6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.11 WC M Polic
Level 00; A=2.27 m²
People: 1, Kr.wym: 11.3
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h

0.11b Pisuar
Level 00; A=2.33 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.):30 m³/h

0.11c Toaleta M
Level 00; A=1.53 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.10 WC D.Polic
Level 00; A=4.88 m²
People: 1, Kr.wym: 3.4
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h

0.9 Pom.Socjal.
Level 00; A=11.00 m²
People: 4, Kr.wym: 3.6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h

0.14c Toaleta M
Level 00; A=1.55 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

0.13c Prysznic
Level 00; A=1.38 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny:0 m³/h
Powrót aktualny:70 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.):70 m³/h

0.13b Toaleta D
Level 00; A=1.54 m²
People: 1, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h

P00

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Tomasz Sokołowski	upr.nr 66/Gd/00 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował	Rafał Pettke Dominika Kaszuba	
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI AHU5 - BUD. A

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Sanitarna	03/2019

Nr. projektu	Faza	Typ	Branża	Numer	Rewizja
IP242_PW_DR_	IIS.		VE	008	00