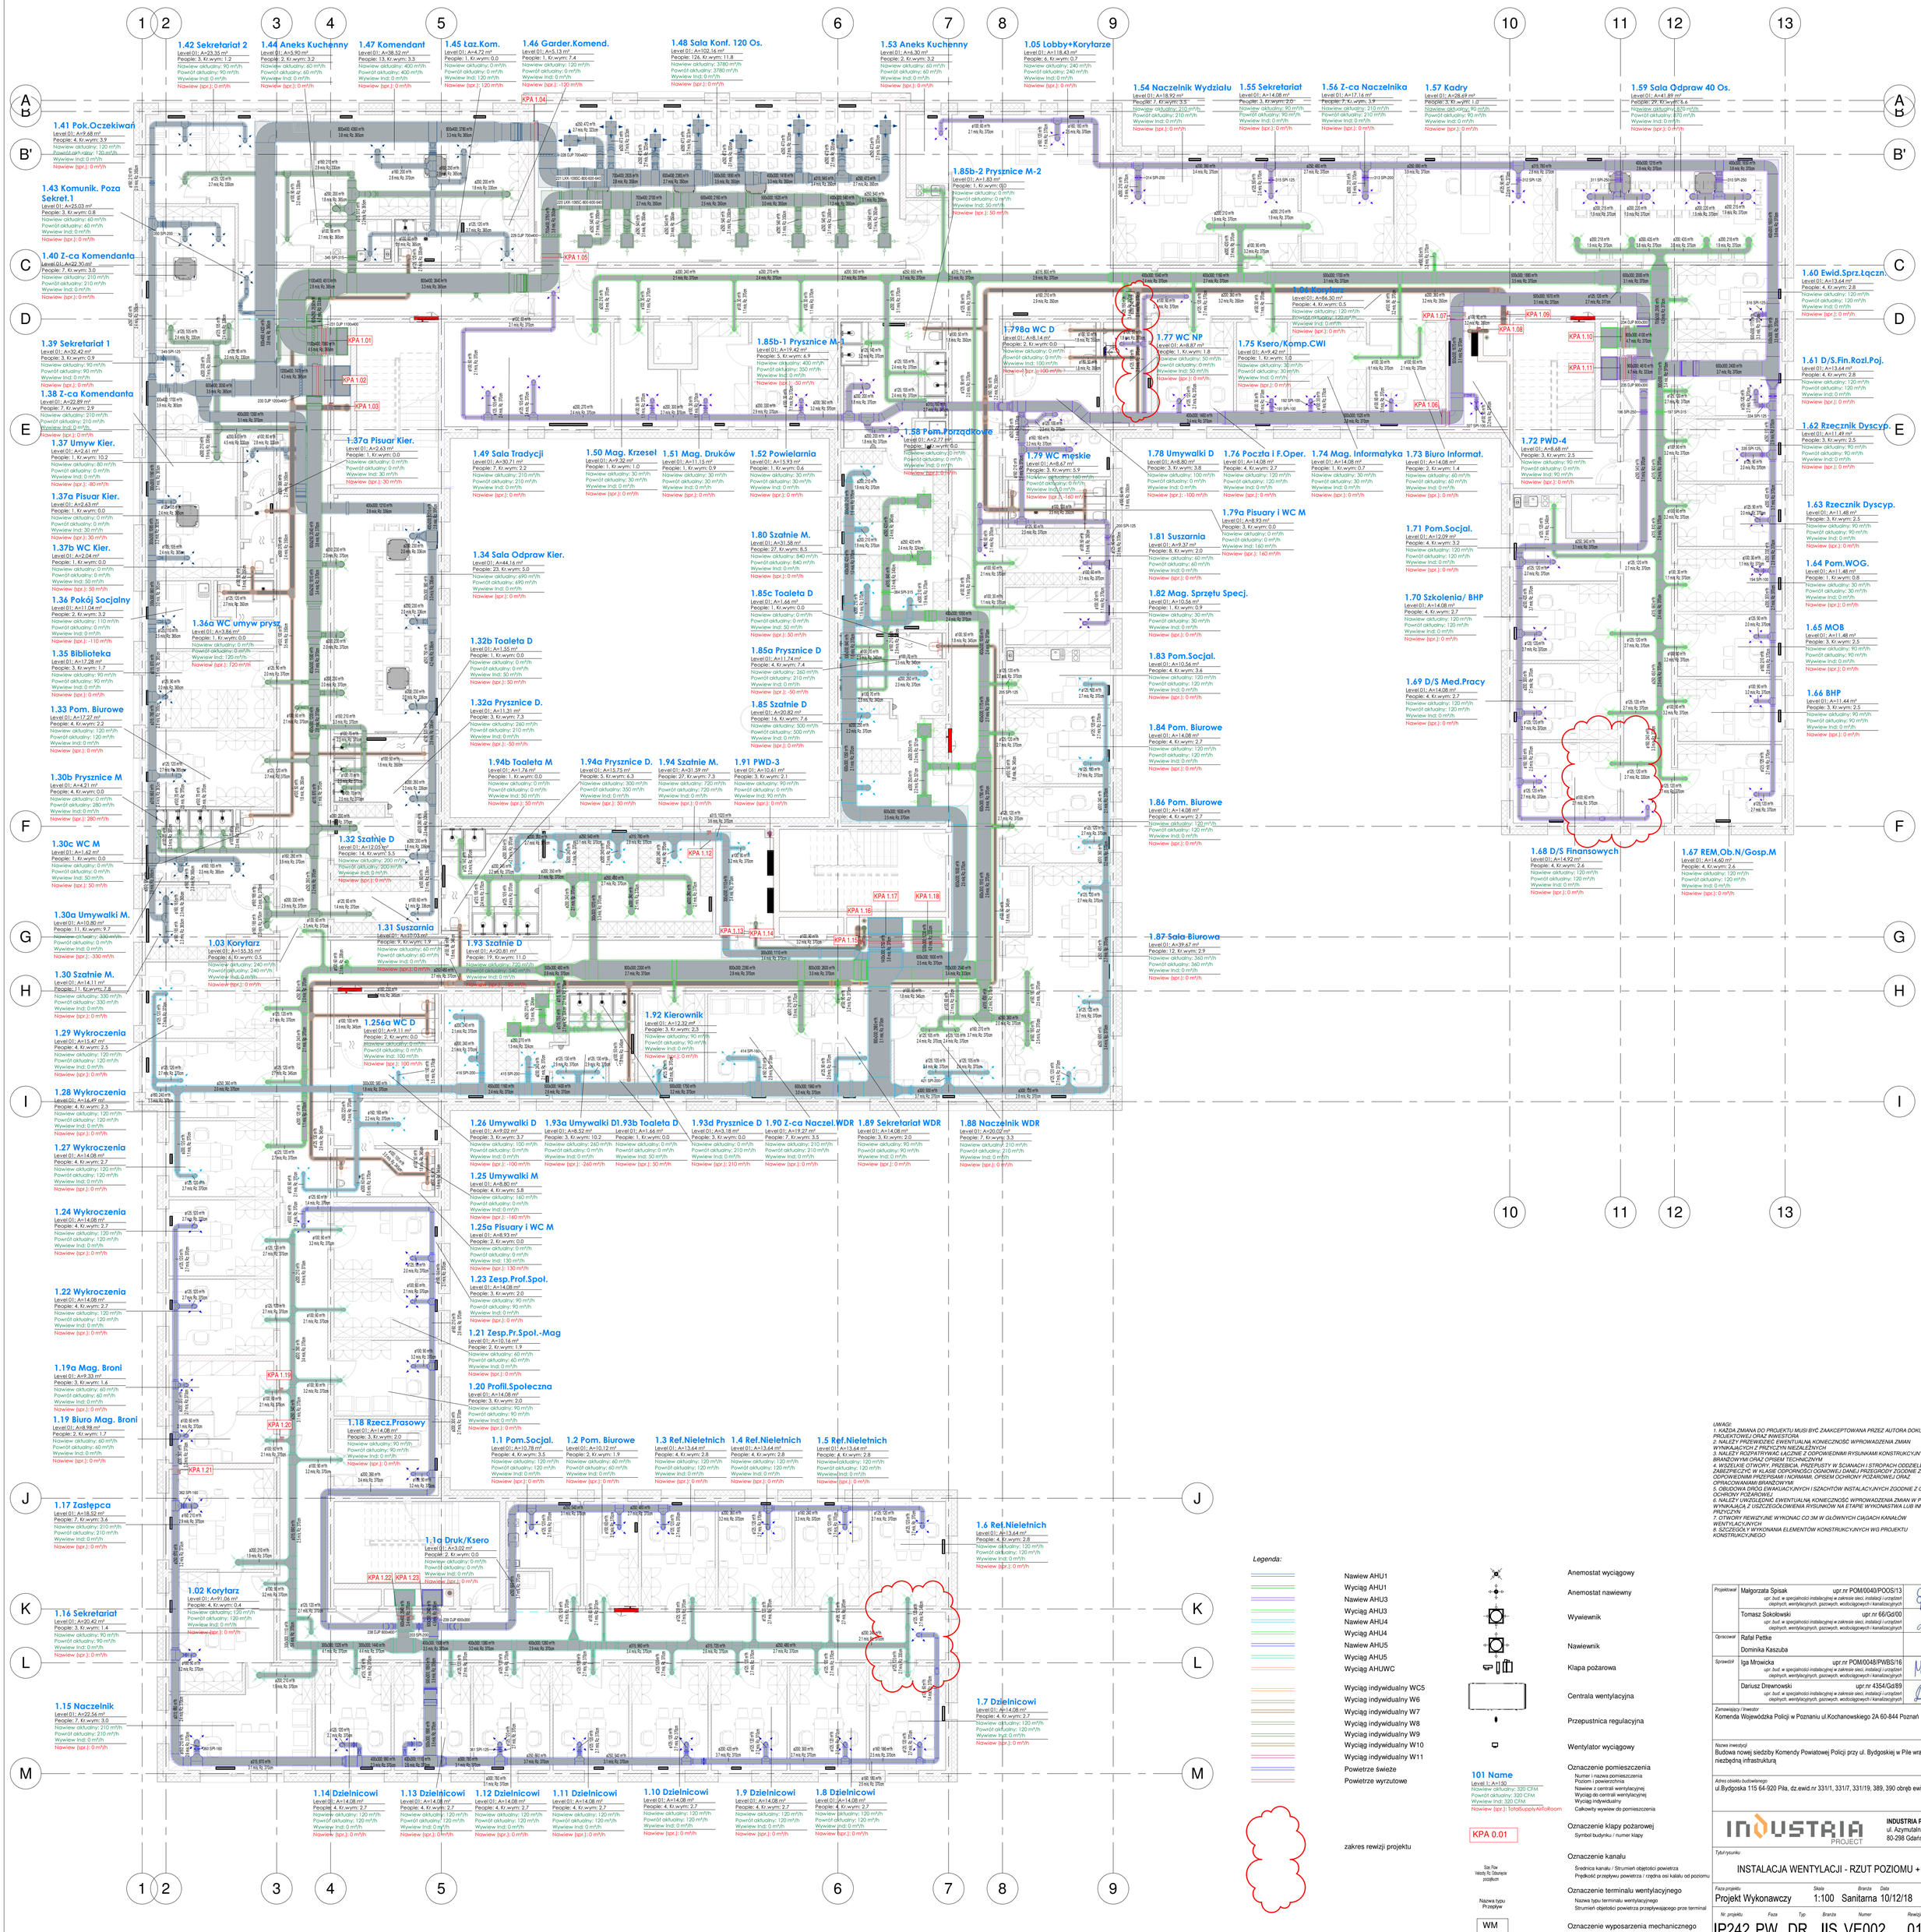
1.41 Pok.Oczekiwań
Level 01: A=9,68 m²
People: 4, Kr.wym: 3,9
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.43 Komunik. Poza Sekret.1
Level 01: A=25,03 m²
People: 3, Kr.wym: 0,8
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.40 Z-ca Komendanta
Level 01: A=22,50 m²
People: 7, Kr.wym: 3,0
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.39 Sekretariat 1
Level 01: A=32,42 m²
People: 3, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.38 Z-ca Komendanta
Level 01: A=22,89 m²
People: 7, Kr.wym: 2,9
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.37 Umyw Kier.
Level 01: A=2,61 m²
People: 1, Kr.wym: 10,2
Nawiew aktualny: 80 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -80 m³/h
1.37a Pisuar Kier.
Level 01: A=2,63 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 30 m³/h
1.37b WC Kier.
Level 01: A=2,04 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.36 Pokój Socjalny
Level 01: A=11,04 m²
People: 2, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 110 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -110 m³/h
1.35 Biblioteka
Level 01: A=17,28 m²
People: 3, Kr.wym: 1,7
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.33 Pom. Biurowe
Level 01: A=17,27 m²
People: 4, Kr.wym: 2,2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.30b Pysznice M
Level 01: A=4,21 m²
People: 4, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 280 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 280 m³/h
1.30c WC M
Level 01: A=1,62 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.30a Umywalki M.
Level 01: A=10,80 m²
People: 11, Kr.wym: 9,7
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -330 m³/h
1.30 Szatnie M.
Level 01: A=14,11 m²
People: 11, Kr.wym: 7,8
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 330 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.29 Wykroczenia
Level 01: A=15,47 m²
People: 4, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.28 Wykroczenia
Level 01: A=16,49 m²
People: 4, Kr.wym: 2,3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.27 Wykroczenia
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.24 Wykroczenia
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.22 Wykroczenia
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.19a Mag. Broni
Level 01: A=9,33 m²
People: 3, Kr.wym: 1,6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.19 Biuro Mag. Broni
Level 01: A=8,98 m²
People: 2, Kr.wym: 1,7
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.17 Zastępca
Level 01: A=18,52 m²
People: 7, Kr.wym: 3,6
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.16 Sekretariat
Level 01: A=20,42 m²
People: 3, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.15 Naczelnik
Level 01: A=22,56 m²
People: 7, Kr.wym: 3,0
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.42 Sekretariat 2
Level 01: A=23,35 m²
People: 3, Kr.wym: 1,2
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.44 Aneks Kuchenny
Level 01: A=5,90 m²
People: 2, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.47 Komendant
Level 01: A=38,52 m²
People: 13, Kr.wym: 3,3
Nawiew aktualny: 400 m³/h
Powrót aktualny: 400 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.45 Łaz.Kom.
Level 01: A=4,72 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h
1.46 Garder.Komend.
Level 01: A=5,13 m²
People: 1, Kr.wym: 7,4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -120 m³/h
1.48 Sala Konf. 120 Os.
Level 01: A=102,16 m²
People: 126, Kr.wym: 11,8
Nawiew aktualny: 3780 m³/h
Powrót aktualny: 3780 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.53 Aneks Kuchenny
Level 01: A=6,30 m²
People: 2, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.05 Lobby+Korytarze
Level 01: A=118,43 m²
People: 6, Kr.wym: 0,7
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.54 Naczelnik Wydziału
Level 01: A=18,92 m²
People: 7, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.55 Sekretariat
Level 01: A=14,08 m²
People: 3, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.56 Z-ca Naczelnika
Level 01: A=17,16 m²
People: 7, Kr.wym: 3,9
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.57 Kadry
Level 01: A=28,69 m²
People: 3, Kr.wym: 1,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.59 Sala Odpraw 40 Os.
Level 01: A=41,89 m²
People: 29, Kr.wym: 8,6
Nawiew aktualny: 870 m³/h
Powrót aktualny: 870 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.60 Ewid.Sprz.Łączn.
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.61 D/S.Fin.Rozl.Poj.
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.62 Rzecznik Dyscyp.
Level 01: A=11,49 m²
People: 3, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.63 Rzecznik Dyscyp.
Level 01: A=11,48 m²
People: 3, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.64 Pom.WOG.
Level 01: A=11,48 m²
People: 1, Kr.wym: 0,8
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.65 MOB
Level 01: A=11,48 m²
People: 3, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.66 BHP
Level 01: A=11,44 m²
People: 3, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.67 REM.Ob.N/Gosp.M
Level 01: A=14,60 m²
People: 4, Kr.wym: 2,6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.68 D/S Finansowych
Level 01: A=14,92 m²
People: 4, Kr.wym: 2,6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.69 D/S Med.Pracy
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.70 Szkolenia/ BHP
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.71 Pom.Socjal.
Level 01: A=12,09 m²
People: 4, Kr.wym: 3,2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.72 PWD-4
Level 01: A=8,48 m²
People: 3, Kr.wym: 2,5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 90 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.73 Biuro Informat.
Level 01: A=14,08 m²
People: 2, Kr.wym: 1,4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.74 Mag. Informatyka
Level 01: A=14,08 m²
People: 1, Kr.wym: 0,7
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.76 Poczta i F.Oper.
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.78 Umywalki D
Level 01: A=8,80 m²
People: 3, Kr.wym: 3,8
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
1.79a Pisuary i WC M
Level 01: A=8,93 m²
People: 3, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 160 m³/h
Nawiew (spr.): 160 m³/h
1.81 Suszarnia
Level 01: A=9,37 m²
People: 8, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.82 Mag. Sprzętu Specj.
Level 01: A=10,56 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.83 Pom.Socjal.
Level 01: A=10,56 m²
People: 4, Kr.wym: 3,6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.84 Pom. Biurowe
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.86 Pom. Biurowe
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.87 Sala Biurowa
Level 01: A=39,62 m²
People: 12, Kr.wym: 2,9
Nawiew aktualny: 360 m³/h
Powrót aktualny: 360 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.85b-2 Pysznice M-1
Level 01: A=21,83 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.85b-1 Pysznice M-1
Level 01: A=19,42 m²
People: 5, Kr.wym: 6,9
Nawiew aktualny: 400 m³/h
Powrót aktualny: 350 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h
1.85a Pysznice D
Level 01: A=11,74 m²
People: 4, Kr.wym: 7,4
Nawiew aktualny: 260 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h
1.85c Toaleta D
Level 01: A=1,66 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.85 Szatnie D
Level 01: A=20,82 m²
People: 16, Kr.wym: 7,6
Nawiew aktualny: 500 m³/h
Powrót aktualny: 500 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.79 WC męskie
Level 01: A=8,67 m²
People: 1, Kr.wym: 5,9
Nawiew aktualny: 160 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -160 m³/h
1.77 WC NP
Level 01: A=8,87 m²
People: 1, Kr.wym: 1,8
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.798a WC D
Level 01: A=8,14 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 100 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
1.75 Ksero/Komp.CWI
Level 01: A=9,42 m²
People: 1, Kr.wym: 1,0
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.58 Pom.Porządkowe
Level 01: A=2,77 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.49 Sala Tradycji
Level 01: A=30,71 m²
People: 7, Kr.wym: 2,2
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.50 Mag. Krzeseł
Level 01: A=9,32 m²
People: 1, Kr.wym: 1,0
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.51 Mag. Druków
Level 01: A=11,15 m²
People: 1, Kr.wym: 0,9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.52 Powielarnia
Level 01: A=15,93 m²
People: 1, Kr.wym: 0,6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.80 Szatnie M.
Level 01: A=31,58 m²
People: 27, Kr.wym: 8,5
Nawiew aktualny: 840 m³/h
Powrót aktualny: 840 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.34 Sala Odpraw Kier.
Level 01: A=44,16 m²
People: 23, Kr.wym: 5,0
Nawiew aktualny: 690 m³/h
Powrót aktualny: 690 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.36a WC umyw prysz
Level 01: A=3,86 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 120 m³/h
Nawiew (spr.): 120 m³/h
1.32b Toaleta D
Level 01: A=1,55 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.32a Pysznice D.
Level 01: A=11,31 m²
People: 3, Kr.wym: 7,3
Nawiew aktualny: 260 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -50 m³/h
1.94b Toaleta M
Level 01: A=1,76 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.94a Pysznice D.
Level 01: A=15,75 m²
People: 5, Kr.wym: 6,3
Nawiew aktualny: 350 m³/h
Powrót aktualny: 350 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.94 Szatnie M.
Level 01: A=31,59 m²
People: 27, Kr.wym: 7,3
Nawiew aktualny: 720 m³/h
Powrót aktualny: 720 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.91 PWD-3
Level 01: A=10,61 m²
People: 3, Kr.wym: 2,1
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 90 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.32 Szatnie D
Level 01: A=12,05 m²
People: 14, Kr.wym: 5,5
Nawiew aktualny: 200 m³/h
Powrót aktualny: 200 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.31 Suszarnia
Level 01: A=10,03 m²
People: 9, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.03 Korytarz
Level 01: A=155,35 m²
People: 6, Kr.wym: 0,5
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.93 Szatnie D
Level 01: A=20,81 m²
People: 19, Kr.wym: 11,0
Nawiew aktualny: 720 m³/h
Powrót aktualny: 360 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.256a WC D
Level 01: A=9,11 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 100 m³/h
Nawiew (spr.): 100 m³/h
1.92 Kierownik
Level 01: A=12,32 m²
People: 3, Kr.wym: 2,3
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.26 Umywalki D
Level 01: A=9,02 m²
People: 3, Kr.wym: 3,7
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
1.93a Umywalki D1.93b Toaleta D
Level 01: A=8,52 m²
People: 1, Kr.wym: 10,2
Nawiew aktualny: 260 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -260 m³/h
Level 01: A=1,66 m²
People: 1, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 50 m³/h
Nawiew (spr.): 50 m³/h
1.93d Pysznice D
Level 01: A=3,18 m²
People: 3, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 210 m³/h
1.90 Z-ca Naczel.WDR
Level 01: A=19,27 m²
People: 7, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.89 Sekretariat WDR
Level 01: A=14,08 m²
People: 3, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.88 Naczelnik WDR
Level 01: A=20,02 m²
People: 7, Kr.wym: 3,3
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.25 Umywalki M
Level 01: A=8,80 m²
People: 4, Kr.wym: 5,8
Nawiew aktualny: 160 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -160 m³/h
1.25a Pisuary i WC M
Level 01: A=8,93 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 130 m³/h
Nawiew (spr.): 130 m³/h
1.23 Zesp.Prof.Spol.
Level 01: A=14,08 m²
People: 3, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.21 Zesp.Pr.Spol.-Mag
Level 01: A=10,16 m²
People: 2, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.20 Profil.Społeczna
Level 01: A=14,08 m²
People: 3, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.18 Rzecz.Prasowy
Level 01: A=14,08 m²
People: 3, Kr.wym: 2,0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.1 Pom.Socjal.
Level 01: A=10,78 m²
People: 4, Kr.wym: 3,5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.2 Pom. Biurowe
Level 01: A=10,12 m²
People: 2, Kr.wym: 1,9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.3 Ref.Nieletnich
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.4 Ref.Nieletnich
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.5 Ref.Nieletnich
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.6 Ref.Nieletnich
Level 01: A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2,8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.1a Druk/Ksero
Level 01: A=3,02 m²
People: 2, Kr.wym: 0,0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.02 Korytarz
Level 01: A=91,06 m²
People: 4, Kr.wym: 0,4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.14 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.13 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.12 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.11 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.10 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.9 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
1.8 Dzielnicowi
Level 01: A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2,7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
KPA 1.04
KPA 1.05
KPA 1.01
KPA 1.02
KPA 1.03
KPA 1.07
KPA 1.09
KPA 1.08
KPA 1.10
KPA 1.11
KPA 1.06
KPA 1.12
KPA 1.17
KPA 1.18
KPA 1.16
KPA 1.15
KPA 1.14
KPA 1.13
KPA 1.19
KPA 1.20
KPA 1.21
KPA 1.22
KPA 1.23
Legenda:
Nawiew AHU1
Wyciąg AHU1
Nawiew AHU3
Wyciąg AHU3
Nawiew AHU4
Wyciąg AHU4
Nawiew AHU5
Wyciąg AHU5
Wyciąg AHUWC
Wyciąg indywidualny WC5
Wyciąg indywidualny W6
Wyciąg indywidualny W7
Wyciąg indywidualny W8
Wyciąg indywidualny W9
Wyciąg indywidualny W10
Wyciąg indywidualny W11
Powietrze świeże
Powietrze wyrzutowe
zakres rewizji projektu
Anemostat wyciągowy
Anemostat nawiewny
Wywiewnik
Nawiewnik
Klapa pożarowa
Centrala wentylacyjna
Przepustnica regulacyjna
Wentylator wyciągowy
Oznaczenie pomieszczenia
Numer i nazwa pomieszczenia
Poziom i powierzchnia
Nawiew z centrali wentylacyjnej
Wyciąg do centrali wentylacyjnej
Wyciąg indywidualny
Całkowity wywiew do pomieszczenia
101 Name
Level 1: A=150
Nawiew aktualny: 320 CFM
Powrót aktualny: 320 CFM
Wywiew Ind: 300 CFM
Nawiew (spr.): TotalSupplyAirToRoom
KPA 0.01
Oznaczenie klapy pożarowej
Symbol budynku / numer klapy
Oznaczenie kanału
Średnica kanału / Strumień objętości powietrza
Prędkość przepływu powietrza / rzędna osi kalatku od poziomu
Oznaczenie terminalu wentylacyjnego
Nazwa typu terminalu wentylacyjnego
Strumień objętości powietrza przepływającego prze terminal
WM
Oznaczenie wyposarzenia mechanicznego
UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
5. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
6. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCA Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONAWSTWA LUB INNYCH PRZYCZYN
7. OTWORY REWIZYJNE WYKONAĆ CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
8. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
Projektował: Małgorzata Spisak upr.nr POM/0040/POOS/13 — upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Tomasz Sokołowski upr.nr 66/Gd/00 — upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował: Rafał Pettke; Dominika Kaszuba
Sprawdził: Iga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16 — upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89 — upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający / Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą
Adres obiektu budowlanego: ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.n