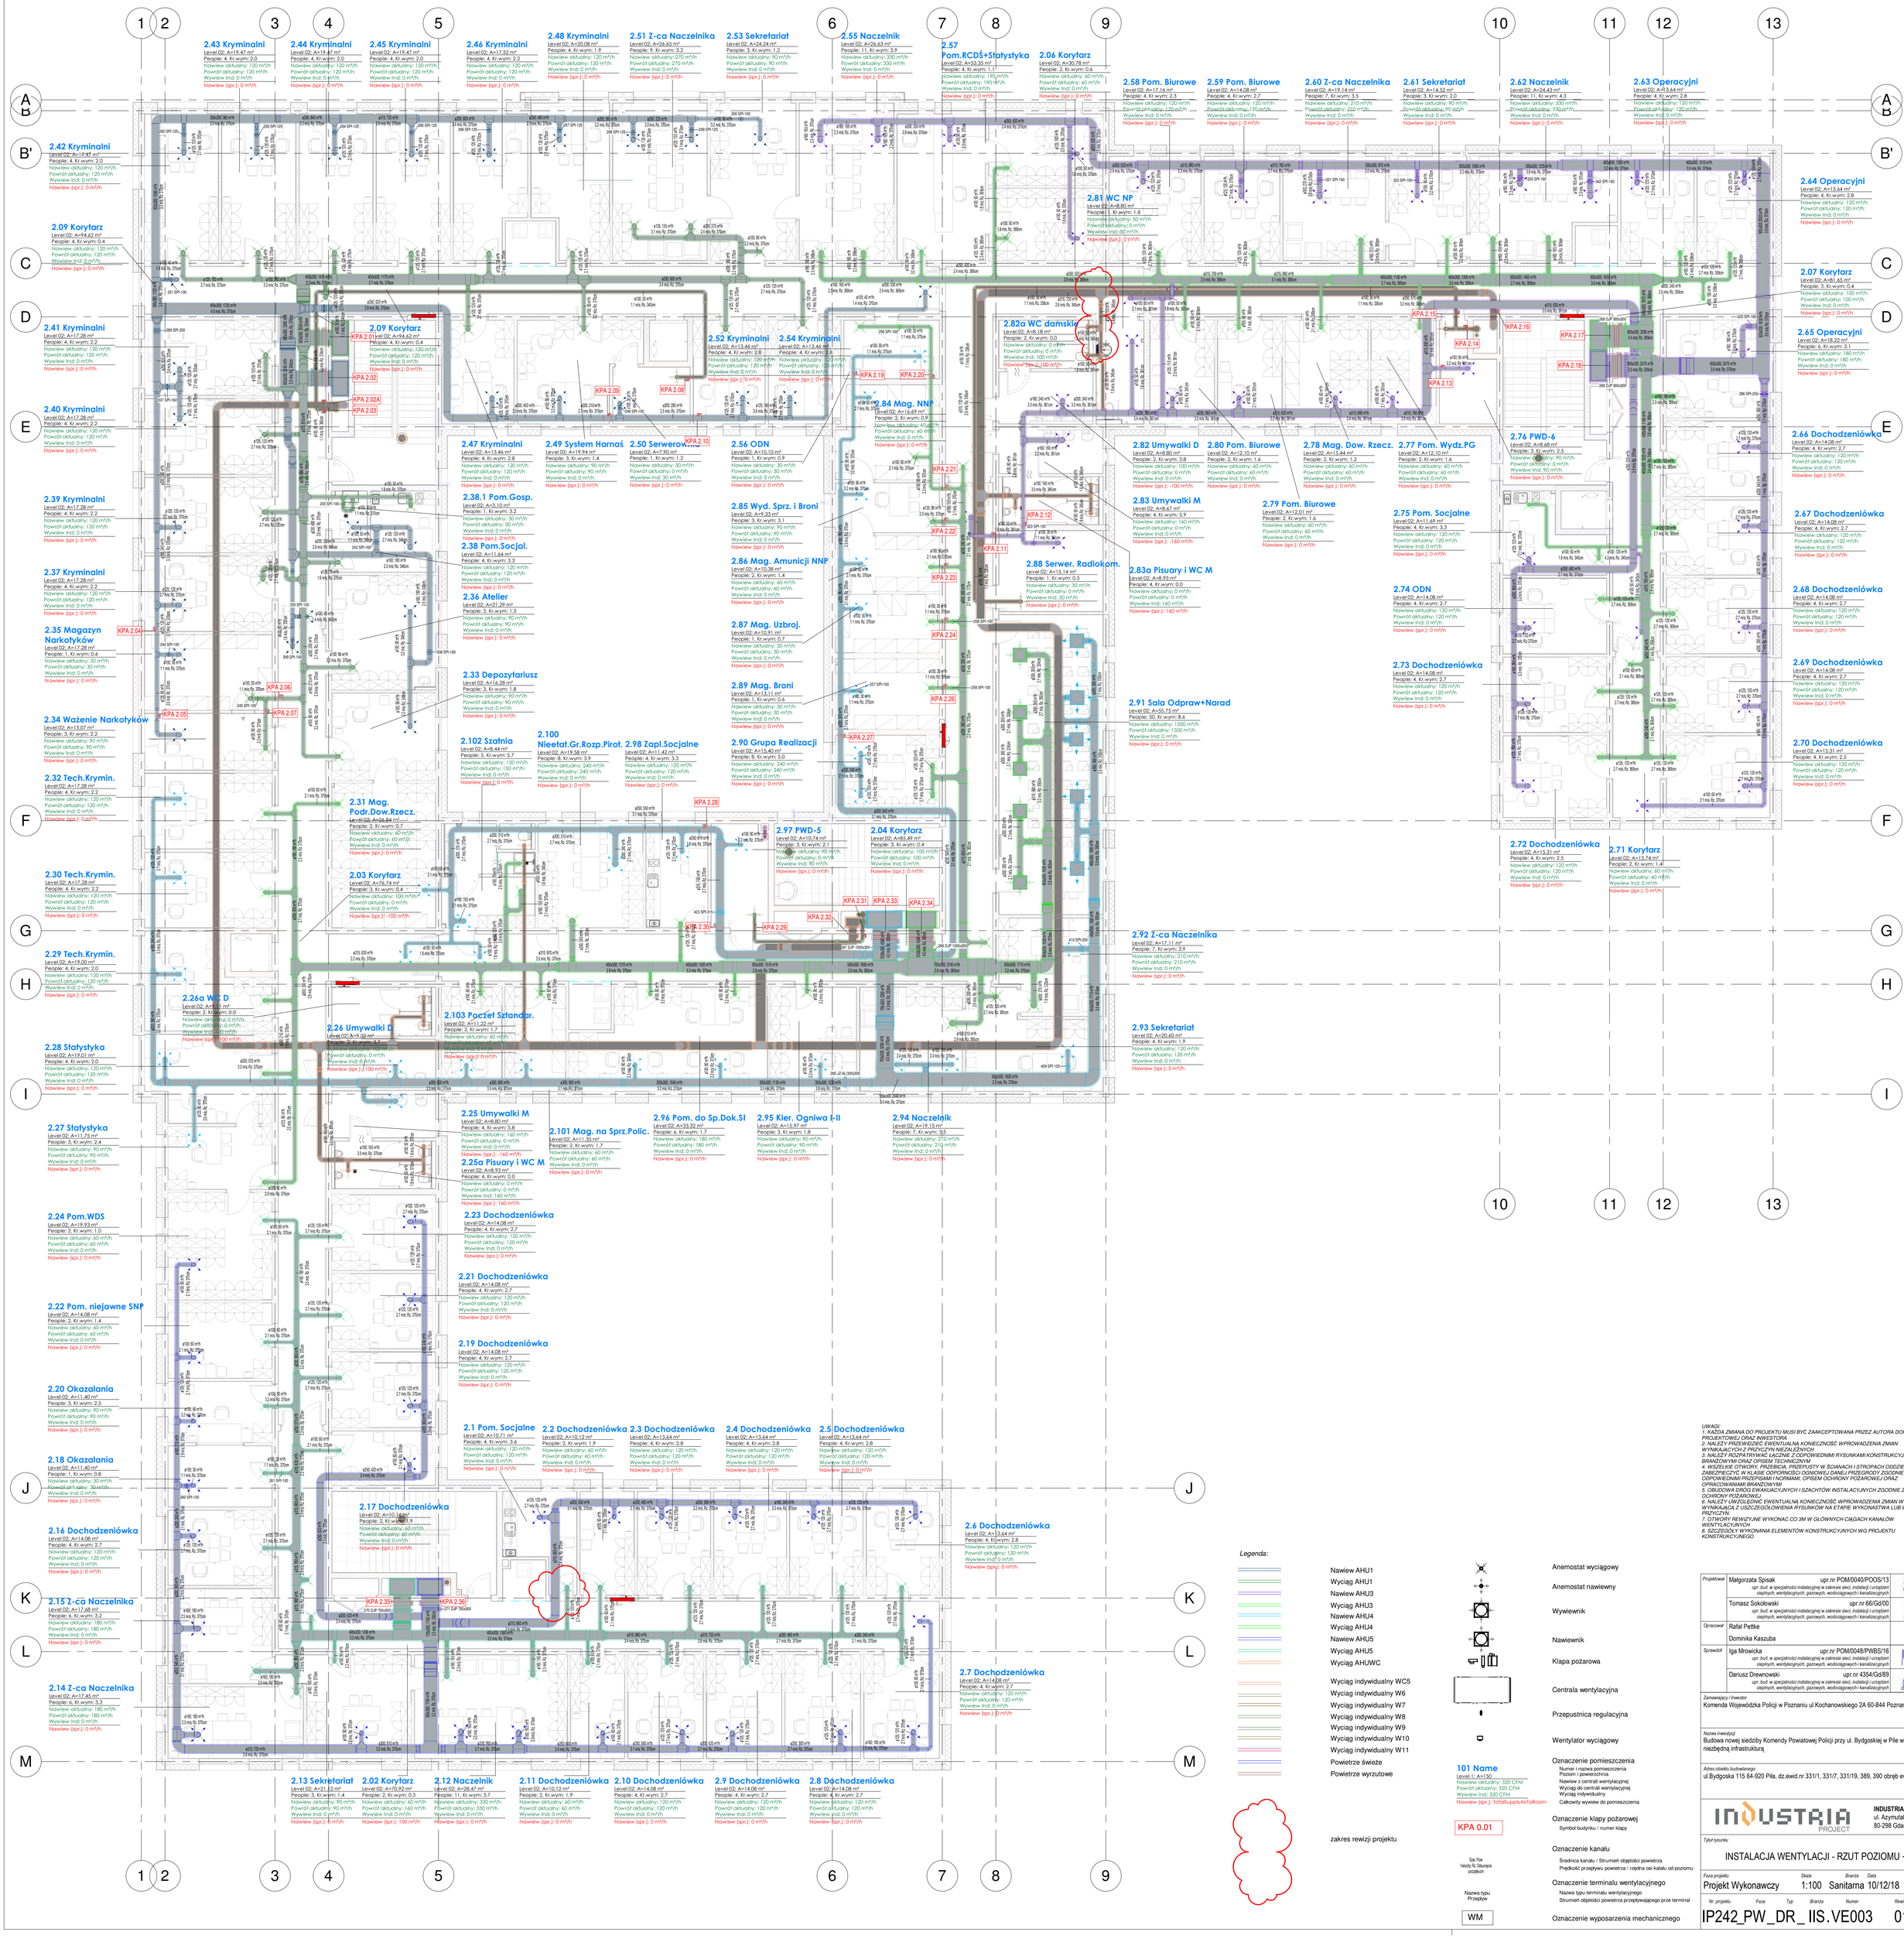
2.43 Kryminalni
Level 02; A=19,47 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.44 Kryminalni
Level 02; A=19,47 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.45 Kryminalni
Level 02; A=19,47 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.46 Kryminalni
Level 02; A=17,52 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.48 Kryminalni
Level 02; A=20,08 m²
People: 4, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.51 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=26,65 m²
People: 9, Kr.wym: 3.2
Nawiew aktualny: 270 m³/h
Powrót aktualny: 270 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.53 Sekretariat
Level 02; A=24,24 m²
People: 3, Kr.wym: 1.2
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.55 Naczelnik
Level 02; A=26,63 m²
People: 11, Kr.wym: 3.9
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 330 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.57 Pom.RCDŚ+Statystyka
Level 02; A=53,35 m²
People: 4, Kr.wym: 1.1
Nawiew aktualny: 190 m³/h
Powrót aktualny: 190 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.06 Korytarz
Level 02; A=30,78 m²
People: 2, Kr.wym: 0.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.58 Pom. Biurowe
Level 02; A=17,16 m²
People: 4, Kr.wym: 2.3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.59 Pom. Biurowe
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.60 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=19,14 m²
People: 7, Kr.wym: 3.5
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.61 Sekretariat
Level 02; A=14,52 m²
People: 3, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.62 Naczelnik
Level 02; A=24,43 m²
People: 11, Kr.wym: 4.3
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 330 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.63 Operacyjni
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.64 Operacyjni
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.65 Operacyjni
Level 02; A=18,22 m²
People: 6, Kr.wym: 3.1
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.66 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.67 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.68 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.69 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.70 Dochodzeniówka
Level 02; A=15,31 m²
People: 4, Kr.wym: 2.5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.71 Korytarz
Level 02; A=13,74 m²
People: 2, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.72 Dochodzeniówka
Level 02; A=15,31 m²
People: 4, Kr.wym: 2.5
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.73 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.74 ODN
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.75 Pom. Socjalne
Level 02; A=11,69 m²
People: 4, Kr.wym: 3.3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.76 PWD-6
Level 02; A=8,48 m²
People: 3, Kr.wym: 2.5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 90 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.77 Pom. Wydz.PG
Level 02; A=12,10 m²
People: 2, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.78 Mag. Dow. Rzecz.
Level 02; A=15,44 m²
People: 2, Kr.wym: 1.2
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.79 Pom. Biurowe
Level 02; A=12,01 m²
People: 2, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.80 Pom. Biurowe
Level 02; A=12,10 m²
People: 2, Kr.wym: 1.6
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.81 WC NP
Level 02; A=8,80 m²
People: 1, Kr.wym: 1.8
Nawiew aktualny: 50 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: -50 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.82a WC damskie
Level 02; A=8,18 m²
People: 2, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: -100 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
2.82 Umywalki D
Level 02; A=8,80 m²
People: 2, Kr.wym: 3.8
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
2.83 Umywalki M
Level 02; A=8,47 m²
People: 4, Kr.wym: 5.9
Nawiew aktualny: 160 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -160 m³/h
2.83a Pisuary i WC M
Level 02; A=8,93 m²
People: 4, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 160 m³/h
Nawiew (spr.): -160 m³/h
2.84 Mag. NNP
Level 02; A=14,69 m²
People: 2, Kr.wym: 0.9
Nawiew aktualny: 40 m³/h
Powrót aktualny: 40 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.88 Serwer. Radiokom.
Level 02; A=15,14 m²
People: 1, Kr.wym: 0.5
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.91 Sala Odpraw+Narad
Level 02; A=55,75 m²
People: 50, Kr.wym: 8.6
Nawiew aktualny: 1500 m³/h
Powrót aktualny: 1500 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.92 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=17,11 m²
People: 7, Kr.wym: 3.9
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.93 Sekretariat
Level 02; A=20,60 m²
People: 4, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.94 Naczelnik
Level 02; A=19,15 m²
People: 7, Kr.wym: 3.5
Nawiew aktualny: 210 m³/h
Powrót aktualny: 210 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.95 Kier. Ogniwa I-II
Level 02; A=15,97 m²
People: 3, Kr.wym: 1.8
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.96 Pom. do Sp.Dok.SI
Level 02; A=33,32 m²
People: 6, Kr.wym: 1.7
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.97 PWD-5
Level 02; A=10,74 m²
People: 3, Kr.wym: 2.1
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 90 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.98 Zapl.Socjalne
Level 02; A=11,42 m²
People: 4, Kr.wym: 3.3
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.100 Niełat.Gr.Rozp.Prot.
Level 02; A=19,58 m²
People: 8, Kr.wym: 3.9
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.101 Mag. na Sprz.Polic.
Level 02; A=11,35 m²
People: 2, Kr.wym: 1.7
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.102 Szatnia
Level 02; A=8,44 m²
People: 5, Kr.wym: 5.7
Nawiew aktualny: 150 m³/h
Powrót aktualny: 150 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.103 Poczet Sztandar.
Level 02; A=11,22 m²
People: 2, Kr.wym: 1.7
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.1 Pom. Socjalne
Level 02; A=10,71 m²
People: 4, Kr.wym: 3.6
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.2 Dochodzeniówka
Level 02; A=10,12 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.3 Dochodzeniówka
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.4 Dochodzeniówka
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.5 Dochodzeniówka
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.6 Dochodzeniówka
Level 02; A=13,64 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.7 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.8 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.9 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.10 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.11 Dochodzeniówka
Level 02; A=10,12 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.12 Naczelnik
Level 02; A=28,47 m²
People: 11, Kr.wym: 3.7
Nawiew aktualny: 330 m³/h
Powrót aktualny: 330 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.13 Sekretariat
Level 02; A=21,12 m²
People: 3, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.02 Korytarz
Level 02; A=70,92 m²
People: 2, Kr.wym: 0.3
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 160 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
2.04 Korytarz
Level 02; A=85,49 m²
People: 3, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 100 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.09 Korytarz
Level 02; A=94,62 m²
People: 4, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.07 Korytarz
Level 02; A=81,65 m²
People: 3, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 100 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.09 Korytarz
Level 02; A=94,62 m²
People: 4, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.26a WC D
Level 02; A=8,11 m²
People: 2, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: -100 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
2.26 Umywalki D
Level 02; A=9,02 m²
People: 2, Kr.wym: 3.7
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.03 Korytarz
Level 02; A=76,74 m²
People: 3, Kr.wym: 0.4
Nawiew aktualny: 100 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -100 m³/h
2.25 Umywalki M
Level 02; A=8,80 m²
People: 4, Kr.wym: 5.8
Nawiew aktualny: 160 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): -160 m³/h
2.25a Pisuary i WC M
Level 02; A=8,93 m²
People: 4, Kr.wym: 0.0
Nawiew aktualny: 0 m³/h
Powrót aktualny: 0 m³/h
Wywiew Ind: 160 m³/h
Nawiew (spr.): 160 m³/h
2.23 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.21 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.19 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.17 Dochodzeniówka
Level 02; A=10,14 m²
People: 2, Kr.wym: 1.9
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.52 Kryminalni
Level 02; A=13,66 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.54 Kryminalni
Level 02; A=13,66 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.47 Kryminalni
Level 02; A=13,66 m²
People: 4, Kr.wym: 2.8
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.49 System Harnaś
Level 02; A=19,94 m²
People: 3, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.50 Serwerownia
Level 02; A=7,90 m²
People: 1, Kr.wym: 1.2
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 30 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.56 ODN
Level 02; A=10,10 m²
People: 1, Kr.wym: 0.9
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.85 Wyd. Sprz. i Broni
Level 02; A=9,33 m²
People: 3, Kr.wym: 3.1
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.86 Mag. Amunicji NNP
Level 02; A=10,38 m²
People: 2, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.87 Mag. Uzbroj.
Level 02; A=10,91 m²
People: 1, Kr.wym: 0.7
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.89 Mag. Broni
Level 02; A=13,11 m²
People: 1, Kr.wym: 0.6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.90 Grupa Realizacji
Level 02; A=15,40 m²
People: 5, Kr.wym: 5.0
Nawiew aktualny: 240 m³/h
Powrót aktualny: 240 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.22 Pom. niejawne SNP
Level 02; A=14,08 m²
People: 2, Kr.wym: 1.4
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.20 Okazalania
Level 02; A=11,40 m²
People: 3, Kr.wym: 2.5
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.18 Okazalania
Level 02; A=11,40 m²
People: 1, Kr.wym: 0.8
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.16 Dochodzeniówka
Level 02; A=14,08 m²
People: 4, Kr.wym: 2.7
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.15 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=17,68 m²
People: 6, Kr.wym: 3.2
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.14 Z-ca Naczelnika
Level 02; A=17,45 m²
People: 6, Kr.wym: 3.3
Nawiew aktualny: 180 m³/h
Powrót aktualny: 180 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.39 Kryminalni
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.37 Kryminalni
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.35 Magazyn Narkotyków
Level 02; A=17,28 m²
People: 1, Kr.wym: 0.6
Nawiew aktualny: 30 m³/h
Powrót aktualny: 30 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.34 Ważenie Narkotyków
Level 02; A=13,07 m²
People: 3, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.32 Tech.Krymin.
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.30 Tech.Krymin.
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.29 Tech.Krymin.
Level 02; A=19,00 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.28 Statystyka
Level 02; A=19,01 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.27 Statystyka
Level 02; A=11,75 m²
People: 3, Kr.wym: 2.4
Nawiew aktualny: 90 m³/h
Powrót aktualny: 90 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.24 Pom.WDS
Level 02; A=19,93 m²
People: 2, Kr.wym: 1.0
Nawiew aktualny: 60 m³/h
Powrót aktualny: 60 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.41 Kryminalni
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.40 Kryminalni
Level 02; A=17,28 m²
People: 4, Kr.wym: 2.2
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
2.42 Kryminalni
Level 02; A=19,47 m²
People: 4, Kr.wym: 2.0
Nawiew aktualny: 120 m³/h
Powrót aktualny: 120 m³/h
Wywiew Ind: 0 m³/h
Nawiew (spr.): 0 m³/h
KPA 2.01
KPA 2.02
KPA 2.02A
KPA 2.03
KPA 2.04
KPA 2.05
KPA 2.06
KPA 2.07
KPA 2.08
KPA 2.09
KPA 2.10
KPA 2.11
KPA 2.12
KPA 2.13
KPA 2.14
KPA 2.15
KPA 2.16
KPA 2.17
KPA 2.18
KPA 2.19
KPA 2.20
KPA 2.21
KPA 2.22
KPA 2.23
KPA 2.24
KPA 2.26
KPA 2.27
KPA 2.28
KPA 2.29
KPA 2.30
KPA 2.31
KPA 2.32
KPA 2.33
KPA 2.34
KPA 2.35
KPA 2.36
Legenda:
Nawiew AHU1
Wyciąg AHU1
Nawiew AHU3
Wyciąg AHU3
Nawiew AHU4
Wyciąg AHU4
Nawiew AHU5
Wyciąg AHU5
Wyciąg AHUWC
Wyciąg indywidualny WC5
Wyciąg indywidualny W6
Wyciąg indywidualny W7
Wyciąg indywidualny W8
Wyciąg indywidualny W9
Wyciąg indywidualny W10
Wyciąg indywidualny W11
Powietrze świeże
Powietrze wyrzutowe
zakres rewizji projektu
Anemostat wyciągowy
Anemostat nawiewny
Wywiewnik
Nawiewnik
Klapa pożarowa
Centrala wentylacyjna
Przepustnica regulacyjna
Wentylator wyciągowy
Oznaczenie pomieszczenia
Numer i nazwa pomieszczenia
Poziom i powierzchnia
Nawiew z centrali wentylacyjnej
Wyciąg do centrali wentylacyjnej
Wyciąg indywidualny
Całkowity wywiew do pomieszczenia
Oznaczenie klapy pożarowej
Symbol budynku / numer klapy
Oznaczenie kanału
Średnica kanału / Strumień objętości powietrza
Prędkość przepływu powietrza / rzędna osi kalalu od poziomu
Oznaczenie terminalu wentylacyjnego
Nazwa typu terminalu wentylacyjnego
Strumień objętości powietrza przepływającego prze terminal
Oznaczenie wyposarzenia mechanicznego
101 Name
Level 1; A=150
Nawiew aktualny: 320 CFM
Powrót aktualny: 320 CFM
Wywiew Ind: 320 CFM
Nawiew (spr.): TotalSupplyAirToRoom
KPA 0.01
Stat. Flow
Velocity Pz. Obsługiwa pszpływ
Nazwa typu Przepływ
WM
UWAGI:
1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH
3. NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ.
6. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB INNYCH PRZYCZYN
7. OTWORY REWIZYJNE WYKONAC CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
8. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
Projektował: Małgorzata Spisak upr.nr POM/0040/POOS/13 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Tomasz Sokolowski upr.nr 66/Gd/00 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował: Rafał Pettke
Dominika Kaszuba
Sprawdził: Iga Mrowicka upr.nr POM/0048/PWBS/16 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Dariusz Drewnowski upr.nr 4354/Gd/89 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający / Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
Nazwa inwestycji: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą
Adres obiektu budowlanego: ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obręb ewid. Piła 27
INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk
Tytuł rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU +2
Faza projektu: Projekt Wykonawczy
Skala: 1:100
Branża: Sanitarna
Data: 10/12/18
Nr. projektu: IP242_PW_DR_
Faza: IIS.
Typ: VE
Branża: 003
Numer: 01
Rewizja: