




$$210 \times 297$$


## PROJEKT WYKONAWCZY

# ROZDZIELNICA

# IT PDSTN

0,4kV 50Hz

<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul.Azymutalna 9, 60-298 Gdańsk</div>	Projektował: mgr inż. Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08	Podpis: 	Projektował: mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002	Podpis: 	Sprawdził: mgr inż. Piotr Szwed POM/0014/PWOE/12	Podpis: 	Faza: <b>Projekt wykonawczy</b>	Branża: <b>Elektryczna</b>
							Tytuł: Strona tytułowa	Data: 03.2019
<div>INDUSTRIA PROJECT</div>	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań						Nr rys.: IP242_PW_DR_IIE.61131_IT PDSTN.0.01	Rewizja: 00
	Inwestycja: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą							
	Adres: ul. Bydgoska 115 64-920 Pila. dz. ewid. nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Pila 27							

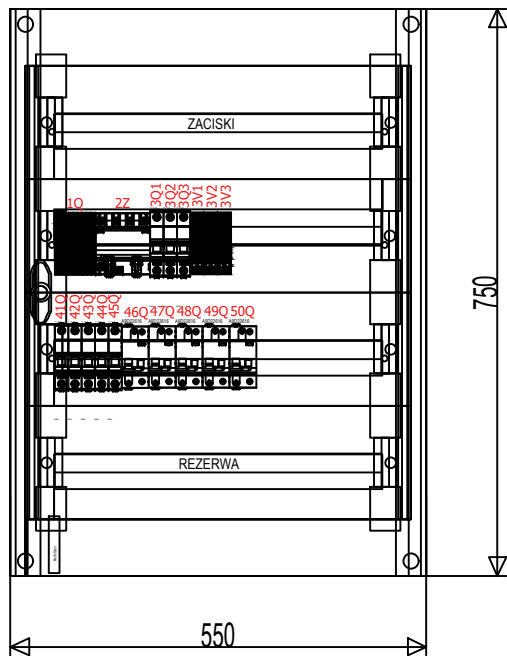

IT PDSNT	
Stopień IP	40
Stopień IK	09
Napięcie znamionowe Un	400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarciova	6 kA
dopływ	kable od góry
odpływ	kable od góry

NUMERACJA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH	
00-10	Obwody wewnętrzne rozdzielnic
41-60	Obwody zaś. urz. IT
Numeracja ma charakter umowny.	
Dopuszcza się odstępstwa.	
W niektórych rozdzielnicach numery obwodów mogą nie występować z uwagi na brak realizowanej funkcji	
Uwagi:	
1. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439	
2. Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej:	
• nazwę producenta lub znak fabryczny	
• oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny	
• numer normy PN-EN 61439-[Część]	
• rozład prądu i częstotliwość	
• znamionowe napięcie izolacji	
• wytrzymałość zwarciova	
• stopień ochrony	
3. Tabliczka z symbolem rozdzielnic:	
• biała, wysokość min. 40mm	
• szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych	
• czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm	
4. Zastosować obudowę o stopniu ochrony IP30	
5. Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści:	
"Nie dotykać urządzenia elektryczne"	
6. Rozdzielnicę wyposażać w kieszeń na dokumentację	
7. W przypadku rozdzielnic jednodrzwiowych zawiasy drzwiczek sytuować na krawędzi obudowy bardziej oddalonej od drzwi ewakuacyjnych	
8. Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnic poprzez przepust szczotkowy.	
9. W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli od góry rozdzielnic przewody wprowadzać poprzez dławnice.	
10. W rozdzielnicach zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę w tym listwy zaciskowe.	
11. Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.	
Legenda:	
Przełącznik czasowy (opóźnione wyłączenie)	Zegar Astronomiczny
Przełącznik impulsowy (bistabilny)	Przycisk instalacyjny

<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul.Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk</div>		Faza:	Projekt wykonawczy		Branża:	Elektryczna			
		Tytuł:	Widok(i) rozdzielnic		Data:	03.2019			
<div>INDUSTRIA PROJECT</div>	Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań				Nr rys.:	IP242_PW_DR_IIE.61131_IT PDSTN.1.01	Rewizja:	00
	Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą							
	Adres:	ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obręb ewid. Pila 27							

$$210 \times 297$$
