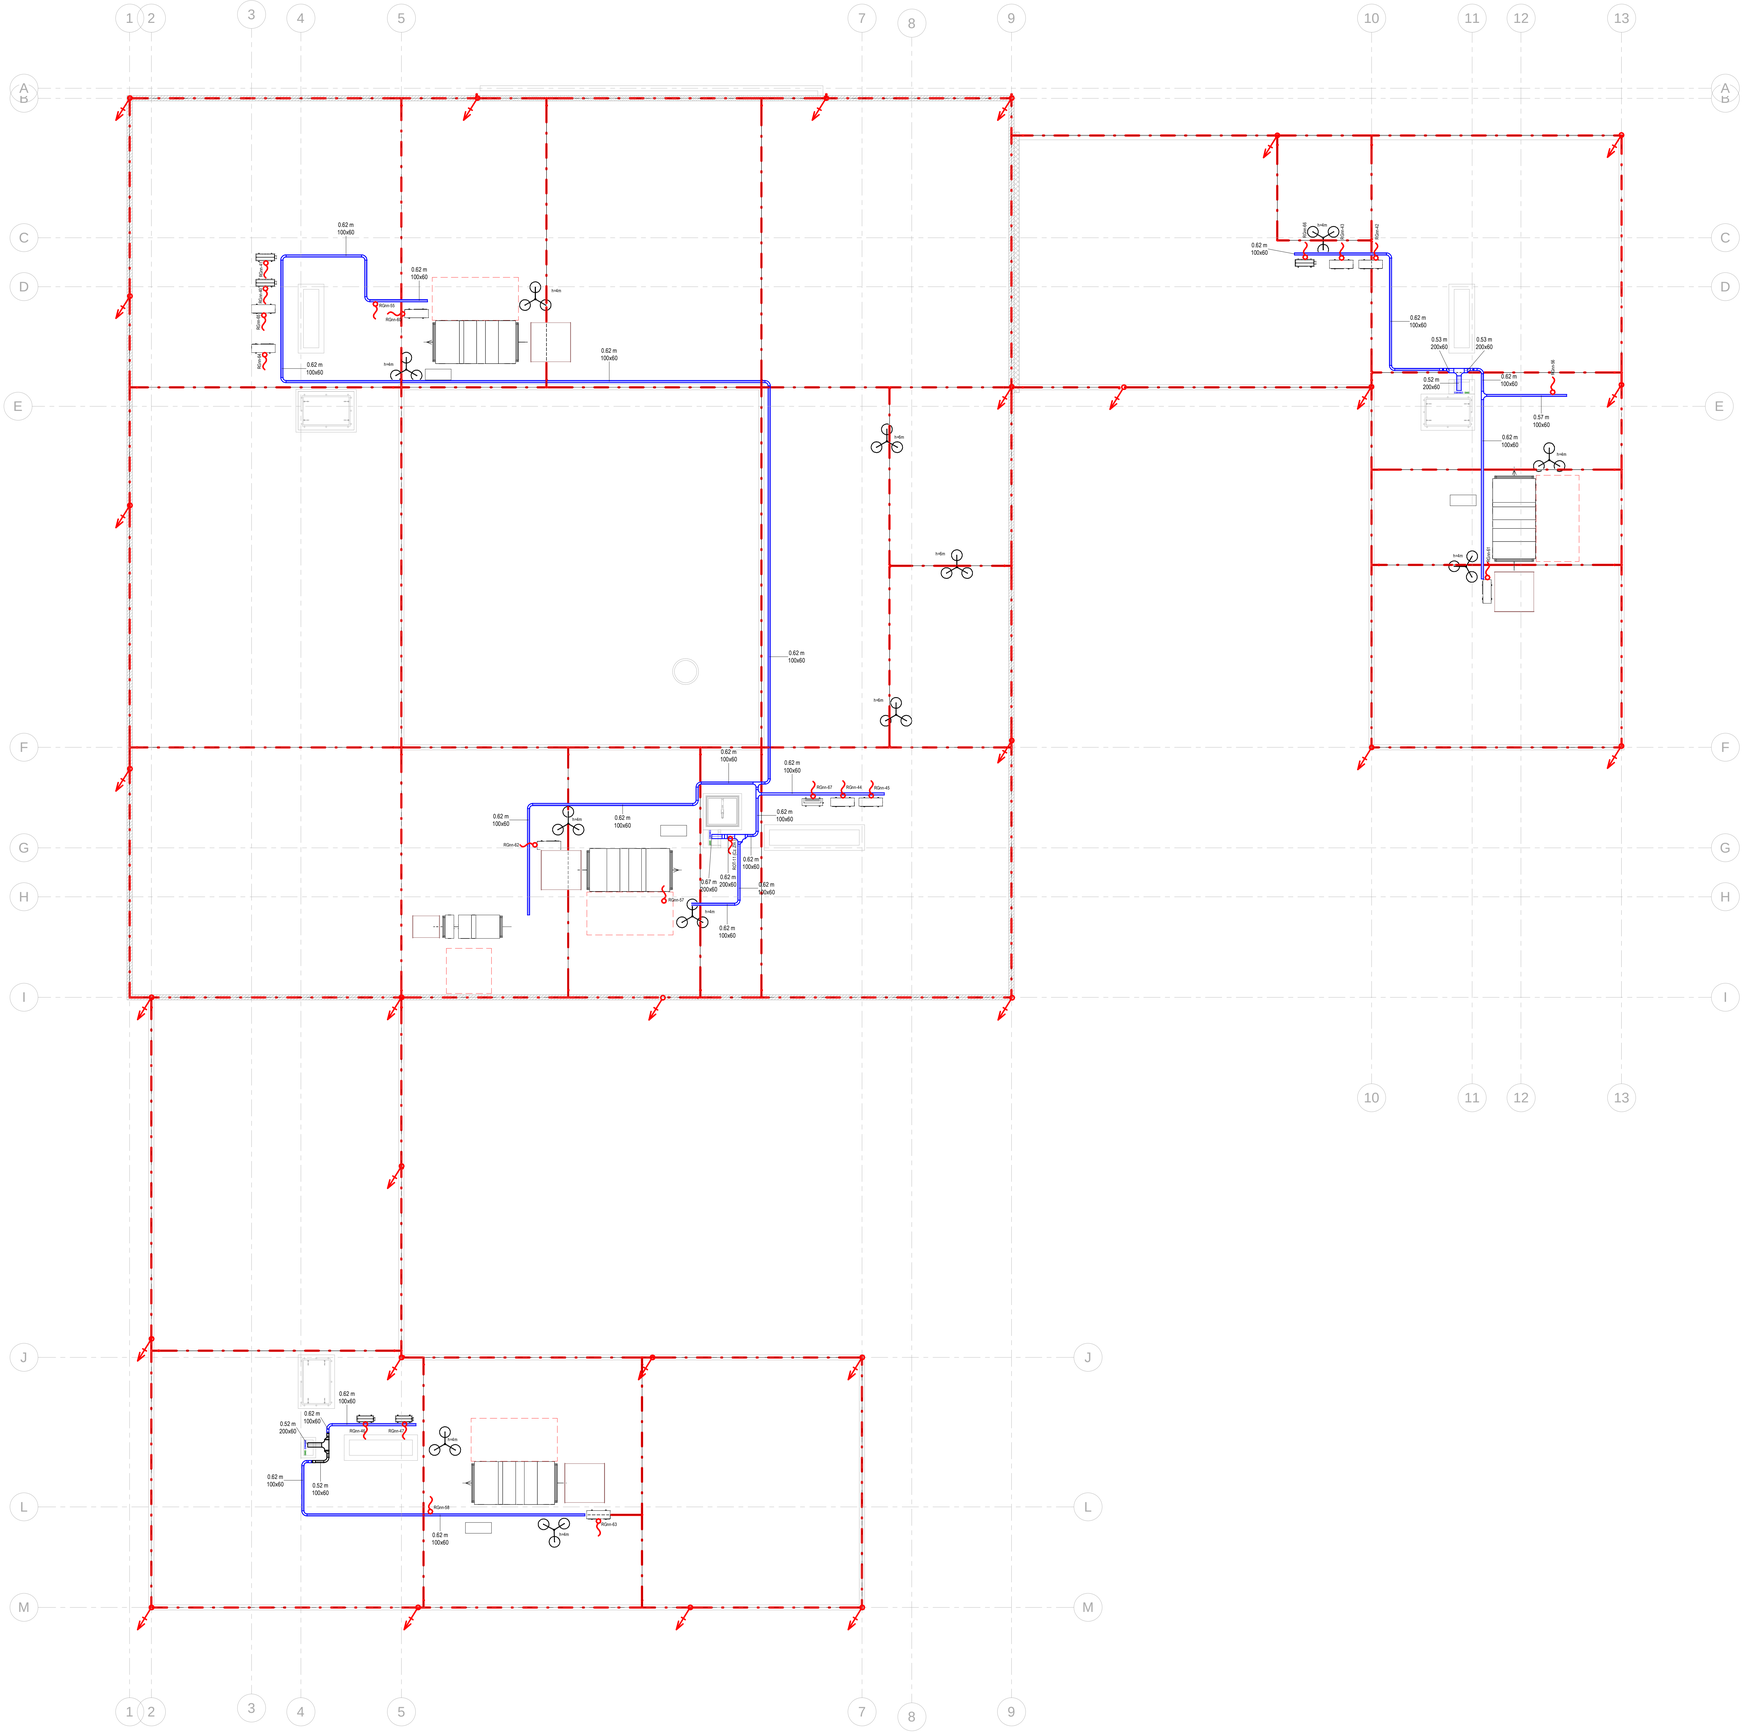

LEGENDA:	
	KORYTO KABLOWE PPOŻ
	KORYTO KABLOWE
	KORYTO KABLOWE PONIŻEJ PODŁOGI TECHNOL.
	OBUDOWA KORYTA KABLOWEGO
	DRABINA KABLOWA
MSW	MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA WYDZIELONEJ INSTALACJI INFORMATYCZNEJ

LEGENDA:	
	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP20 POJEDYNCZE
	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP20 PODWÓJNE
	GNIAZDO WTYKOWE 230 V 16 A IP44 POJEDYNCZE
	GNIAZDO WTYKOWE DATA 230 V 16 A IP20
	PEL- Punkt elektryczno-logiczny (4x230V DATA)
	PEL - Punkt elektryczno-logiczny (2x230V + 2xRJ45)
	GNIAZDO 3 FAZOWE 400 V 16 A IP44
	WYPUST 1 LUB 3 FAZOWY 230 V / 400 V
	PUSZKA ZASILAJĄCA PODGRZEWACZ WPUSTU 230 V IP44
	ŁĄCZNIK ZALUZJOWY 230 V 10 A IP20

Oznaczenia:
"01RP-02" - oznaczenie rozdzielnicy i nr obwodu
"1" - parter,
"1" - szafa przy szachcie nr 1,
"RP" - rozdzielnica zasilania obwodów podstawowych,
"02" - nr obwodu,.
Oznaczenia pozostałych rozdzielnic:
RP - rozdzielnica zasilania obwodów podstawowych (nieszerowanych)
RG - rozdzielnica zasilania obwodów rezerwowanych agregatem
RK - rozdzielnica zasilania obwodów komputerowych

LEGENDA:	
	Zwód pionowy FeZn 8mm
	Zwód pionowy FeZn 8mm
	Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa, uszczelniona, w opaske betonwej, wraz ze złączką kontrolno-pomiarowej.
MSW	Miejscowa szyna wyrównawcza instalacji budynkowej
	Uzom fundamentowy - płaskownik FeZn 30x4
	Instalacja odgromowa - drut ocynkowany FeZn ⌀7 8
	Maszt odgromowy systemowy na trójnogu

Projektował	mrg inż. Grzegorz Rybak	POM/0186/POOE/08	
	mgr inż. Andrzej Rulewski	25/10/2002	
Opracował	inż. Grzegorz Kuper		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Szwed	POM/0514/PWOE/12	
Rysował	GKU	Zatwierdził	GRY

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą.

Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł projektu
Plan tras koryt kablowych, instalacji odgromowej, instalacji silowej - poziom dachu

Faza projektu	Skala	Branża	Data
Projekt Wykonawczy	1:100	Elektryka	03/2019

Autor	Nr projektu	Faza	Typ	Typ/Branża	Numer	Rewizja	Strona
IP 242 _PW_DR_				IIE	.61304	00	