





210 x 297

PROJEKT WYKONAWCZY


ROZDZIELNICA

12RP

0,4kV 50Hz

<b>INDUSTRIA PROJECT</b> ul.Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projektował: mgr inż. Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08	Podpis: 	Projektował: mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002	Podpis: 	Sprawdził: mgr inż. Piotr Szwed POM/0014/PWOE/12	Podpis: 	Faza: <b>Projekt wykonawczy</b>	Branża: <b>Elektryczna</b>	
							Tytuł: Strona tytułowa	Data: 03.2019	
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań						Nr rys.:		Rewizja: 00
	Inwestycja: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą						IP242_PW_DR_IIE.61105_12RP.0.01		
	Adres: ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obręb ewid. Pila 27								

210 x 297

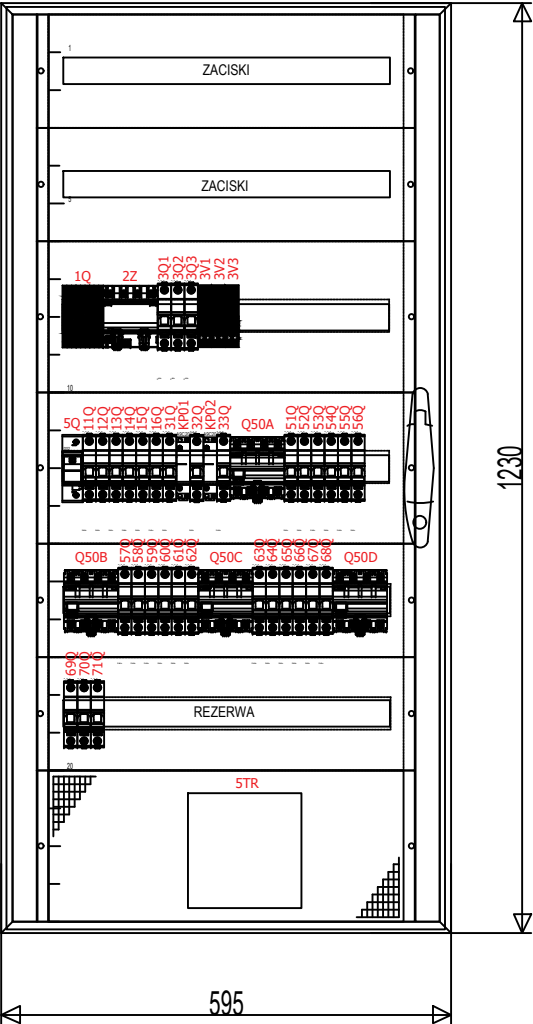

12RP	
Stopień IP	30
Stopień IK	08
Napięcie znamionowe Un	400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarciaowa	6 kA
dopływ	kable od góry
odpływ	kable od góry


NUMERACJA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH	
00-10	Obwody wewnętrzne rozdzielnic
11-30	Obwody oświetleniowe
31-40	Klimatyzacja
41-50	Obwody zaś. urz. IT
51-70	Gniazda wtykowe
Numeracja ma charakter umowny.	
Dopuszcza się odstępstwa.	
W niektórych rozdzielnicach numery obwodów mogą nie występować z uwagi na brak realizowanej funkcji	


- Uwagi:
- Rozdzielnicę wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439
  - Tabliczka znamionowa musi zawierać co najmniej:
    - nazwę producenta lub znak fabryczny
    - oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny
    - numer normy PN-EN 61439-[Część]
    - rozład prądu i częstotliwość
    - znamionowe napięcie izolacji
    - wytrzymałość zwarciaowa
    - stopień ochrony
  - Tabliczka z symbolem rozdzielnic:
    - biała, wysokość min. 40mm
    - szerokość zależna od ilości znaków alfanumerycznych
    - czcionka czarna, Arial Narrow, wysokość min. 20mm
  - Zastosować obudowę o stopniu ochrony IP30
  - Rozdzielnicę oznakować nalepką o treści:  
"Nie dotykać urządzeń elektrycznych"
  - Rozdzielnicę wyposażać w kieszeń na dokumentację
  - W przypadku rozdzielnic jednodrzwowych zawiasy drzwiowe sytuować na krawędzi obudowy bardziej oddalonej od drzwi ewakuacyjnych
  - Doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnic poprzez przepust szczotkowy.
  - W przypadku rozwiązania z doprowadzeniem kabli od góry rozdzielnic przewody wprowadzać poprzez dławnice.
  - W rozdzielnicach zapewnić 20% miejsca i mocy pod przyszłą rozbudowę w tym listwy zaciskowe.
  - Listwy zaciskowe w oznakować numerem obwodu.

Legenda:	
Przełącznik czasowy (opóźnione wyłączenie)	Zegar Astronomiczny
Przełącznik impulsowy (bistabilny)	Przycisk instalacyjny

<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul.Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk</div>		Faza:	Projekt wykonawczy		Branża:	Elektryczna			
		Tytuł:	Widok(i) rozdzielnic		Data:	03.2019			
<div>INDUSTRIA PROJECT</div>	Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań				Nr rys.:	IP242_PW_DR_II.E.61105_12RP.1.01	Rewizja:	00
	Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą							
	Adres:	ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obręb ewid. Pila 27							

210 x 297

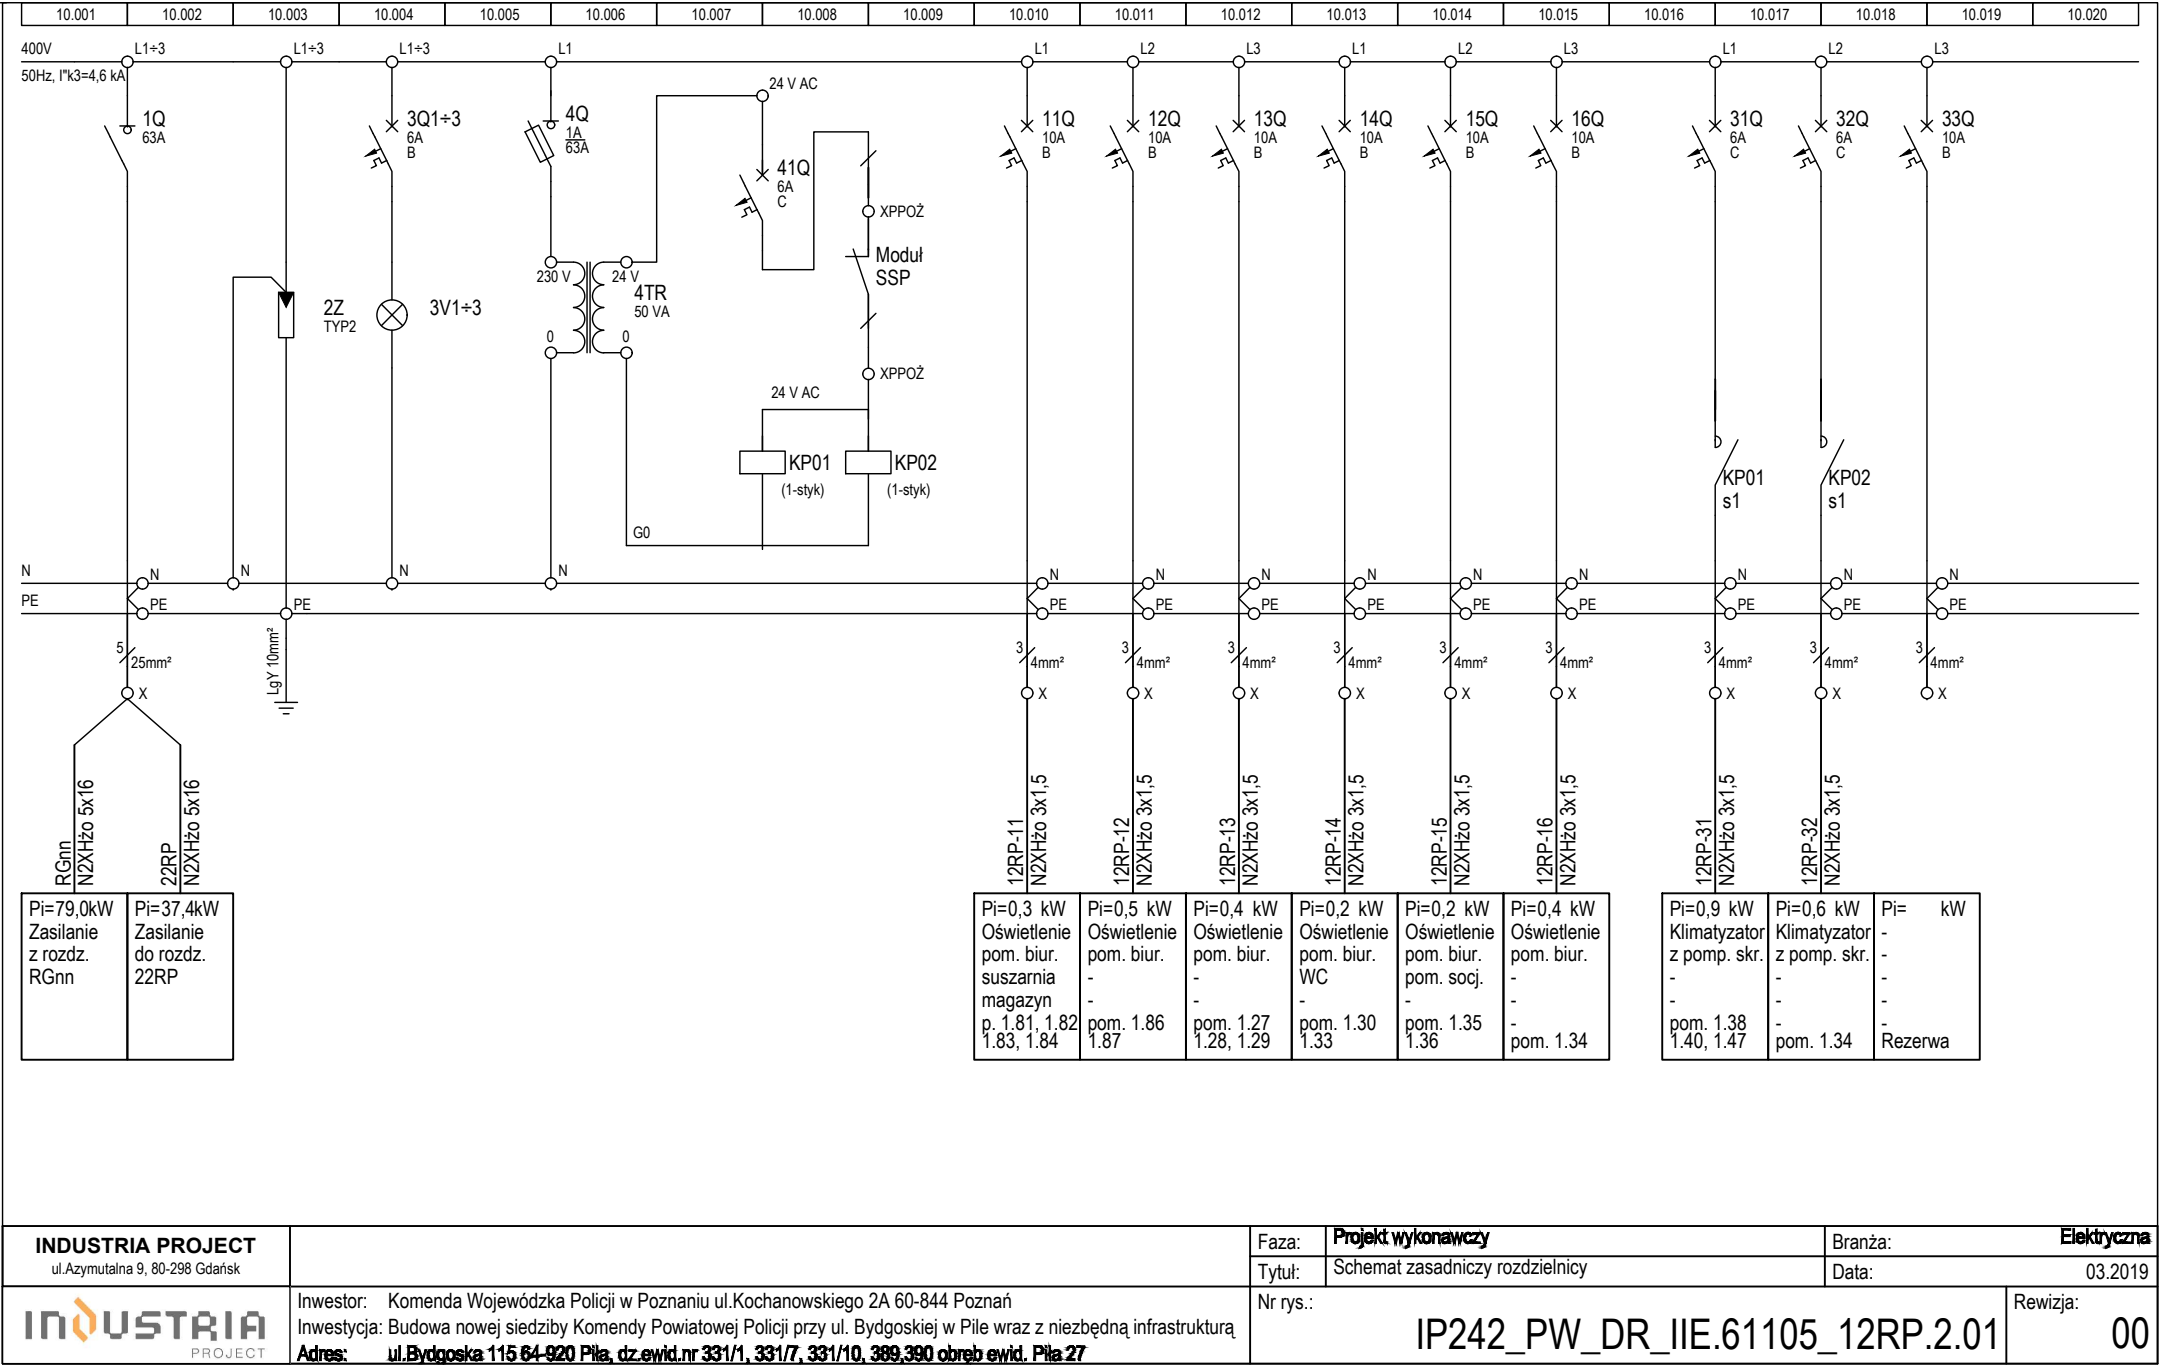

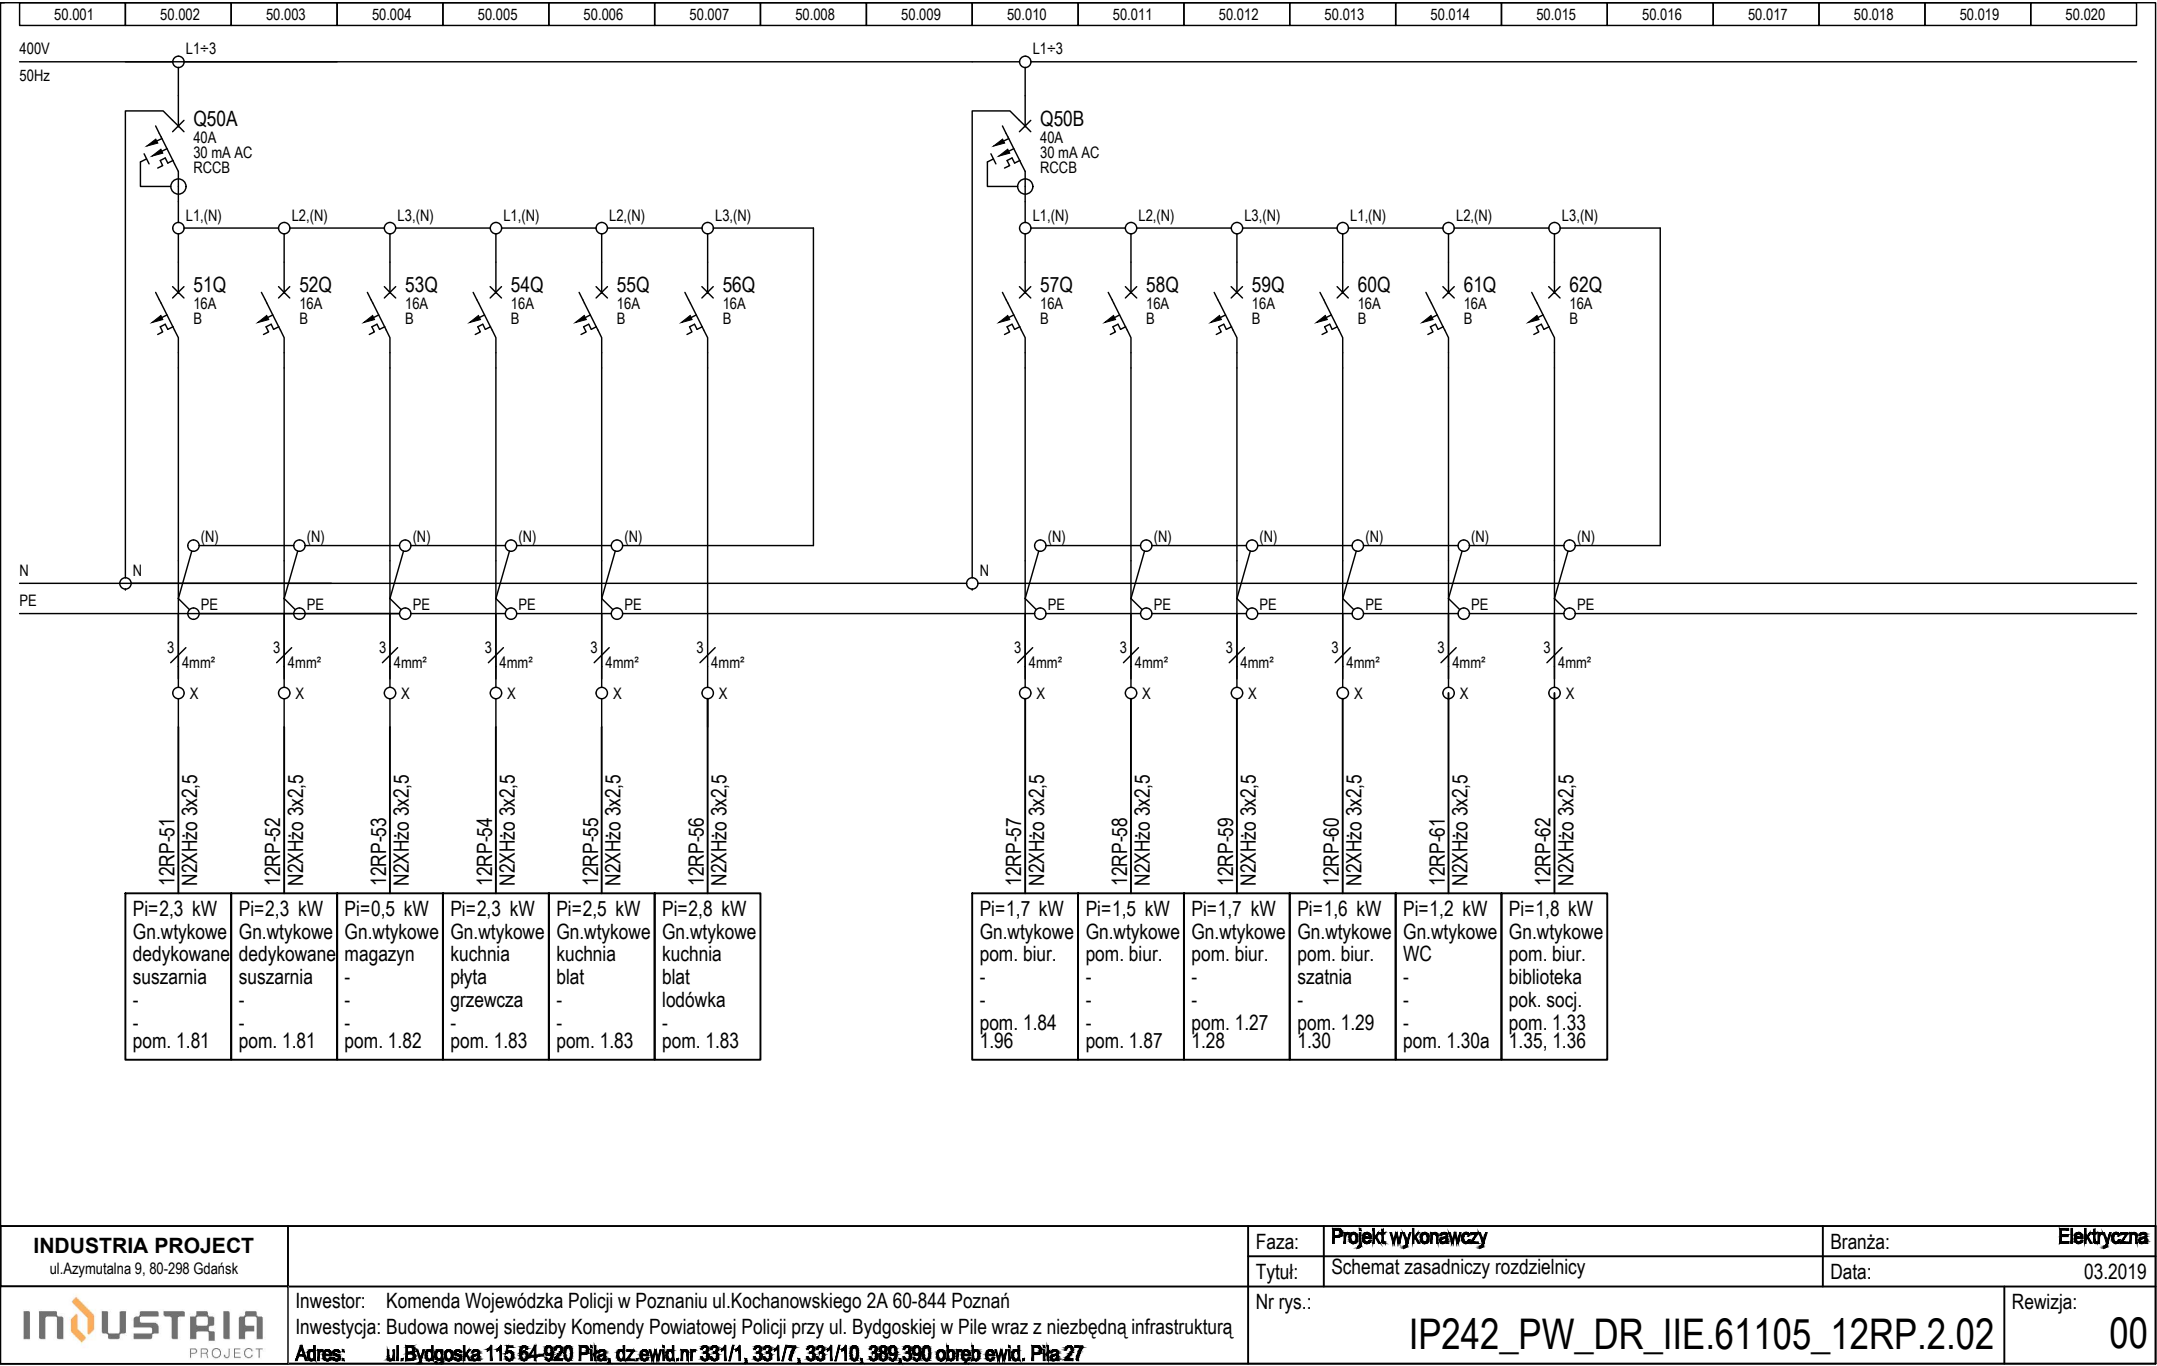

INDUSTRIA PROJECT

ul.Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Investycja:

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres:

ul. Bydgoska 115 64-920 Pila, dz. ewid. nr 331/1, 331/7, 331/10, 399, 390 obręb ewid. Pila 27

Faza:

Projekt wykonawczy

Tytuł:

Schemat zasadniczy rozdzielnic

Branża:

Elektryczna

Data:

03.2019

Nr rys.:

IP242\_PW\_DR\_IIE.61105\_12RP.2.02

Rewizja:

00

210 x 297

