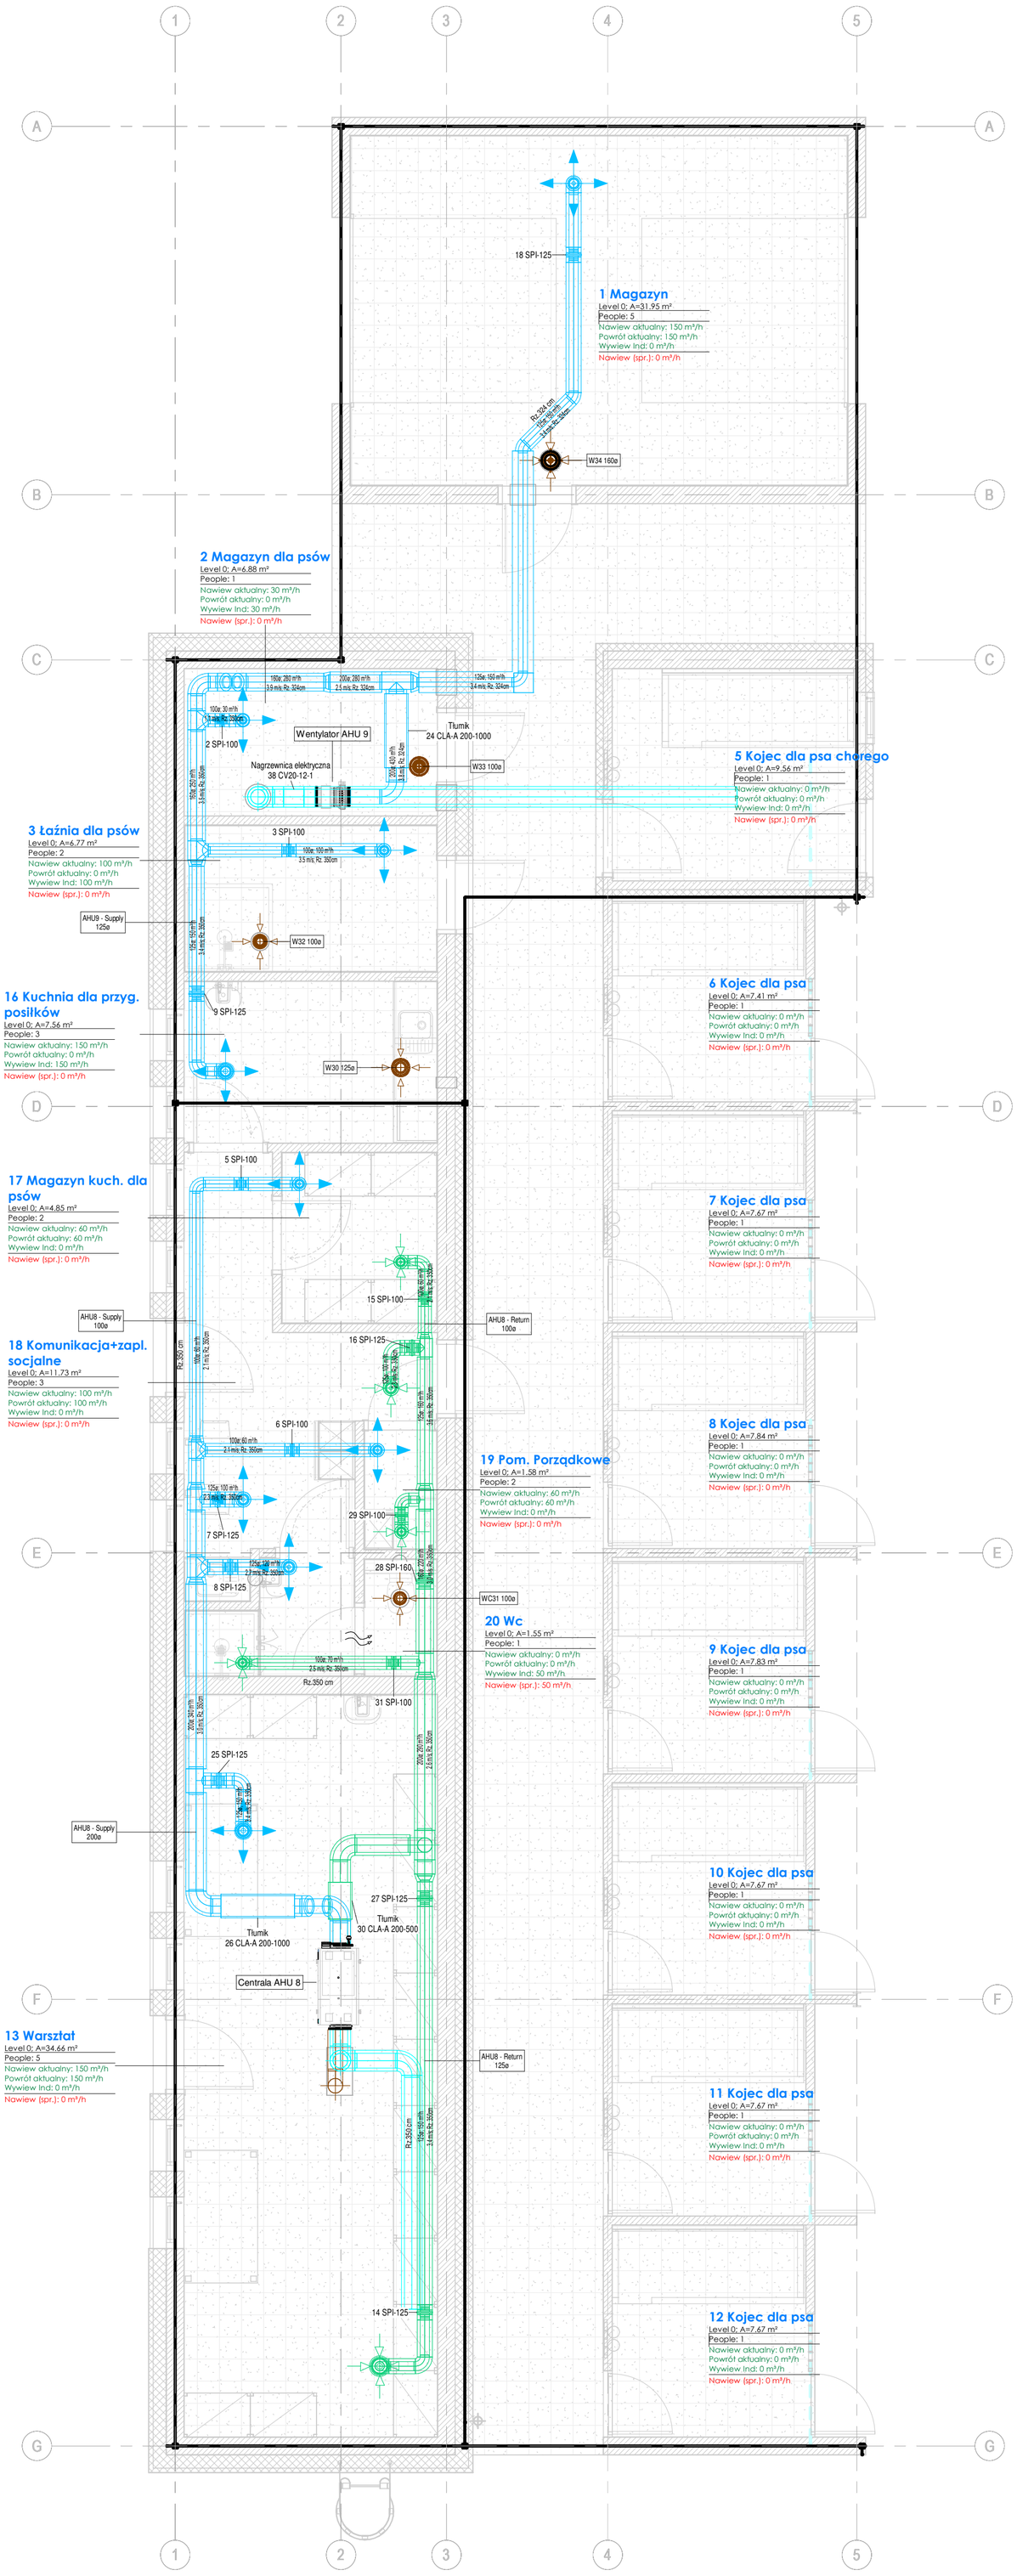

Legenda:

INSTALACJA WENTYLACJI

- *nawiew z centali wentylacyjnej AHU*
- *wywiew z centali wentylacyjnej AHU*
- *wywiew indywidualny*
- *czerpnia powietrza centrali wentylacyjnej AHU*
- *wyrzutnia powietrza centrali wentylacyjnej AHU*

AHU9 - Supply 125ø

oznaczenie systemu kanału i przynależności do centrali wentylacyjnej AHU

KN-100 Q=100 m³/h

anemostat wyciągowy wraz z opisem
KW - typ anemostatu
Q - przepływ

KW-100 Q=60 m³/h

anemostat wyciągowy wraz z opisem
KW - typ anemostatu
Q - przepływ

5 SPI-100

przepustnica SPIRO wraz z oznaczeniem

100ø
Rz.350 cm

opis kanału wentylacyjnego
Rz - rzędna osi kanału
ł średnica/wymiar kanału
Podane rzędne odnoszą się do poziomu 0.0 odpowiedniej kondygnacji.

26 CLA-A 200-1000

tłumik wraz z oznaczeniem

centrala wentylacyjna AHU

nawiew powietrza przez otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczenia

18 Komunikacja+zapl. socjalne
Kr.W: 2.3 1/h
N=100 m³/h
W=100 m³/h

opis pomieszczenia
Kr.W - krotność wymian powietrza na h
N - nawiew do pomieszczenia w m3/h
W - wywiew z pomieszczenia w m3/h

UWAGI:

1. *KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA*
2. *NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH*
3. *NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM*
4. *WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANCH I STROPACH ODDZIELANIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI*
5. *OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ*
6. *NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN W PROJEKCIE, WYNIKAJĄCĄ Z USZCZEGÓŁOWIENIA RYSUNKÓW NA ETAPIE WYKONASTWA LUB Z INNYCH PRZYCZYN*
7. *OTWORY REWIZYJNE WYKONAĆ CO 3M W GŁÓWNYCH CIĄGACH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH*
8. *SZCZEGÓŁY WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO*

Projektował	Małgorzata Spisak	upr.nr POM/0040/POOS/13	
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
	Tomasz Sokołowski	upr.nr 66/Gd/00	
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Opracował	Rafał Pettke Dominika Kaszuba		
Sprawdził	Iga Mrowicka	upr.nr POM/0048/PWBS/16	
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
	Dariusz Drewnowski	upr.nr 4354/Gd/89	
	upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		

Zamawiający / Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z niezbędną infrastrukturą

Adres obiektu budowlanego
ul. Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obręb ewid. Piła 27

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Tytuł rysunku
INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT POZIOMU PARTERU ±0,0 - BUD. C

Faza projektu	*Skala*	*Branża*	*Data*
Projekt Wykonawczy	1:50	Sanitarna	03/2019

Nr. projektu	*Faza*	*Typ*	*Branża*	*Numer*	*Rewizja*
IP242_PW_DR_IVS.VE001					00

2019-07-31 13:48:58 C:\BIM\12KAPLICA\04-Centralne\Revit Backup\C_PL-IVS.rvt