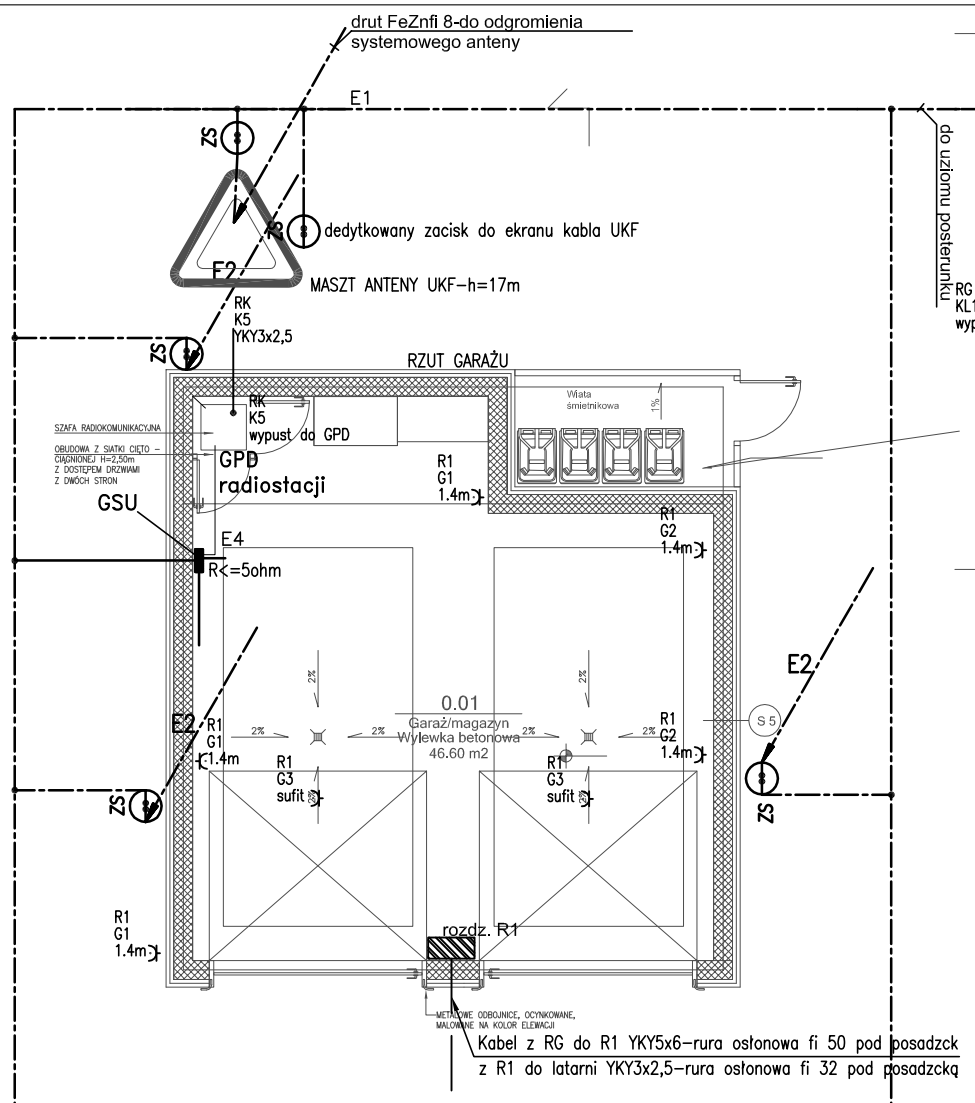

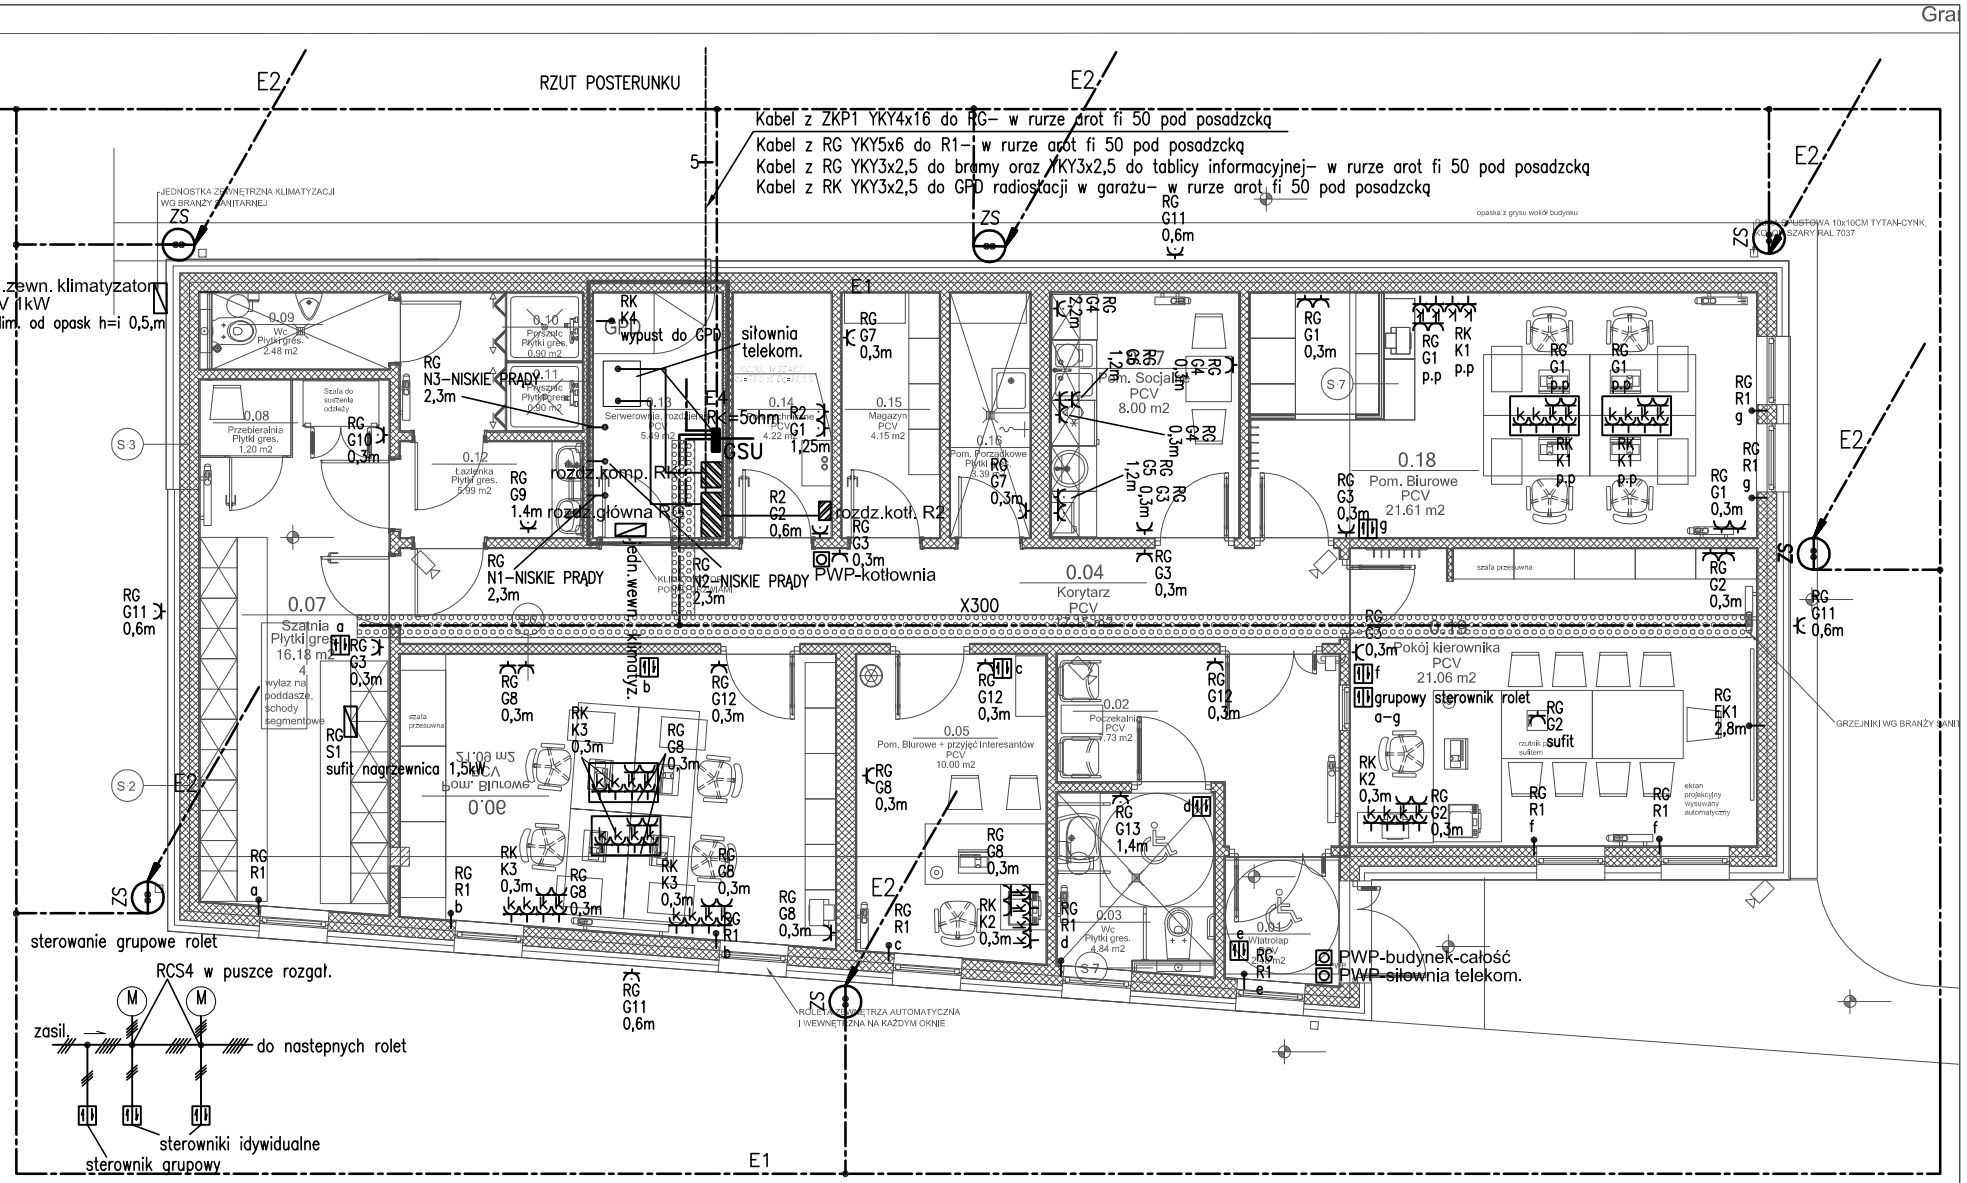

UWAGI:

1.Kable i przewody w przestrzeni nad sufitem podwieszonym prowadzić w krytkach na uchwytach mocowanych do konstrukcji, a pozostałe przewody prowadzić pod tynkiem.
2.Przewody do puszek podłogowych prowadzić pod posadzką w rurkach ochronnych utwardzonych.
3.Nie montować puszek rozgałęznych nad sufitem podwieszonym.
4.Gniazda 1 faz. zasilić przewodem Cu 3x2,5.

E1 – uziom otokowy – bednarka FeZn30x4mm.

E2 – Przewód odprowadzający instalacji odgromowej – durt FeZn fi8mm prowadzony w rurkach odgromowych pod ociepleniem.

ZS – Złącze kontrolne zlokalizowane w studzience ziemnej.

6. Do systemu połączeń wyrównawczych przyłączyć: metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe rury instalacyjne, metalowe brodziki w łazienkach, regały metalowe i bramy w garażu, szyny PE w rozdzielnicach, siłownię teletechniczną i urządzenia teletechniczne. Połączenia te wykonać:
- magistrale 10mm2, PE rozdzielnic, urządzenia teletechniczne16mm2 ,linką Cu w izolacji bezhalogenowej
- połączenia miejscowe przewodem Cu w izolacji bezhalogenowej 6mm2.
- gniazdo 1-faz.bryzgoszczelne IP44
- gniazda i ew. wyłączniki umieszczone obok siebie blokować we wspólne ramki

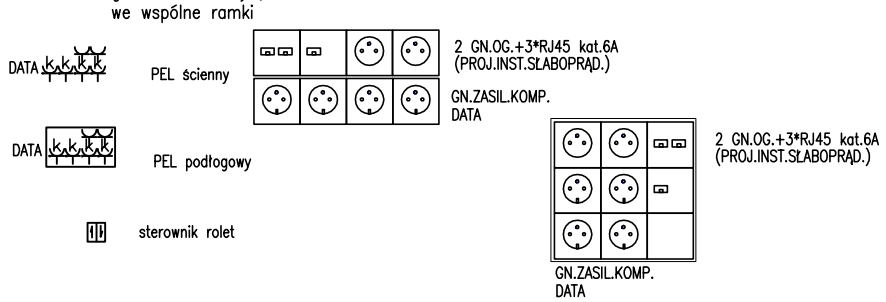

Projekt wykonawczy p.t.

Budowa Posterunku Policji i budynku garażowego wraz z wiatą śmietnikową i masztem radiowym oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na utwardzeniu części powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych, budową ogrodzenia, budową przyłączy i instalacji gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oraz instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją kablową, budowie nowego zjazdu dla inwestycji pod nazwą:
" Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach"
na działce nr 386, ul.Kępińska 10, Laski, 63-620 Trzcinica

inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI
ul. Rynek 18/2,
62-020 Swarzędz
telefon 61 646 90 70
fax. 61 646 90 80
e-mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

Elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY

główny projektant:
tech.Andrzej Grygiel
Upr. bud. nr 7131/76/P/2001

opracowanie:

sprawdził:
inż.Józef Ostrowicz
Upr. bud nr 194/PW/91

schemat sytuacyjny:

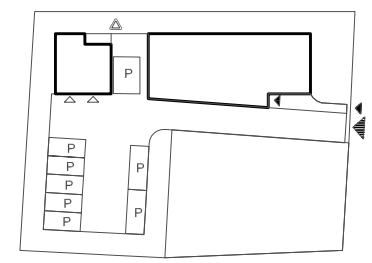

rysunek:
RZUT POSTERUNKU I GARAŻU-INSTALACJE SIŁY

data:	skala:	nr rysunku:
05.08.2019	1:100	E.03