



RZUT PIĘTRA

skala 1:50

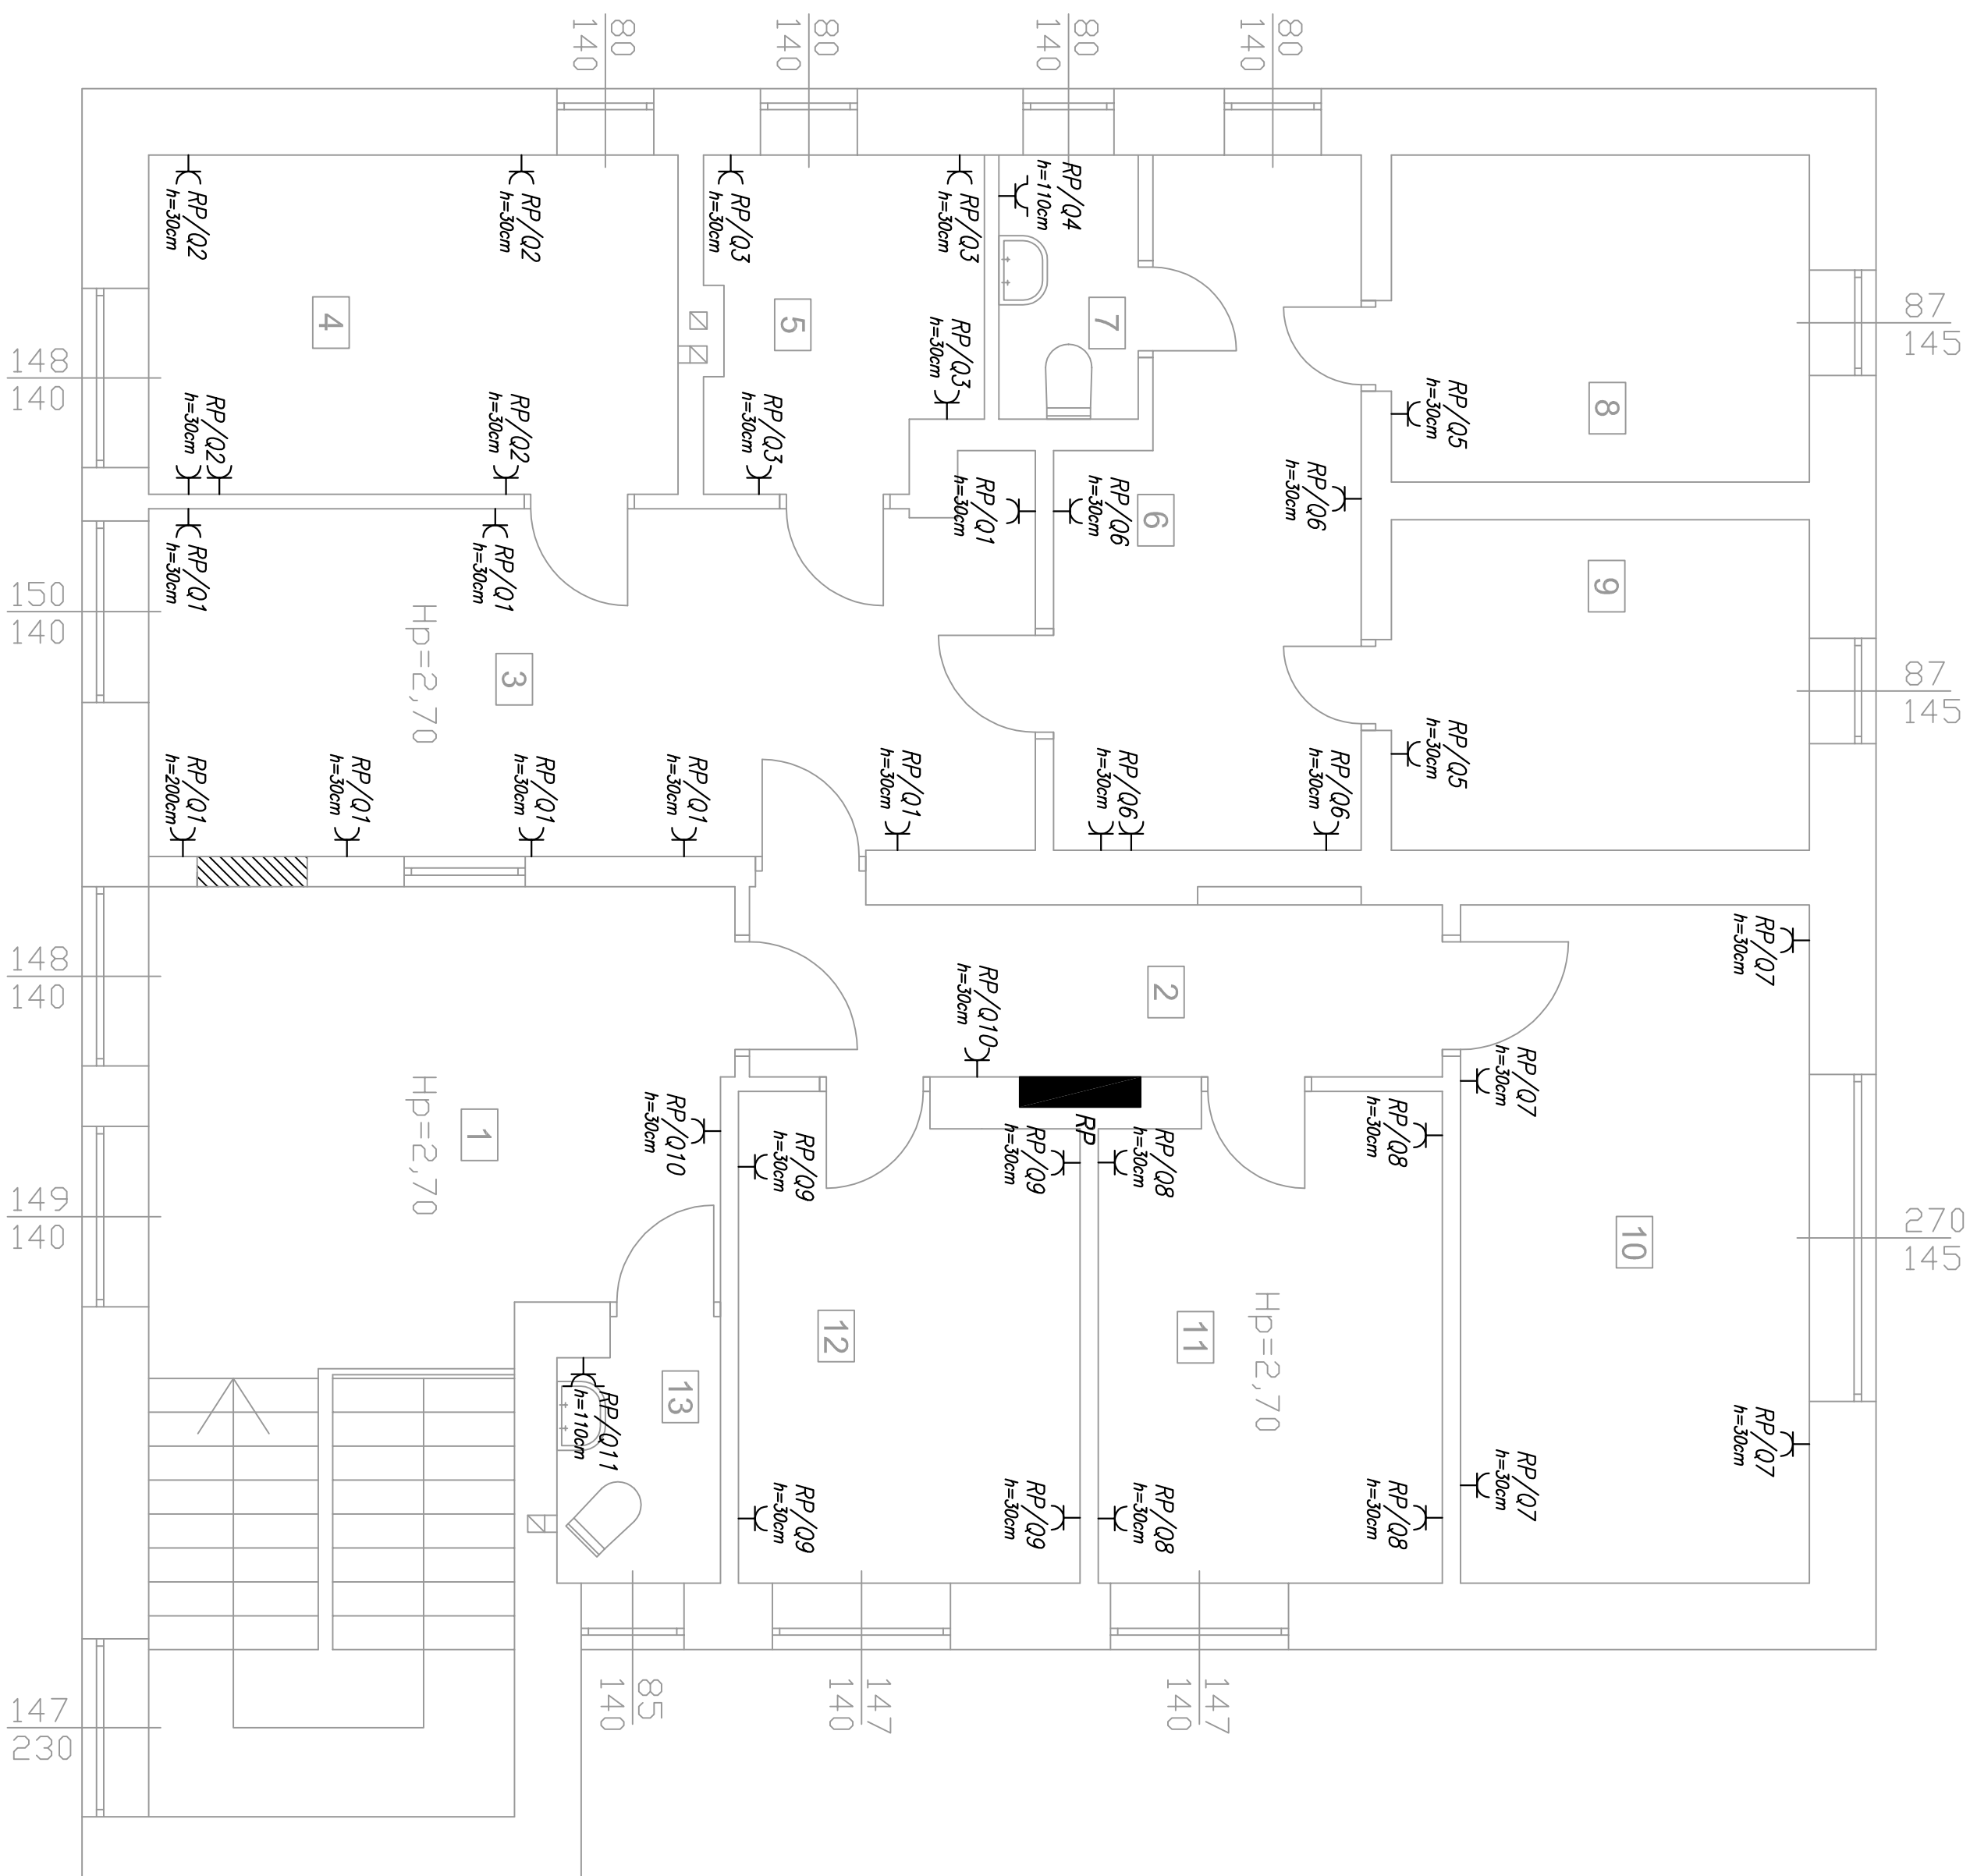

LEGENDA:

RP - Rozdzielnicza piętrowa budynku do wymiany na nową

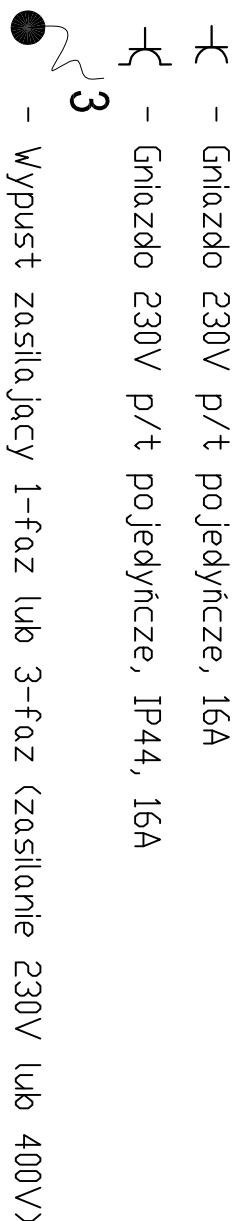

UWAGA:

1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczną wykonać jako p/t.

Podjęcia pod odbiorniki wykonać p/t.

2. Gniazda 230V i wtyczniki p/t montować na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzet min. IP44.

3. Rozdzielnicę główną budynku RG należy zasilić istniejącym kablem ze złącza ZK przy budynku.

Nr. pom.	NAZWA POMIESZCZENIA
1	HALL
2	KORYTARZ
3	DZIURKA
4	POMIESZCZENIE BIUROWE
5	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
6	KORYTARZYK
7	SANITARIAT
8	SERWEROWNIA
9	SZATNIA
10	POMIESZCZENIE BIUROWE
11	POMIESZCZENIE BIUROWE
12	POMIESZCZENIE BIUROWE
13	SANITARIAT

System ochrony przeciwporażeniowej samoczynne wyłączenie zasilania wyłączniki różnicowo-prądowe sieć elektryczna typu TN-S

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Kościarnowskiego 2a
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANYEGO:	Posterunek Policji w Kobylinie -modernizacja pomieszczeń-
ADRES OBIEKTU BUDOWLANYEGO:	Kobylin, pow. krotoszyński ul. Grunwaldzka 4, 63 - 740 Kobylin
PROJEKTANT: ELEKTRYKA	mgr inż. Adam Wilit
	nr upr.: WKP / 0371/PWE/08

Niniejszy rysunek/dokument podlega ochronie praw autorskich

Jakiegokolwiek powielanie całości lub części bez pisemnej zgody autora jest zabronione