


zprzed monmtażem kanalizacji
podposadzkowej zweryfikować
lokalizację wyjścia instalacji
kanalizacji sanitarnej z budynku

zrzut ścieków do istniejącej
kanalizacji sanitarnej

odpowietrzenie
Ø110/Ø160
wyprowadzić ponad dach

odpowietrzenie
Ø110/Ø160
wyprowadzić ponad dach

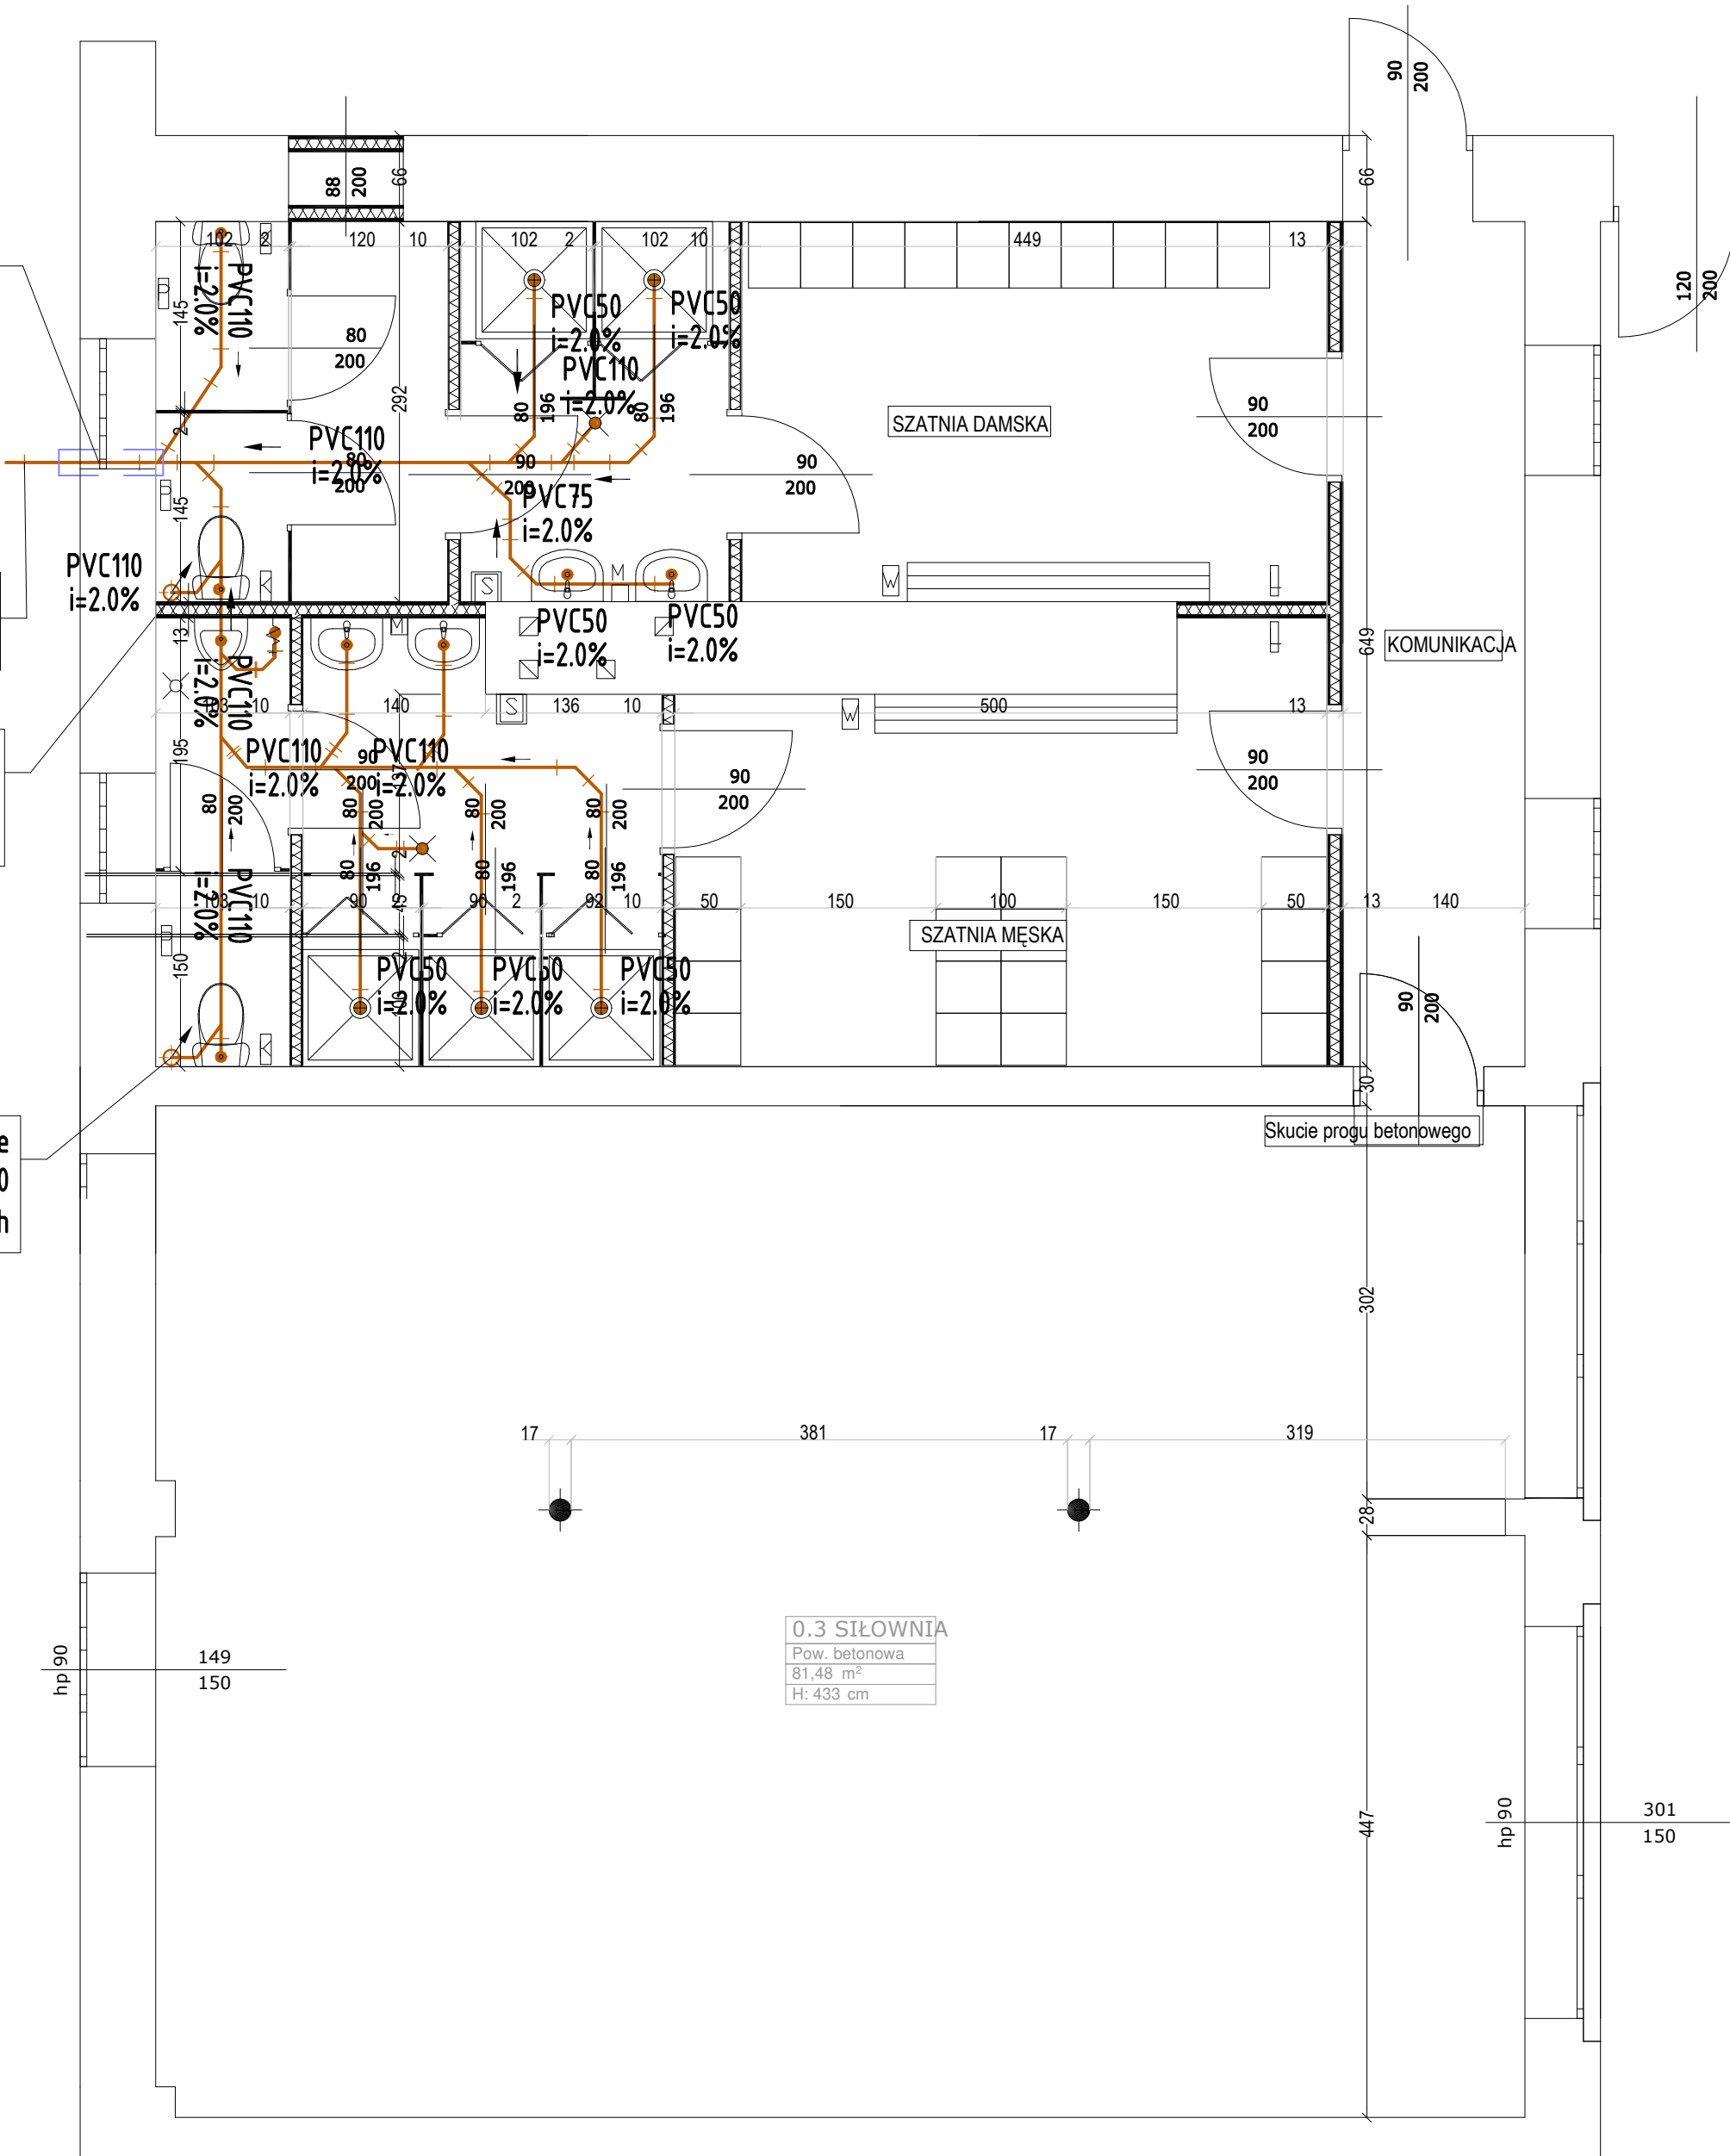

- U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrzyć w łączności z projektem.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektantem.
 5. przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykonawczymi danego pomieszczenia.
 7. Wszystkie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
 8. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur – rury utożżyć na odpowiednim stelażu; prowadzić w rurze osłonowej peszel lub izolacji PE, bądź mocować punktami przesuwnymi.
 9. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
 10. Podłączenia instalacji odprowadzenia skroplin wykonać poprzez zamontowanie syfonu.
 11. Wszystkie podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych, rozprowadzenie instalacji w stropie podwieszonym.

instalacja kanalizacji sanitarnej – podposadzkowa
rurociąg PVC HT instalacja łączona na uszczelki,
kielichowa

KS
03

odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej

kierunek przepływu ścieków

<div>PIKASTUDIO</div> <div>Katarzyna Piotrowska</div> <div><small>ul. Chłopa 12/25 62-405 Morawica Górska</small></div> <div><small>biuro: ul. Sporna 15</small></div> <div><small>61-709 Poznań</small></div> <div><small>0/502524825</small></div> <div><small>info@pikastudio.pl</small></div>		
OBIEKT		
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA SANITARNEGO ORAZ SIŁOWNI W BUDYNKU SALI GYMNASTYCZNEJ		
ADRES:		
UL. TABOROWA 22, POZNAŃ, działka o nr ewidencyjnym 5/1, ark. 24, obr. Łazarz		
INWESTOR		
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ		
PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska	
instalacje sanitarne	upr. proj. WKP/0272/POOS/04	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Katarzyna Piotrowska	
BRANŻA		
SANITARNA		
TYTUŁ		
Rzut parteru Instalacja kanalizacji sanitarnej		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PBW	IS02
DATA	ARKUSZ	
07.2020		