



PARTER BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W KŁECKU

Instalacja cwu - skala 1:100



Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy 6,3-34,8kW o sprawności 110,6%, zakres modulacji mocy 22-100%, klasa energetyczna c.o. kl.A, cwu kl.A, wyposażony w sterownik pogodowy z czujnikiem temp.zewnętrznej, moduł hydrauliczny do zdalnego, automatycznego napełnienia instalacji z zasobnikiem cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 125L grzałką elektryczną o mocy 1,2kW/230V

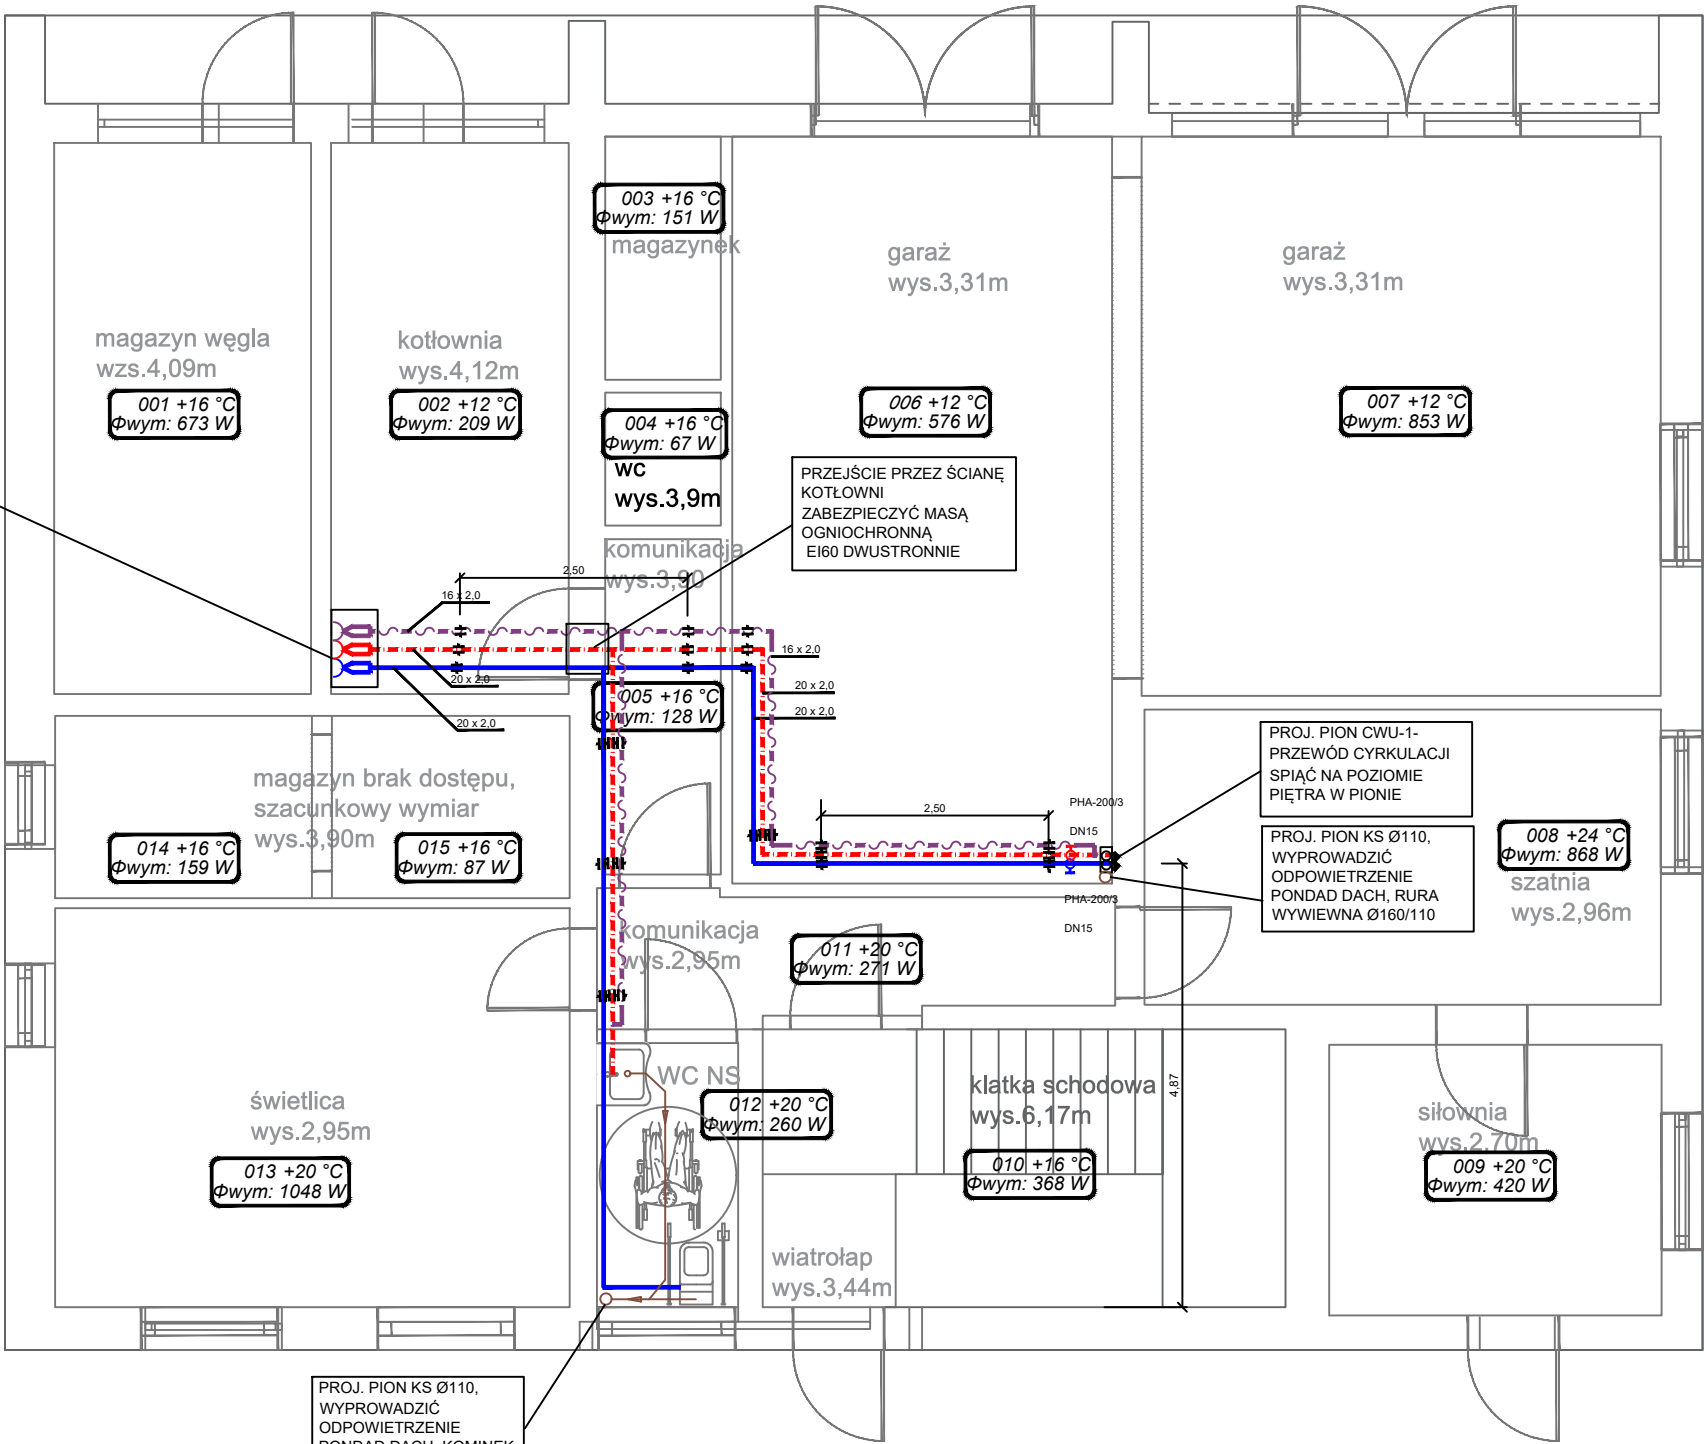

LEGENDA:

- PROJ. PRZEWÓD CWU Z RUR PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO
- PROJ. PRZEWÓD ZWU Z RUR PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO
- PROJ. PRZEWÓD CYRKULACJI CWU Z RUR PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO
- PROJ. UKŁAD MOCOWANIA-PROWADZENIE POD STROPEM, MOCOWANIE SYSTEMOWE PODWIESZANE NICZUK
- PROJ. PION CWU Z RUR PERT/AL/PERT CLEVERFIT PURMO
- PROJ. METRYCZKA POMIESZCZENIA Z ZAPOTRZEBOWANIEM ORAZ TEMPERATURA WEWNĘTRZNĄ I NR POMIESZCZENIA
- PROJ. PION KANALIZACJI SANIT. Z RUR NISKOSZUMOWYCH SKOLAN DB16
- PROJ. PRZEWÓD KANALIZACJI SANIT. Z RUR NISKOSZUMOWYCH SKOLAN DB16

Jednostka projektowa:	PROJEKTY HVAC Szymon Kordek projektowne instalacji grzewczych, sanitarnych www.projektyhvac.pl		
Obiekt:	Budynek komisariatu Policji		
Adres:	ul.Armił Poznań 3, Kłeczko dz nr 233/2; 234/2; 235/2		
Branża:	Grzewcza		
Treść:	Wewnętrzna instalacja c.w.u - Parter		
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań		Data: 27.7.2020
Opracował:	inż. Szymon Kordek		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż.Sławomir Piotrowski upr. RGPI-V-7342-45/97		Rysunek nr W-1