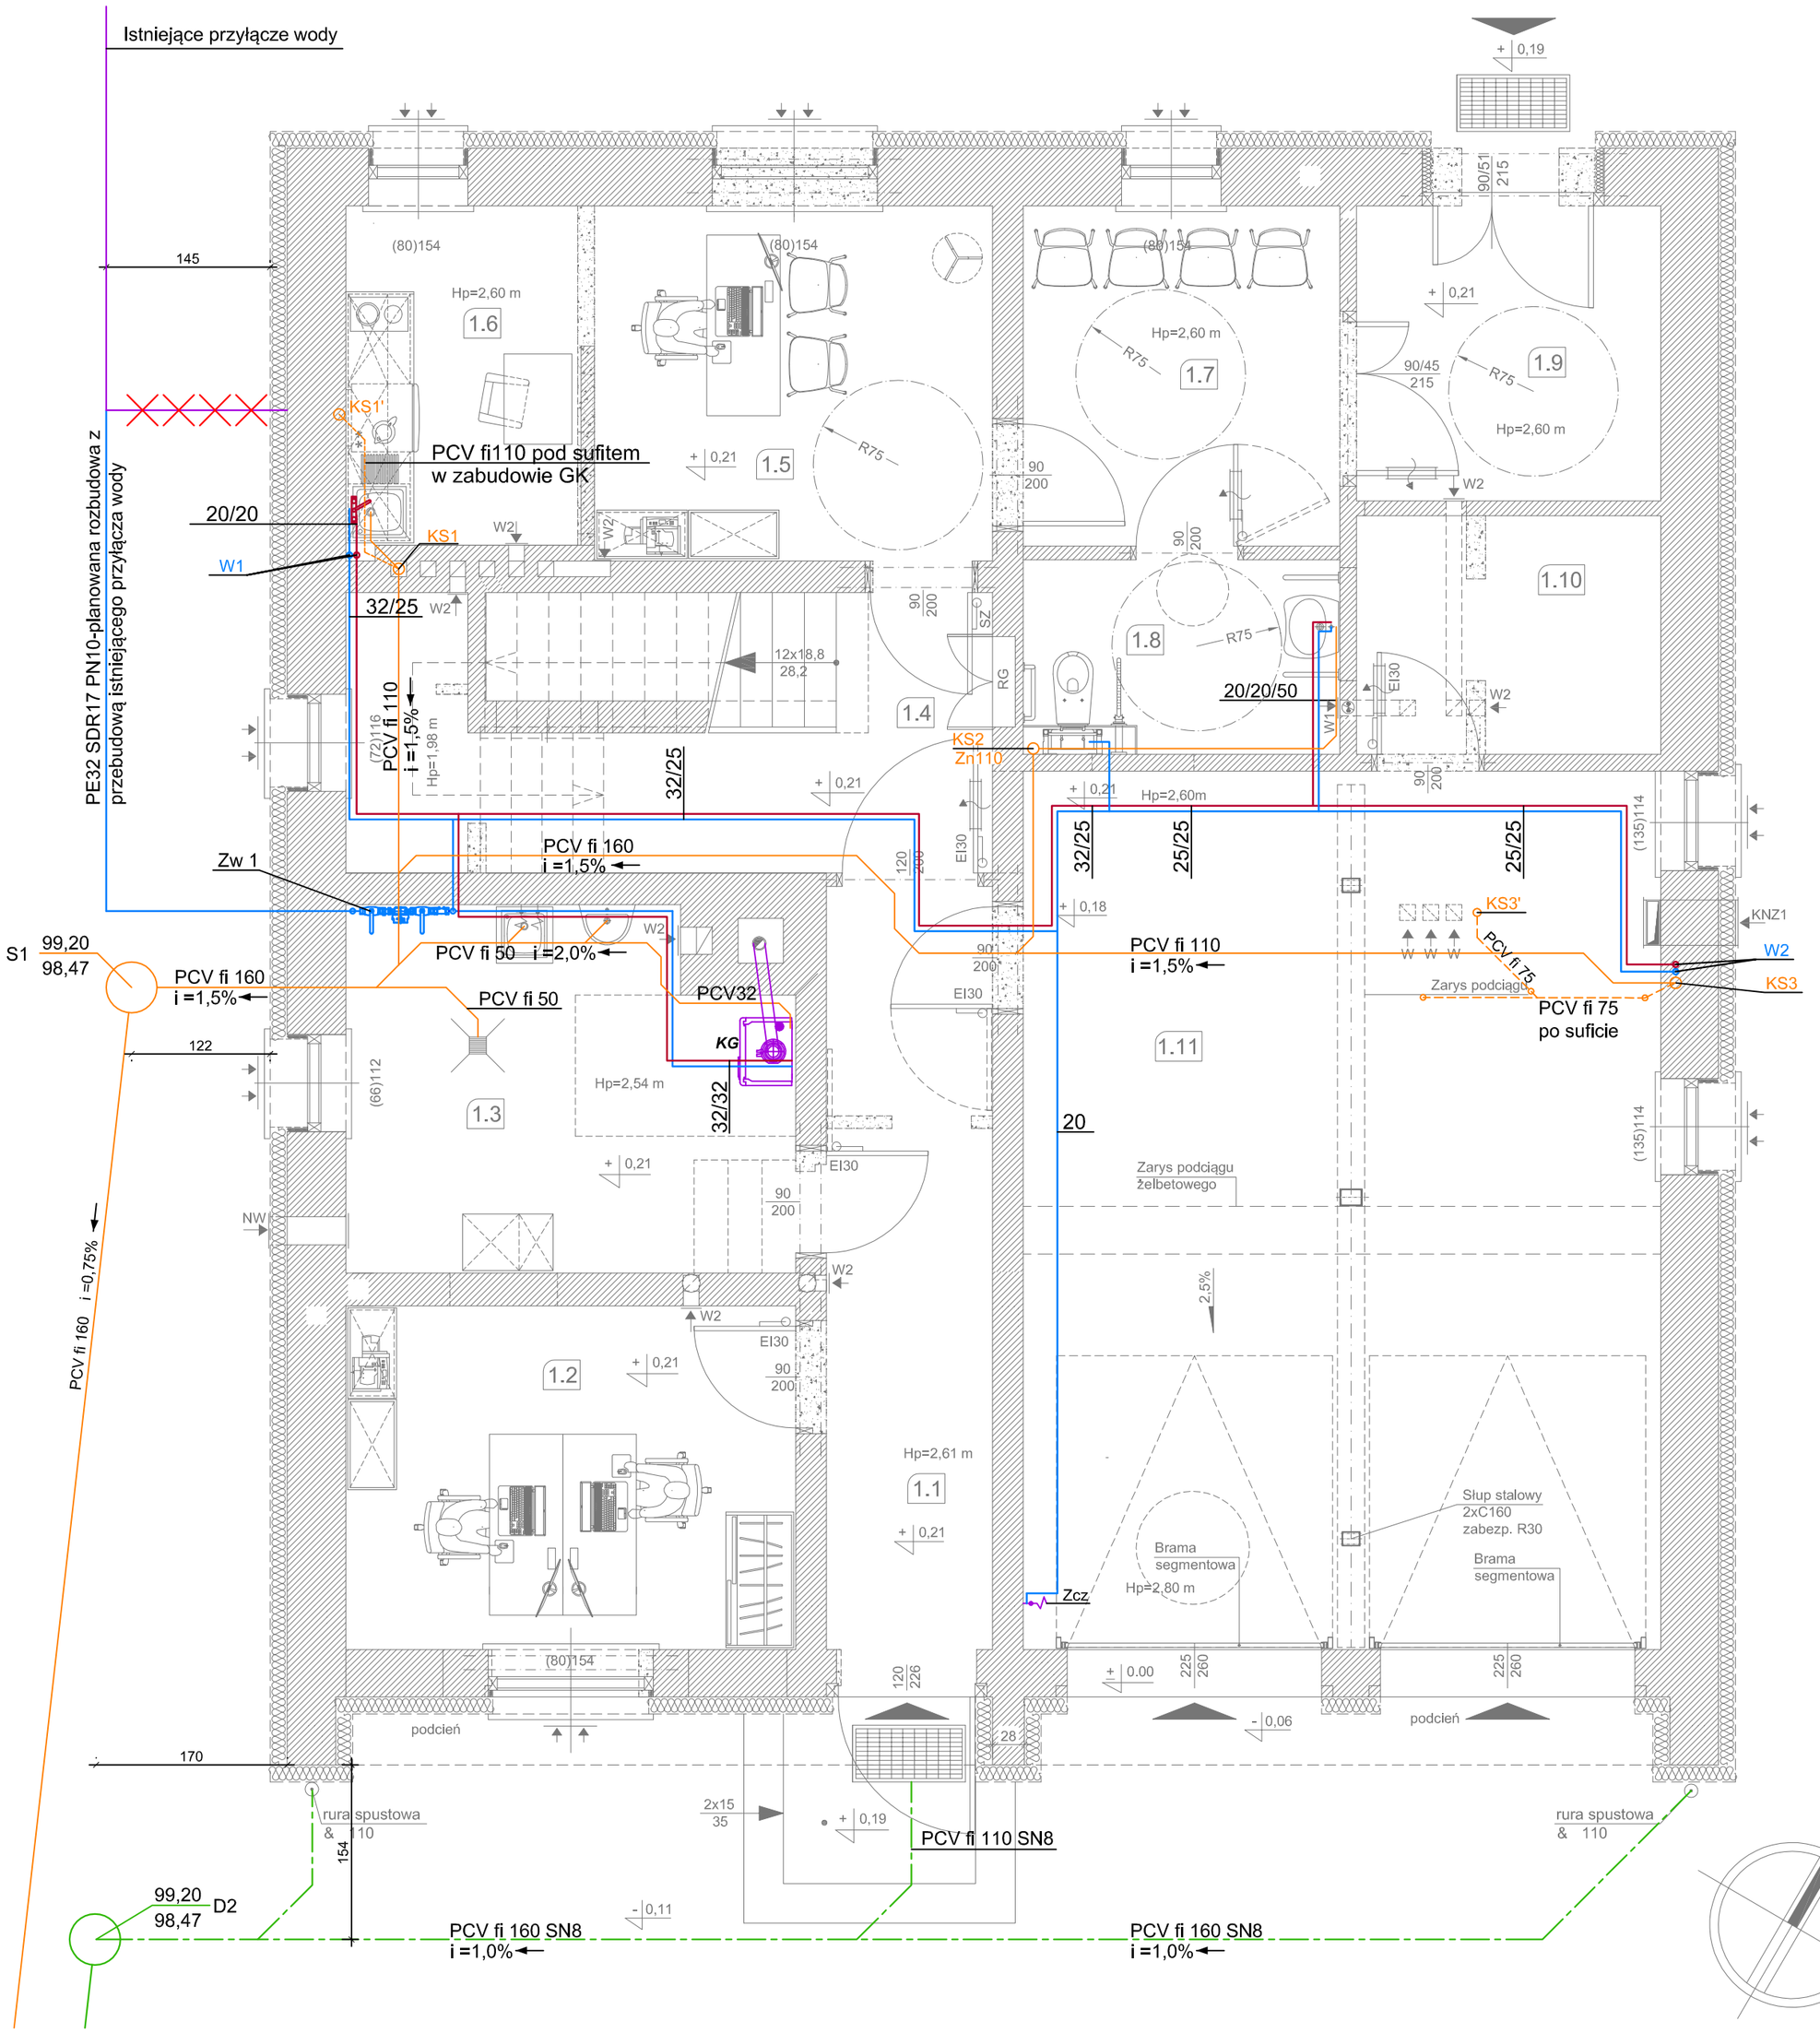

Zestawienie pomieszczeń przyziemia:

oznaczenie	funkcja	rodzaj posadzki	pow. [m²]
01	02	03	04
1.1	Korytarz (przedsionek ppoż.)	płytki ceramiczne	9,92
1.2	Pom. biurowe	płytki ceramiczne	12,01
1.3	Kotłownia z aneksem porządkowym	płytki ceramiczne	12,16
1.4	Klatka schodowa	płytki ceramiczne	14,19
1.5	Pom. biurowe (obsługa petenta)	płytki ceramiczne	11,05
1.6	Aneks kuchenny	płytki ceramiczne	6,28
1.7	Poczekalnia	płytki ceramiczne	8,43
1.8	Toaleta dla osób niepełnosprawnych	płytki ceramiczne	4,82
1.9	Wiatrołap	płytki ceramiczne	7,02
1.10	Magazyn podręczny	płytki ceramiczne	5,66
1.11	Garaż	posadzka betonowa zacierana na gładko	43,82
	łączna powierzchnia użytkowa przyziemia:		135,36
	łączna powierzchnia zabudowy:		189,21

LEGENDA OZNACZEŃ:

KG - kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy do 28kW
Ks1,3 - Pion kanalizacji sanitarnej fi 110 wyprowadzić ponad dach
W1, 2 - pion instalacji prowadzone na piętro
- Instalacją wody zimnej z rur PP
- Instalacja wody ciepłej z rur PP-R
- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zcz - Zawór czerpalny 1/2" przeciw zamrożeniowy
Zw1 - Zestaw wodomierzowy główny - wg odrębnego opracowania
Zn - Zawory napowietrzające zamontowane w ścianie pod zlewozmywakami
S1 - Studzienka rewizyjna towrzywowa Dn400 z włazem żeliwnym
Si - Istniejąca studzienka rewizyjna sieci kanalizacji sanitarnej
- Istniejące przyłącze do przebudowy i częściowej przebudowy
- Projektowana kanalizacja deszczowa PCVfi160 Sn8

- W.1 - wentylacja grawitacyjna wywiewna wspomagana mechanicznie, włączana automatycznie
- W.2 - wentylacja grawitacyjna wywiewna
- NW - kanał nawiewny grawitacyjny 15x30cm 30 cm nad posadzką
- KNZ1 - kanał nawiewny typu 'Z' o wym. 40*15cm, wyprowadzony na zewnątrz min. 2m nad terenem, wewnątrz 30cm nad posadzką, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, z żaluzją - min. 1,5-krotna wymiana powietrza na godzinę
- nawietrzak okienny
- kratki lub tyleje wentylacyjne w drzwiach o przekroju min. 220cm
- zawory czerpalne z końcówkami do węży
- kratka ściekowa

UWAGA:

- Piony wodne W1 i W2 doprowadzić na piętro budynku. Zakres nowych urządzeń sanitarnych w węzłach sanitarnych na piętrze należy przed rozpoczęciem robót doprecyzować z inwestorem. Wstępnie przyjęto montaż brodzika akrylowego 90x90 z kabiną ze szkła hartowanego typu Koło w pom.2,14 oraz montaż zlewozmywaka o wym zbliżonych do 56x50cm ze stali szlachetnej jednokomorowego z baterią stojącą w pom.2,10.
- Pion KS3' wprowadzić w istniejący kanał wentylacyjny na piętrze. Kanał rozpoczyna się od 1,7m od posadzki na piętrze. Komin należy rozkuć tak aby możliwe było wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego odpowietrzającego instalację. Przewód ks wyprowadzić ponad czapke komina. Przewód zakończyć kominem o Dn110.
- Wraz z pionami instalacji wody należy prowadzić instalację kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości prowadzenia kanalizacji w posadzce na pietrze, należy prowadzic ją w pomieszczeniach pod sufitem i zabudować płytami GK.
- Przyłącze wody przebudować zgodnie z przebiegiem na rysunku. W przypadku złego stanu przyłącza należy je wymienić na nowe pod nadzorem GZWiK w Pakosławiu

arkusz nr 03

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCJI. Sebastian Dubicki
adres: ul.Słoneczna 14 63–900 RAWICZ
kontakt: 607999757 sebastiandubicki@wp.pl

obiekt:	Przebudowa z remontem części budynku Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce	
przedmiot rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA INST. WOD-KAN	rysunek nr: 1/S
	skala: 1:50 data: 04.09.2020.	
adres obiektu:	ul. Kobylińska 12, 63-910 Miejska Górka dz. ewid. nr 1244/1, obręb Miejska Górka	
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań	
projektował:	mgr inż. Dawid Olejnik upr. INST. SANIT WKP/0163/PWOS/16	
sprawdził:	inż. Łukasz Frąckowiak upr. INST. SANIT WKP/0345/POOS/09	