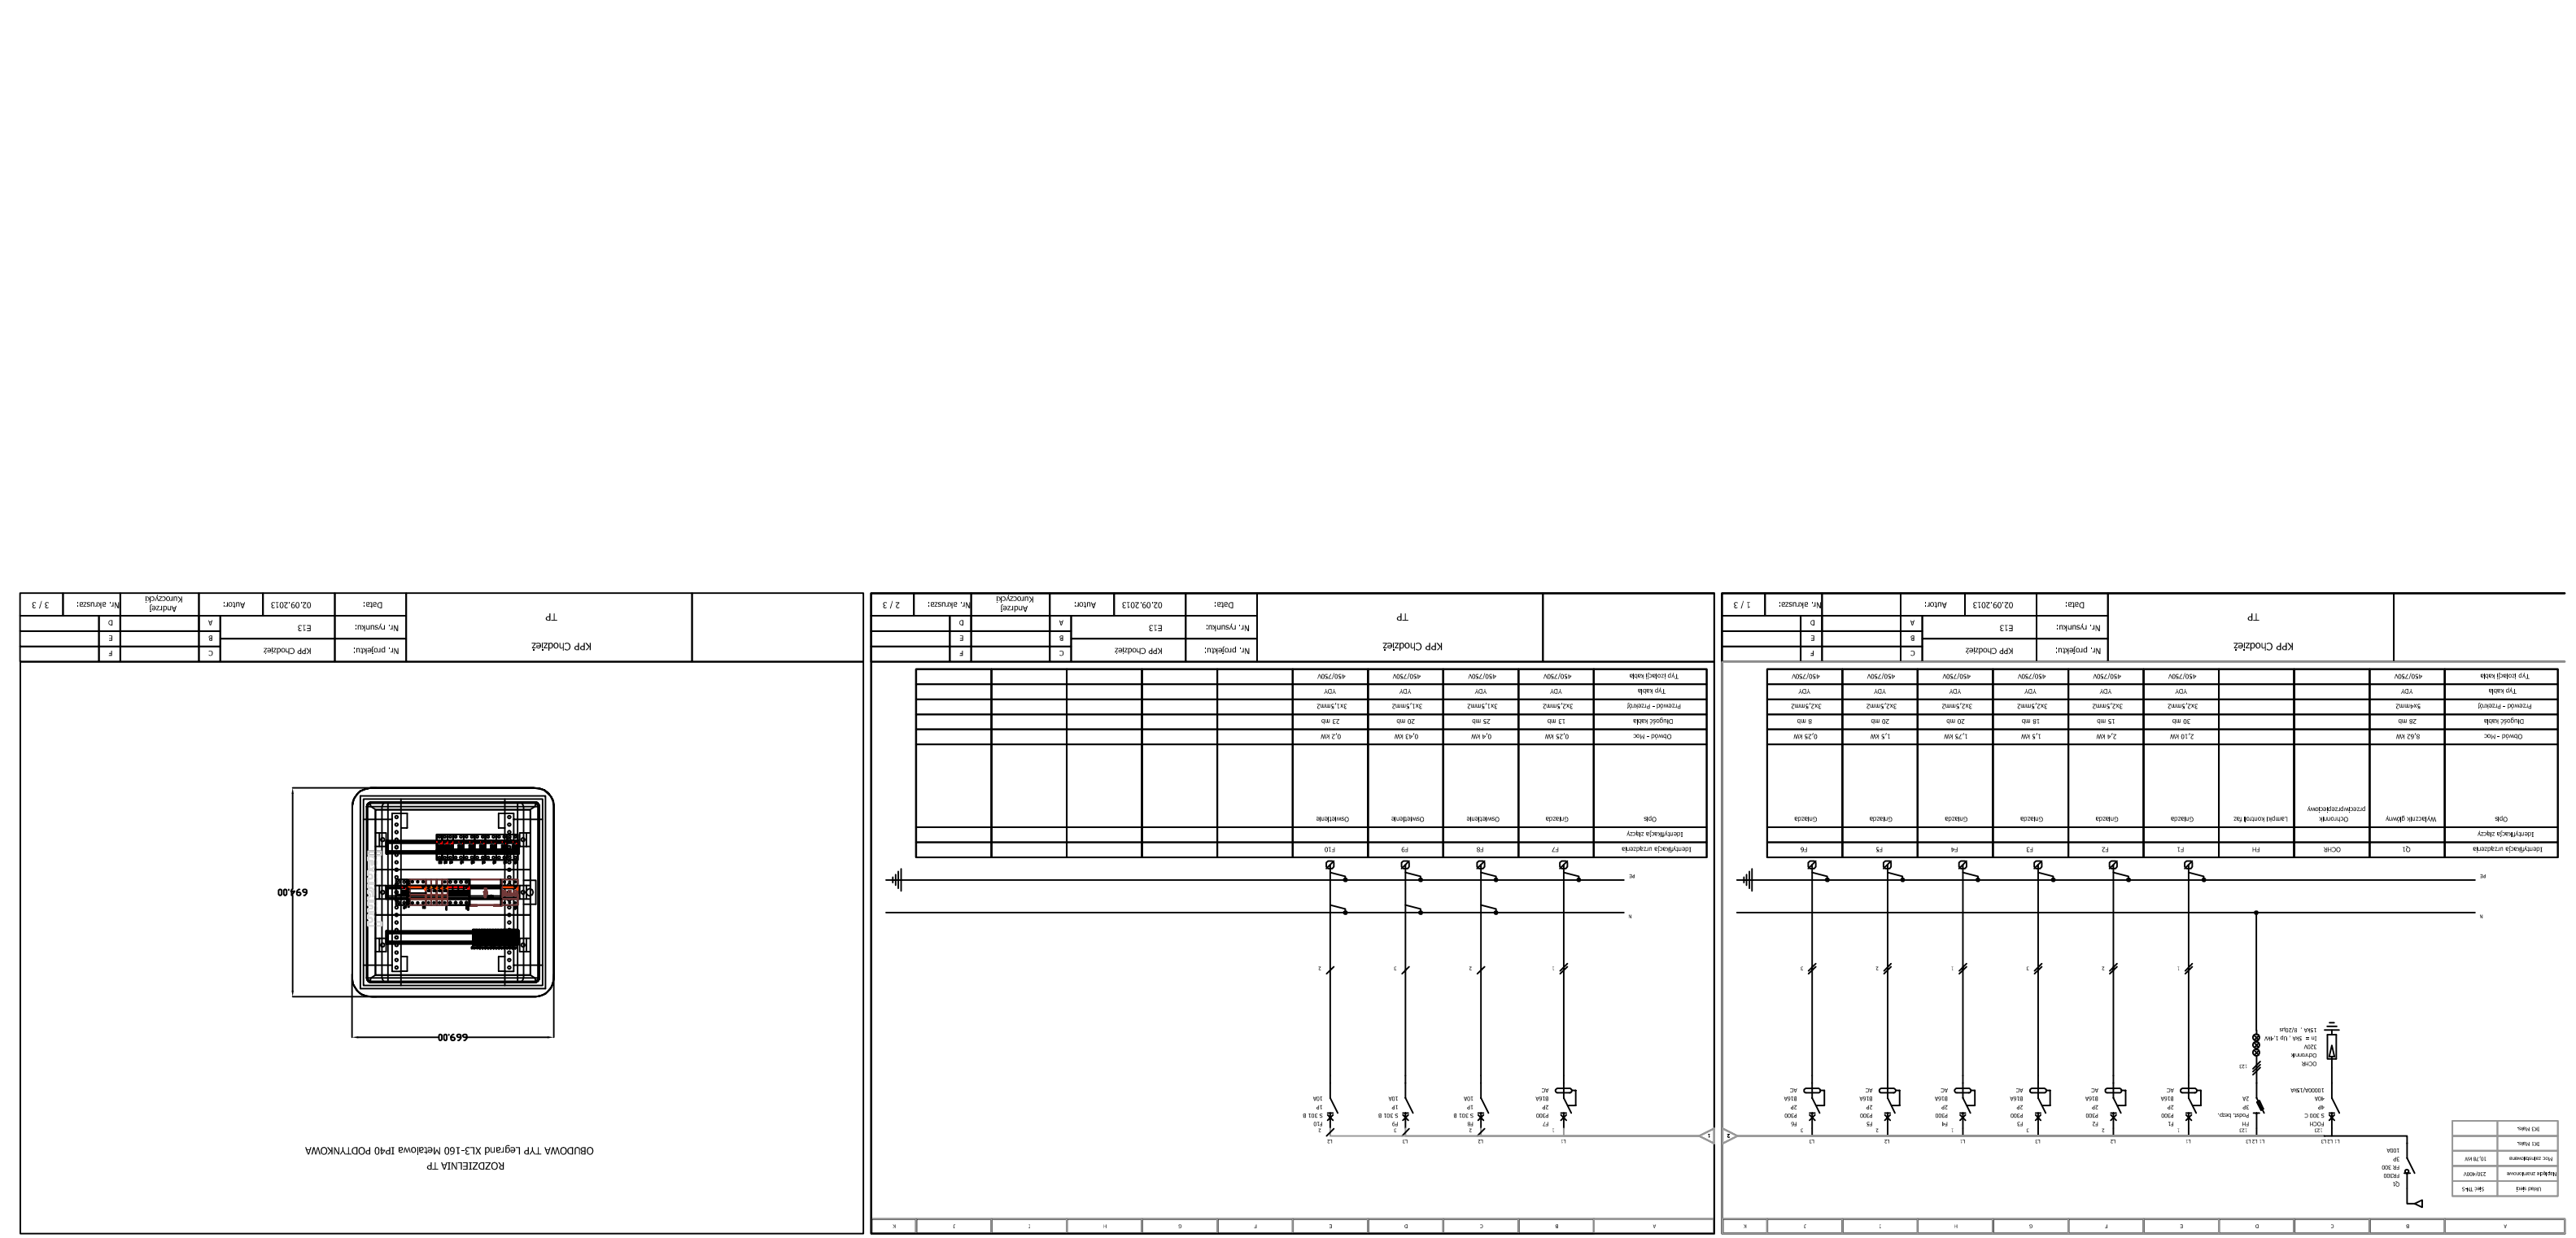

Układ sieci	5-cio przewodowy
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd zwarciowy	10,78 kW
Prąd zwarciowy	
Prąd zwarciowy	

Identyfikacja urządzenia	Q1	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
Identyfikacja zdalcy											
Opis	Wyłącznik główny	Odpływ przeciwpożarowy	Lampa kontrol. Tbl	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia
Obwód - Nr	8,62 kW			2,10 kW	2,4 kW	1,5 kW	1,75 kW	1,5 kW	0,25 kW		
Długość kabla	28 mb			30 mb	15 mb	18 mb	20 mb	20 mb	8 mb		
Typ kabla	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		
Typ izolacji kabla	450/750V			450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V		

Identyfikacja urządzenia	F7	F8	F9	F10							
Identyfikacja zdalcy											
Opis	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia	Chłodnia							
Obwód - Nr	0,25 kW	0,4 kW	0,43 kW	0,2 kW							
Długość kabla	13 mb	25 mb	20 mb	23 mb							
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY							
Typ izolacji kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V							

Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2							
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2							

Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY							
Typ izolacji kabla	450/750V	450/750V	450/750V	450/750V