



1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA PORÓŻNIO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA, JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTĘPOWYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCZĄ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOŚĆ SYSTEMU OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLEŃ ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z PN-EN 13499, WYROBY DO ISOLACJI Ciepłej W BUDOWNICTWIE ZEWNĘTRZNE.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WID. RYS. NR 604-807.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPRZYSTYGLIWIENIE Z ODPOWIEDZĄCZYM MU RYSUNKIEM BRANŻOWYM I OPISEM TECHNICZNYM.

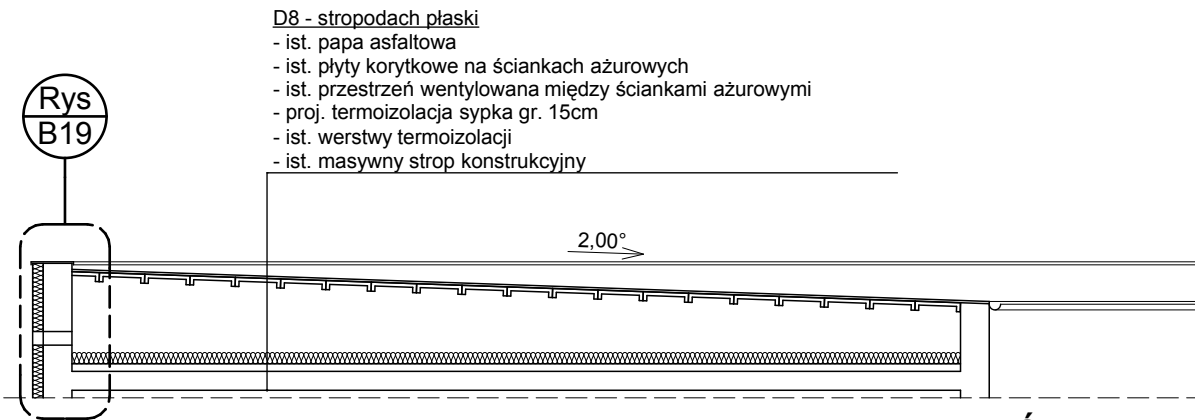

PRZĘKRÓJ - D8A

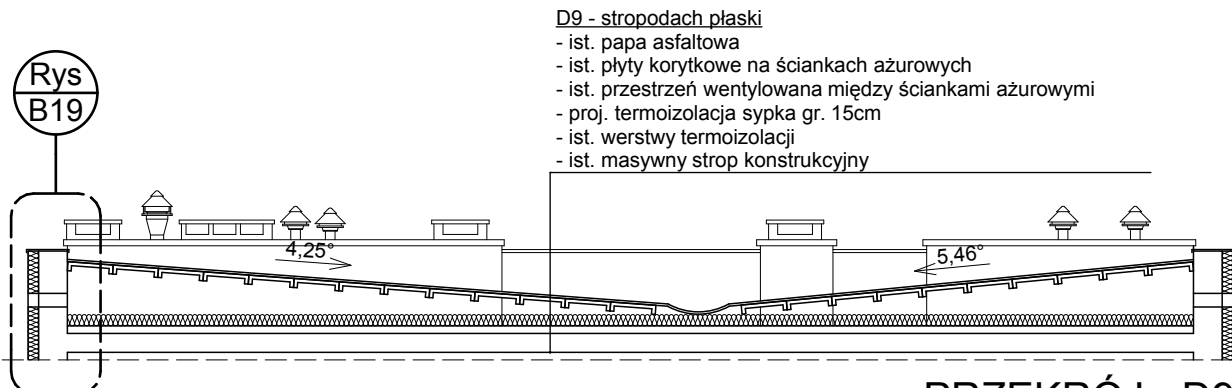

PRZĘKRÓJ - D9A

UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA PORÓŻNIO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA, JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTĘPOWYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCZĄ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOŚĆ SYSTEMU OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLEŃ ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z PN-EN 13499, WYROBY DO ISOLACJI Ciepłej W BUDOWNICTWIE ZEWNĘTRZNE.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WID. RYS. NR 604-807.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPRZYSTYGLIWIENIE Z ODPOWIEDZĄCZYM MU RYSUNKIEM BRANŻOWYM I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja				
Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a				
Zamawiający				
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy		Branża		
Budynek Wydziału Łączności ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań		Architektura		
Stadium		Rys. Nr.		
Projekt budowlany		B 1 8		
Rysunek		Data		
Przekroje przez dach		maj 2012		
		Skala		
		1:100		
		Arkusz/m.kw.		
		-		
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Michał Nowak	-	-	31.05.2012	
Sprawdził mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04961/ 8494 190
Fax 04961/ 8494 123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

