


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA DZIEDZIŃCA

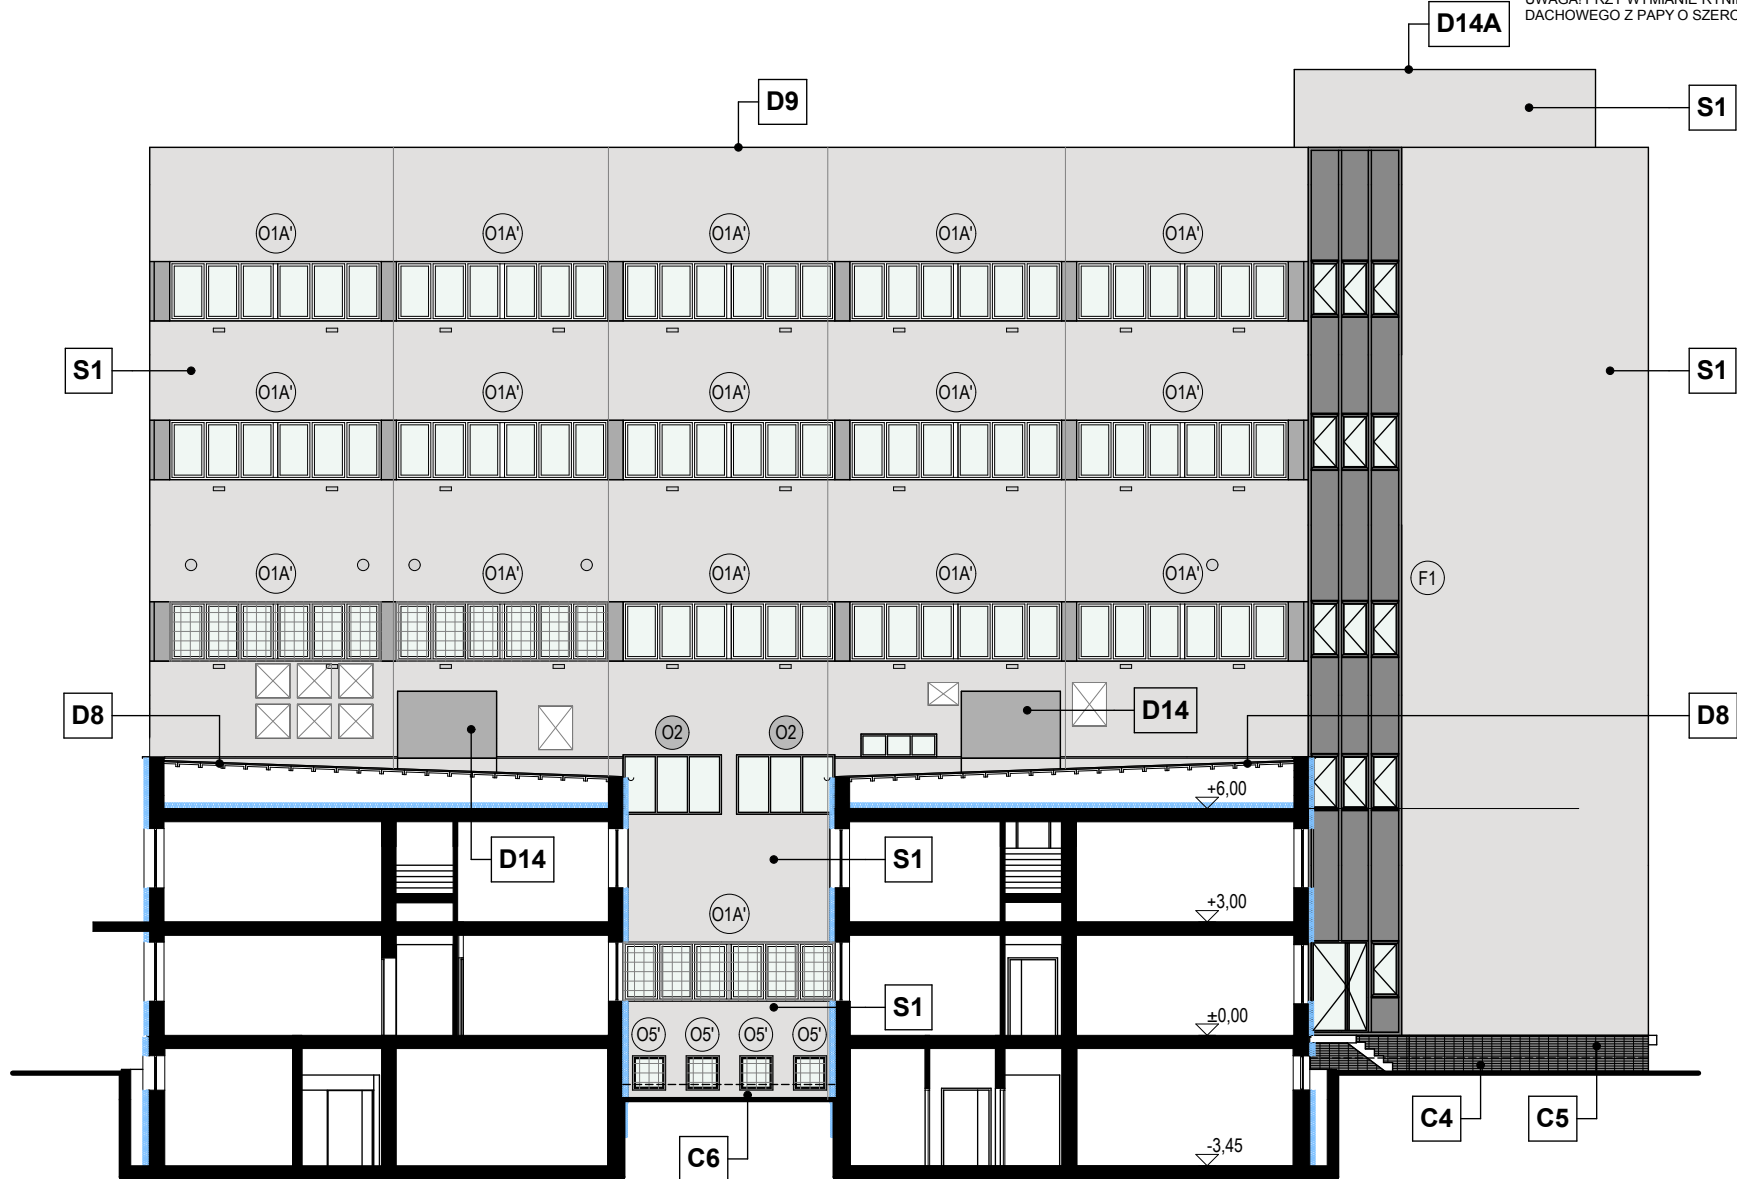

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA DZIEDZIŃCA

- UKŁAD WARSTW TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWN.**
- C4** COKÓŁ Z PŁYTEK DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
 - C5** COKÓŁ Z PŁYTEK
 - C6** COKÓŁ TYNKOWANY DO WYS. 40 cm POWYŻEJ GRUNTU
 - S1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OCIEPLONA
- OZNACZENIA KONSTRUKCJI DACHÓW**
- D8** STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
 - D9** STROPODACH PŁASKI WENTYLOWANY
 - D10** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D10A** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D11** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D14** STROPODACH PŁASKI PEŁNY
 - D14A** STROPODACH PŁASKI PEŁNY

UWAGA! UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI DACHÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ WYJAŚNIONO NA RYSUNKACH DETALI I W OPISIE TECHNICZNYM. UWAGA! PRZY WYMIANIE RYNIEN UWZGLĘDNIĆ WYMIANE OKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY O SZEROKOŚCI 1 m PRZY OKAPIE

- OZNACZENIA GRAFICZNE PROJEKTOWANEJ KOLORYSTYKI**
- ELEWACJE MAŁOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ (standard - StoSilco Color)
- KOLOR JASNOSZARY NR 16298 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours
 - KOLOR CIEMNOSZARY NR 16296 WG WZORNIKA StoDesign Architecturals Colours
 - COKÓŁ Z PŁYTEK CERAMICZNE O WYMIARACH 245x65x6,5 mm W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045
 - FASADA OSŁONOWA - PROFILE ALUMINIOWE I BLENDE W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG WZORNIKA RAL 7045
- OZNACZENIA GRAFICZNE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**
- STOLARKĘ OKIENNĄ O TAKICH SAMYCH WYMIARACH OZNACZONO TAKIM SAMYM SYMBOLEM, OKNA/DRZWI STARE I NOWE SĄ ROZRÓŻNIONE NA RYSUNKACH ZA POMOCĄ KOLORÓW SYMBOLU.
- STOLARKA ALUMINIOWA LUB DREWNIANA (STARA DO WYMIANY)
 - STOLARKA PCV LUB INNA W DOBRYM STANIE (DO POZOSTAWIENIA)
- OZNACZENIA GRAFICZNE**
- KRATA OKIENNA
 - URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
 - PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
 - PRZEWODY INSTALACYJNE
 - OTWORY INSTALACYJNE
 - INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA
 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAZNYM.
2. ZESTAW WYPOBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPÓJNOY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPŁEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPÓŁONE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR B04 - B07.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACJĄCZNIE Z ODPOWIEDZĄCĄMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.

Inwestycja Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań				
Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań				
Adres budowy Wydział Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań			Branża Architektura Rys. Nr. B 0 7	
Stadium Projekt budowlany			Data maj 2012	
Rysunek			Skala 1:200	
Elewacje N-E i S-W dziedzińców – projektowana kolorystyka			Arkusz/m.kw. -	
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw	31.05.2012	
Projektował mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94	31.05.2012	
Opracował mgr inż. arch. Magdalena Baranowska	-	-	31.05.2012	
Sprawił mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw	31.05.2012	

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

