
			
OZNACZENIE		F1		F2	
Wymiar	szer. [cm]	223		260	
	wys. [cm]	2349		2349	
Opis fasady:		Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, z kwaterami otwieralno-rozwieralnymi i drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi Klasa odporności pożarowej: - spandrel w klasie odporności ogniowej EI60 z wypełnieniem z wełny mineralnej wykończony blachą; Izolacyjność termiczna: okna - U<1,4 W/m²K, drzwi - U<2,0 W/m²K kwatery nieprzeziernie - U<0,24 W/m²K kolor szyby zewnętrznej i wewnętrznej - bezbarwny Szklenie szkłem bezbarwnym, przezroczystym, bezpiecznym w klasie P2. Wykończenie fasady: Malowane proszkowo profile aluminiowych na kolor RAL 7045 Panele nieprzeziernie z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7045 Wyposażenie okien otwieralnych: okna uchylne zawiasy systemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa. Wyposażenie drzwi: - 3 zawiasy systemowe - klamka/klamka - zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, tarcza - odbojnik drzwiowy - samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego - rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny			
		Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, z kwaterami otwieralno-rozwieralnymi i drzwiami dwuskrzydłowymi Klasa odporności pożarowej: - spandrel w klasie odporności ogniowej EI60 z wypełnieniem z wełny mineralnej wykończony blachą; Izolacyjność termiczna: okna - U<1,4 W/m²K kwatery nieprzeziernie - U<0,24 W/m²K kolor szyby zewnętrznej i wewnętrznej - bezbarwny Szklenie szkłem bezbarwnym, przezroczystym, bezpiecznym w klasie P2. Wykończenie fasady: Malowane proszkowo profile aluminiowych na kolor RAL 7045 Panele nieprzeziernie z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7045 Wyposażenie okien otwieralnych: okna uchylne zawiasy systemowe, klamka - stal nierdzewna satynowa.			

OZNACZENIE	D1	
SYMBOL GRAFICZNY		
Wymiar	szer. [cm]	90+90
	wys. [cm]	200
Ilość, Kierunek otwierania:		- 1P
Opis drzwi:	Skrzydło podwójne aluminiowe przeszkłone z nasświetlami obustronnymi i nadświetłem Szklenie szkłem bezbarwnym, przezroczystym, bezpiecznym w klasie P2. Ościeznica aluminiowa systemowa Klasa odporności pożarowej: bez wymagań Izolacyjność termiczna: U<2,0 W/m²K Wykończenie: Malowane proszkowo drzwi i ościeznicy na kolor RAL 7045 Wykończenie okuć - stal nierdzewna satynowa. Wyposażenie: - 3 zawiasy systemowe na skrzydło - klamka/klamka - zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy z wkładką patentową, tarcza - odbojniki drzwiowe - samozamykacz z regulowanym dociskiem dla skrzydła głównego - rygiel blokowania skrzydła pasywnego dla drzwi dwuskrzydłowych dolny i górny	

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW NALEŻY POBRAĆ WYMIARY Z NATURY
2. NA RYSUNKU ZESTAWIŁYMY WIDOK ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI: 1. PRZED OPISIE ROZWIĄZANI DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA PORUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM OKREŚLONEGO PRODUCENTA, JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWARTYM. 2. ZESTAW WYMIARÓW ZASTĘPZAWYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ. 3. PRZED WYKONYWANIEM OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCZĄCE OBRÓBIAJĄCE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPONOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKÓW. 4. MATERIAŁY DO OCIEPLENIA ŚCIAN MUSZA BYĆ ZGODNE Z PN-EN 13499, WYROBY DO OCIEPLENIA W BUDOWNICTWIE ZEWNĘTRZNE ZESPÓŁNE SYSTEMY OCIEPLENIA (ETICS) ZE STYROPIANEM. 5. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW WIDOKU NR 604-807. 6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM, RYSUNEK ROZPATRYWAC JAKIEŚĆ ODPOWIEDAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANDZOWYMI I OPISEM TECHNICZNYM.			
Inwestycja			
Termomodernizacja budynku Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a			
Zamawiający			
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań			
Adres budowy		Branża	
Budynek Wydziału Łączności ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań		Architektura	
		Rys. Nr.	
		B 2 1	
Stadium		Data	
Projekt budowlany		maj 2012	
Rysunek		Skala	
Zestawienie drzwi i fasad		1:50	
		Arkusz/m.kw.	
		-	
Projektant	Specjalność	Nr upr.	Data
Główny projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	architektoniczna	78/86/Pw
Projektował	mgr inż. arch. Mariusz Gramowski	architektoniczna	94/Pw/94
Opracował	mgr inż. arch. Michał Nowak	-	-
Sprawił	mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski	architektoniczna	83/75/Pw

SPA Sadowski, Sadowska
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 048611/8484190
Fax 04861/8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

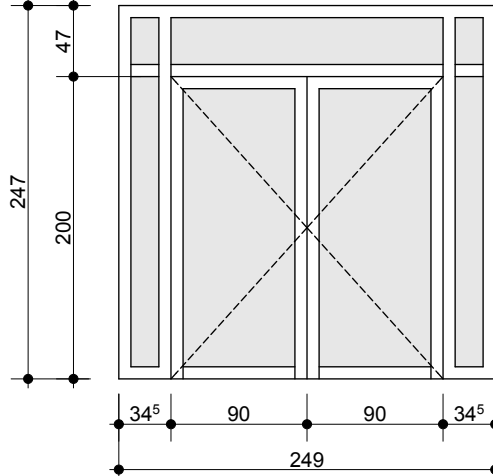