


Układ sieci	Sieć TT
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Opis	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONNIK PRZECIWPRZEPięCIOWY	SYGNALIZACJA KONTROLI FAZ	SYGNALIZACJA KONTROLI FAZ	SYGNALIZACJA KONTROLI FAZ	ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN PRZY TG	GNIAZDA	GNIAZDA	OŚWIETLENIE
Typ kabla	YKY					YDY	YDY	YDY	YDY
Identyfikacja urządzenia							F1	F2	F3
Przewód - Przekrój	5x120					3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5

	E01-TG TG	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:	AKS	Nr. akrusza:	1 / 3

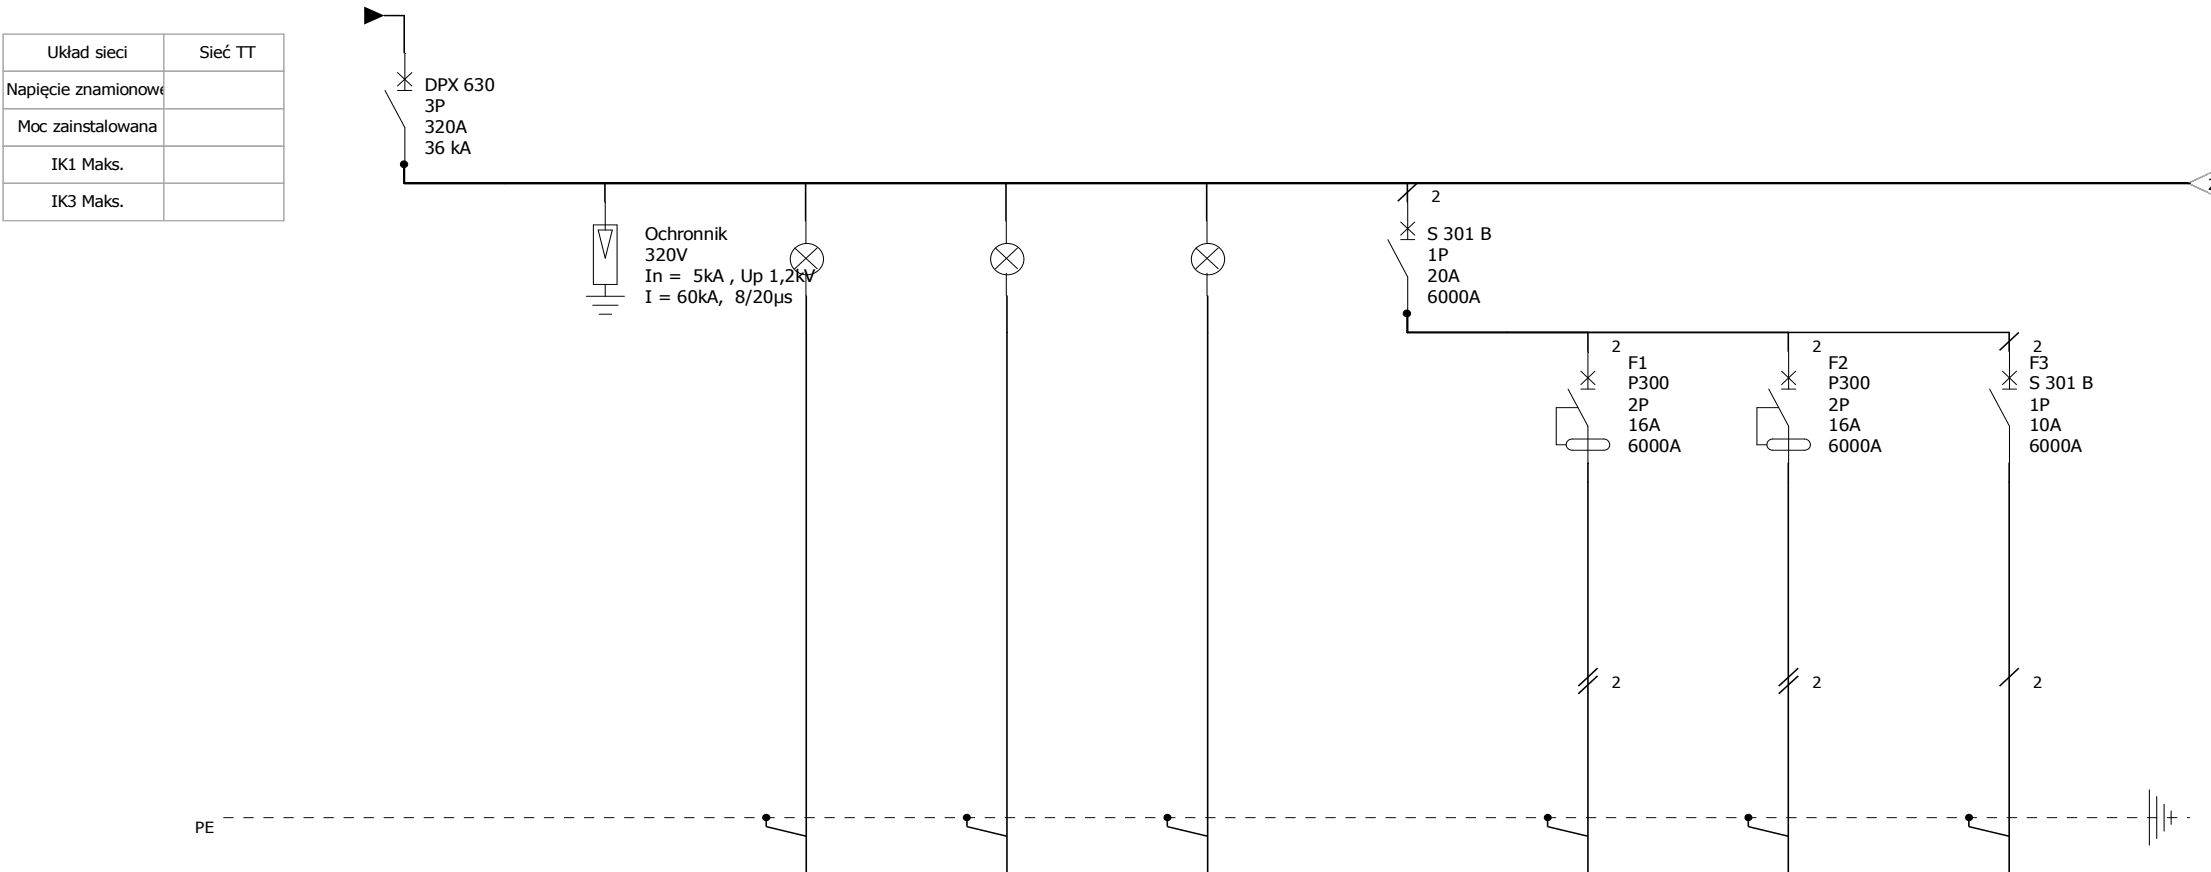

