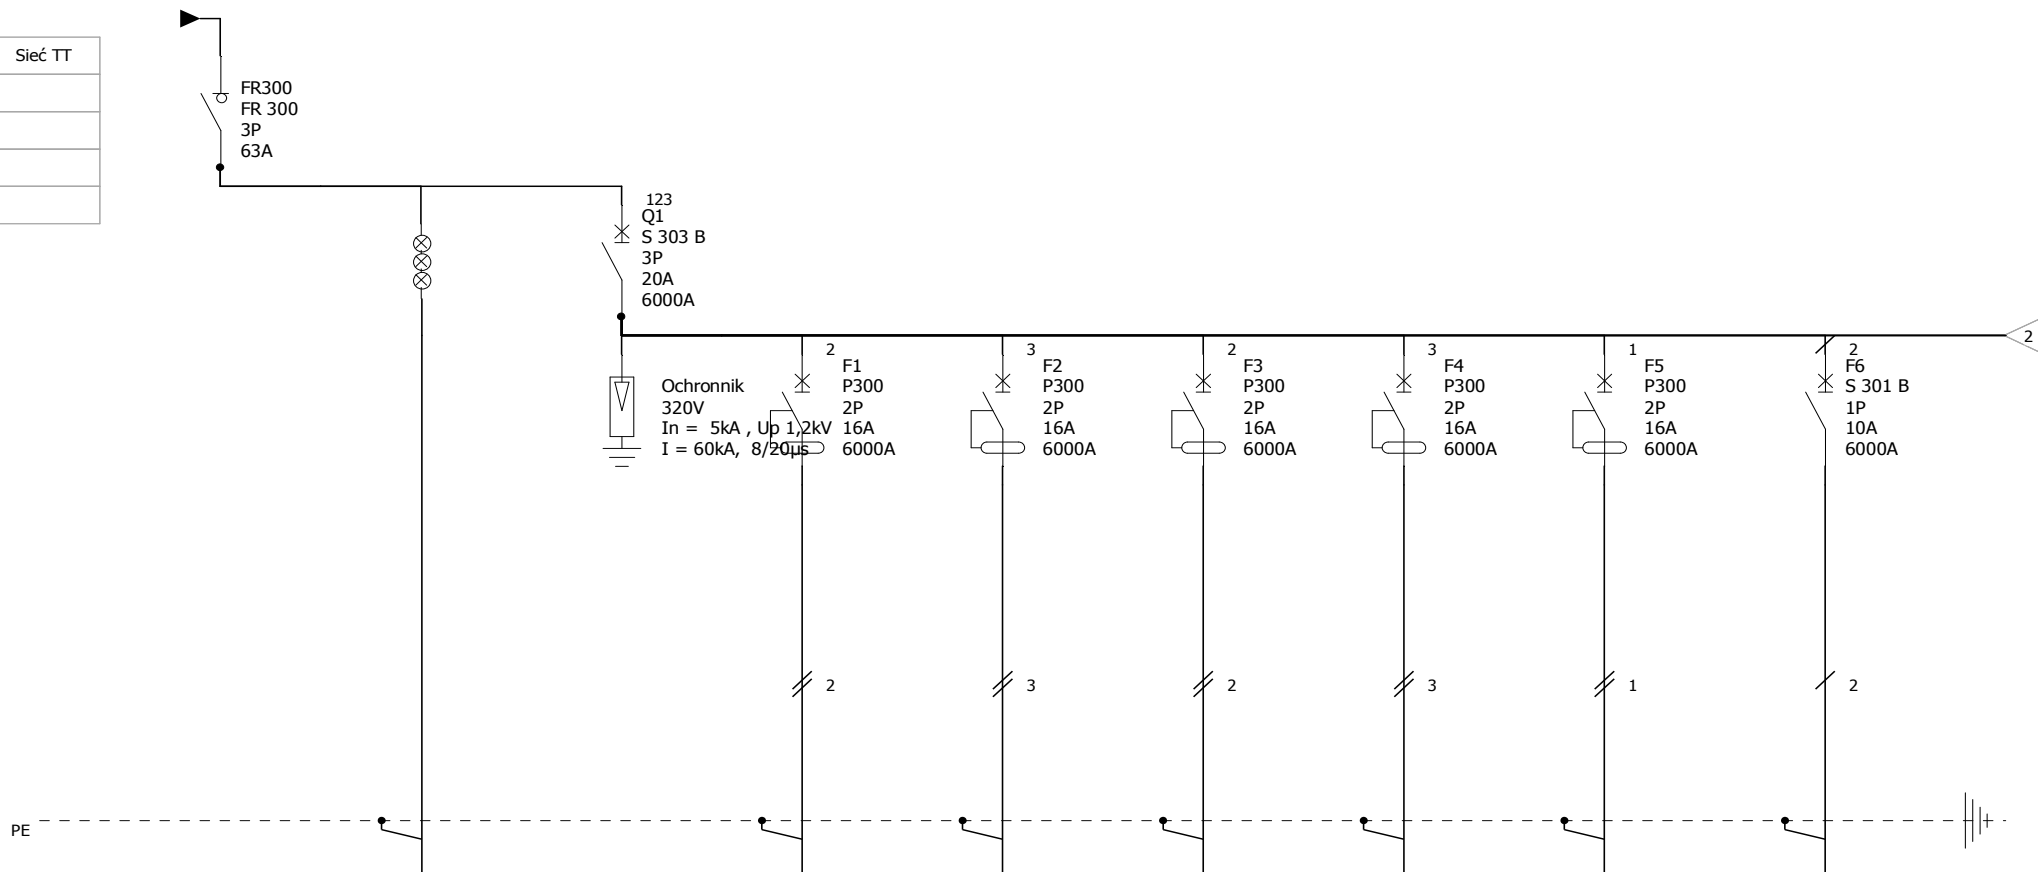
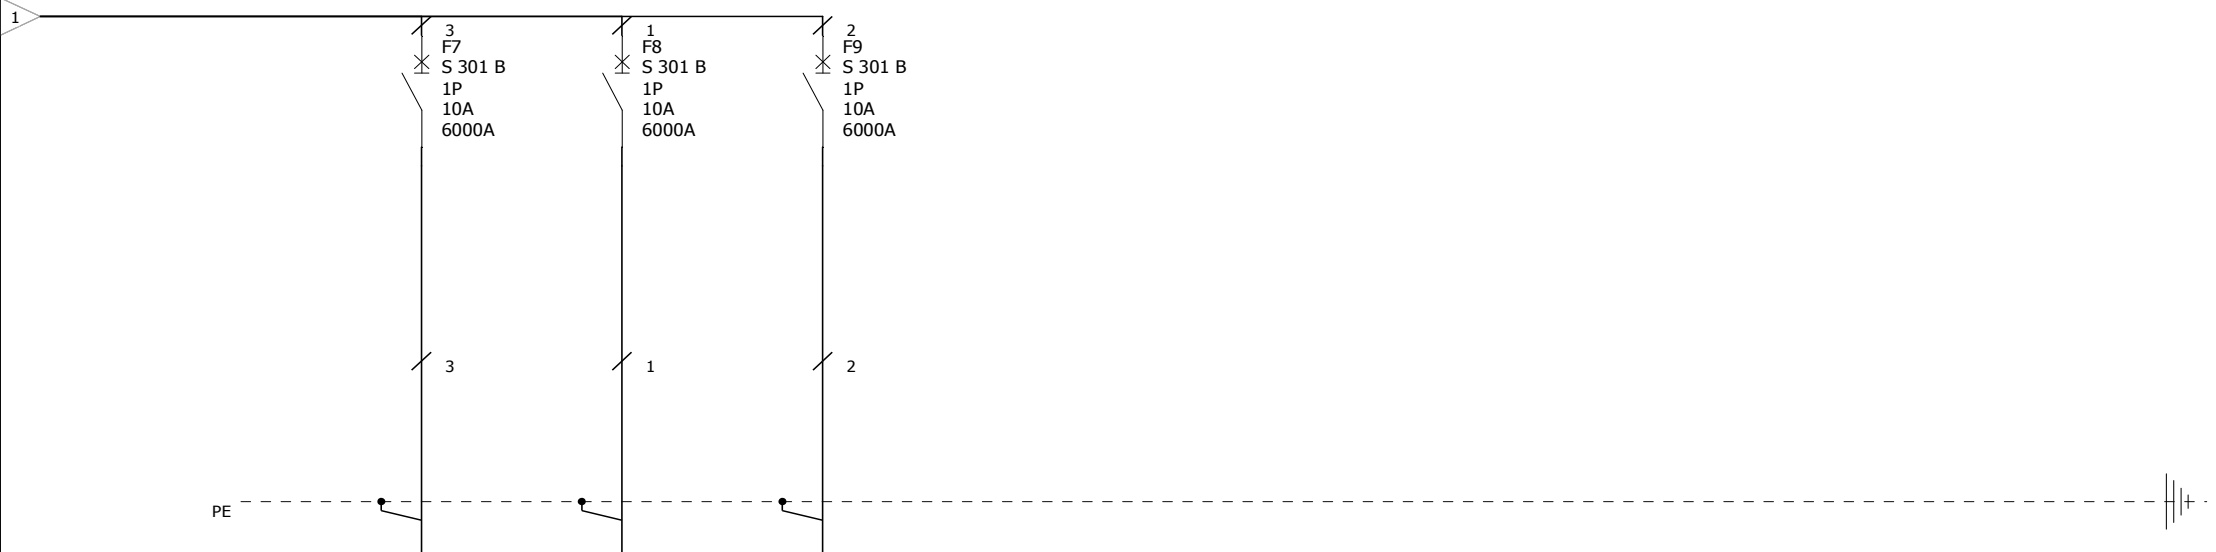


Układ sieci	Sieć TT
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

[illegible]

	<div>E05-RPA2</div> <div>RPA2</div>	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:	AKS	Nr. akusza:	1 / 2

[illegible]

	<div>E05-RPA2</div> <div>RPA2</div>	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:	AKS	Nr. akusza:	2 / 2