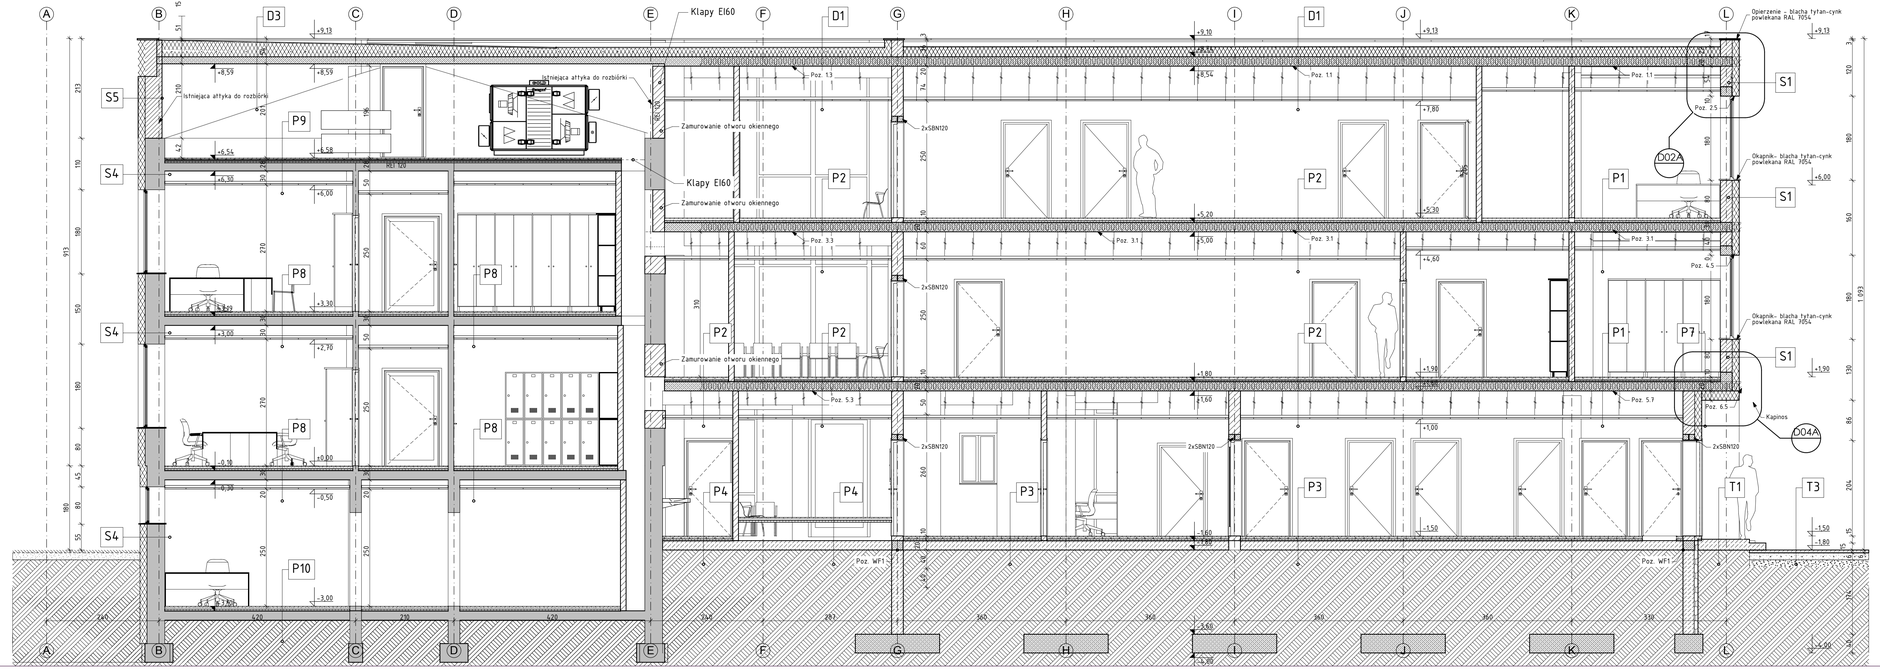

LEGENDA

S1	Ściana zewnętrzna -Tynk mineralny -Izolacja termiczna 15 cm -Mur z pustaków ceramicznych 25 cm -Tynk gipsowy	P1
S2	Ściana cokołowa: -Tynk żywiczny -Izolacja bitumiczna -Izolacja termiczna twarda 8 cm -Izolacja bitumiczna -Bloczki betonowe 25 cm	P2
S3	Ściana zewnętrzna -Okładzina HPL 8 mm na podkonstr. -Pustka pow. 3 cm -Izolacja termiczna -Mur z pustaków 15 cm -Pustak ceramiczne 25 cm -Tynk gipsowy	P3
S4	Ściana zewnętrzna -Tynk mineralny -Izolacja termiczna 15 cm -Istniejąca ściana warstwowa -Tynk gipsowy	P4
S5	Ściana zewnętrzna -Tynk mineralny -Izolacja termiczna 15 cm -Ściana z bloków gazobetonowych 36 cm -Tynk gipsowy	P5
D1	Stropodach: -Papa wierzchniego krycia -Izolacja termiczna ze spadkiem min. 20 cm -Folia paroizolacyjna -Strop płytowo-żebrowy gr. 20 cm - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany	P6
D2	Stropodach: -Obciążkowanie - żwir płukany -Izolacja termiczna ze spadkiem min. 20 cm -Folia paroizolacyjna -Strop żebrowy gr. 15 cm - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany	P7
D3	Stropodach: -Papa wierzchniego krycia -Izolacja termiczna ze spadkiem min. 20 cm -Folia paroizolacyjna -Strop żebrowy gr. 15 cm	P8
D4	Stropodach: -Papa wierzchniego krycia -Izolacja termiczna ze spadkiem min. 20 cm -Folia paroizolacyjna -Strop żebrowy gr. 15 cm - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany	P9
D5	Dach nad częścią istniejącą: -Papa wierzchniego krycia -Papa podkładowa -Deskowanie pełne 32 mm -Konstrukcja drewniana	

P1	Podłoga: -Wykładzina dywanowa obiektowa -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Strop panelowy gr. 20 cm - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany
P2	Podłoga: -Wykładzina linoleum -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Strop panelowy gr. 20 cm - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany
P3	Podłoga: -Wykładzina linoleum -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 10,0 cm -Płyta betonowa gr. 15 cm - Piasek ubijany warstwowo
P4	Podłoga: -Płytki gresowe na kleju elastycznym -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 10,0 cm -Płyta betonowa gr. 15 cm - Piasek ubijany warstwowo
P5	Podłoga: -Wykładzina dywanowa obiektowa -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 10,0 cm -Płyta betonowa gr. 15 cm - Piasek ubijany warstwowo
P6	Podłoga: -Wykładzina dywanowa obiektowa -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Strop panelowy gr. 20 cm -Izolacja termiczna 20,0 cm -Kaseton – blacha powlekana na podkonstrukcji
P7	Podłoga: -Wykładzina dywanowa obiektowa -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Strop panelowy gr. 20 cm -Izolacja termiczna 20,0 cm -Tynk mineralny
P8	Podłoga: -Wykładzina dywanowa obiektowa -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Istniejący strop – płyty kanałowe - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany
P9	Podłoga: -Wykładzina linoleum -Wylewka samorozlewna 4,5 cm - Folia PE -Styropian twardy 5,0 cm -Istniejący strop – płyty kanałowe - Przestrzeń instalacyjna - Sufit podwieszany

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Mogilno 12/2, 61-001 Poznań
tel. 61/ 851 70 09, 515070585
fax 61/ 851 70 09 forma@format.pl

OBIEKT: **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WLKP.**

GRODZISK WIELKOPOLSKI UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320,1311

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. RUCHAWKOWSKIEGO 2A/ POZNAŃ

ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-346/KKOZ/08/U/2001	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch upr. bud. WP-OIA/KKOZ/08/U/2016	

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ: **PRZEKRÓJ B-3**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	Aw 11
DATA	ARKUSZ	
12-2013		