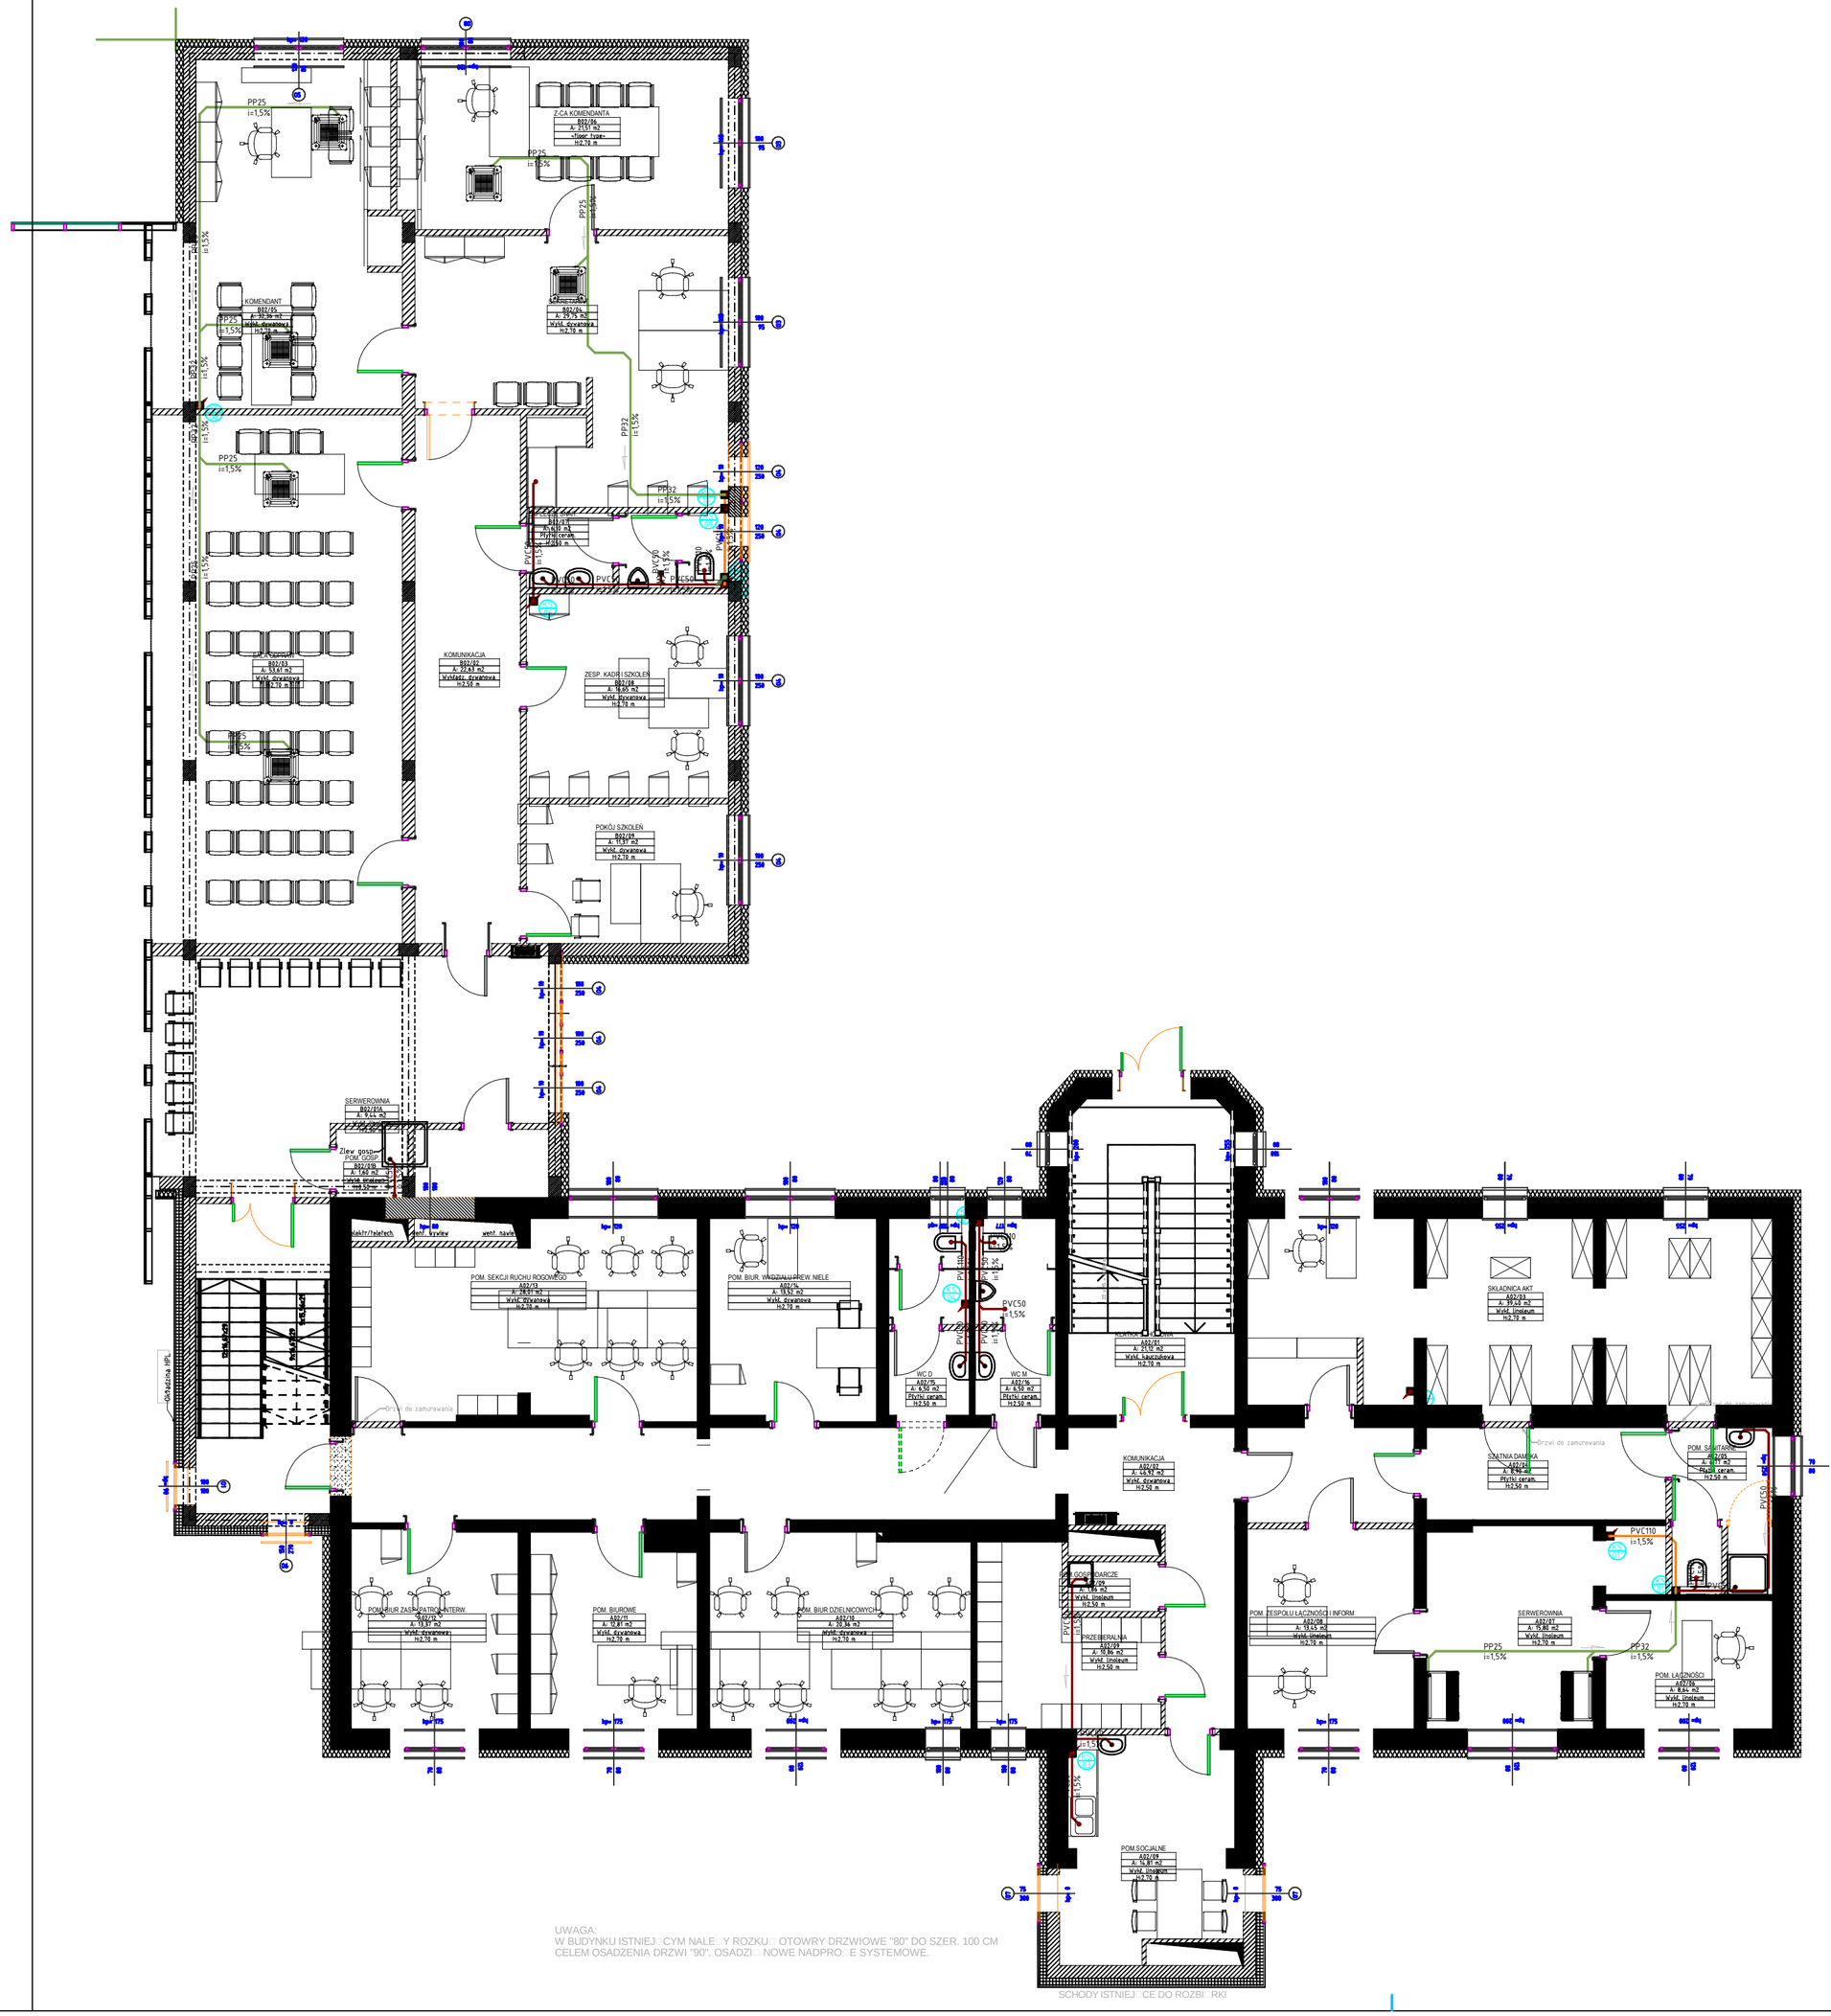

UWAGA:
W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM NALEŻY ROZKUĆ OTWORY DRZWIOWE "80" DO SZER. 100 CM CELEM OSADZENIA DRZWI "90". OSADZIĆ NOWE NADPROŻE SYSTEMOWE.

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

instalacja odprowadzenia skroplin -rurociąg PP

instalacja kanalizacji sanitarnej -rurociąg PVC

instalacja kanalizacji deszczowej -rurociąg PE

KD 01 — pion kanalizacji deszczowej

KS 02 — pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2.RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT

RZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRDZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15

działka 1320,1311

INWESTOR **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

PROJEKTANT	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata Widomska	

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

TYTUŁ: **RZUT II KONDYGNACJI**

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	IS06
DATA	ARKUSZ	
2013-12-08		