STROP NAD PARTEREM – ZBROJENIE DOLNE

1:50

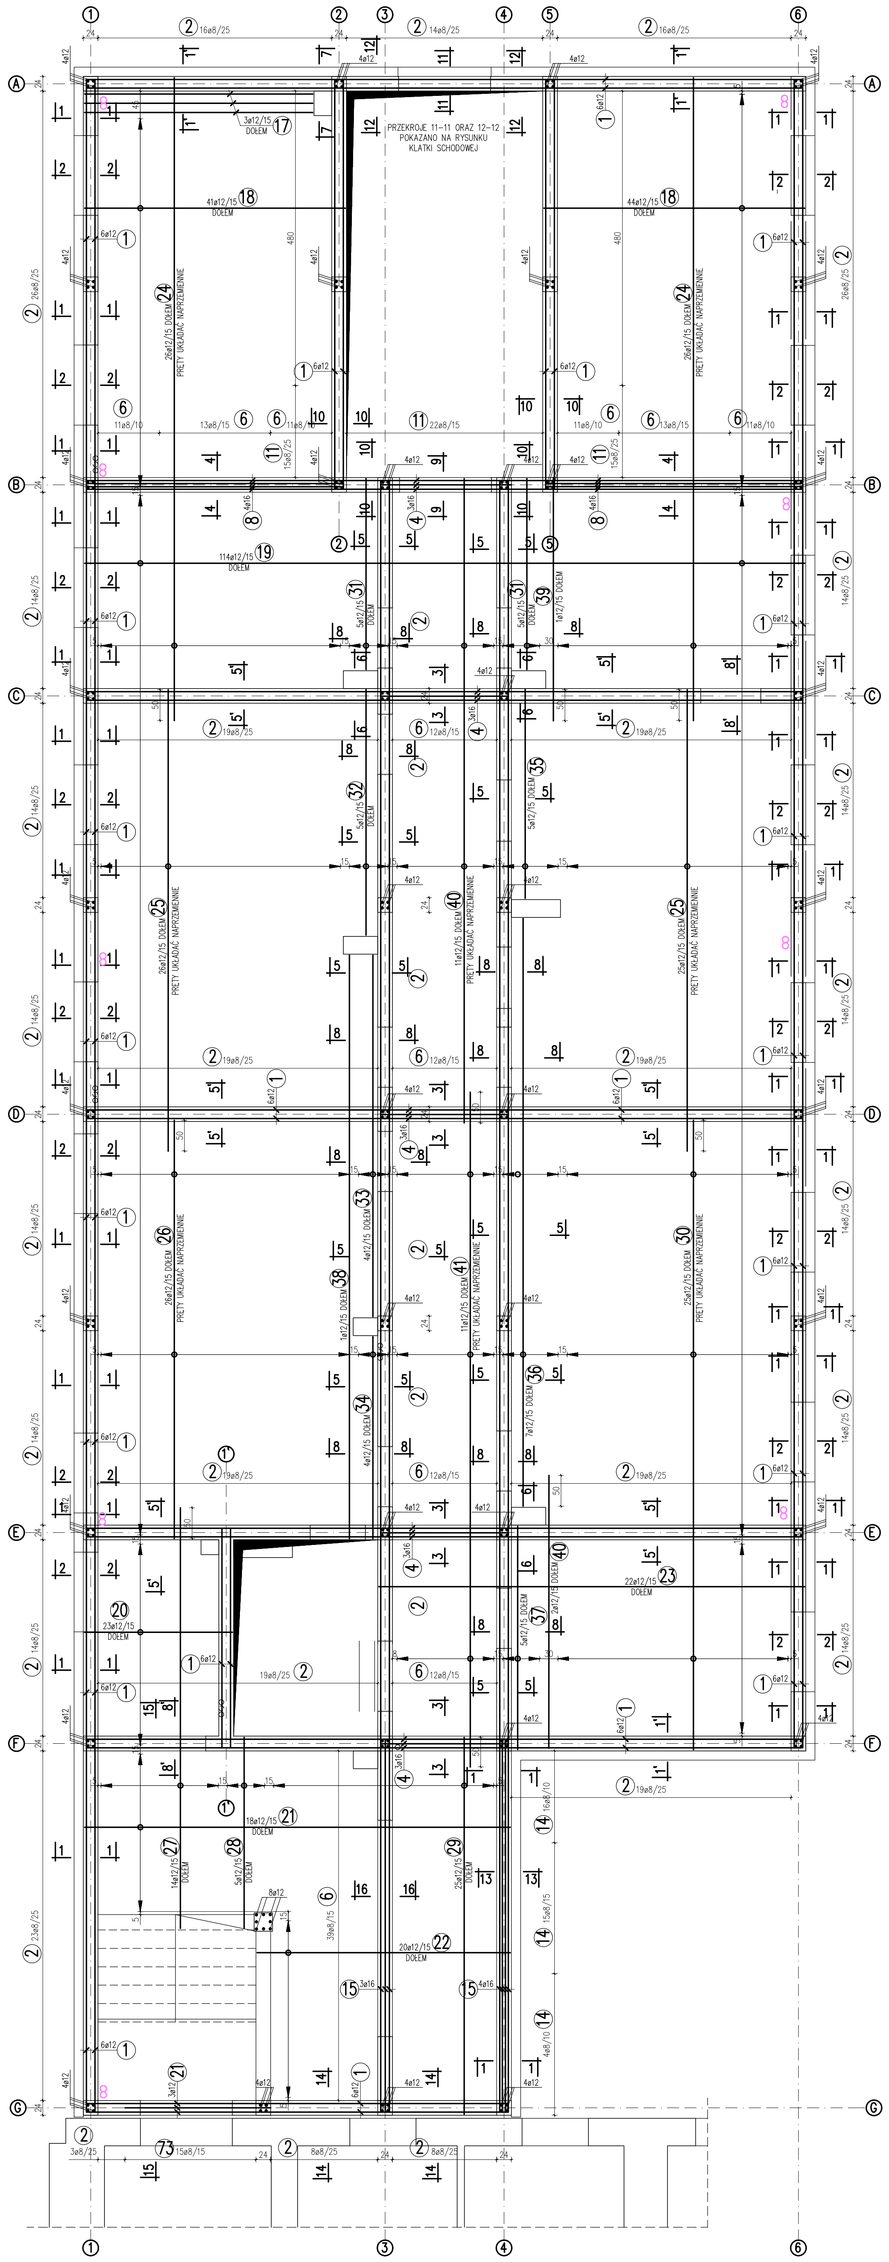

STROP NAD PARTEREM – ZBROJENIE GÓRNE

1:50

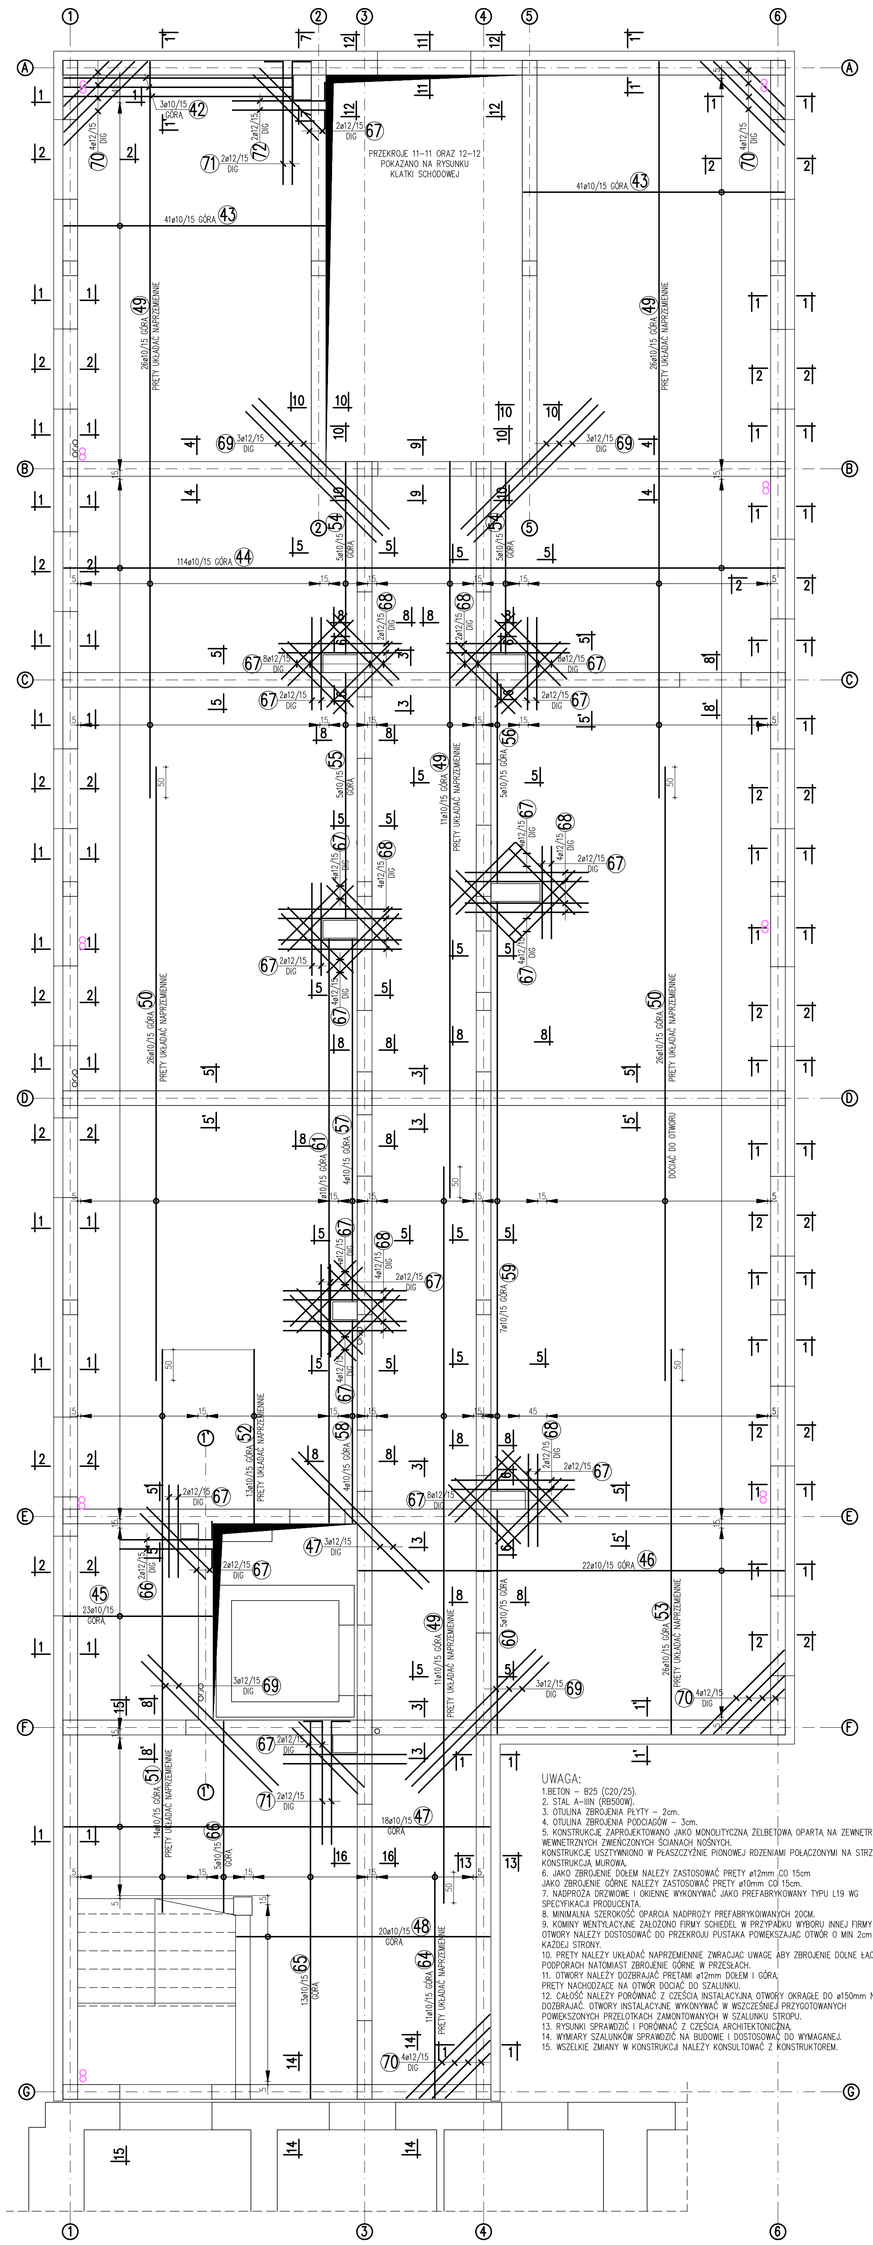

UWAGA:
1.BETON – B25 (C20/25).
2. STAL A–IIIN (RB500W).
3. OTULINA ZBROJENIA PŁYTY – 2cm.
4. OTULINA ZBROJENIA PODCIĄGÓW – 3cm.
5. KONSTRUKCJE ZAPROJEKTOWANO JAKO MONOLITYCZNĄ ŻELBETOWĄ OPARTĄ NA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ZWIĘZIONYCH ŚCIANACH NOŚNYCH.
KONSTRUKCJE USZTYWNIONO W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ ROZIENIAMI POŁĄCZONYMI NA STRZĘPIA Z KONSTRUKCJĄ MUROWĄ.
6. JAKO ZBROJENIE DOŁEM NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRĘTY ø12mm CO 15cm
JAKO ZBROJENIE GÓRNE NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRĘTY ø10mm CO 15cm.
7. NADPROŻA DRZWIOWE I OKIENNE WYKONYWAĆ JAKO PREFABRYKOWANY TYPU L19 WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA.
8. MINIMALNA SZEROKOŚĆ OPARCIA NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH 20CM.
9. KOMINY WENTYLACYJNE ZAŁOŻONO FIRMY SCHIEDEL W PRZYPADKU WYBORU INNEJ FIRMY OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEKROJU PUSTAKA POWIĘKSZAJĄC OTWÓR O MIN 2cm Z KAŻDEJ STRONY.
10. PRĘTY NALEŻY UKŁADAĆ NAPRZEMIENNIE ZWRACAJĄC UWAGĘ ABY ZBROJENIE DOLNE ŁĄCZYĆ NA PODPORACH NATOMIAST ZBROJENIE GÓRNE W PRZĘSŁACH.
11. OTWORY NALEŻY DOZBRAJAĆ PRĘTAMI ø12mm DOŁEM I GÓRA
PRĘTY NACHODZĄCE NA OTWÓR DOCIĄĆ DO SZALUNKU.
12. CAŁOŚĆ NALEŻY PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ INSTALACYJNĄ OTWORY OKRĄGŁE DO ø150mm NIE DOZBRAJAĆ. OTWORY INSTALACYJNE WYKONYWAĆ W WCZEŚNIEJSZEJ PRZYGOTOWANYCH POWIĘKSZONYCH PRZELOTKACH ZAMONTOWANYCH W SZALUNKU STROPU.
13. RYSUNKI SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ.
14. WYMIARY SZALUNKÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ.
15. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z KONSTRUKTOREM.

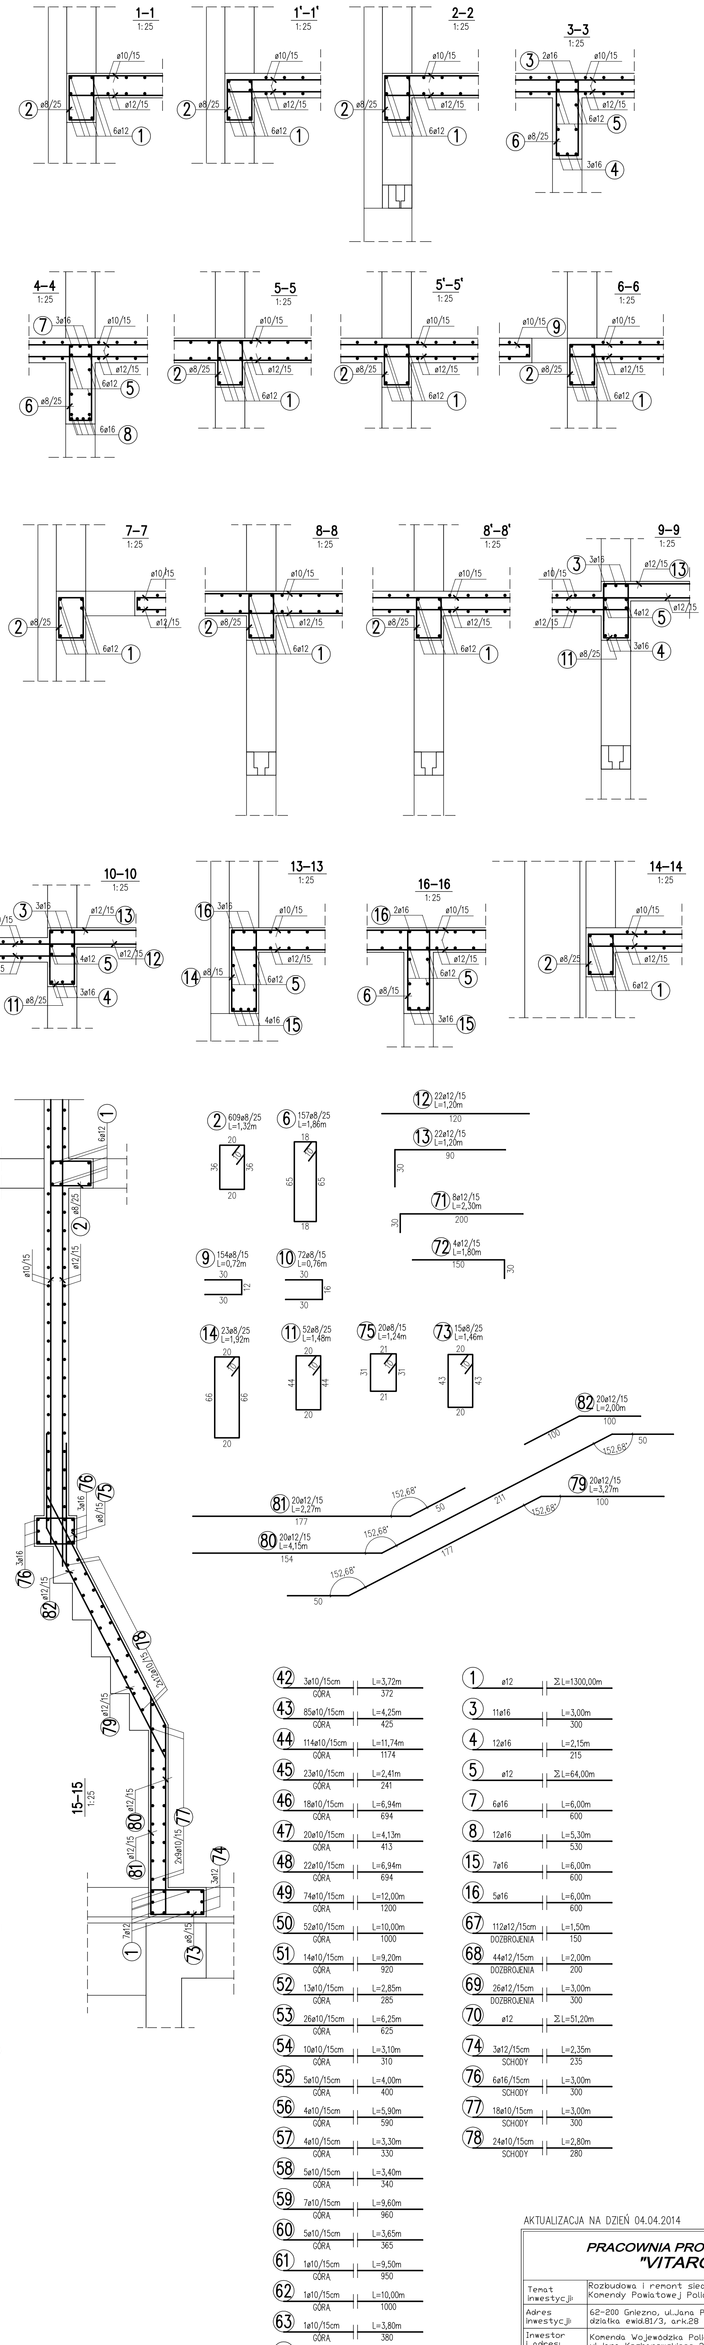

42	3ø10/15cm GÓRA	L=3,72m	372
43	85ø10/15cm GÓRA	L=4,25m	425
44	114ø10/15cm GÓRA	L=11,74m	1174
45	23ø10/15cm GÓRA	L=2,41m	241
46	18ø10/15cm GÓRA	L=6,94m	694
47	20ø10/15cm GÓRA	L=4,13m	413
48	22ø10/15cm GÓRA	L=6,94m	694
49	74ø10/15cm GÓRA	L=12,00m	1200
50	52ø10/15cm GÓRA	L=10,00m	1000
51	14ø10/15cm GÓRA	L=9,20m	920
52	13ø10/15cm GÓRA	L=2,85m	285
53	26ø10/15cm GÓRA	L=6,25m	625
54	10ø10/15cm GÓRA	L=3,10m	310
55	5ø10/15cm GÓRA	L=4,00m	400
56	4ø10/15cm GÓRA	L=5,90m	590
57	4ø10/15cm GÓRA	L=3,30m	330
58	5ø10/15cm GÓRA	L=3,40m	340
59	7ø10/15cm GÓRA	L=9,60m	960
60	5ø10/15cm GÓRA	L=3,65m	365
61	1ø10/15cm GÓRA	L=9,50m	950
62	1ø10/15cm GÓRA	L=10,00m	1000
63	1ø10/15cm GÓRA	L=3,80m	380
64	11ø10/15cm GÓRA	L=3,70m	370
65	13ø10/15cm GÓRA	L=6,15m	615
66	5ø10/15cm GÓRA	L=3,10m	310

1	ø12	ΣL=1300,00m	
3	11ø16	L=3,00m	300
4	12ø16	L=2,15m	215
5	ø12	ΣL=64,00m	
7	6ø16	L=6,00m	600
8	12ø16	L=5,30m	530
15	7ø16	L=6,00m	600
16	5ø16	L=6,00m	600
67	112ø12/15cm DOZBROJENIA	L=1,50m	150
68	44ø12/15cm DOZBROJENIA	L=2,00m	200
69	26ø12/15cm DOZBROJENIA	L=3,00m	300
70	ø12	ΣL=51,20m	
74	3ø12/15cm SCHODY	L=2,35m	235
76	6ø16/15cm SCHODY	L=3,00m	300
77	18ø10/15cm SCHODY	L=3,00m	300
78	24ø10/15cm SCHODY	L=2,80m	280

17	3ø12/15cm DOŁEM	L=3,72m	372
18	85ø12/15cm DOŁEM	L=4,25m	425
19	114ø12/15cm DOŁEM	L=11,74m	1174
20	23ø12/15cm DOŁEM	L=2,41m	241
21	18ø12/15cm DOŁEM	L=6,94m	694
22	20ø12/15cm DOŁEM	L=4,13m	413
23	22ø12/15cm DOŁEM	L=6,94m	694
24	52ø12/15cm DOŁEM	L=10,50m	1050
25	51ø12/15cm DOŁEM	L=7,50m	750
26	26ø12/15cm DOŁEM	L=6,80m	680
27	14ø12/15cm DOŁEM	L=6,85m	685
28	5ø12/15cm DOŁEM	L=3,10m	310
29	25ø12/15cm DOŁEM	L=6,15m	615
30	25ø12/15cm DOŁEM	L=10,25m	1025
31	10ø12/15cm DOŁEM	L=10,25m	1025
32	5ø12/15cm DOŁEM	L=4,00m	400
33	4ø12/15cm DOŁEM	L=5,90m	590
34	4ø12/15cm DOŁEM	L=3,30m	330
35	5ø12/15cm DOŁEM	L=3,40m	340
36	7ø12/15cm DOŁEM	L=9,60m	960
37	5ø12/15cm DOŁEM	L=3,65m	365
38	1ø12/15cm DOŁEM	L=9,50m	950
39	1ø12/15cm DOŁEM	L=3,95m	395
40	2ø12/15cm DOŁEM	L=4,45m	445
41	22ø12/15cm DOŁEM	L=10,50m	1050

AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 04.04.2014

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Temat inwestycji:	Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie		Data: XII 2013
Adres inwestycji:	62-200 Gniezno, ul.Jana Pawła II 2, działka ewid.81/3, ark.28 obręb Gniezno		Skala: 1:25; 1:50
Inwestor i adres:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		Nr rys.
Rysunek:	BUDYNEK GŁÓWNY STROP NAD PARTEREM – SZALUNEK	Branża/ Etap: KONSTR. PW	K-PW-22
Projektant:	mgr inż. Jarosław Dudek	Nr uprawnień: LOD/1779/POOK/11	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski	Nr uprawnień: BPIW- 10200/83/78	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Maciej Jaszczyk		Podpis: