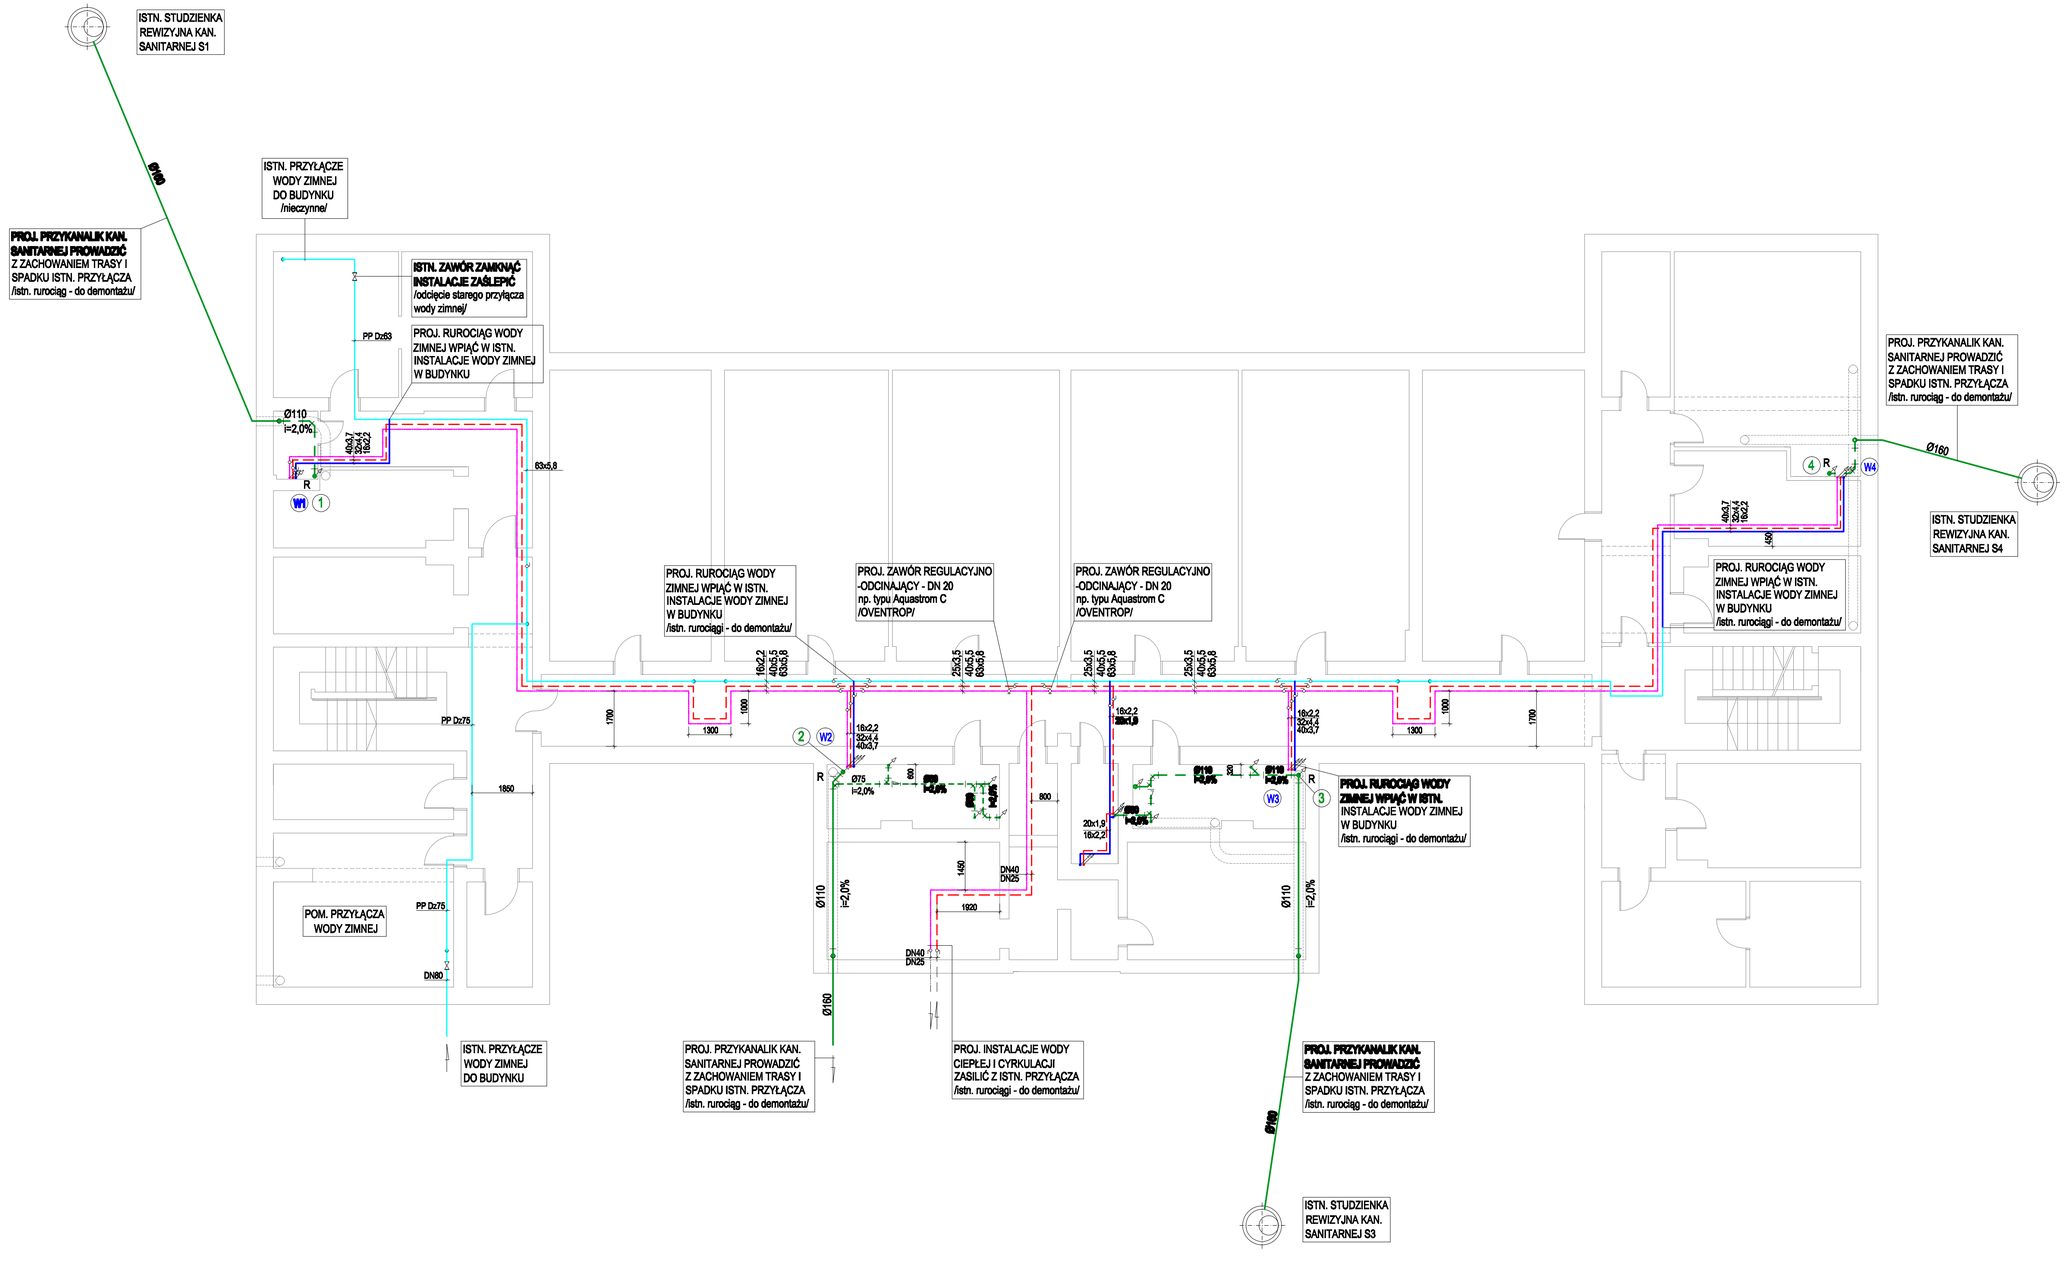

OZNACZENIA:

- ISTN. RUROCIĄG WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- ISTN. PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI DO BUDYNKU
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- (5) PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- (W1) PION INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy poinformować jednostkę projektową, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny przez projektanta.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
4. Podejścia pod zestawy montowane na stelażach podtynkowych należy wykonać wg. wytycznych producenta stelaży.
5. Przed przystąpieniem do robót demontażowych ustalić ze służbami technicznymi Inwestora dokładny zakres demontaży.
6. Rury kanalizacyjne na poziomie piwnicy prowadzić z zachowanie istniejących tras do istniejących studzienek.
7. Dokładną trasę istn. przykanalików kanalizacji sanitarnej ustalić przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie odkrywek.
8. Projekt zakłada odtworzenie istn. tras przyłączy kanalizacji sanitarnych przewidzianych do demontaży.
9. W zabudowie pionów kanalizacyjnych przewidzieć zabudowę pionu wentylacji.

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 28/31
T: +48 600 953 648
E: info@plpka.pl
W: www.plpka.pl
PL+ ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: SANITARNA

projektant: podpis

mgr inż. Tomasz Woźniak
upr. proj. WKP/0035/POOS/03
mgr inż. Iwona Woźniak

nazwa i adres inwestycji:
BUDYNEK NR 14
ul. Taborowa 22 , 60-790 Poznań

treść rysunku:
RZUT PIWNICY. INSTALACJE WOD-KAN

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
05-2014	1:100	Is-02