



A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	234,88 kW
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	

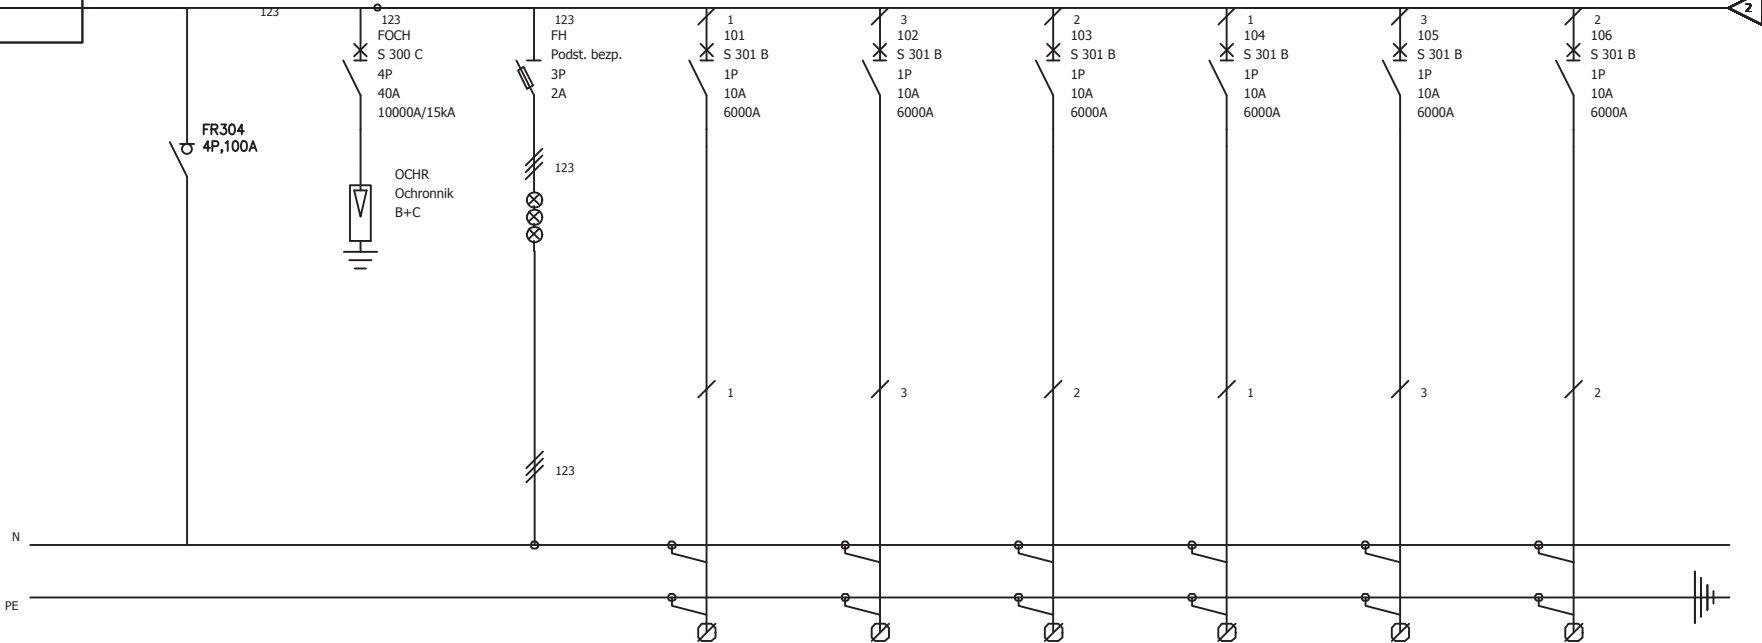


Identyfikacja urządzenia	FR	OCHR	FH	101	102	103	104	105	106
Opis	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki kontroli faz	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie	Oswietlenie
Przewód - Przekrój				3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Typ kabla				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

	KP KŁODAWA	TG	Nr. projektu:			C		F		
			Nr. rysunku:	E12		B		E		
						A		D		
			Data:	01.08.2014	Autor:	Andrzej Kuroczycki		Nr. akurusa:	1	

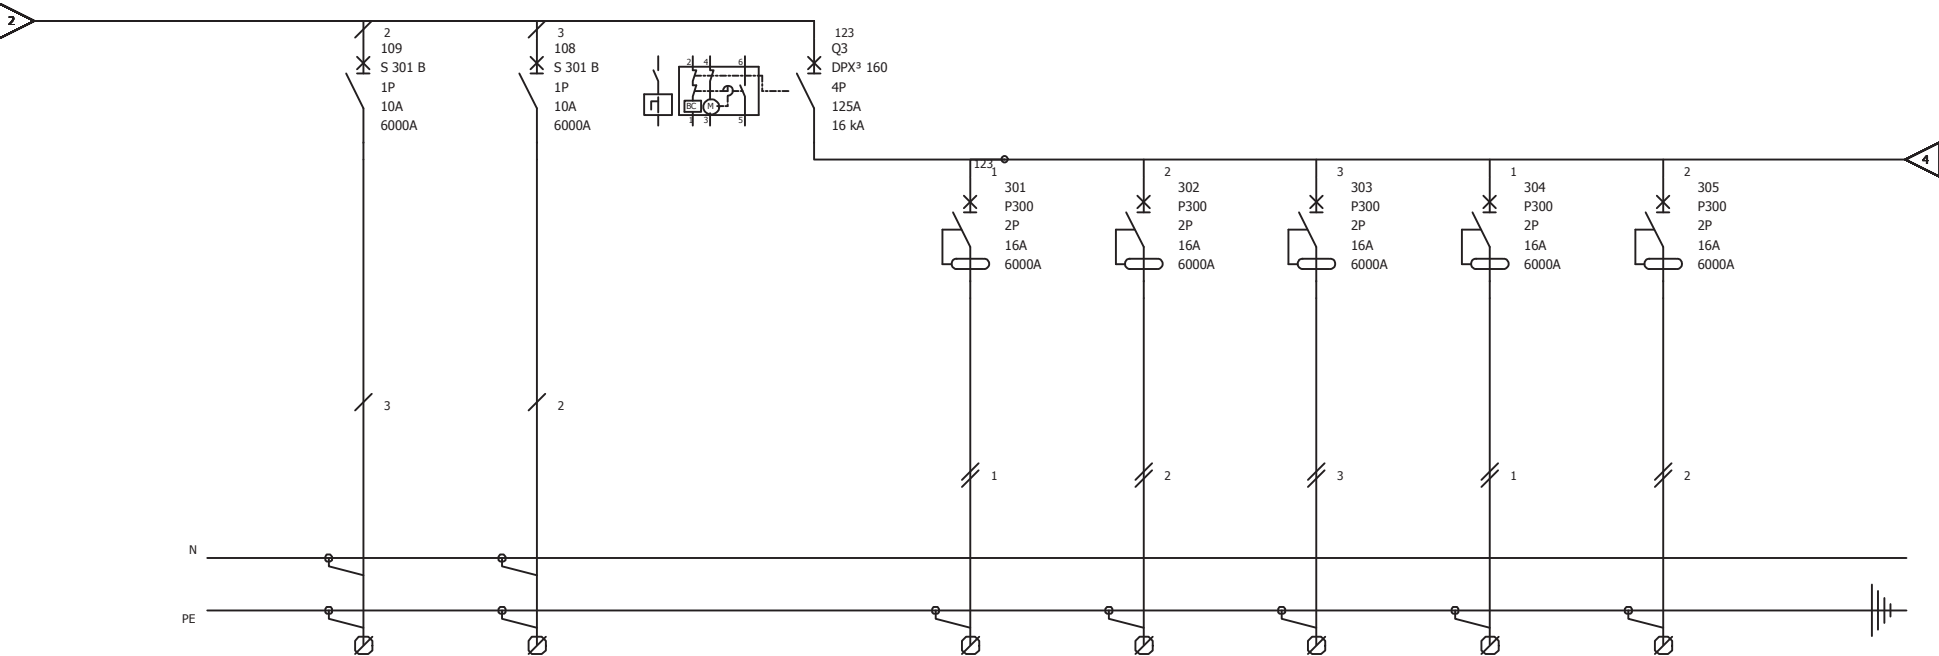


Identyfikacja urządzenia	108	109	Q3	301	302	303	304	305
Opis	Oswietlenie AW	Oswietlenie EW	Wylacznik zrzutu mocy z agregatu	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Przewód - Przekrój	3x1,5mm2	3x1,5mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY		YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

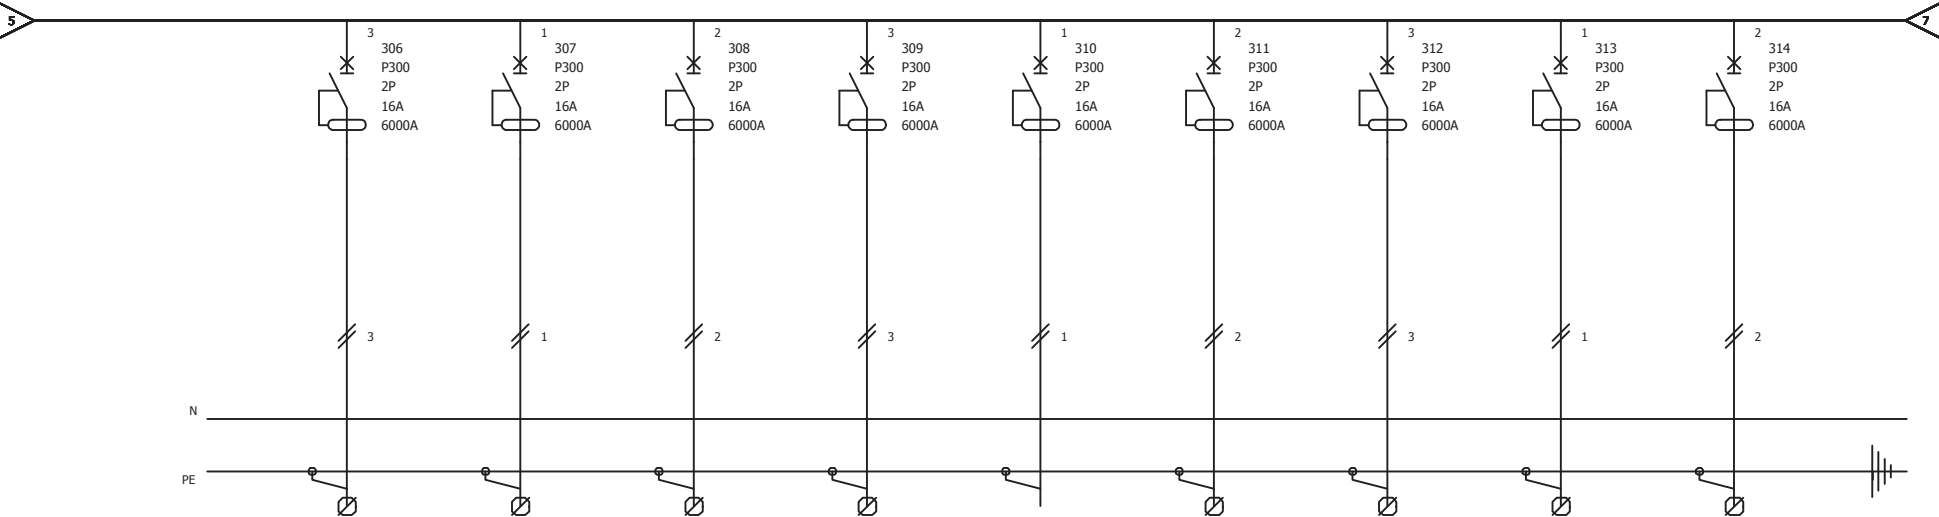


Identyfikacja urządzenia	306	307	308	309	310	311	312	313	314
Opis	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY


	KP KŁODAWA	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:	E12	B		E	
				A		D	
		TG	Data:	01.08.2014	Autor:	Andrzej Kuroczycki	Nr. akurusa:

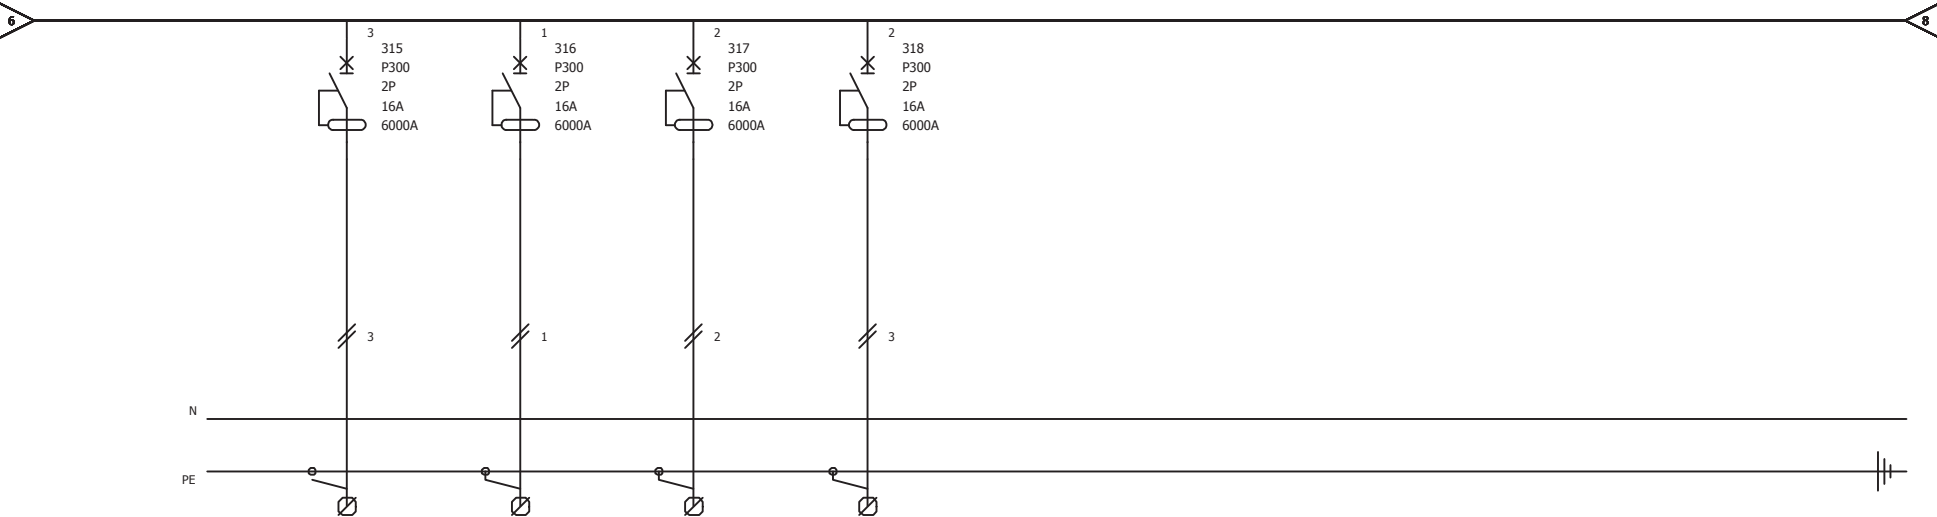


Identyfikacja urządzenia	315	316	317	318
Opis	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY

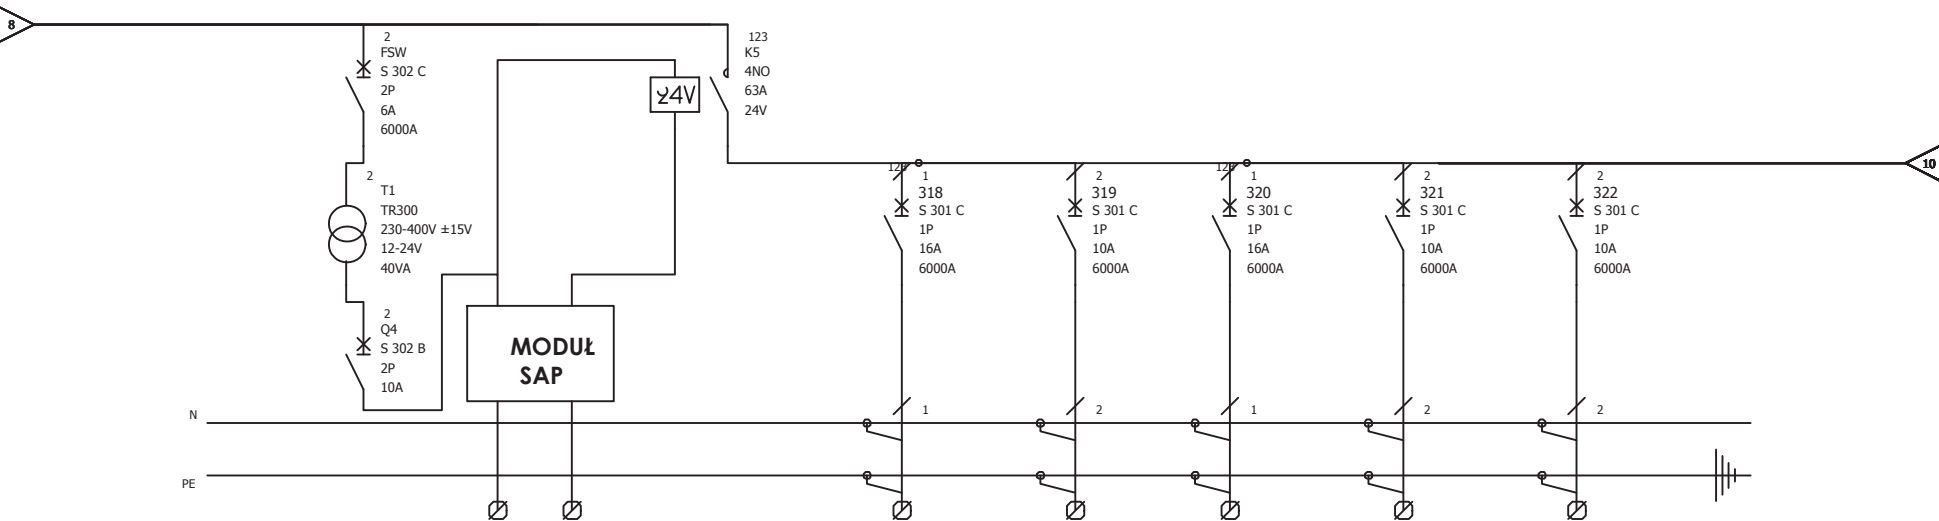

Identyfikacja urządzenia	Q4		K5	319	320	321	322	323
Opis	Zabezpieczenie wylaczenia p.poz wentylacji i klimatyzacji	wylaczenie p.poz wentylacji i klimatyzacji	Stycznik wylaczenia wentylacji i klimatyzacji	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator
Przewód - Przekrój				3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla				YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

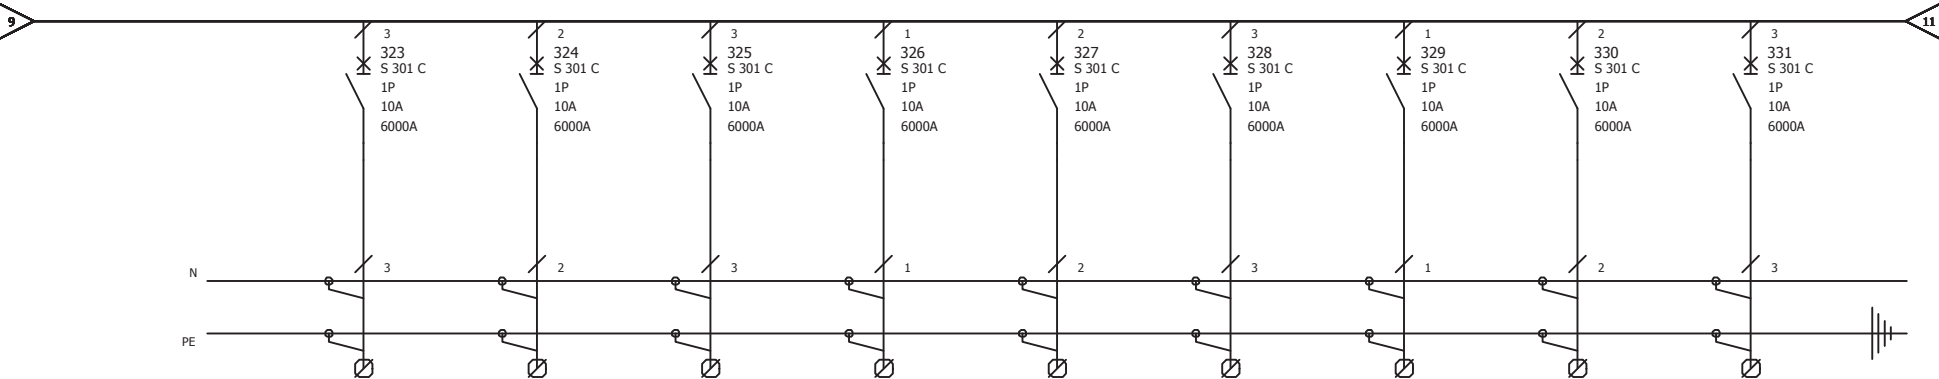

Identyfikacja urządzenia	324	325	326	327	328	329	330	331	332
Opis	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY

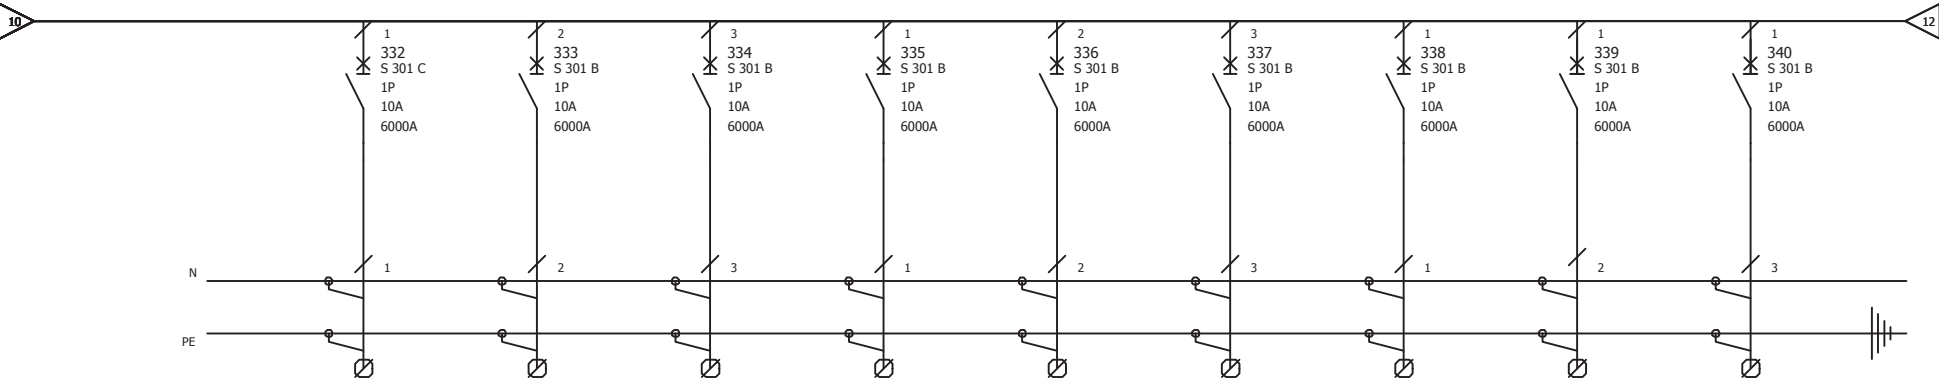

Identyfikacja urządzenia	333	334	335	336	337	338	339	340	340
Opis	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Wentylator wywiewny	Wentylator wywiewny	Wentylator wywiewny
Przewód - Przekrój	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY