


KP KŁODAWA RZUT DACHU

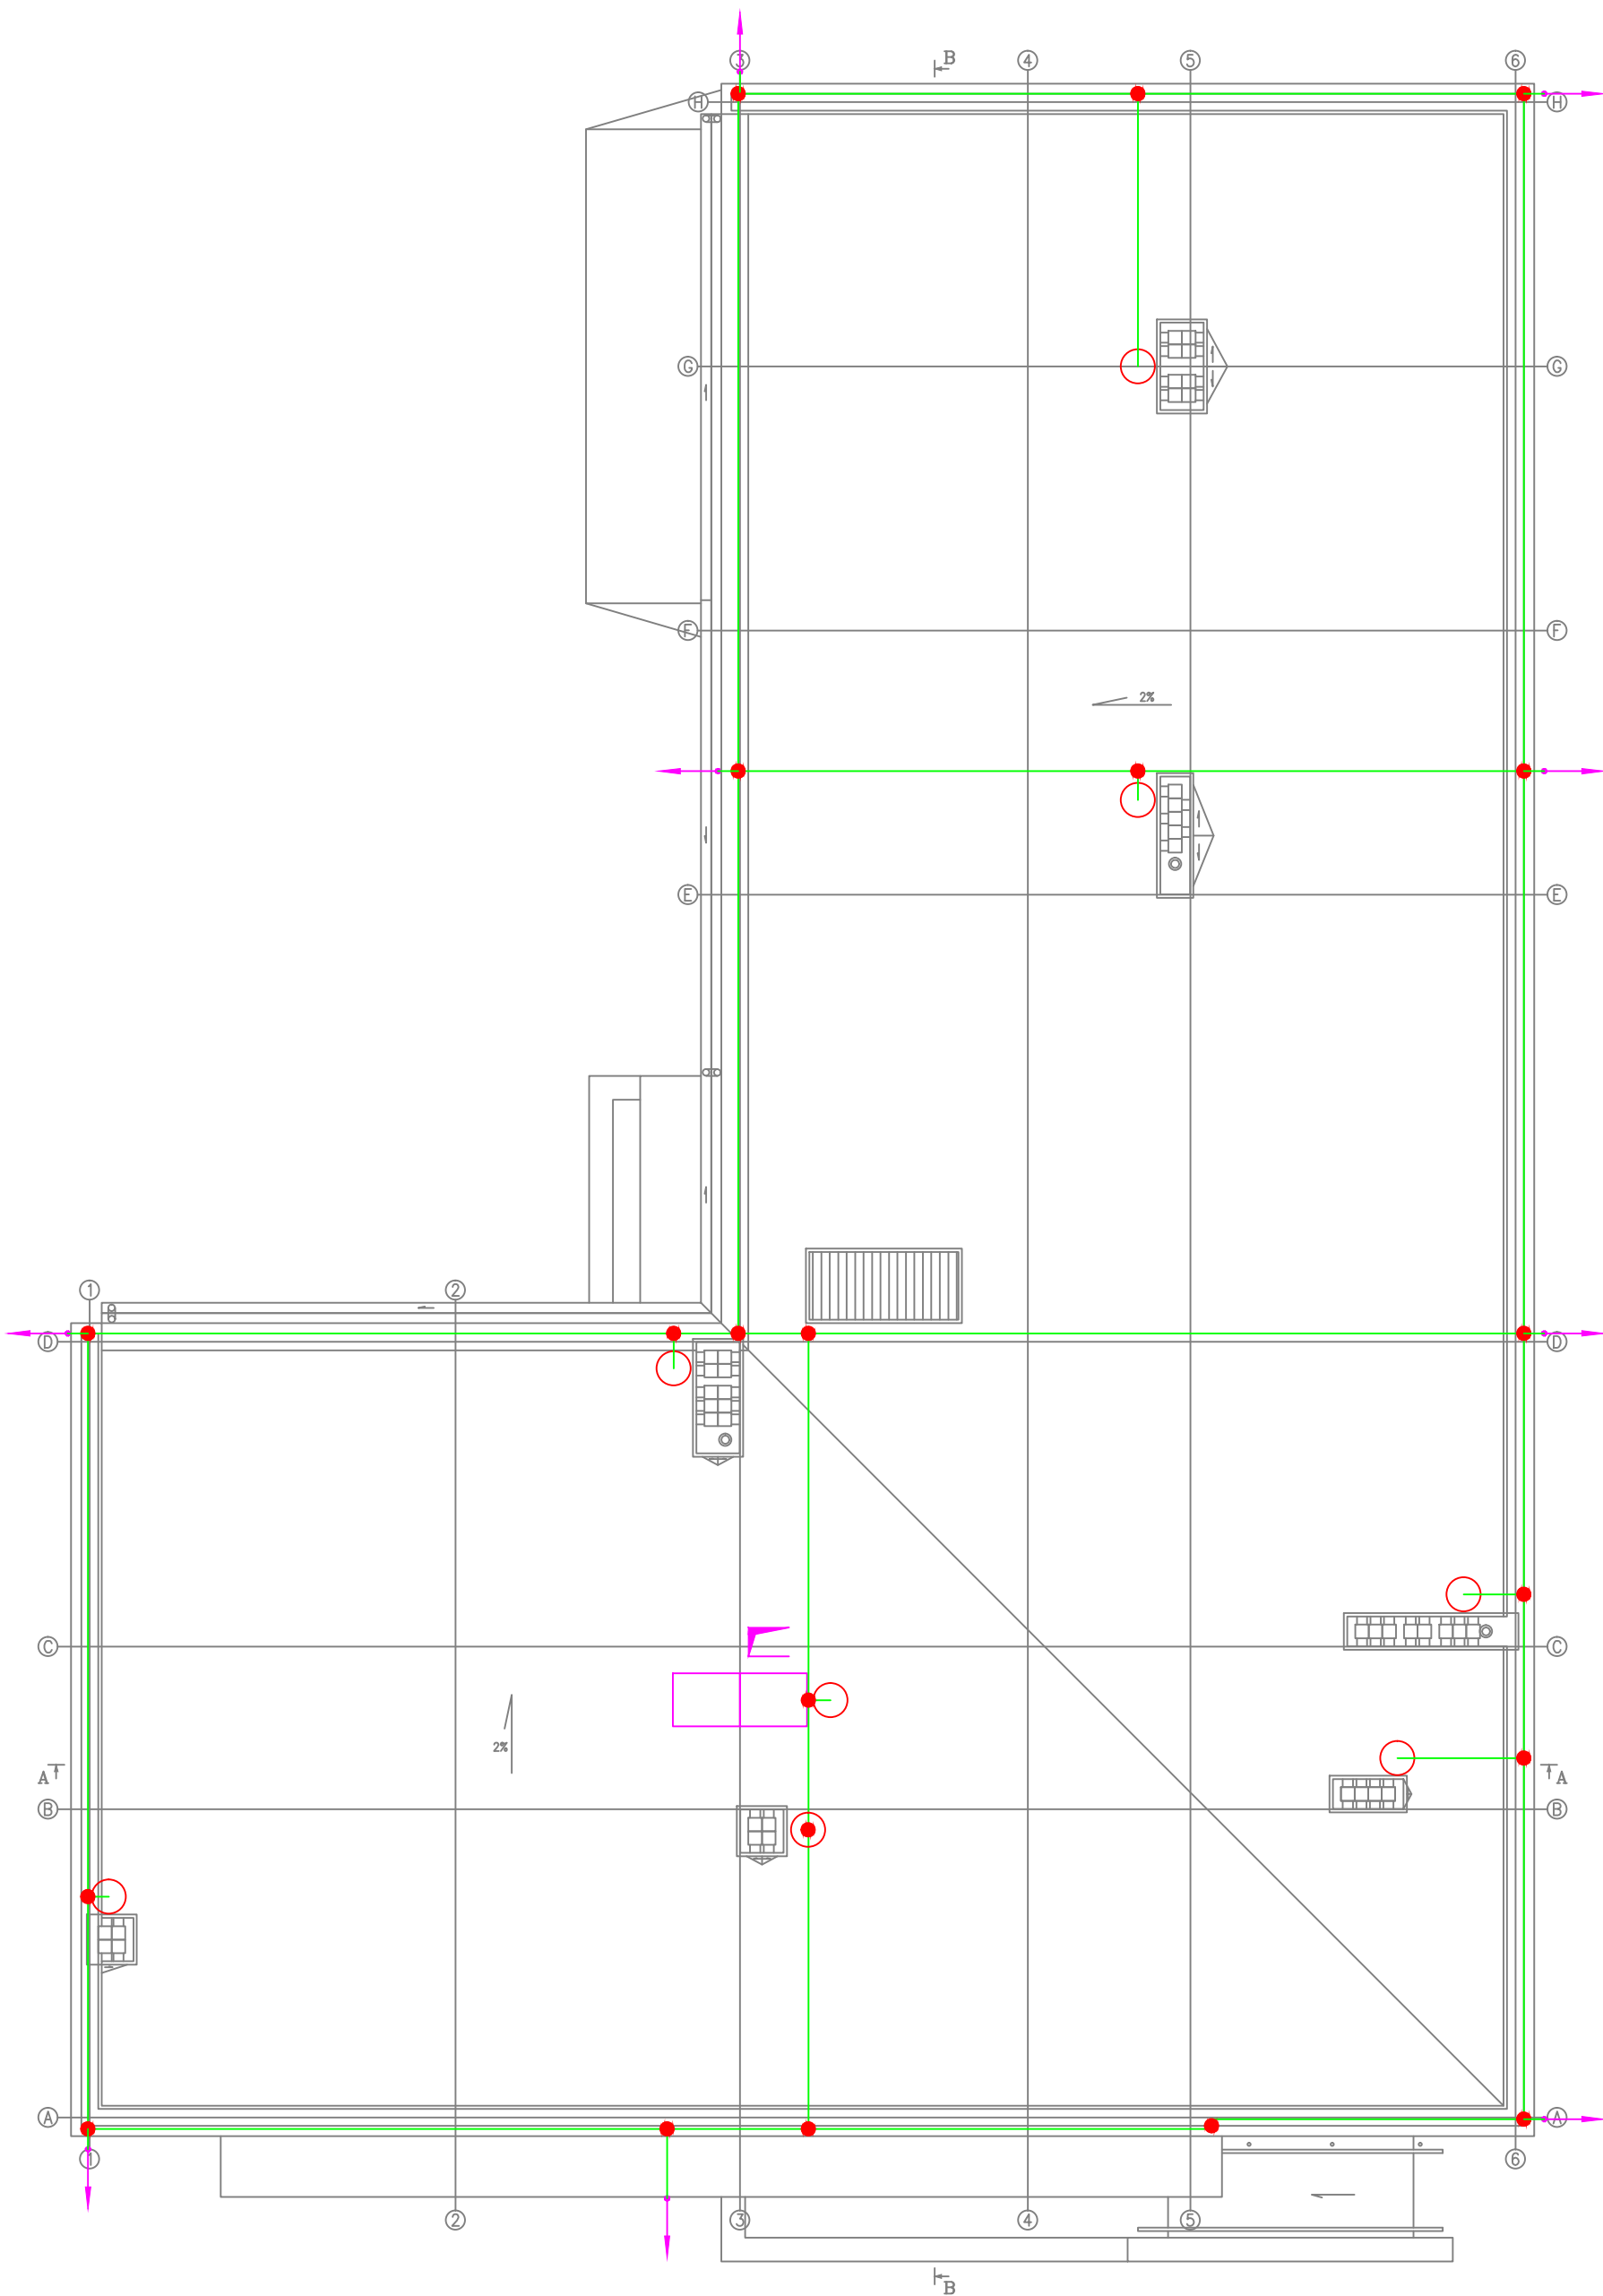

- PRZYJĘTO II KLASĘ OCHRONY ODGROMOWEJ
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
DRUT FI 8mm PROWADZONY W RURZE
PCV POD OCIEPLENIEM
 - POŁĄCZENIE SKRĘCANE
 - ZWÓD PIONOWY
IGLICA ODGROMOWA h=3m
 - ZWÓD POZIOMY
DRUT FI 8mm PROWADZONY NA
KŁOCKACH ODGROMOWYCH

<div><div></div><div>Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o. ul. Głogowska 66/6, 60-740 Poznań tel./fax 0-61 2213460, e-mail: biuro@pec.eu</div></div>			
Nazwa obiektu Adres obiektu	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie Kłodawa, ul. Juliana Tuwima, działka nr 718/3		
Inwestor	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań		
Treść opracowania	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Przedmiot rysunku	RZUT DACHU-ODGROM		
Zespół projektowy	Projektant mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Sankiewicz	WKP/0131/POE/06	(Podpis/Inicjały)
	Opracował inż. Przemysław Jasiński		(Podpis/Inicjały)
	Sprawdził mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Sankiewicz	45/80/Pw	1:100 (Podpis/Inicjały) E09 (for use only at drawing)