
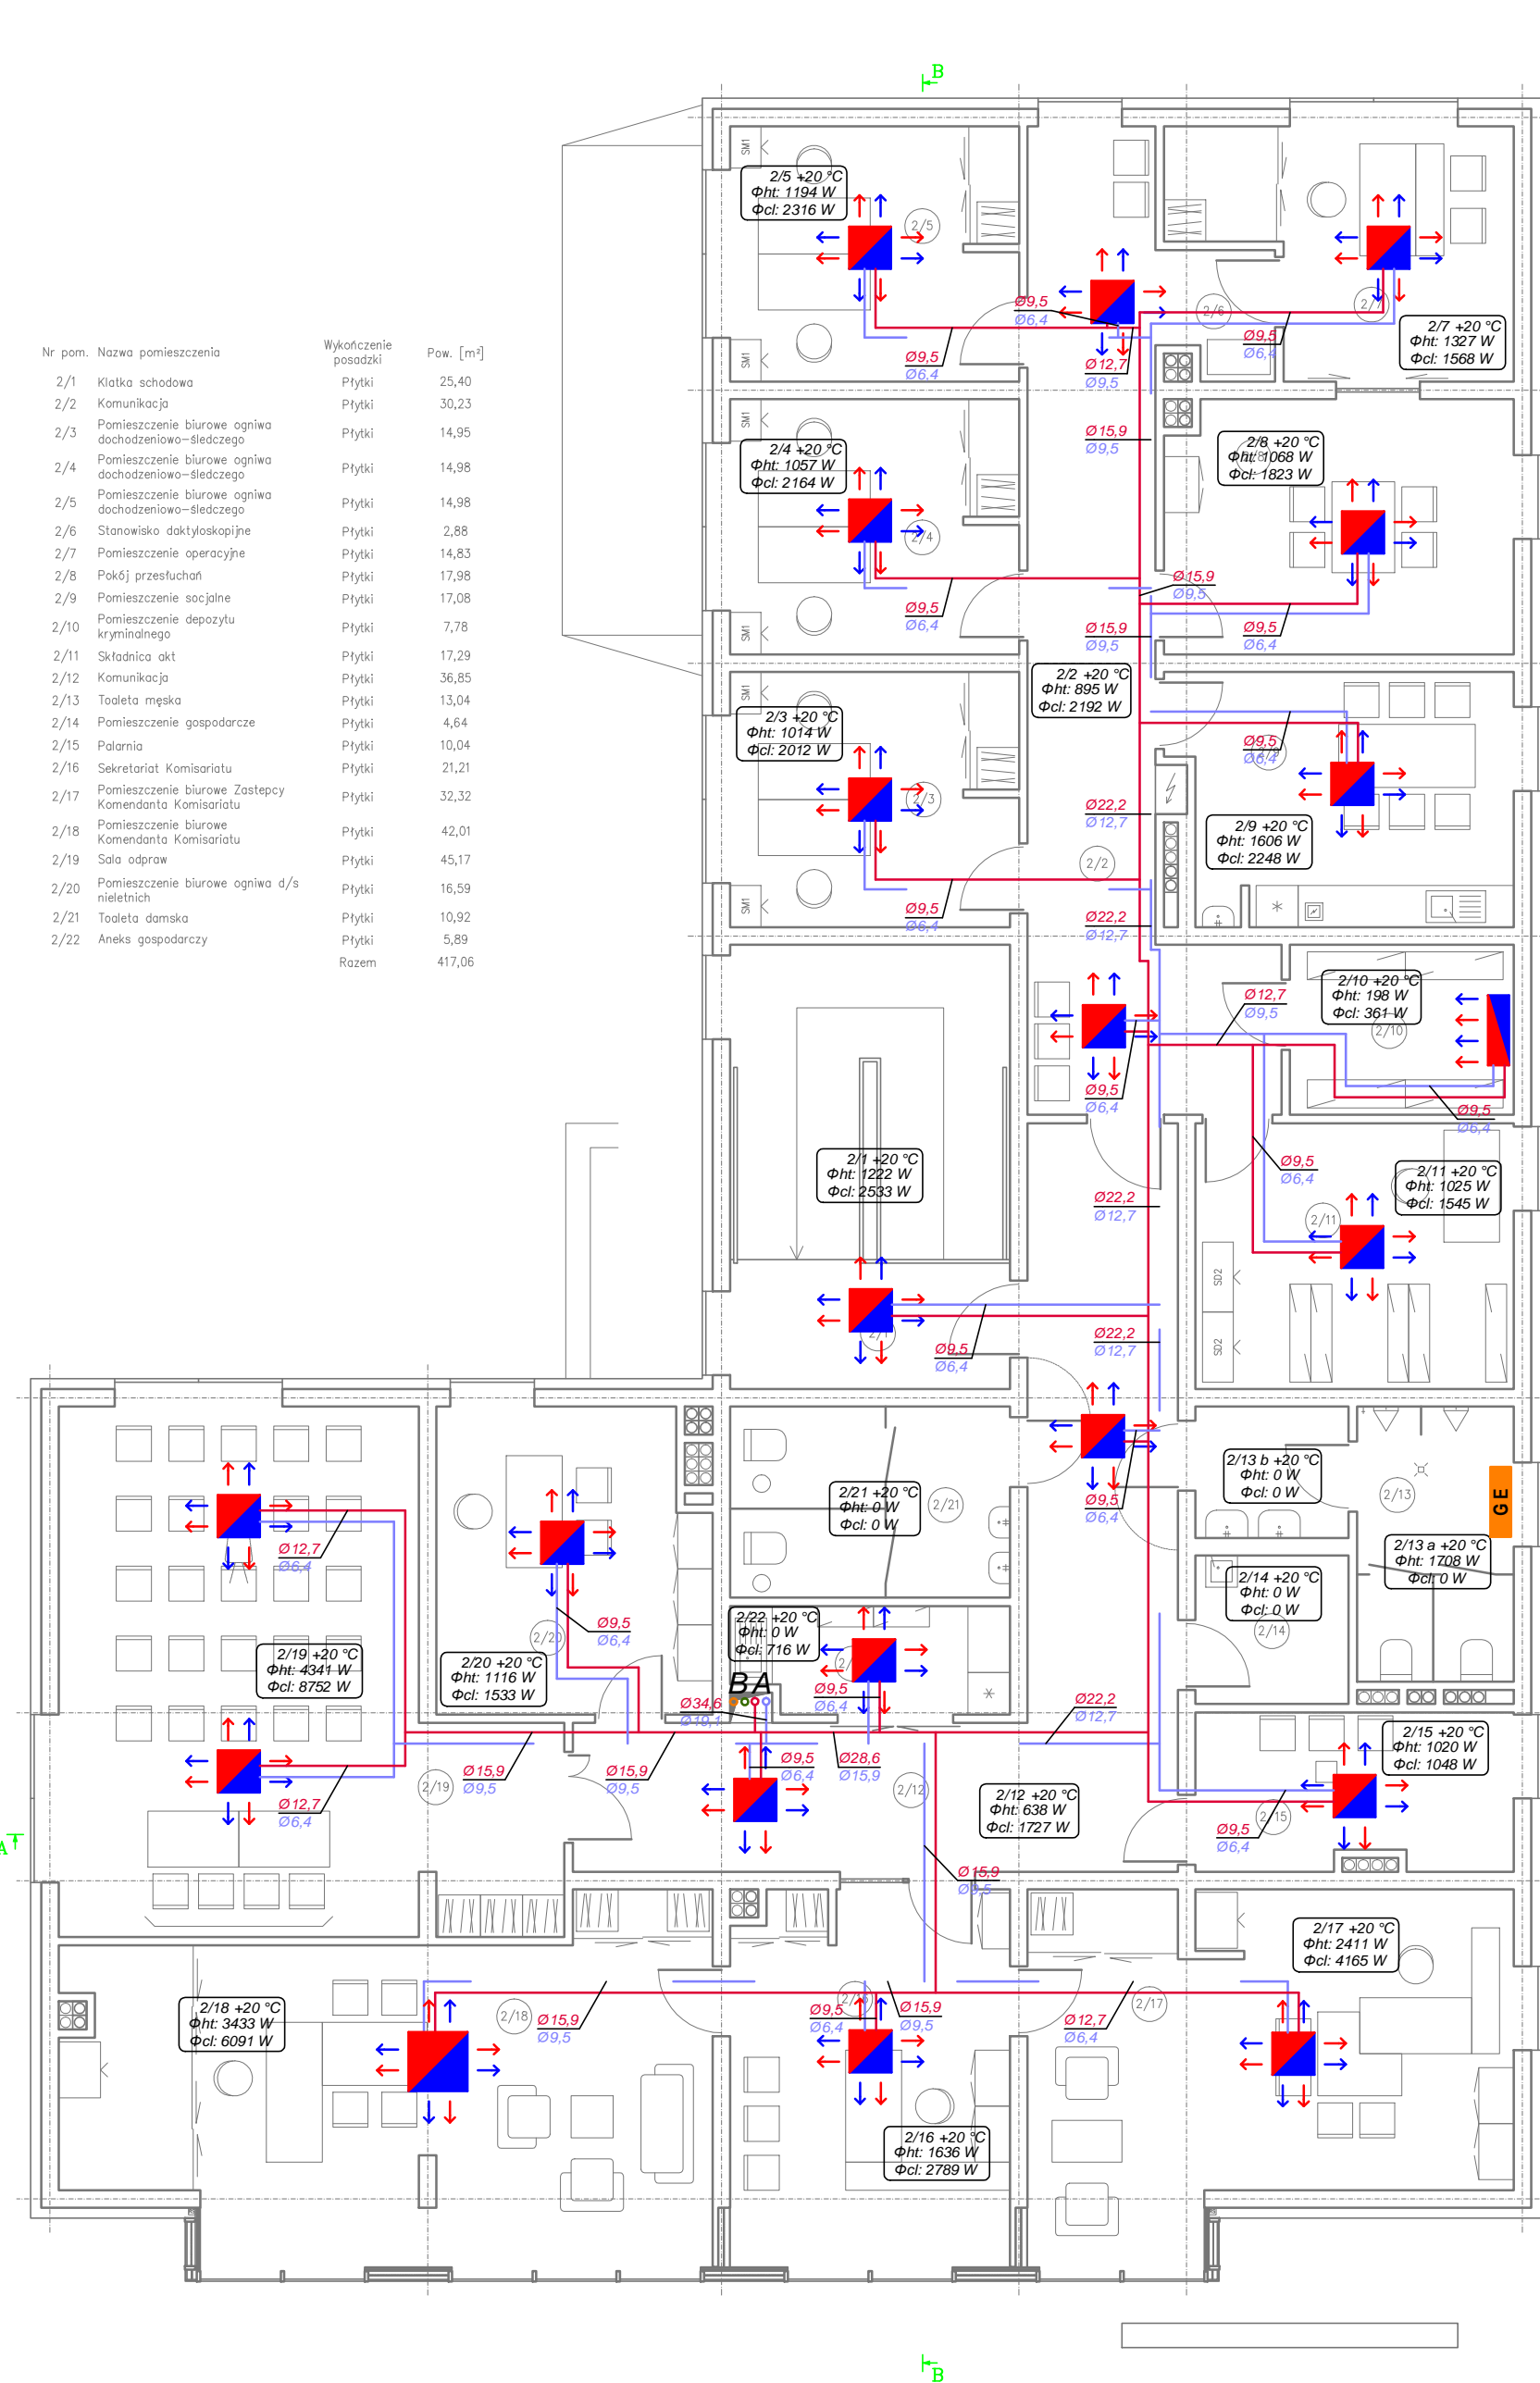


KP KŁODAWA RZUT PARTERU

KP KŁODAWA RZUT PIĘTRA

KP KŁODAWA RZUT DACHU

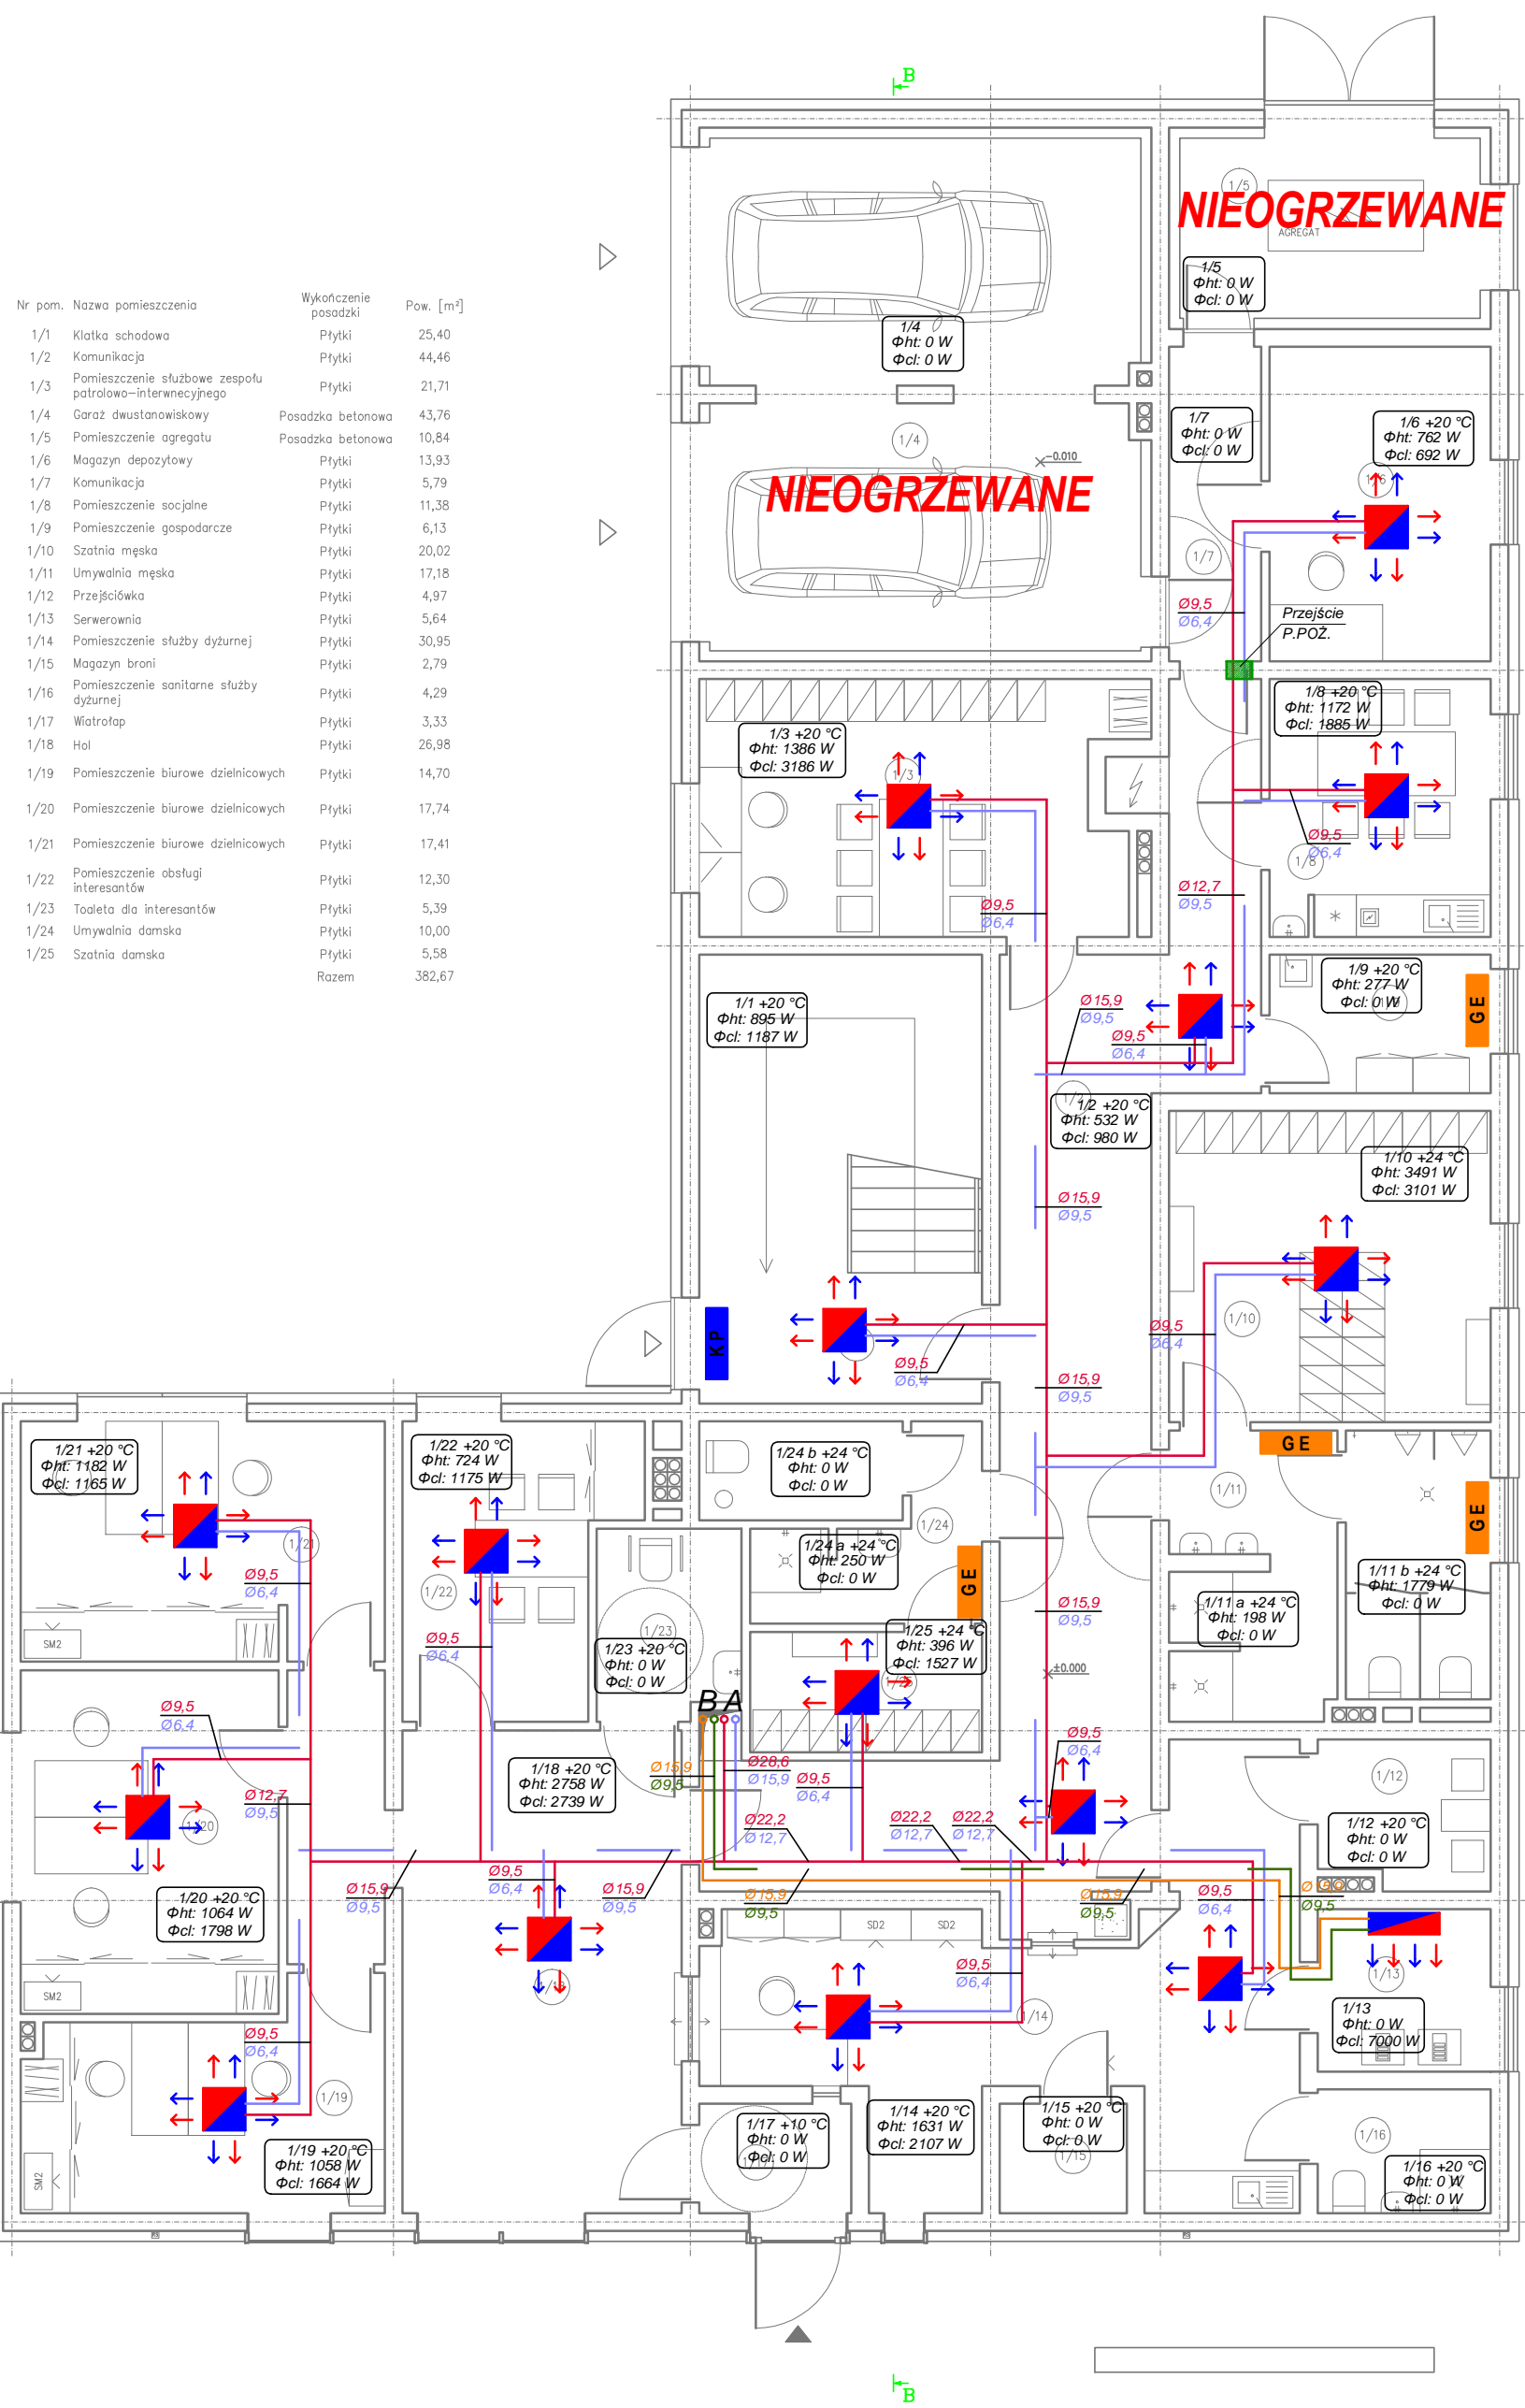

Legenda:

- kondygnacja / numer pomieszczenia
- projekowa temperatura zimą
- obciążenie cieplne
- obciążenie chłodnicze

2/20 +20 °C
Φht: 1116 W
Φcl: 1533 W

- klimakonwektor grzewczo-chłodzący w wykonaniu kasetonowym
- klimakonwektor grzewczo-chłodzący w wykonaniu ściennym
- kurtyna powietrzna - zimna
- grzejnik elektryczny
- przewody grzewczo-chłodnicze
- piony instalacji grzewczo-chłodniczej
- przejście P.POŻ.

<div> <div></div> <div>Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.</div> <div>ul. Głogowska 66/6, 60-740 Poznań</div> <div>tel./fax 0-61 2213480, e-mail: biuro@pec.eu</div> </div>	<div> <div>Nazwa obiektu</div> <div>Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji w Kłodawie</div> </div>	
	<div> <div>Adres obiektu</div> <div>Kłodawa, ul. Juliana Tuwima, działka nr 718/3</div> </div>	
<div> <div>Inwestor</div> <div>Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu</div> <div>ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań</div> </div>	<div> <div>Treść opracowania</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> </div>	
<div> <div>Branża</div> <div>SANITARNA</div> </div>	<div> <div>Przedmiot rysunku</div> <div>INSTALACJA GRZEWICZA I CHŁODNICZA</div> </div>	
<div> <div>Zespół projektowy</div> <div>mgr inż. Tomasz Rostecki upr. 7131/64/P/2002</div> </div>	<div> <div>mgr inż. Arkadiusz Chattas upr. UAN 7342/5/96</div> </div>	<div> <div>inż. Jędrzej Raczynski</div> </div>
<div> <div>07.2014</div> <div>(Data/Version)</div> <div>1</div> <div>(Modyfikacja)</div> <div>1:100</div> <div>(Skala/Scale)</div> <div>IS-1</div> <div>(Nazwa/Identyfikator)</div> </div>		