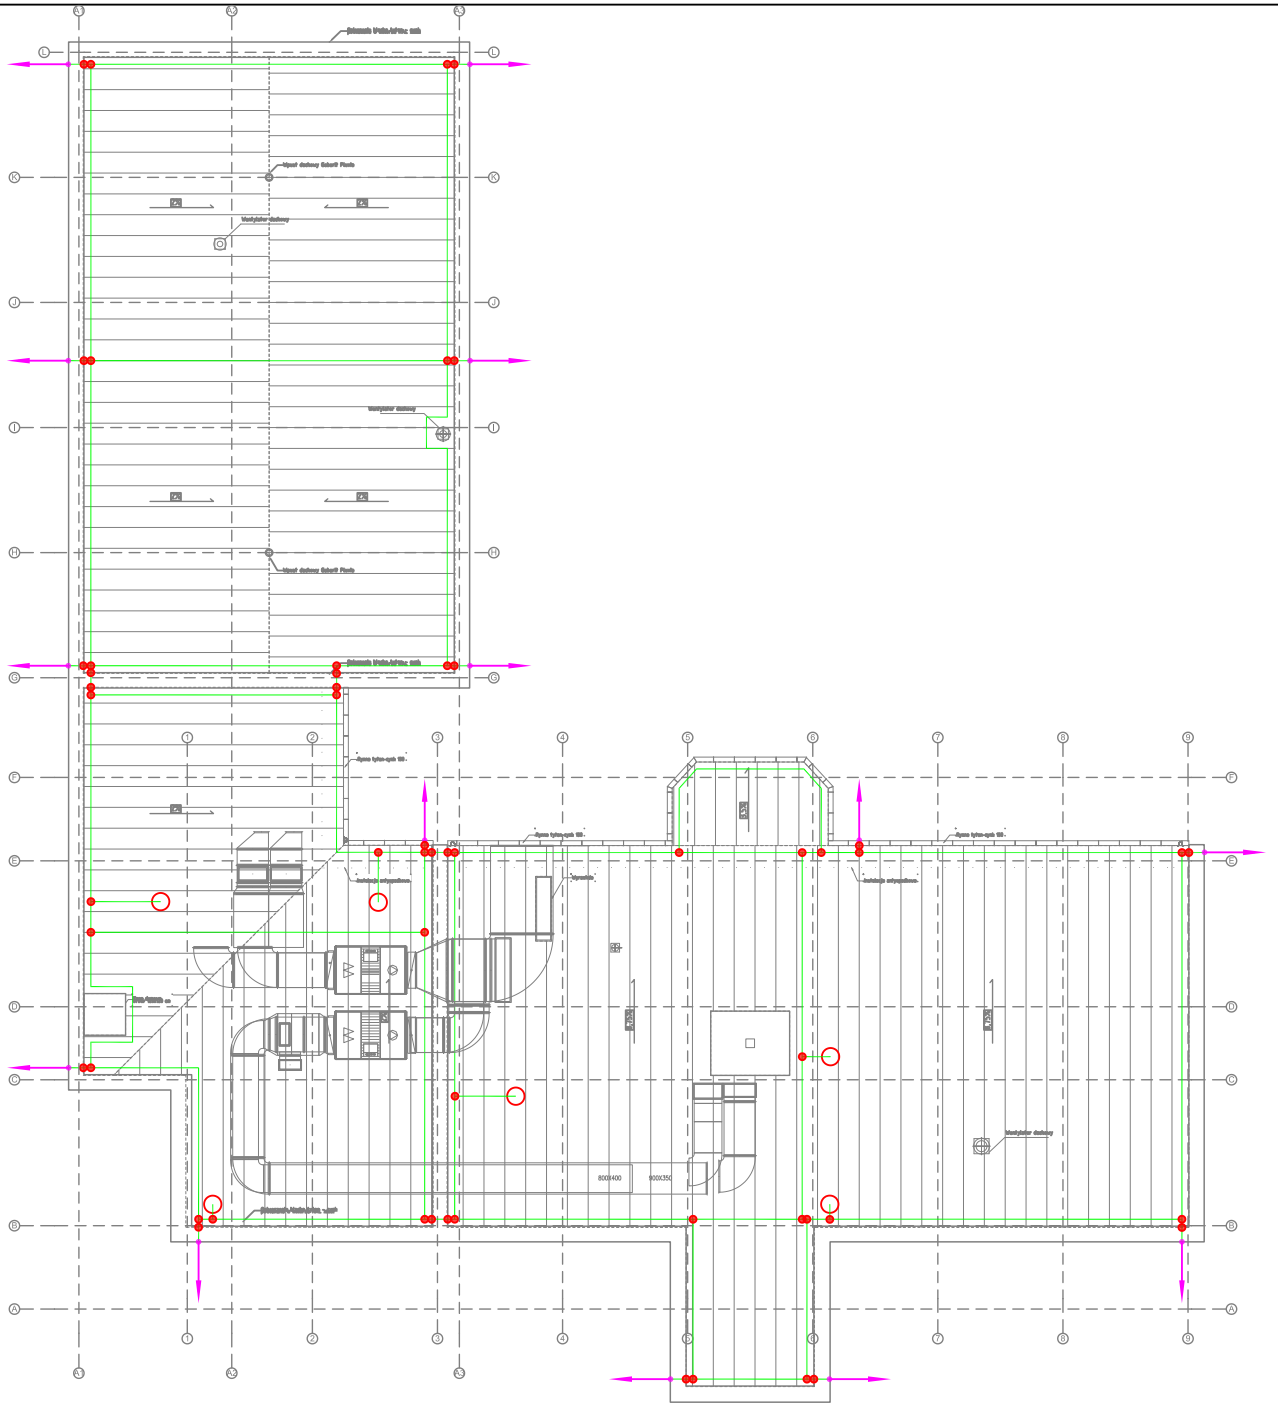

PRZYJĘTO I KLASĘ OCHRONY ODGROMOWEJ

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
DRUT FI 8mm PROWADZONY W RURZE
PCV POD OCIEPLENIEM

POŁĄCZENIE SKRĘCANE

ZWÓD PIONOWY
IGLICA ODGROMOWA h=3m

ZWÓD POZIOMY
DRUT FI 8mm PROWADZONY NA
KLOCKACH ODGROMOWYCH

UWAGA:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

pracownia projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 (0-255 Marywoma Grodzka)
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRODZISKU WLKP.

GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
działka 1320,1311

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAŃ

PROJEKTANT:	mgr inż. **Andrzej Kuroczycki - Sankiłycz** WKP/0131/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. **Bohdan Kuroczycki - Sankiłycz** 45/80/Pw	

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ
INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	**PROJEKT WYKONAWCZY**	E11
DATA	ARKUSZ	
08 12 2013		