
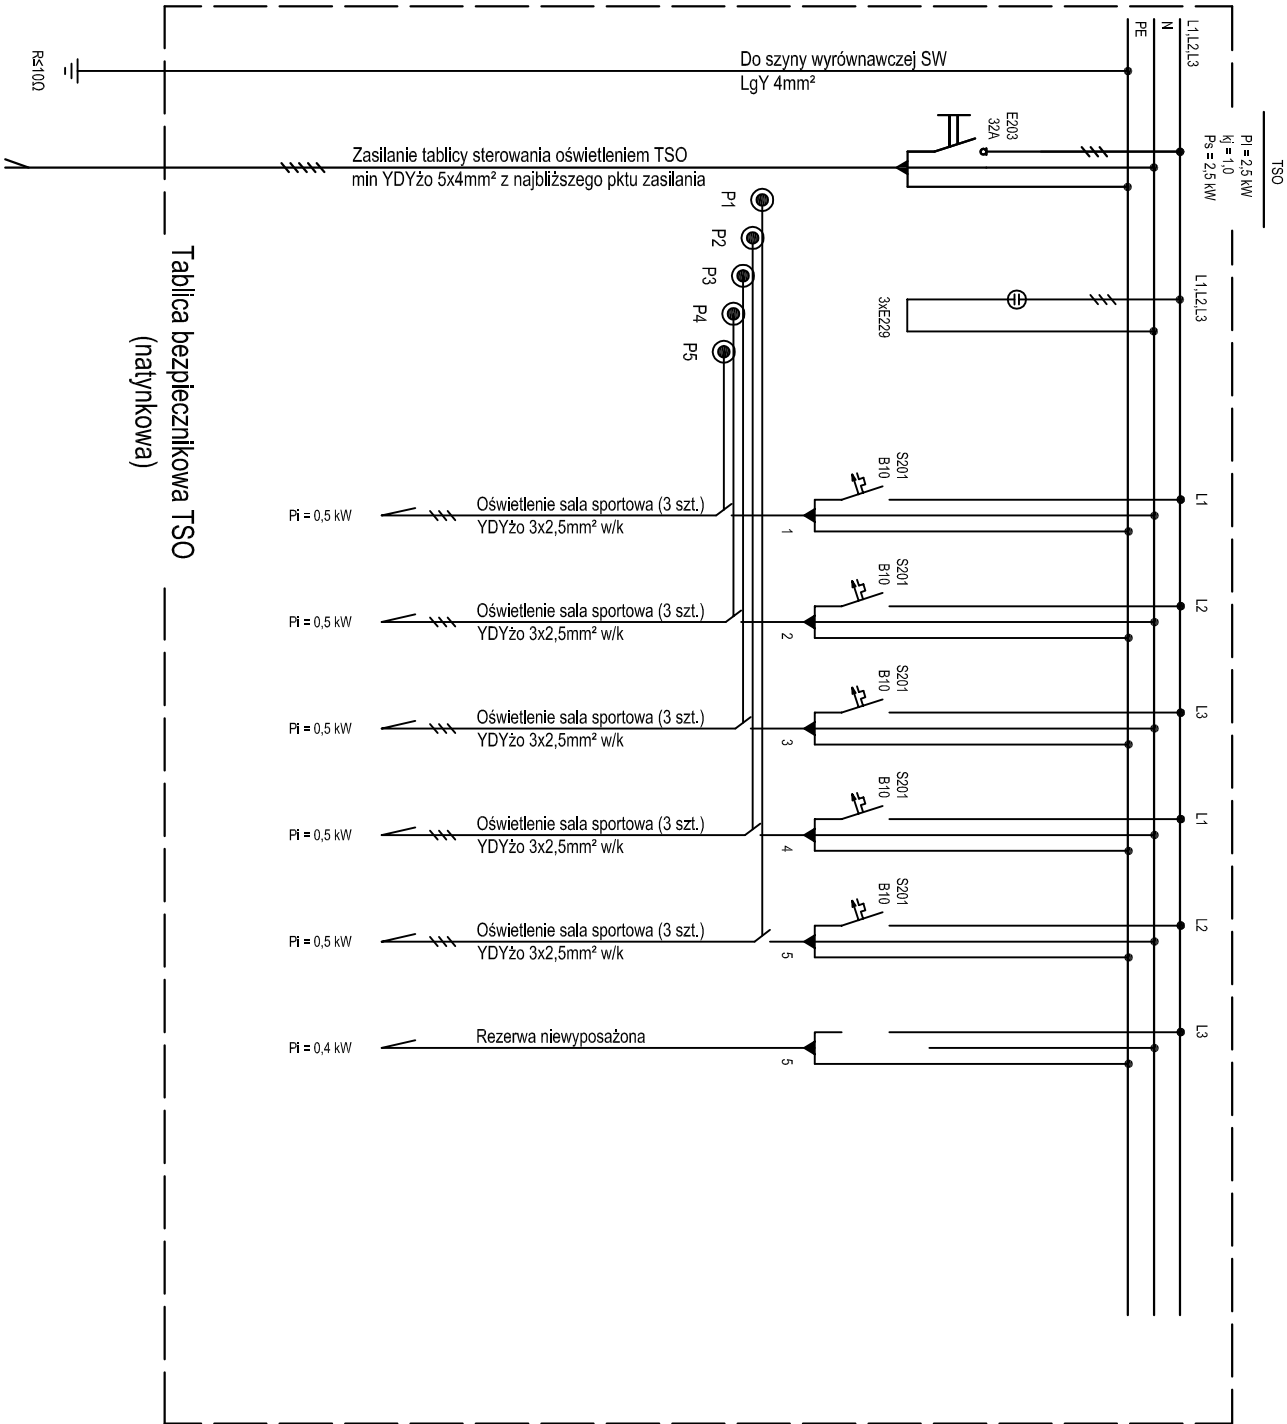



WIDOK TABLICY
(układ przycisków)

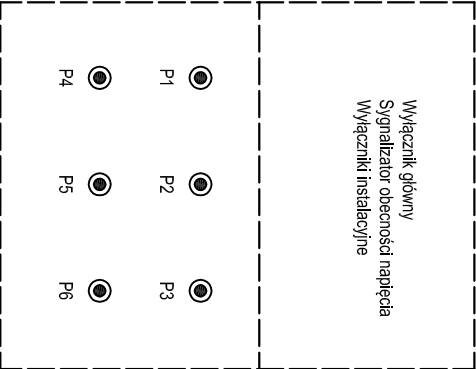

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
przed dotykiem bezpośrednim:
- izolacja robocza

przed dotykiem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31 T.: +48 600 953 848 E: info@pplus.pl W: www.pplus.pl		 ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO	
Najbliższe opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 Lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 504), Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.			
branża	ELEKTRYCZNA		
projektant	podpis		
mgr inż. Marek Jerzyński upr. KUP/0142/POO/E/11			
nazwa i adres inwestycji			
REMONT DACHU BUDYNKU HALI SPORTOWEJ Kompleks OPP, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań			
treść rysunku			
TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM TSO - SCHEMAT			
stadium		PROJEKT BUDOWLANY	
data		skala	nr rys.
08-2014			E-03