

PROFIL KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
odc. S istn. do S4

LEGENDA:

S - studzienki inspekcyjne Ø425 z
włazem żeliwnym D400 z kinetą przepływową
lub zbiorczą


W - wpust 425 deszczowy zeliwny D400 z osadnikiem


WP - odwodnienie naświetlenia piwnicznego Ø100

CZ - wpust deszczowy z tworzywa sztucznego DN 100, odpływ pionowy, z osadnikiem

Γ - trójniki 45°, 67°30', 87°, klasa N,

- rury kielichowe PVC-U z uszczelką, klasa N,
Lite - ze ścianką lita

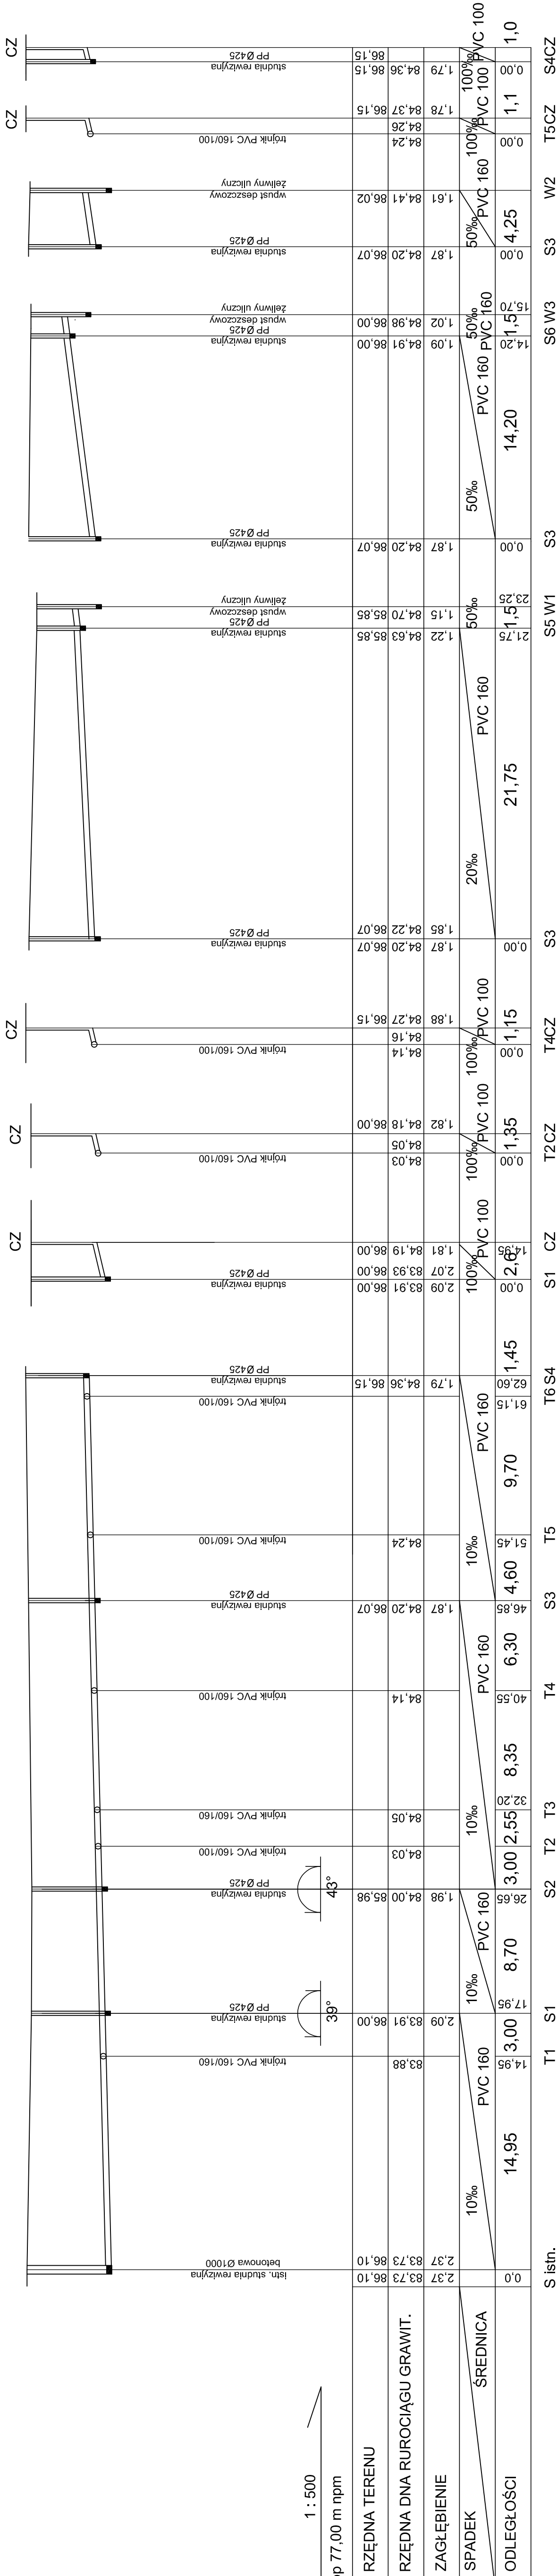

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|------------------------|-------------------------|
|  | A-03-054 Poznań, os. Wł. Jagiełły 203/1 T.: 61 830 00 00 E: info@pltpols.pl W: www.pltpols.pl | | Instalacja sanitarna projektant | | Inż. Józef Ławczyński ul. Ryńska 2, 60-446 Poznań NN-834566838384 UAN-83455124188 | Nazwa i adres inwestycji PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ul. Ryńska 2, 60-446 Poznań dz.nr ewid. 82/79/541, 55/1, 55/2, 86/581, 58/1, 163/7 | Inżynier projektu PROFIL SIECI | etapy budowlany PROJEKT BUDOWLANY | data 03-2015 | nr rzy. KD 02 |
| | Nazwa i adres inwestycji ul. Ryńska 2, 60-446 Poznań dz.nr ewid. 82/79/541, 55/1, 55/2, 86/581, 58/1, 163/7 | | Inżynier projektu PROFIL SIECI | | | | | | | |