

PROFIL KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
odc. S istn. do S13

LEGENDA:

6 - studzienki inspekcyjne Ø425 z włazem żeliwnym D400 z kinetą przepływową lub zbiorczą

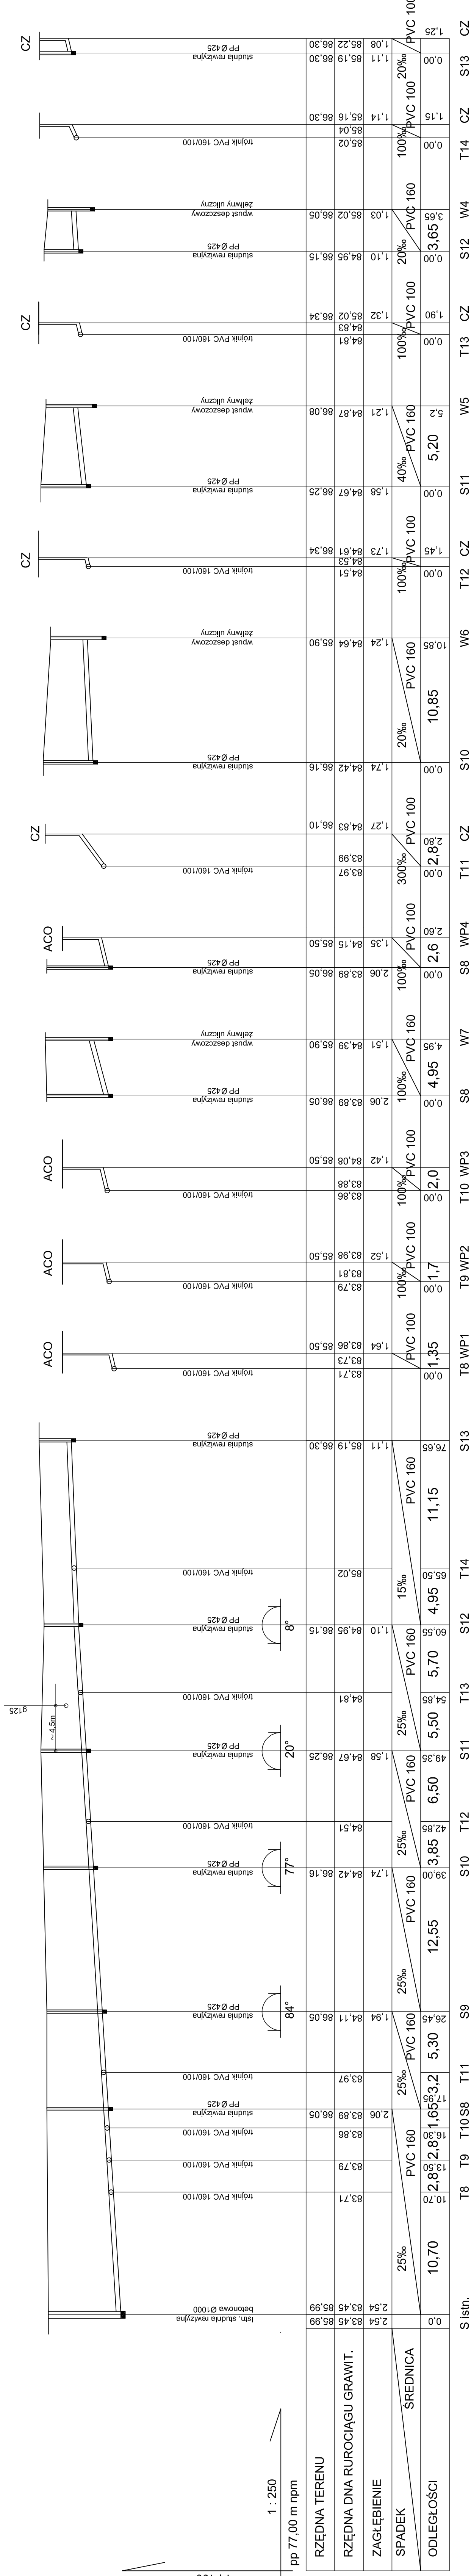
V - wpust 425 deszczowy zeliwny uliczny D400 z osadnikiem

VP - odwodnienie naświetlenia piwnicznego Ø100

Ż - wpust deszczowy z tworzywa sztucznego DN 100, odpływ pionowy, z osadnikiem

– trójniki 45° , $67^\circ 30'$, 87° , klasa N,

- rury kielichowe PVC-U z uszczelką, klasa N, Lite - ze ścianką litą

[illegible]