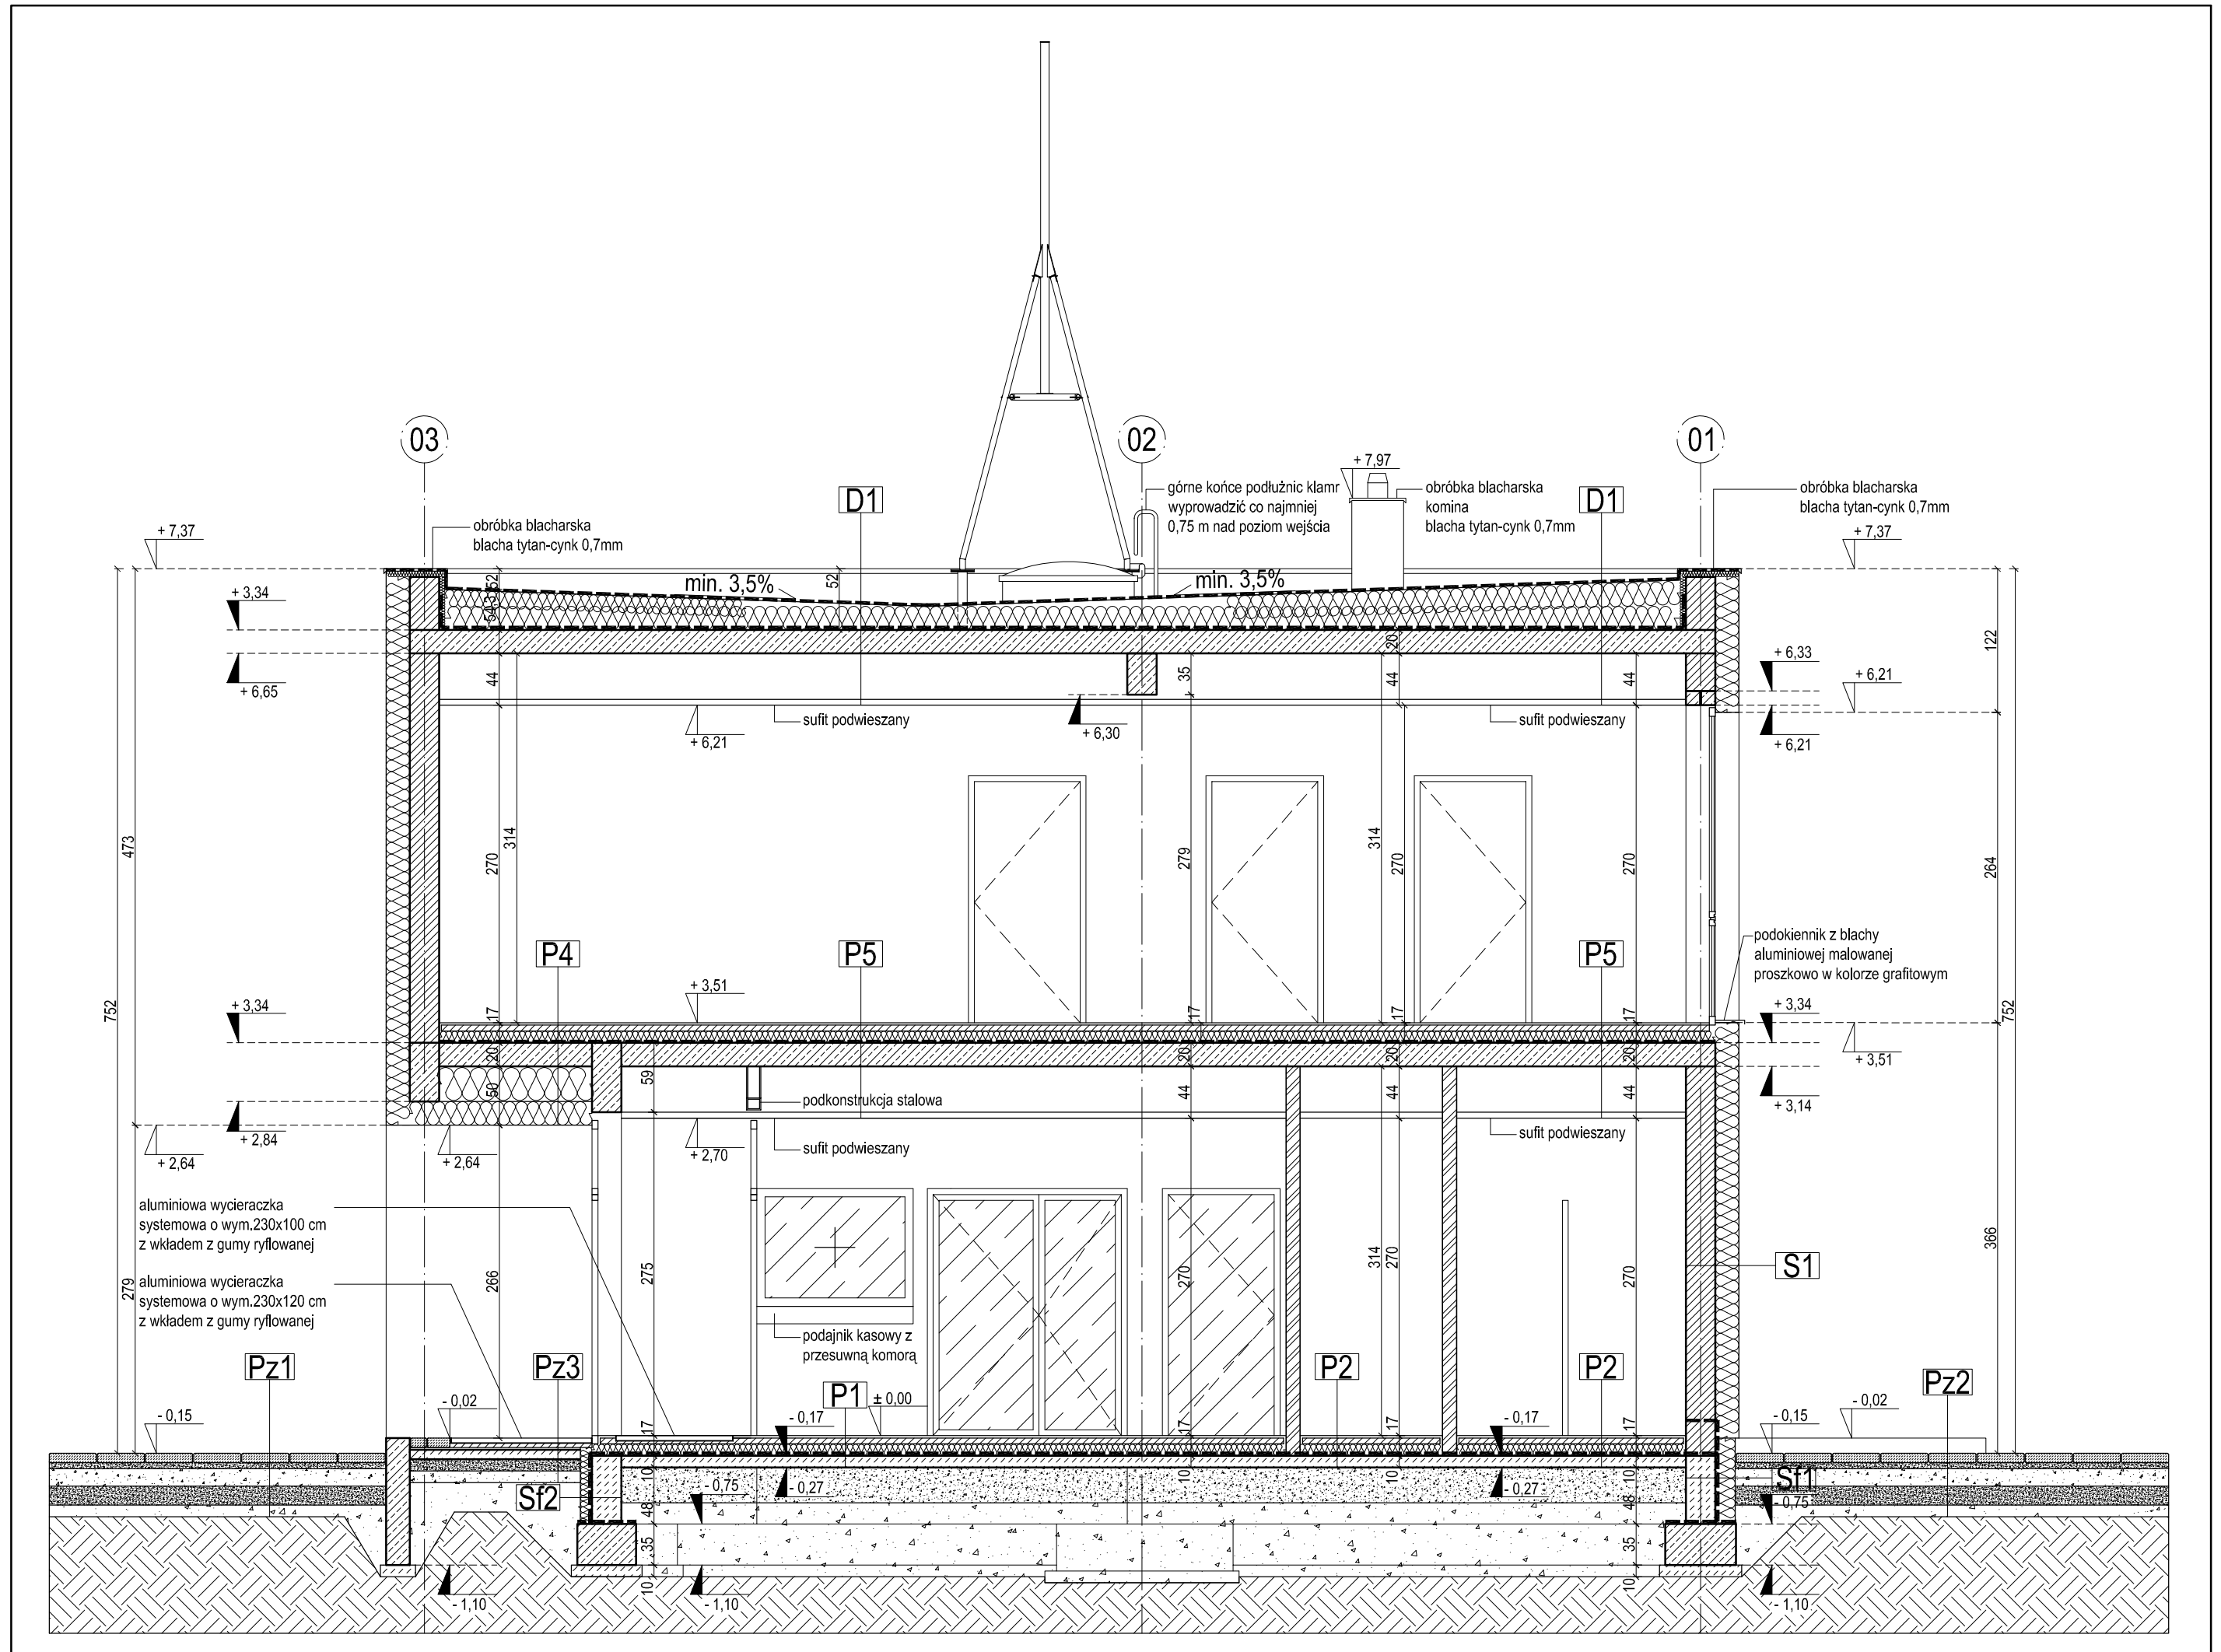

UWAGA:
1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów. Wszelkie proponowane zmiany względem projektu należy uzgodnić z projektantem.
2. Specyfikację należy czytać łącznie z projektem budowlanym oraz z częścią rysunkową niniejszego opracowania.
3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych oraz określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych producentów, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym,
5. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji
- właściwa przedmiotowa Polska Norma
- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie
6. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami
7. W sprawach nie określonych w niniejszym opracowaniu obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi, a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnej.
10. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. W opisach otworów okiennych i drzwiowych zawarto wielkość otworu w stanie surowym, hp oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do wykończonego parapetu okiennego. Ze względu na technikę zlicania powierzchni pomieszczeń, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie cad mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
11. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta.
12. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości wykonawca winien zgłosić się do Projektanta.
13. Rysunki rzutów z zaznaczonymi rodzajami ścian oraz rysunki elewacji należy rozpatrywać łącznie.

P4
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
- PAROIZOLACJA
- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 50 cm
- PŁYTA GKB

P5
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
- PAROIZOLACJA
- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SUFIT PODWIESZANY

Pz1
- KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 8 cm w kolorze naturalnego koloru bazaltu
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA W-WA GÓRNA gr. 15 cm frakcji 0 - 31,5 mm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA W-WA DOLNA gr. 16 cm frakcji 0 - 63 mm
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm

Pz2
- KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 8 cm w kolorze naturalnego koloru granitu
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA W-WA GÓRNA gr. 15 cm frakcji 0 - 31,5 mm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA W-WA DOLNA gr. 16 cm frakcji 0 - 63 mm
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm

Pz3
- KOSTKA BETONOWA 20x20 gr. 8 cm w kolorze naturalnego bazaltu
- PŁYTA BETONOWA gr. 10 cm zbrojona siatką stalową Ø 8 mm co 15 cm
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM dowieziony o Rm = 5 MPa gr. 10 cm
- WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm

D1
- PAPA NAWIERZCHNIOWA termozgrzewalna z posypką
- PAPA PODKŁADOWA termozgrzewalna
- STYROPIAN DACHOWY w spadku gr. min. 25cm
- PAROIZOLACJA
- KONSTRUKCJA wg projektu konstrukcji
- SUFIT PODWIESZANY

Sf1
- TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 17 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA CIĘŻKA
- BLOCZKI BETONOWE / ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 25 cm

Sf2
- TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 10 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA CIĘŻKA
- BLOCZKI BETONOWE / ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 25 cm

S1
- TYNK MINERALNY - SYSTEM BSO
- STYROPIAN FASADOWY gr. 20 cm
- PUSTAK CERAMICZNY gr. 25 cm
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

P1
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA wykładzina PCW
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkładowa
- WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm
- PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 30 cm zagęszczona warstwami

P2
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - płytki gresowe
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm zbrojona siatką zbrojarską, dylatowana obwodowo
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA gr. 10 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2 x papa podkładowa
- WARSTWA BETONU C12/15 gr. 10 cm
- PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 30 cm zagęszczona warstwami

LEGENDA:
- PUSTAK CERAMICZNY
- BETON ZBROJONY
- PUSTAK CERAMICZNY
- IZOLACJA TERMICZNA
- S2 - OZNACZENIE WARSTW
- 0.01 - NR POMIESZCZENIA
- IZOLACJA PRZECIWWODNA/ PRZECIWWILGOCIOWA

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ARCHITEKTURA

projektant: podpis
mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

opracowanie
mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz
mgr inż. arch. Karolina Arentowicz
mgr inż. arch. Zuzanna Król

sprawdzający
mgr inż. arch. Andrzej Cąpiński
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/51/2011

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul.Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: **PRZEKRÓJ B-B**

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data: 06-2016 | skala: 1:50 | nr rys.: A302