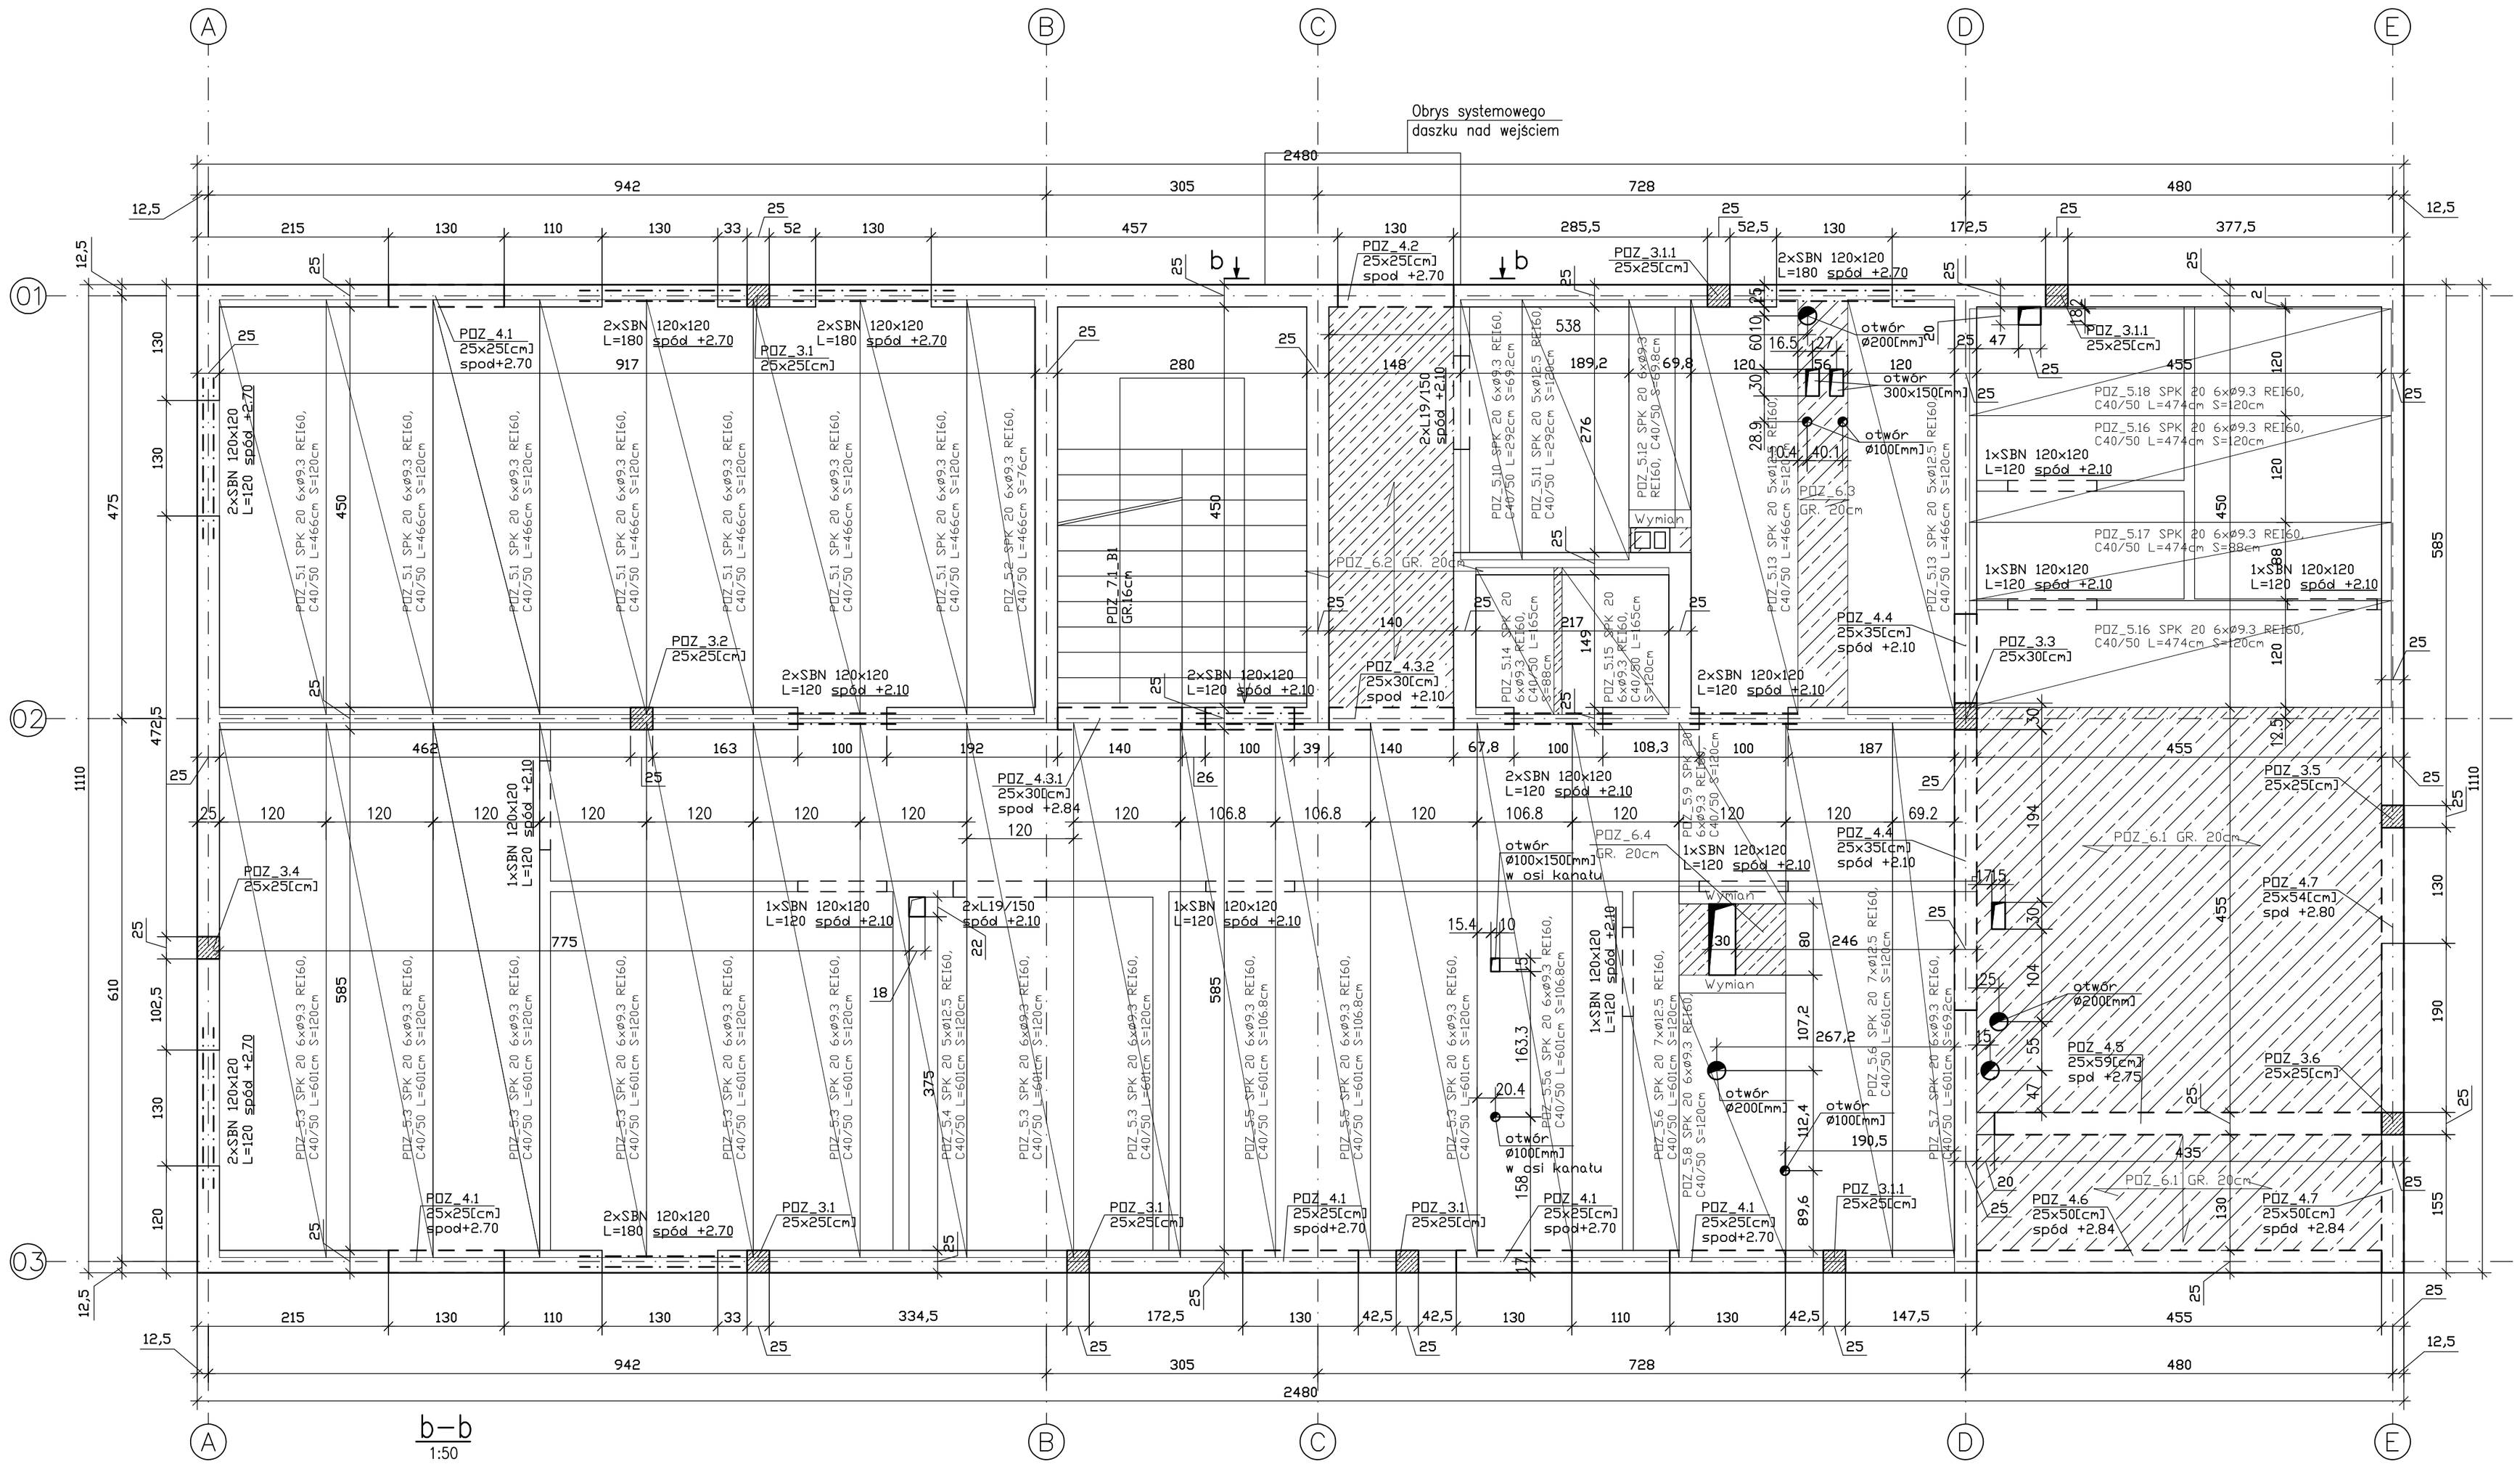

b–b
1:50

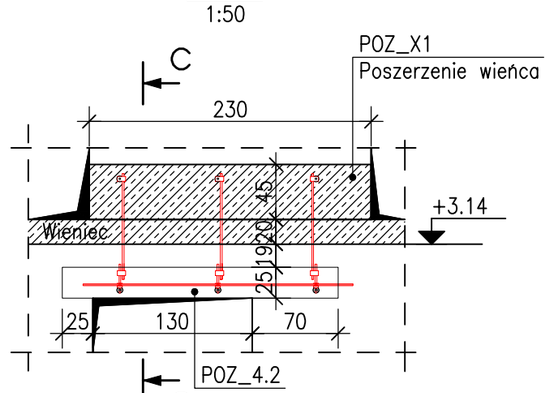

c–c
1:50

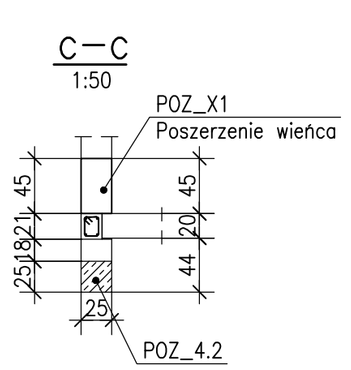

NOŚNOŚĆ PŁYT STROPOWYCH MUSI ZAPEWNIAĆ PRZENIESIENIE NASTĘPUJĄCYCH OBCIĄŻEŃ:

1. STROP NAD PARTEREM:

OBCIĄŻENIA STAŁE BEZ CIĘŻARU PŁYTY STROPOWEJ:
G_K=2,14 kN/m^2 γ_f=1,30

OBCIĄŻENIA ZMIENNE:
Q_K=3,56 kN/m^2 γ_f=1,31
–lokalizacja ścian działowych wg rzutu – porotherm gr.12cm

1. STROP NAD PIĘTREM:

OBCIĄŻENIA STAŁE BEZ CIĘŻARU PŁYTY STROPOWEJ:
G_K=0,73 kN/m^2 γ_f=1,30

OBCIĄŻENIA ZMIENNE:
Q_K=0,72 kN/m^2 γ_f=1,5

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ I INSTALACYJNEJ.
2. ŚCIANY Z PROTHERMU GR. 25cm KLASY M15 NA ZAPRAWIE M5.
3. BETON C20/25
4. STAL A–IIIN (B500 SP) "EPSTAL"
5. OTULINA:
   – BELEK 3,0cm
   – SŁUPÓW 3,5cm
   – WYLEWEK 2,5cm
   – SCHODÓW 2,5cm
6. ŚCIANY Z RDZENIAMI ŻELBETOWYMI ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA.
7. W MIEJSCU KRZYŻOWANIA SIĘ PRĘTÓW W NAROŻACH WIEŃCY JEDNE Z KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ PRĘTÓW WYGIĄĆ I WPROWADZIĆ NAD DRUGIE.
8. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.
9. DOBÓR I ROZKŁAD PŁYT NALEŻY POTWIERDZIĆ U PROJEKTANTA FIRMY KONBET PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU.
10. TECHNOLOGIA MONTAŻU PŁYT WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
11. POZ.6.3 I POZ.6.4 ZAZBROIĆ SIATKĄ Z PRĘTÓW ∅10 CO 12cm ZBROJENIE WPROWADZIĆ NAD PODPORY (ŚCIANY I WYMIANY). ZBROJENIA NIE UJĘTO W ZESTAWIENIU STALI.
12. NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO PŁYT SPRĘŻANYCH (OPRACOWYWANEGO PRZEZ PRODUCENTA) PRODUCENT JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA EWENTUALNEJ KONIECZNOŚCI DOZBROJENIA PŁYT NAD PODPORĄ – W KANAŁACH.

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

PL+

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904) Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: KONSTRUKCJA

projektant: podpis

mgr inż. Jakub Fellmann
upr. proj. WKP/0263/POOK/09

sprawdzający
mgr inż. Paweł Bogdanowicz
upr. proj. WKP/0045/POOK/13

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid.738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: RZUT STROPU NAD PARTEREM I KONSTRUKCJA PARTERU

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	1:50	K-02