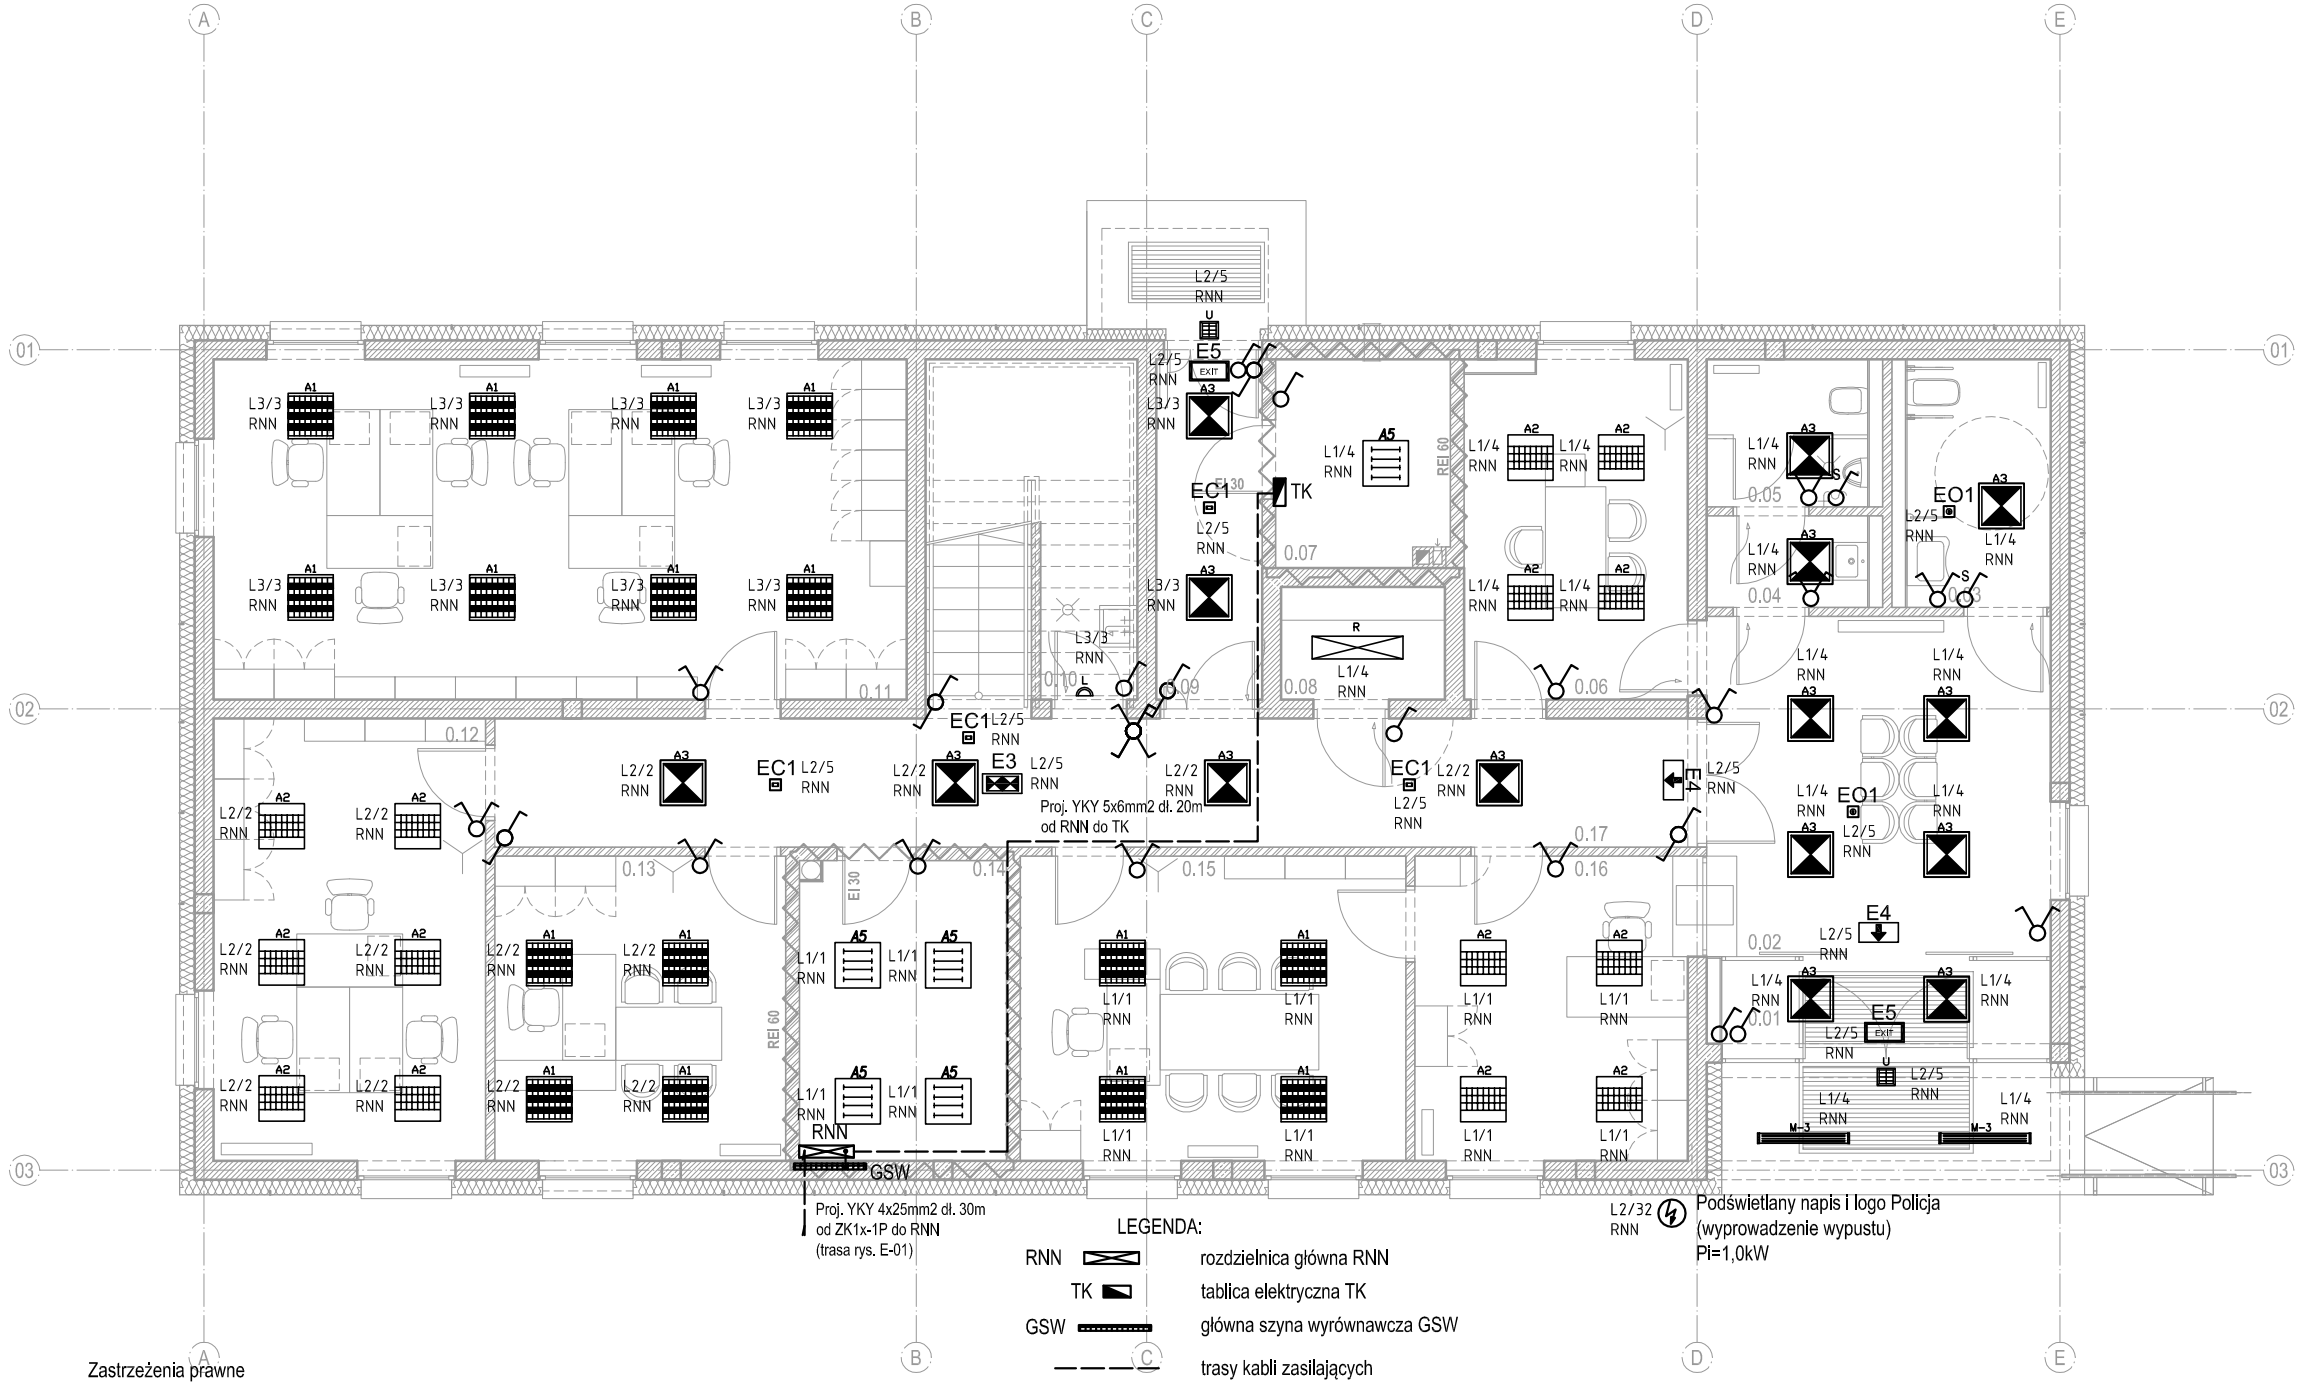

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.01 WIATROŁAP	4,79
0.02 POCZEKALNIA	20,48
0.03 TOALETA DAMSKA / DLA OSÓB NIEPEŁNOSPR	6,23
0.04 PRZEDSIONEK	2,58
0.05 WC MĘSKI	4,15
0.06 POM. OBSŁUGI INTERESANTÓW	13,13
0.07 KOTŁOWNIA	6,24
0.08 POM. PRZEJŚCIOWE	3,23
0.09 WIATROŁAP	6,30
0.10 POM. GOSPODARCZE	4,04
0.11 POM. DZIELNICOWYCH	41,27
0.12 POM. ZESPOŁU PATROL. INT	21,06
0.13 POM. KIEROWNIKA ZESPOŁU PATROL. INT	15,52
0.14 SERWEROWNIA	10,79
0.15 KIEROWNIK KOMISARIATU	20,55
0.16 SEKRETARIAT	14,55
0.17 KOMUNIKACJA	33,48
suma:	228,39

LEGENDA:

RNN	rozdzielnica główna RNN
TK	tablica elektryczna TK
GSW	główna szyna wyrównawcza GSW
	trasy kabli zasilających

A1	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PPARM-P PD BL-B E 60.0 W*
A2	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 3X14W T5 PPARM-P RO BL-B E 46.0 W*
A3	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX E 60.0 W*
A4	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX IP54 E 60.0 W*
A5	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 IP65 E 60.0 W*
L	*OPRAWA OSWIETLENIOWA IP54 840 1800LM 18.0 W*
M-2	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x28W E 60.0 W;*
R	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 2X28W T5 PPAR PC-T E IP65 60.0 W (wandaloodporna)*
M-3	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x36W IP65 E 80.0 W;*
E5 EXIT	*OPRAWA AWARYJNA HWM/3,2W/B/1h/SE/AT*
E3	*OPRAWA AWARYJNA dwustronna IFAC/1,2W/B/1h/SE/AT*
E4	*OPRAWA AWARYJNA jednostronna IFB/1,2W/B/1h/SE/AT*
EC1	*OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT*
EO1	*OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT*
U	*OPRAWA AWARYJNA 2X18W TC-L ODB SHM E IP65 34 2J 840 / TERMOSTAT AT*
L3/3 RNN	przyporządkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej (faza/nr obwodu/tablica)

S	sterowanie wentylatorem WC
	łącznik pojedynczy
	łącznik swiecznikowy
	łącznik schodowy
	łącznik krzyzowy

Zastrzeżenia prawne

1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;

3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;

4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową

5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!

Ochrona od porażeń:
Układ sieci TN
przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza
przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Marek Jerzyński
upr. KUP/0142/POOE/11
podpis

sprawdzający: inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: OŚWIETLENIE RZUT PARTERU

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	@A3	E-04