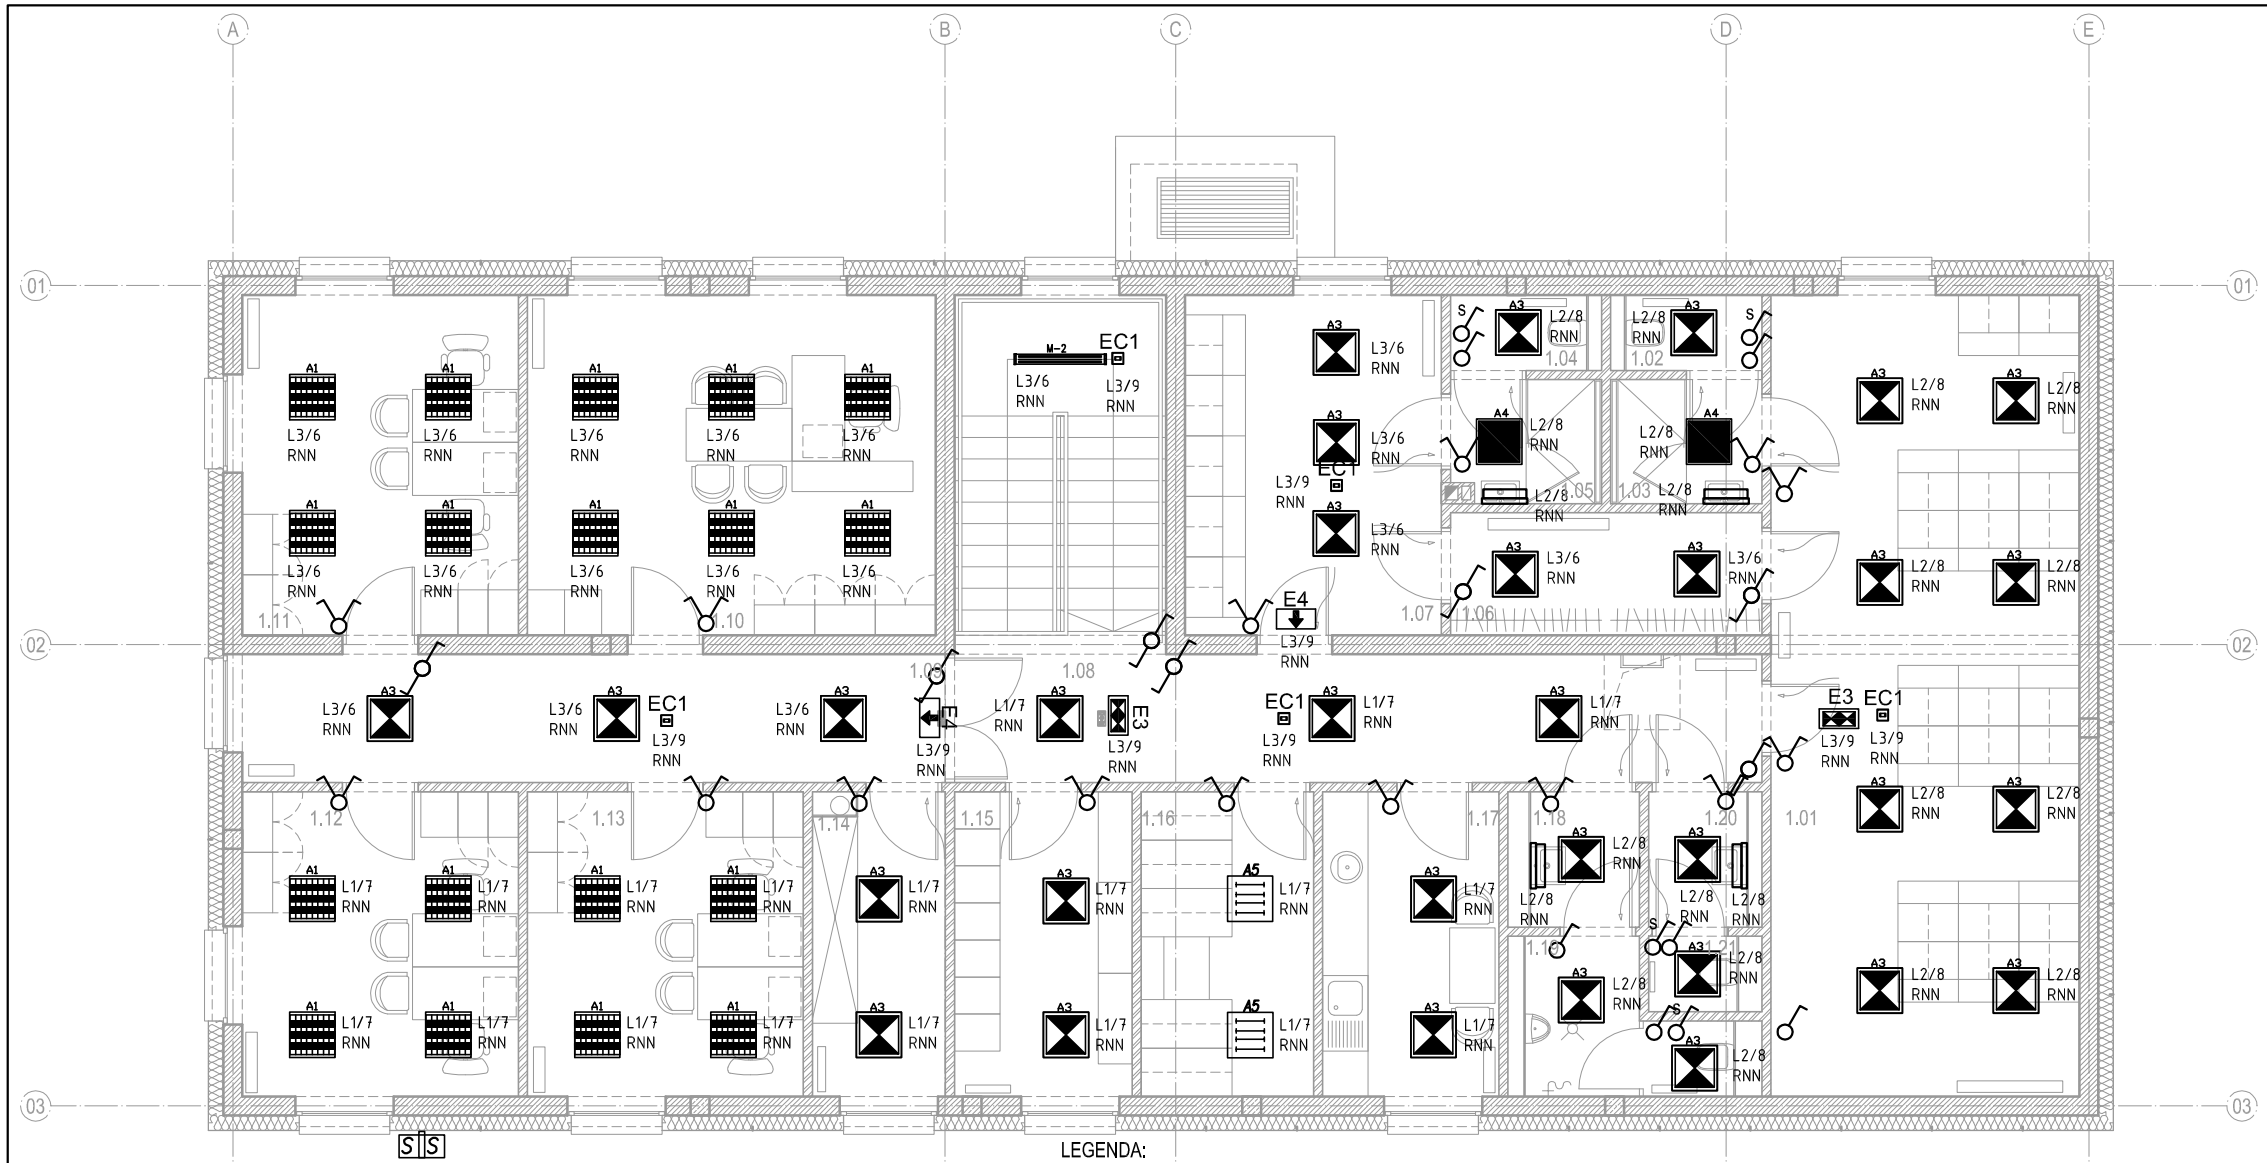

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
1.01 SZATNIA MĘSKA	43,25
1.02 WC MĘSKI	1,80
1.03 PRYSZNIC MĘSKI	3,28
1.04 WC DAMSKI	1,80
1.05 PRYSZNIC DAMSKI	3,19
1.06 SUSZARNIA	6,67
1.07 SZATNIA DAMSKA	15,26
1.08 KOMUNIKACJA	25,23
1.09 KOMUNIKACJA	15,81
1.10 POM. KIEROWNIKA ZESPOŁU KRYMINALNEGO	24,30
1.11 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	16,43
1.12 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	14,71
1.13 POM. ZESPOŁU KRYMINALNEGO	14,71
1.14 MAGAZYN TECHNICZNY	6,93
1.15 MAGAZYN	9,47
1.16 SKŁAD AKT	9,19
1.17 POM. SOCJALNE	9,39
1.18 PRZEDSIONEK	2,57
1.19 WC MĘSKI	4,45
1.20 PRZEDSIONEK	2,33
1.21 WC DAMSKI	1,17
suma:	231,97

LEGENDA:

A1	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PPARM-P PD BL-B E 60.0 W*
A2	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 3X14W T5 PPARM-P RO BL-B E 46.0 W*
A3	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX E 60.0 W*
A4	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX IP54 E 60.0 W*
A5	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 4X14W T5 IP65 E 60.0 W (z kloszem)*
L	*OPRAWA OSWIETLENIOWA IP54 840 1800LM 18.0 W*
M-2	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 2x28W E 60.0 W;*
R	*OPRAWA OSWIETLENIOWA 2X28W T5 PPAR PC-T E IP65 60.0 W*
S S	*OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWN LED 1x25W IP65*
E5 EXIT	*OPRAWA AWARYJNA HWM/3,2W/B/1h/SE/AT*
E3	*OPRAWA AWARYJNA dwustronna IFAC/1,2W/B/1h/SE/AT*
E4	*OPRAWA AWARYJNA jednostronna IFB/1,2W/B/1h/SE/AT*
EC1	*OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT*
EO1	*OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT*
	Kinkiet do montażu nad lustrem z rozsyłem światła góra-dół; montaż na ścianie w poziomie świetlówkowa moc 32W strumień 2900lm
L3/9 RNN	przyporządkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej (faza/nr obwodu/tablica)

Zastrzeżenia prawne

1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;

2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;

3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;

4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową

5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,

6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!

S — sterowanie wentylatorem WC

łącznik pojedynczy

łącznik swiecznikowy

łącznik schodowy

łącznik krzyzowy

Ochrona od porażeń:
Układ sieci TN
przed dotykiem bezposrednim: izolacja robocza
przed dotykiem posrednim: szybkie samoczynne wylaczenie zasilania

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Marek Jerzyński
upr. KUP/0142/POOE/11
podpis

sprawdzający: inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji: **KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE**
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

treść rysunku: OŚWIETLENIE RZUT PIĘTRA

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
06-2016	@A3	E-05