SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ TYMCZASOWEJ NA CZAS BUDOWY

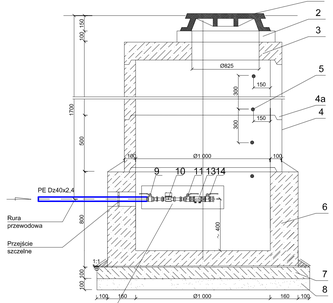

Zestaw wodomierzowy np. firmy COROL typu CWAP100R 1" Rozstaw między redukcjami 270mm Montaż np. na bloczku betonowym.

NR	NAZWA MATERIAŁU	ILOŚĆ
1	właz kanałowy okrągły o średnicy Ø600 żeliwny typu lekkiego	szt. 1
2	pierścień dystansowy Ø825 H=100mm Ilość pierścieni dostosowac do poziomu terenu!	szt. 1
3	pokrywa żelbetowa z otworem pod właz Ø600	szt. 1
4	krąg betonowy Ø1000, H=500mm beton kl. C35/45-XH10	szt. 2
5	stopień złazowy stalowy Ø30 x 900 ocynkowany ogniowo (300) hwtoodb.	szt. 1
6	kr.redukcyjny betonowy Ø1000 H=700mm beton kl. C35/45-XH10	szt. 1
7	beton kl. C12/15 gr. 10cm	kpl. 1
8	podsypka piaskowa gr. 10 cm	kpl. 1
9	Zawór kulowy odcinający PN16 DN25	szt. 1
10	Wodomierz skrzydełkowy DN20 Dostawa wodomierza - Aquanet S.A.	kpl. 1
11	Zawór kulowy odcinający PN16 DN25	szt. 1
12	- - - - - - -	
13	Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN25 /SOCLA/	szt. 1
14	Zawór kulowy odcinający PN16 DN25	szt. 1

UWAGA:
Wodomierz wraz z armaturą ze studni tymczasowej przenieść do budynku – za zgodą Aquanet.

WĘZEŁ WŁĄCZENIOWY W0		
1	Opaska samonawiercająca typu NWZ 110/40/PN16 z dintegrowaną zasuwą 1"/32" + trzpień - obudowa teleskopowa + obudowa zasuwy firmy AWWA	kpl.1
2	Blok oporowy betonowy z bet. C16/20 według rys. detali	kpl.1



BLOK OPOROWY



UWAGA:
PRZEJŚCIE PRZYŁĄCZA WODY POD ULICĄ WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ np. przy zastosowaniu przewiertu sterowanego

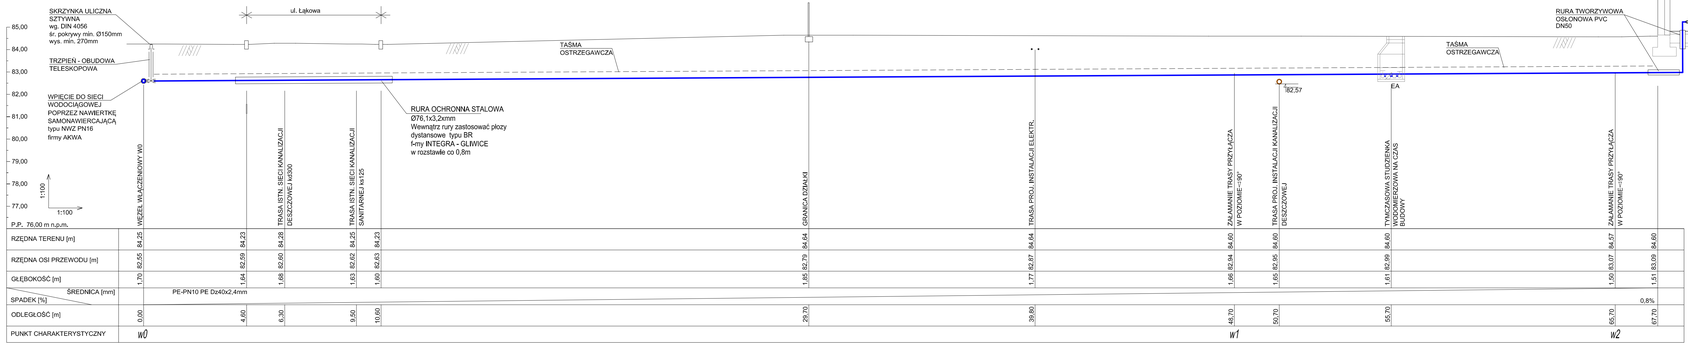



Ul. 40-594 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@pl4u.pl
W: www.pl4u.pl

Wszelkie opracowania chronione jest prawem autorskim. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: SANITARNA

projektant: podpis

mgr inż. Tomasz Wiciński
upr. proj. WKP/0035/POS/03

mgr inż. Iwona Wcisław

opracowanie
mgr inż. Patrycja Banasiak

sprawdzający
mgr inż. Roman Pluciński
upr. proj. WKP/0287/POS/08

nazwa i adres inwestycji:
KOMISARIAT POLICJI W DOPIEWIE
ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 738/15, 62-070 Dopiewo

tytuł rysunku:
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY ZIMNEJ

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data: 06-2016 | skala: 1:100/100 | nr rys.: 02