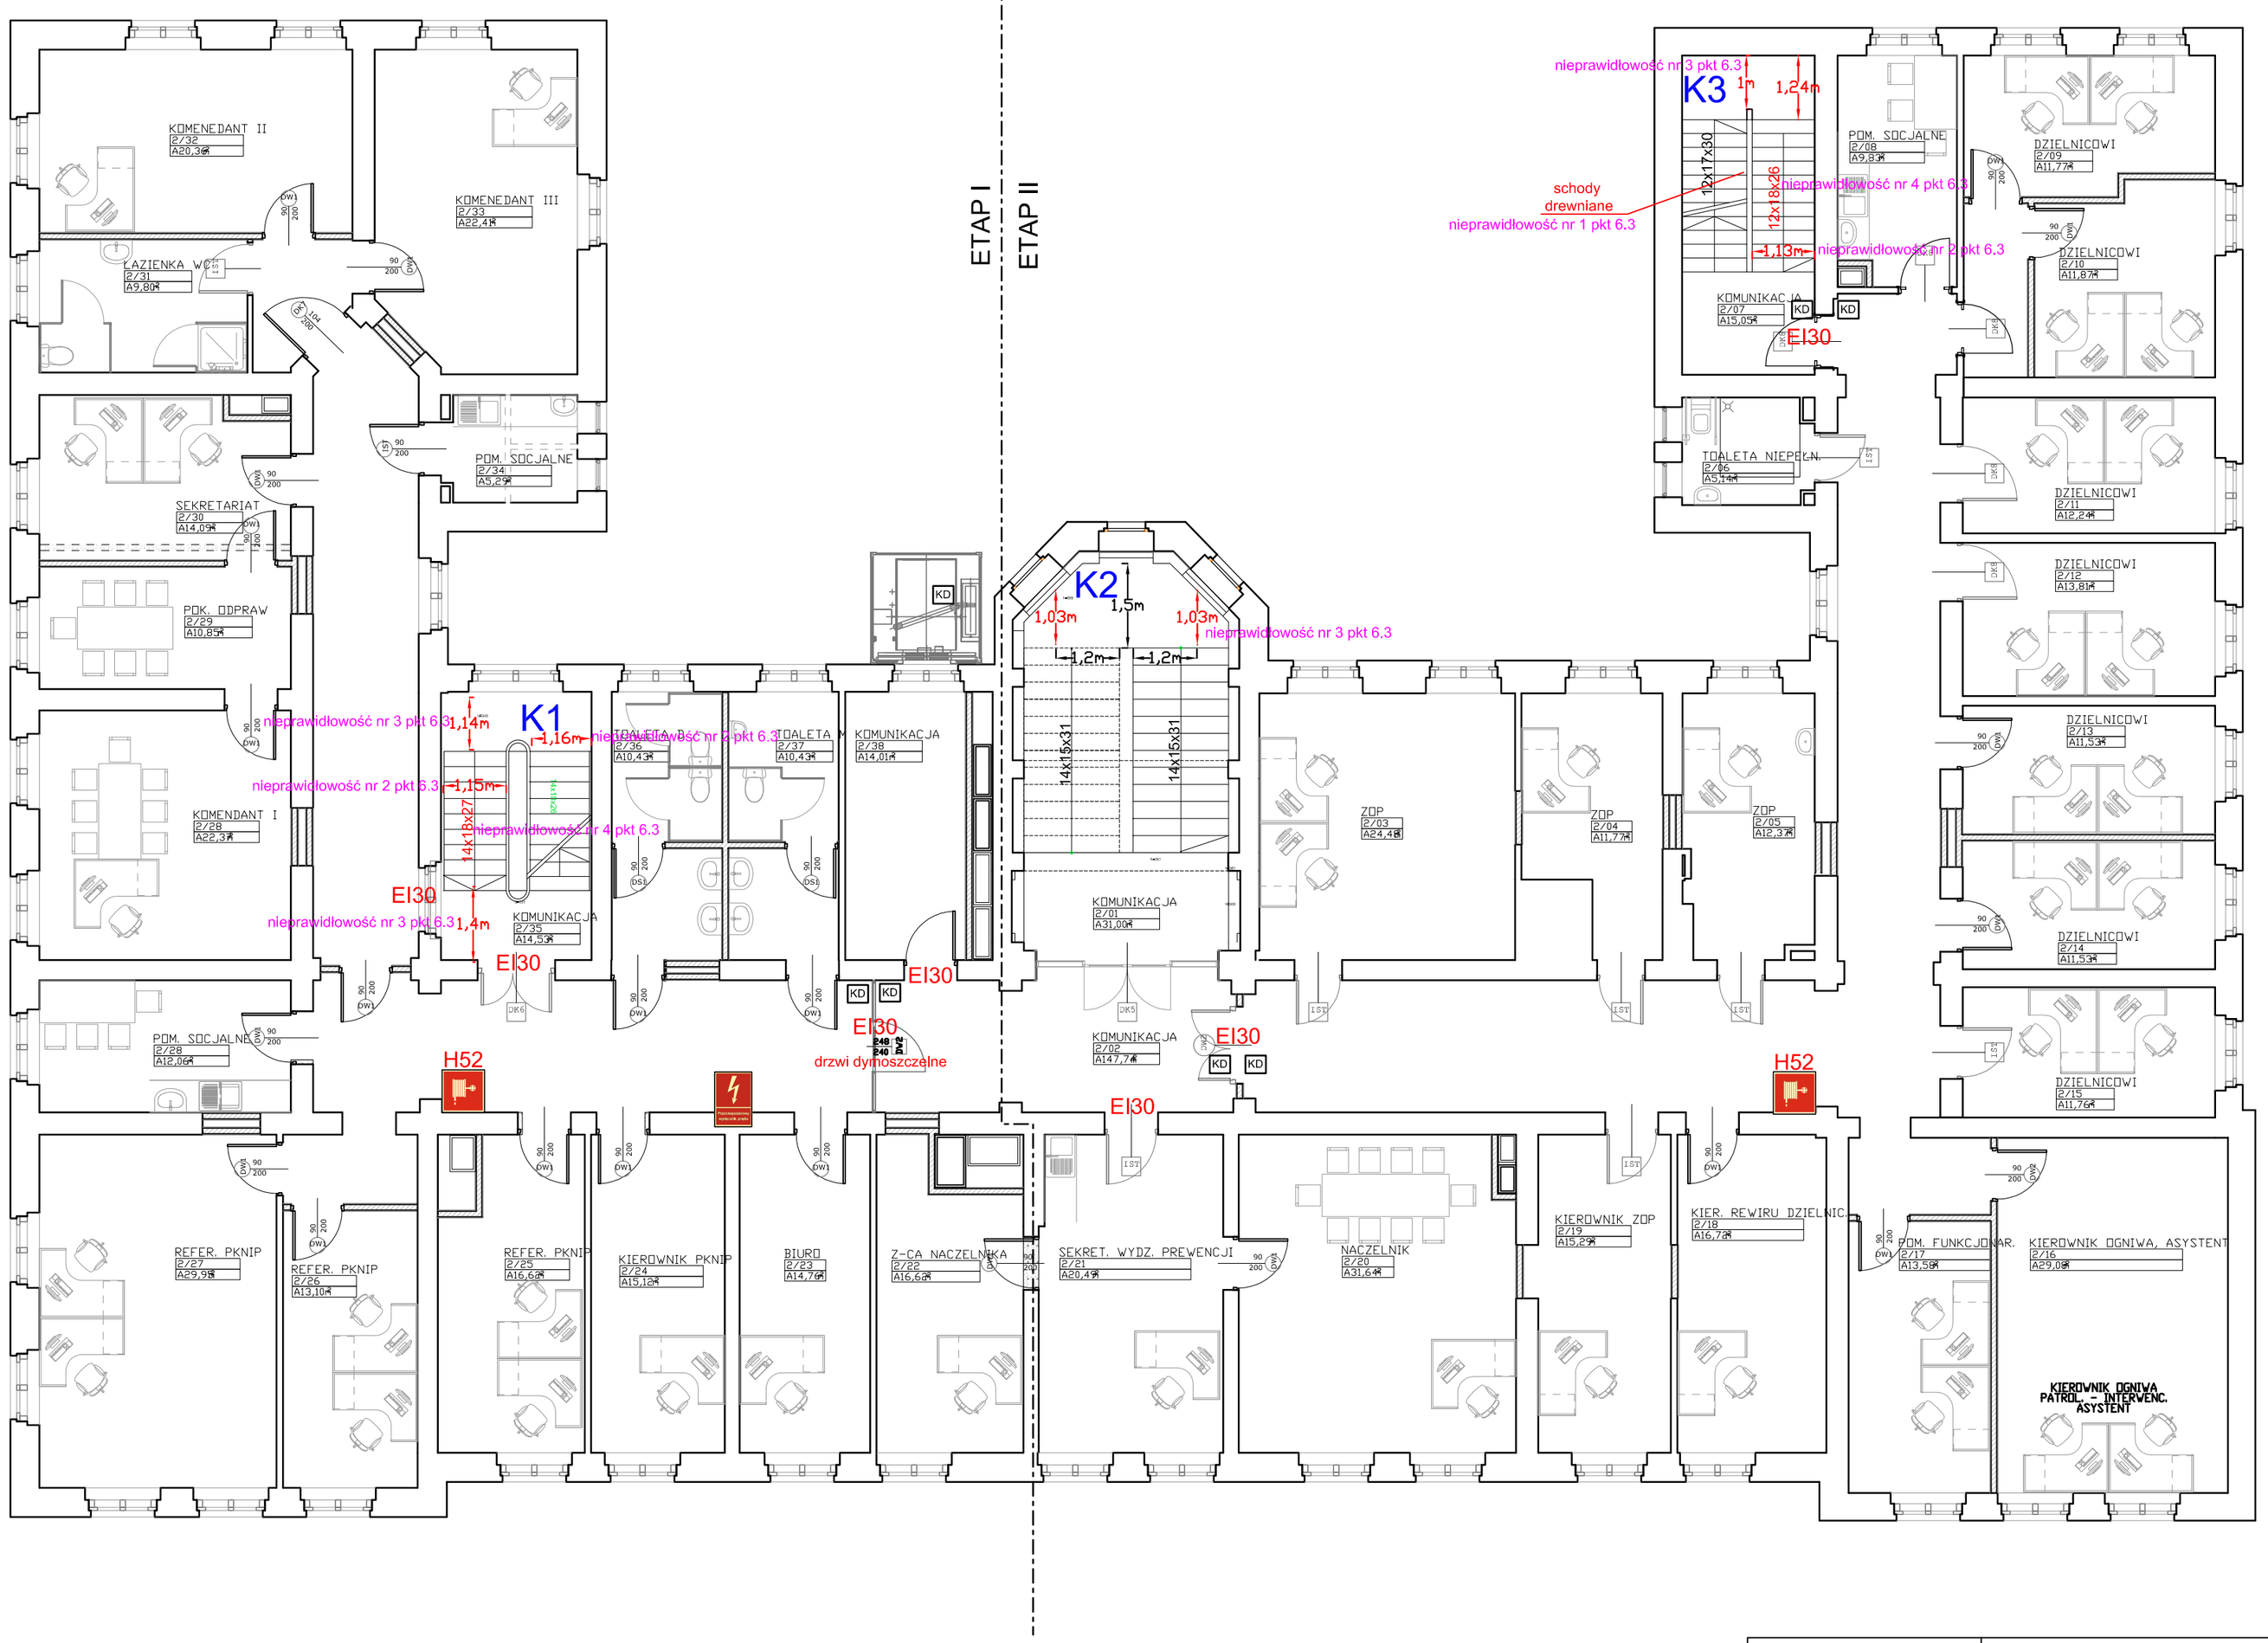

LEGENDA:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący do przebudowy
- H52 - istniejący hydrant 52mm do wymiany na 25mm z wężem półsztywnym

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - POZNAŃ STARE MIASTO , ALEJE MARCINKOWSKIEGO 31, POZNAŃ	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422)	
Opracował		
Nazwa rysunku:	RZUT II PIĘTRA	
Data: październik 2015	Skala 1 : 100	Nr rys. 5