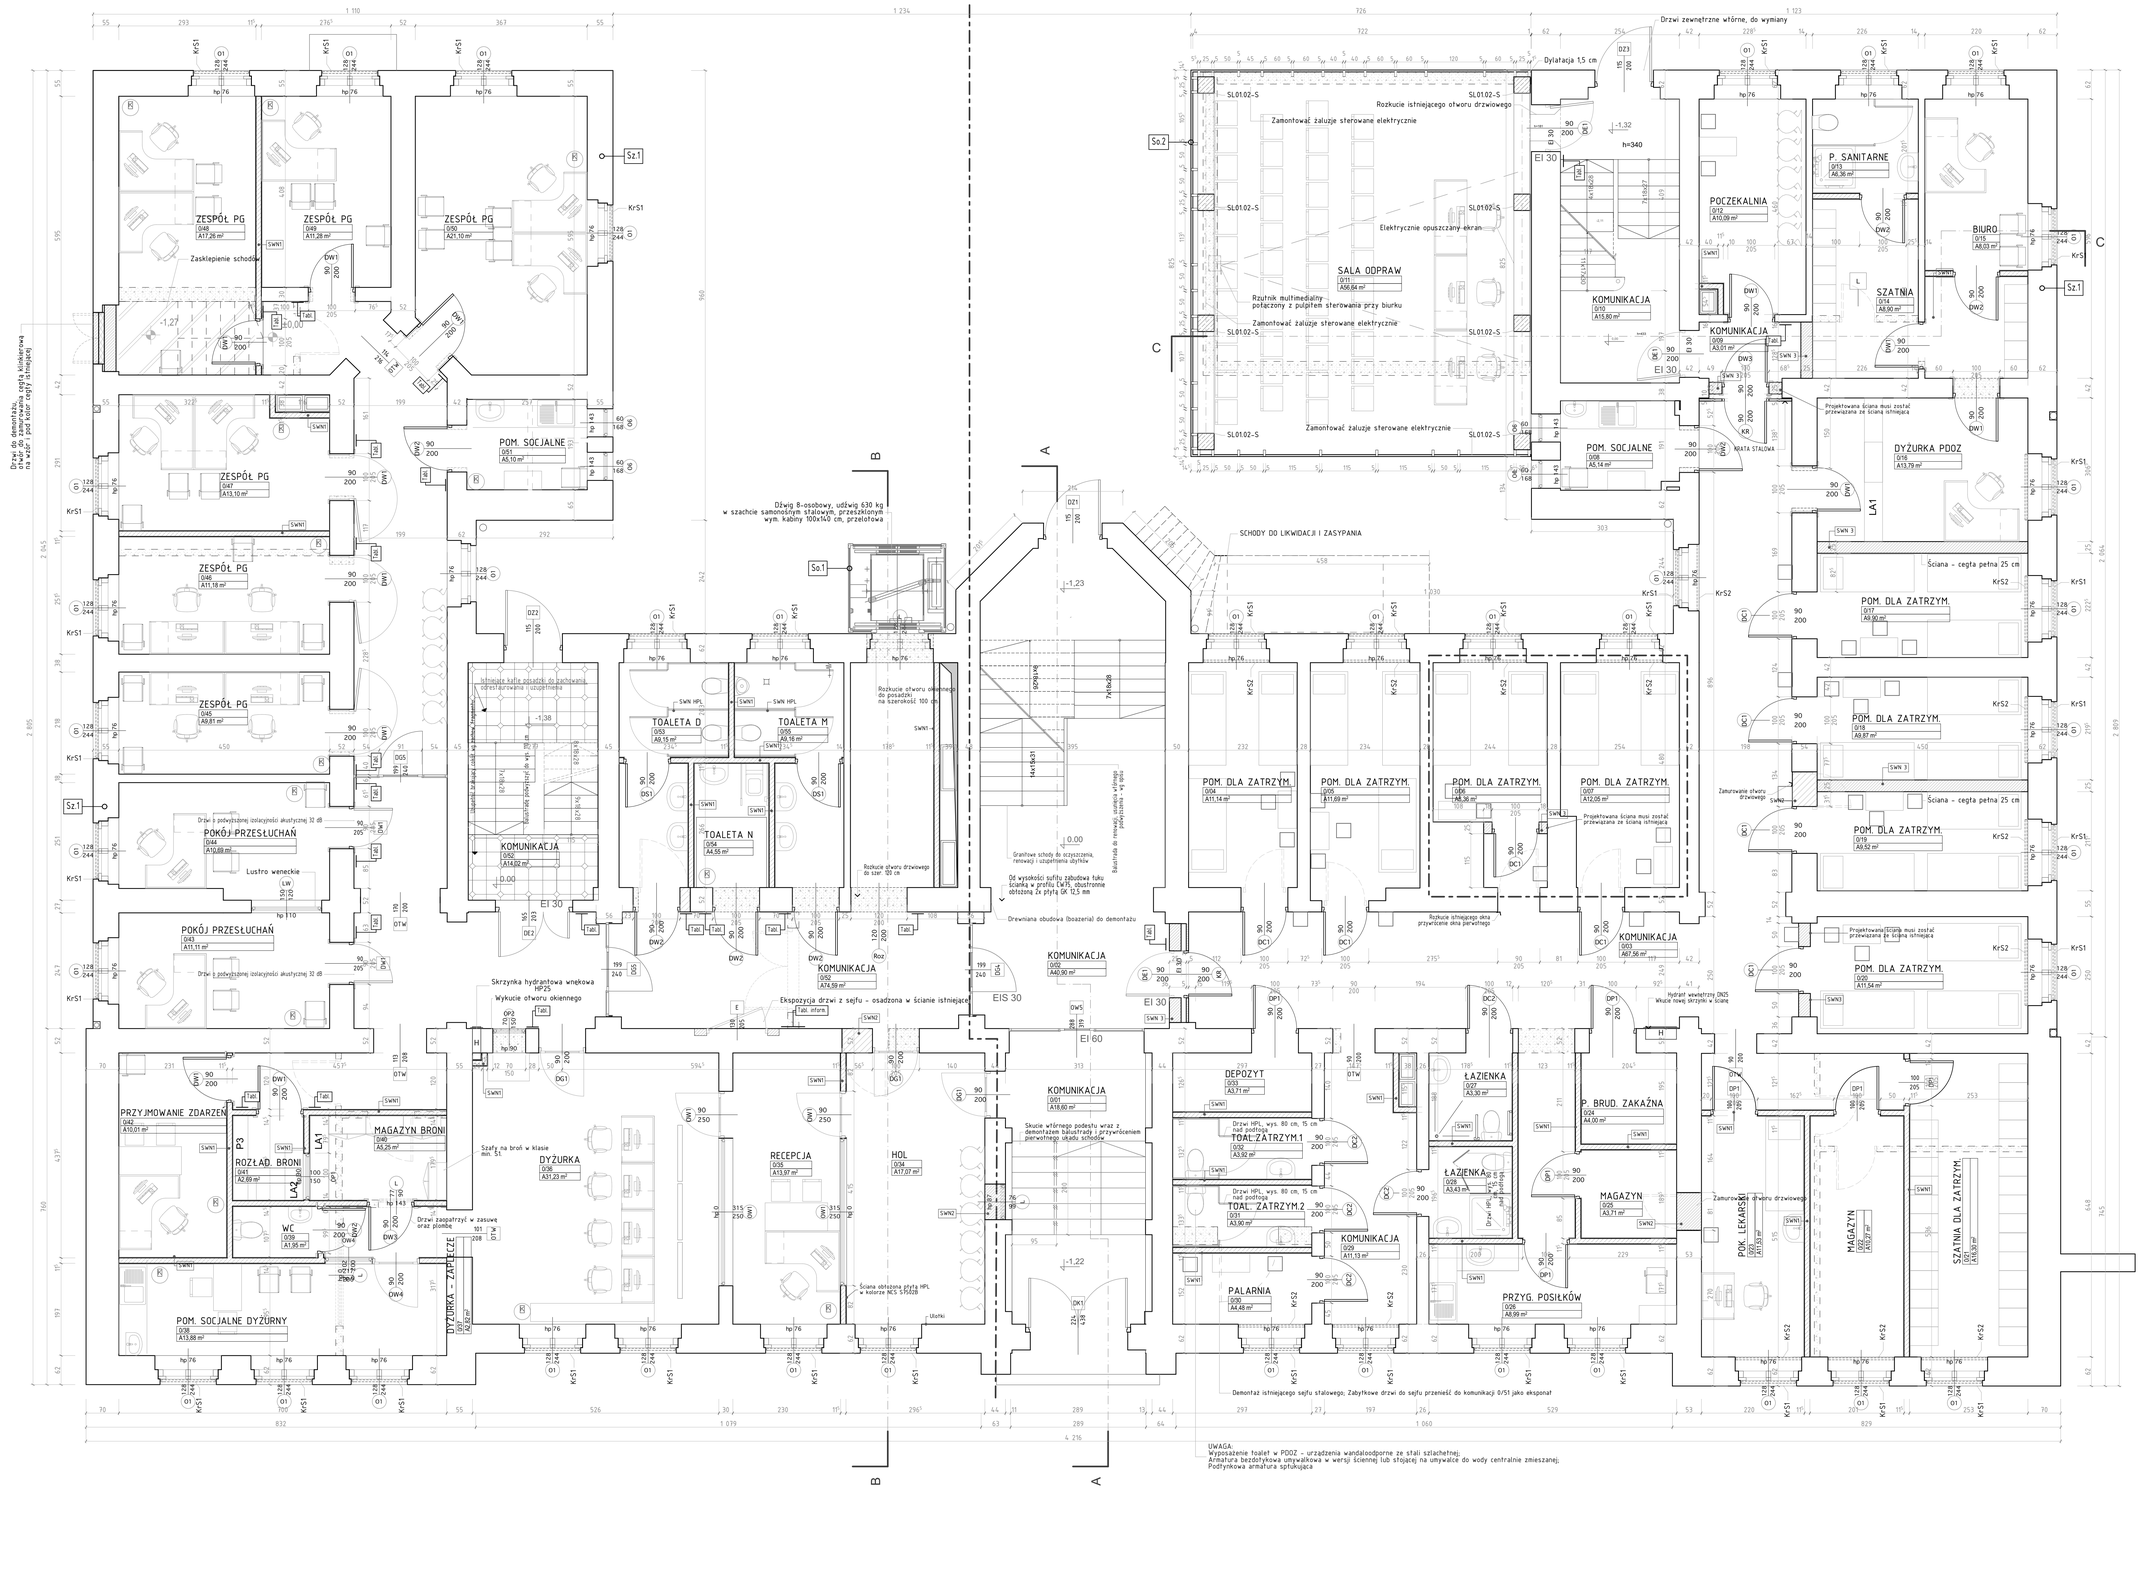
ZESPÓŁ PG
048
A17,26 m²
ZESPÓŁ PG
049
A11,28 m²
ZESPÓŁ PG
050
A21,10 m²
Zaślepienie schodów
POM. SOCJALNE
051
A5,10 m²
ZESPÓŁ PG
047
A13,10 m²
ZESPÓŁ PG
046
A11,18 m²
ZESPÓŁ PG
045
A8,81 m²
POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
044
A12,69 m²
Lustro weneckie
POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
043
A11,11 m²
Drzwi z podwyższonej izolacyjności akustycznej 32 dB
PRZYJMOWANIE ZDARZEŃ
042
A10,01 m²
ROZŁĄD. BRONI
041
A2,69 m²
MAGAZYN BRONI
040
A5,25 m²
WC
039
A1,95 m²
POM. SOCJALNE DYŻURNY
038
A13,88 m²
DYŻURKA - ZAPLECZE
037
A2,87 m²
DYŻURKA
036
A11,23 m²
Szafy na broń w klasie min. S1
Drzwi zaopatrzyć w zasuwę oraz plombę
RECEPCJA
035
A13,97 m²
HOL
034
A17,07 m²
KOMUNIKACJA
052
A14,02 m²
KOMUNIKACJA
054
A74,59 m²
KOMUNIKACJA
002
A40,90 m²
KOMUNIKACJA
001
A18,60 m²
TOALETA D
053
A9,15 m²
TOALETA M
055
A9,16 m²
TOALETA N
054
A4,55 m²
Istniejące kafle posadzki do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
Istniejąca posadzka z płyt kamiennych do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
Istniejąca posadzka z płyt kamiennych do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
Rozkucie istniejącego otworu okiennego do posadzki na szerokość 100 cm
Rozkucie otworu drzwiowego do szer. 120 cm
Balustrada do renowacji, uzupełnienia i wymiany elementów w kolorze
Granitowe schody do oczyszczenia, renowacji i uzupełnienia ubytków
Od wysokości sufitu zabudowa fuku ścianką w profilu CW75, obustronnie obłożona 2x płytą GK 12,5 mm
Drewniana obudowa (boazeria) do demontażu
Wykucie otworu okiennego
Ekspozycja drzwi z sejfu – osadzona w ścianie istniejące
Skucie wtórnego podestu wraz z demontażem balustrady i przywróceniem pierwotnego układu schodów
Ściana obłożona płytą HPL w kolorze RCS 57420
Uchyłki
Dźwig 8-osobowy, udźwig 630 kg w szachcie samonośnym stalowym, przeszklonym wym. kabiny 100x140 cm, przelotowa
SCHODY DO LIKWIDACJI I ZASYPANIA
Demontaż istniejącego sejfu stalowego; Zabytkowe drzwi do sejfu przenieść do komunikacji 0/51 jako eksponat
Drzwi zewnętrzne wtórne, do wymiany
Dylatacja 1,5 cm
Rozkucie istniejącego otworu drzwiowego
Zamontować żaluzje sterowane elektrycznie
Elektrycznie opuszczany ekran
Rzutnik multimedialny połączony z pulpitem sterowania przy biurku
SALA ODPRAW
013
A66,84 m²
KOMUNIKACJA
010
A15,80 m²
KOMUNIKACJA
009
A3,97 m²
KRATA STALOWA
POM. SOCJALNE
008
A5,14 m²
P. SANITARNE
013
A6,36 m²
POCZEKALNIA
012
A10,09 m²
BIURO
015
A8,03 m²
SZATNIA
014
A8,90 m²
Projektowana ściana musi zostać przewiązana ze ścianą istniejącą
DYŻURKA PDOZ
016
A13,79 m²
Ściana – cegła pełna 25 cm
POM. DLA ZATRZYM.
017
A9,90 m²
POM. DLA ZATRZYM.
004
A11,14 m²
POM. DLA ZATRZYM.
005
A11,69 m²
POM. DLA ZATRZYM.
006
A8,36 m²
POM. DLA ZATRZYM.
007
A12,05 m²
Projektowana ściana musi zostać przewiązana ze ścianą istniejącą
Rozkucie istniejącego okna przywrócenie okna pierwotnego
Zamurowanie otworu drzwiowego
POM. DLA ZATRZYM.
019
A9,52 m²
POM. DLA ZATRZYM.
020
A11,54 m²
KOMUNIKACJA
003
A67,56 m²
Hydrant wewnętrzny DN25 Wkute nowej skrzynki w ścianę
DEPOZYT
033
A3,71 m²
ŁAZIENKA
027
A3,30 m²
P. BRUD. ZAKAŹNA
024
A4,00 m²
TOAL. ZATRZYM.1
032
A3,92 m²
TOAL. ZATRZYM.2
031
A3,90 m²
ŁAZIENKA
028
A3,43 m²
KOMUNIKACJA
029
A11,13 m²
PALARNIA
030
A4,48 m²
PRZYG. POSIŁKÓW
026
A8,99 m²
MAGAZYN
025
A3,71 m²
POM. LEKARSKI
022
A11,53 m²
SZATNIA DLA ZATRZYM.
023
A15,35 m²
MAGAZYN
021
A2,27 m²
Drzwi HPL wys. 80 cm, 75 cm nad podłogą
Drzwi HPL wys. 90 cm, 75 cm nad podłogą
Zamurowanie otworu drzwiowego
Projektowana ściana musi zostać przewiązana ze ścianą istniejącą
Zamontować żaluzje sterowane elektrycznie
Ściana – cegła pełna 25 cm
Zamurowanie otworu drzwiowego
Projektowana ściana musi zostać przewiązana ze ścianą istniejącą
Projektowana ściana musi zostać przewiązana ze ścianą istniejącą
Ściana – cegła pełna 25 cm
Drzwi do demontażu, na wtórne, pod kolor ościeży istniejących
Istniejące kafle posadzki do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
Istniejąca posadzka z płyt kamiennych