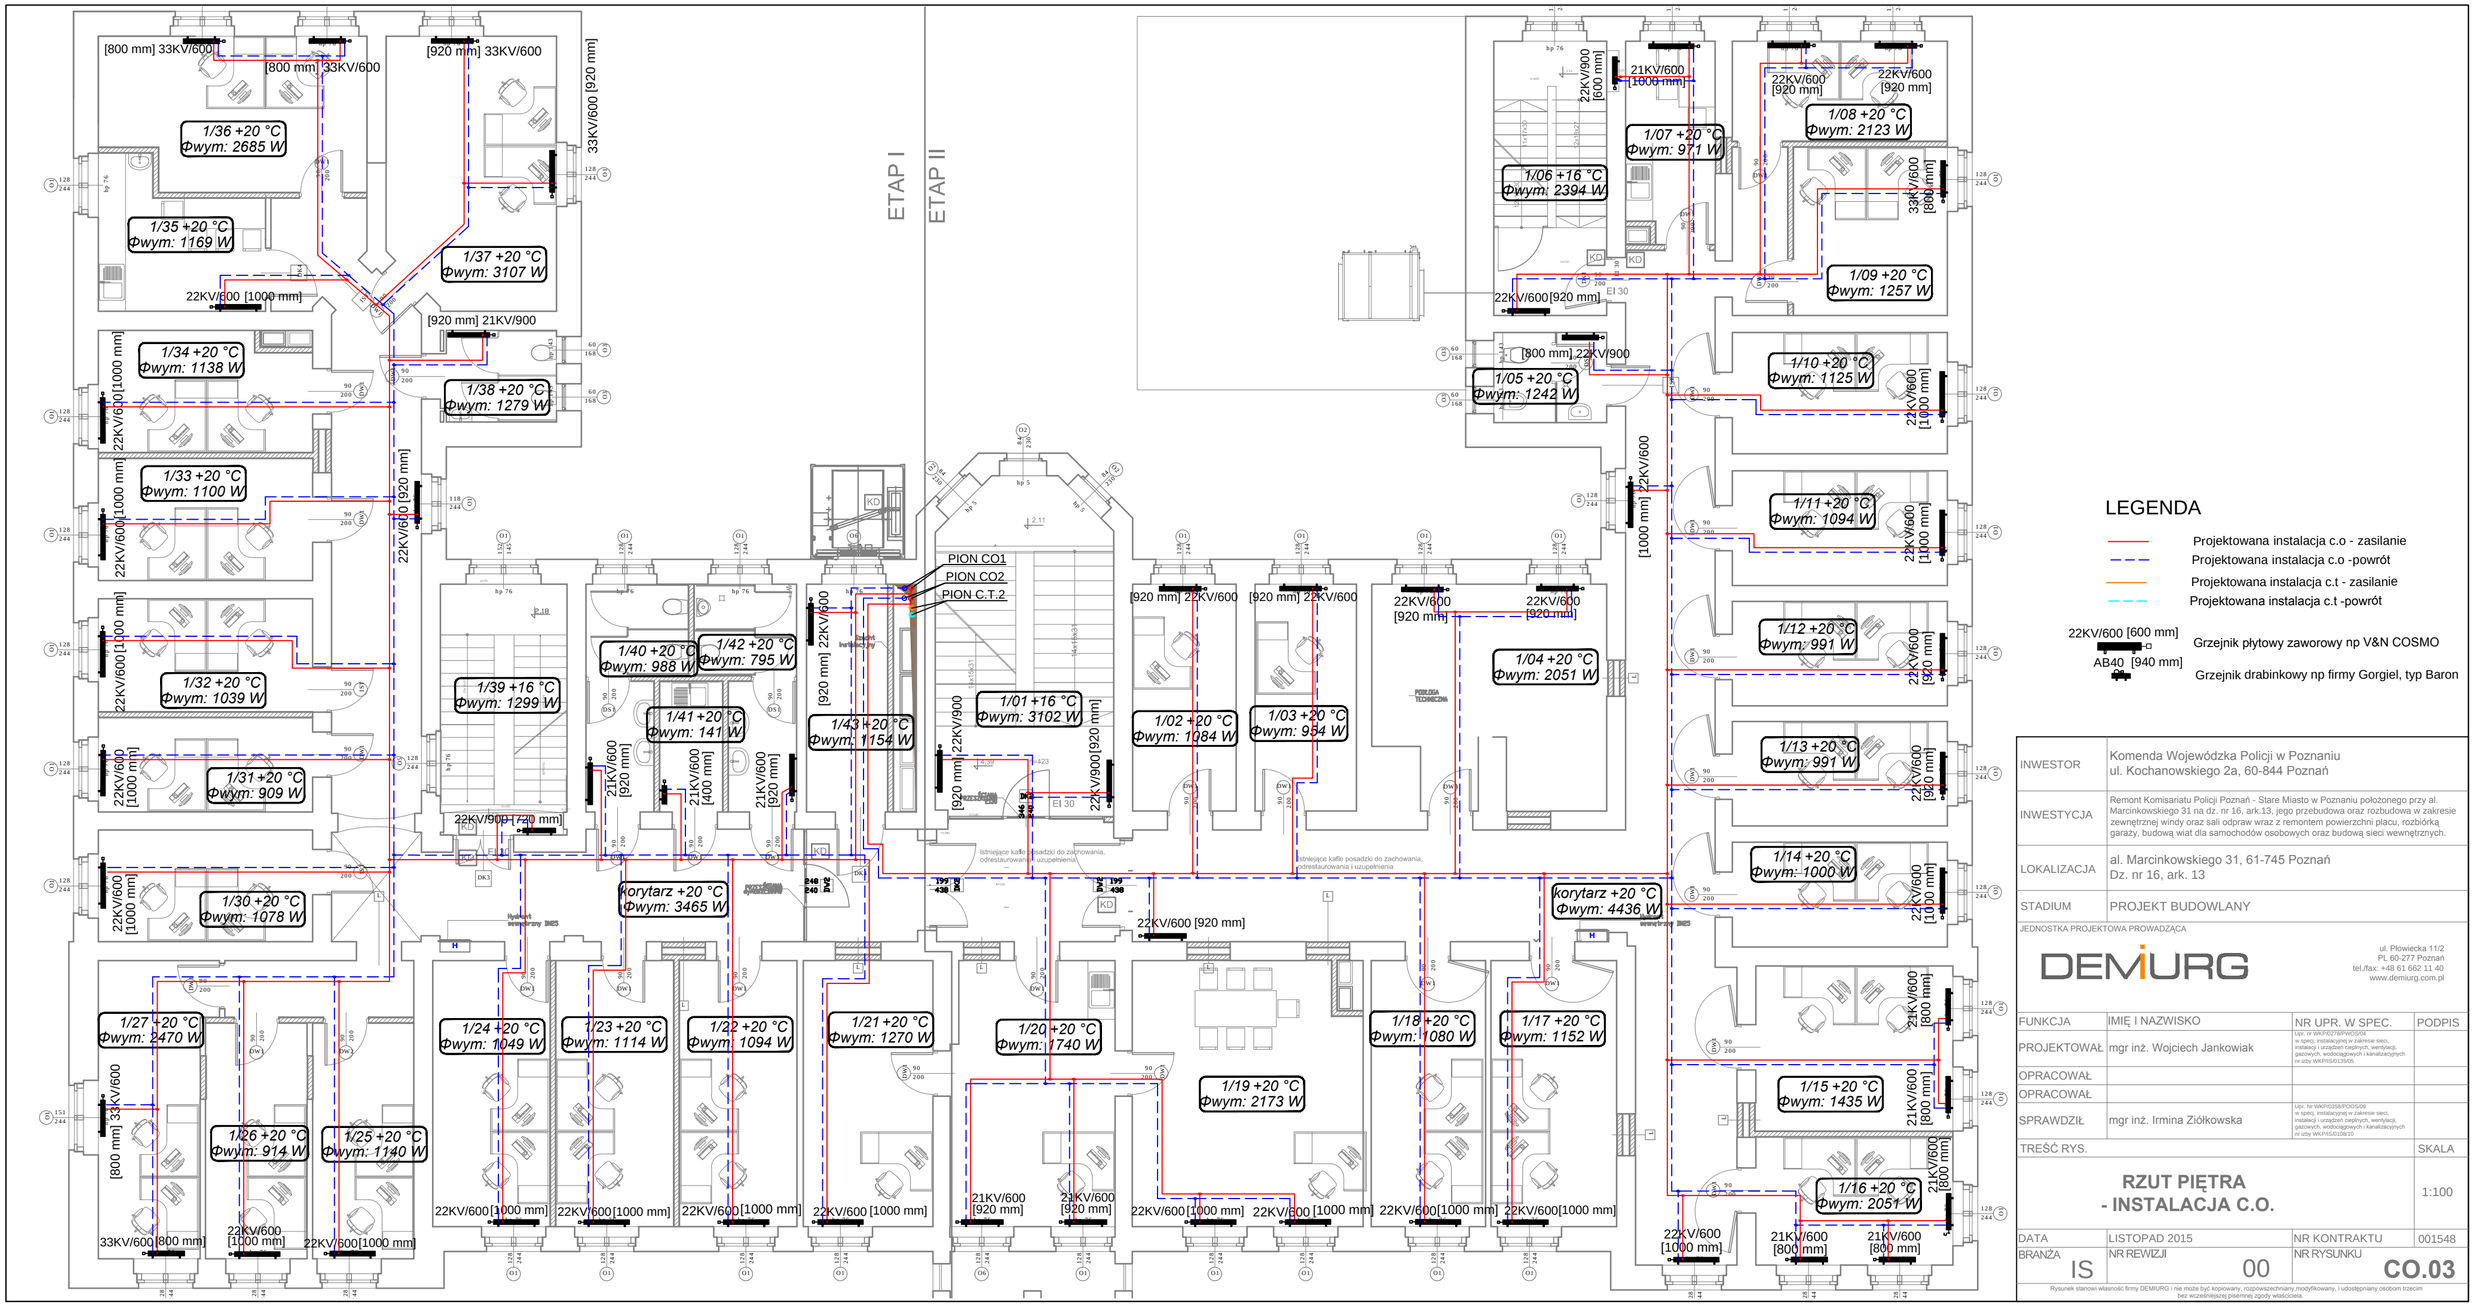
ETAP I
ETAP II
1/36 +20 °C Φwym: 2685 W
1/35 +20 °C Φwym: 1169 W
1/37 +20 °C Φwym: 3107 W
1/34 +20 °C Φwym: 1138 W
1/38 +20 °C Φwym: 1279 W
1/33 +20 °C Φwym: 1100 W
1/32 +20 °C Φwym: 1039 W
1/31 +20 °C Φwym: 909 W
1/30 +20 °C Φwym: 1078 W
1/27 +20 °C Φwym: 2470 W
1/26 +20 °C Φwym: 914 W
1/25 +20 °C Φwym: 1140 W
1/39 +16 °C Φwym: 1299 W
1/40 +20 °C Φwym: 988 W
1/42 +20 °C Φwym: 795 W
1/41 +20 °C Φwym: 141 W
1/43 +20 °C Φwym: 1154 W
1/01 +16 °C Φwym: 3102 W
1/02 +20 °C Φwym: 1084 W
1/03 +20 °C Φwym: 954 W
1/04 +20 °C Φwym: 2051 W
1/05 +20 °C Φwym: 1242 W
1/06 +16 °C Φwym: 2394 W
1/07 +20 °C Φwym: 971 W
1/08 +20 °C Φwym: 2123 W
1/09 +20 °C Φwym: 1257 W
1/10 +20 °C Φwym: 1125 W
1/11 +20 °C Φwym: 1094 W
1/12 +20 °C Φwym: 991 W
1/13 +20 °C Φwym: 991 W
1/14 +20 °C Φwym: 1000 W
1/15 +20 °C Φwym: 1435 W
1/16 +20 °C Φwym: 2051 W
1/17 +20 °C Φwym: 1152 W
1/18 +20 °C Φwym: 1080 W
1/19 +20 °C Φwym: 2173 W
1/20 +20 °C Φwym: 1740 W
1/21 +20 °C Φwym: 1270 W
1/22 +20 °C Φwym: 1094 W
1/23 +20 °C Φwym: 1114 W
1/24 +20 °C Φwym: 1049 W
korytarz +20 °C Φwym: 3465 W
korytarz +20 °C Φwym: 4436 W
PION CO1
PION CO2
PION C.T.2
[800 mm] 33KV/600
[920 mm] 33KV/600
33KV/600 [920 mm]
22KV/600 [1000 mm]
[920 mm] 21KV/900
22KV/600[1000 mm]
22KV/600 [920 mm]
[920 mm] 22KV/600
22KV/900 [720 mm]
21KV/600 [920 mm]
21KV/600 [400 mm]
22KV/900 [920 mm]
[920 mm] 22KV/900
22KV/600 [920 mm]
22KV/600 [600 mm]
21KV/600 [1000 mm]
22KV/600[920 mm]
[800 mm] 22KV/900
[1000 mm] 22KV/600
33KV/600 [800 mm]
22KV/600 [1000 mm]
22KV/600 [920 mm]
22KV/600 [600 mm]
AB40 [940 mm]
Istniejące kafle posadzki do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
Istniejące kafle posadzki do zachowania, odrestaurowania i uzupełnienia
EI 30
KD
DK1
DK2
DK3
DK4
DK5
DK6
DK7
DK8
DK9
DK10
DK11
DK12
DK13
DK14
DK15
DK16
DK17
DK18
DK19
DK20
DK21
DK22
DK23
DK24
DK25
DK26
DK27
DK28
DK29
DK30
DK31
DK32
DK33
DK34
DK35
DK36
DK37
DK38
DK39
DK40