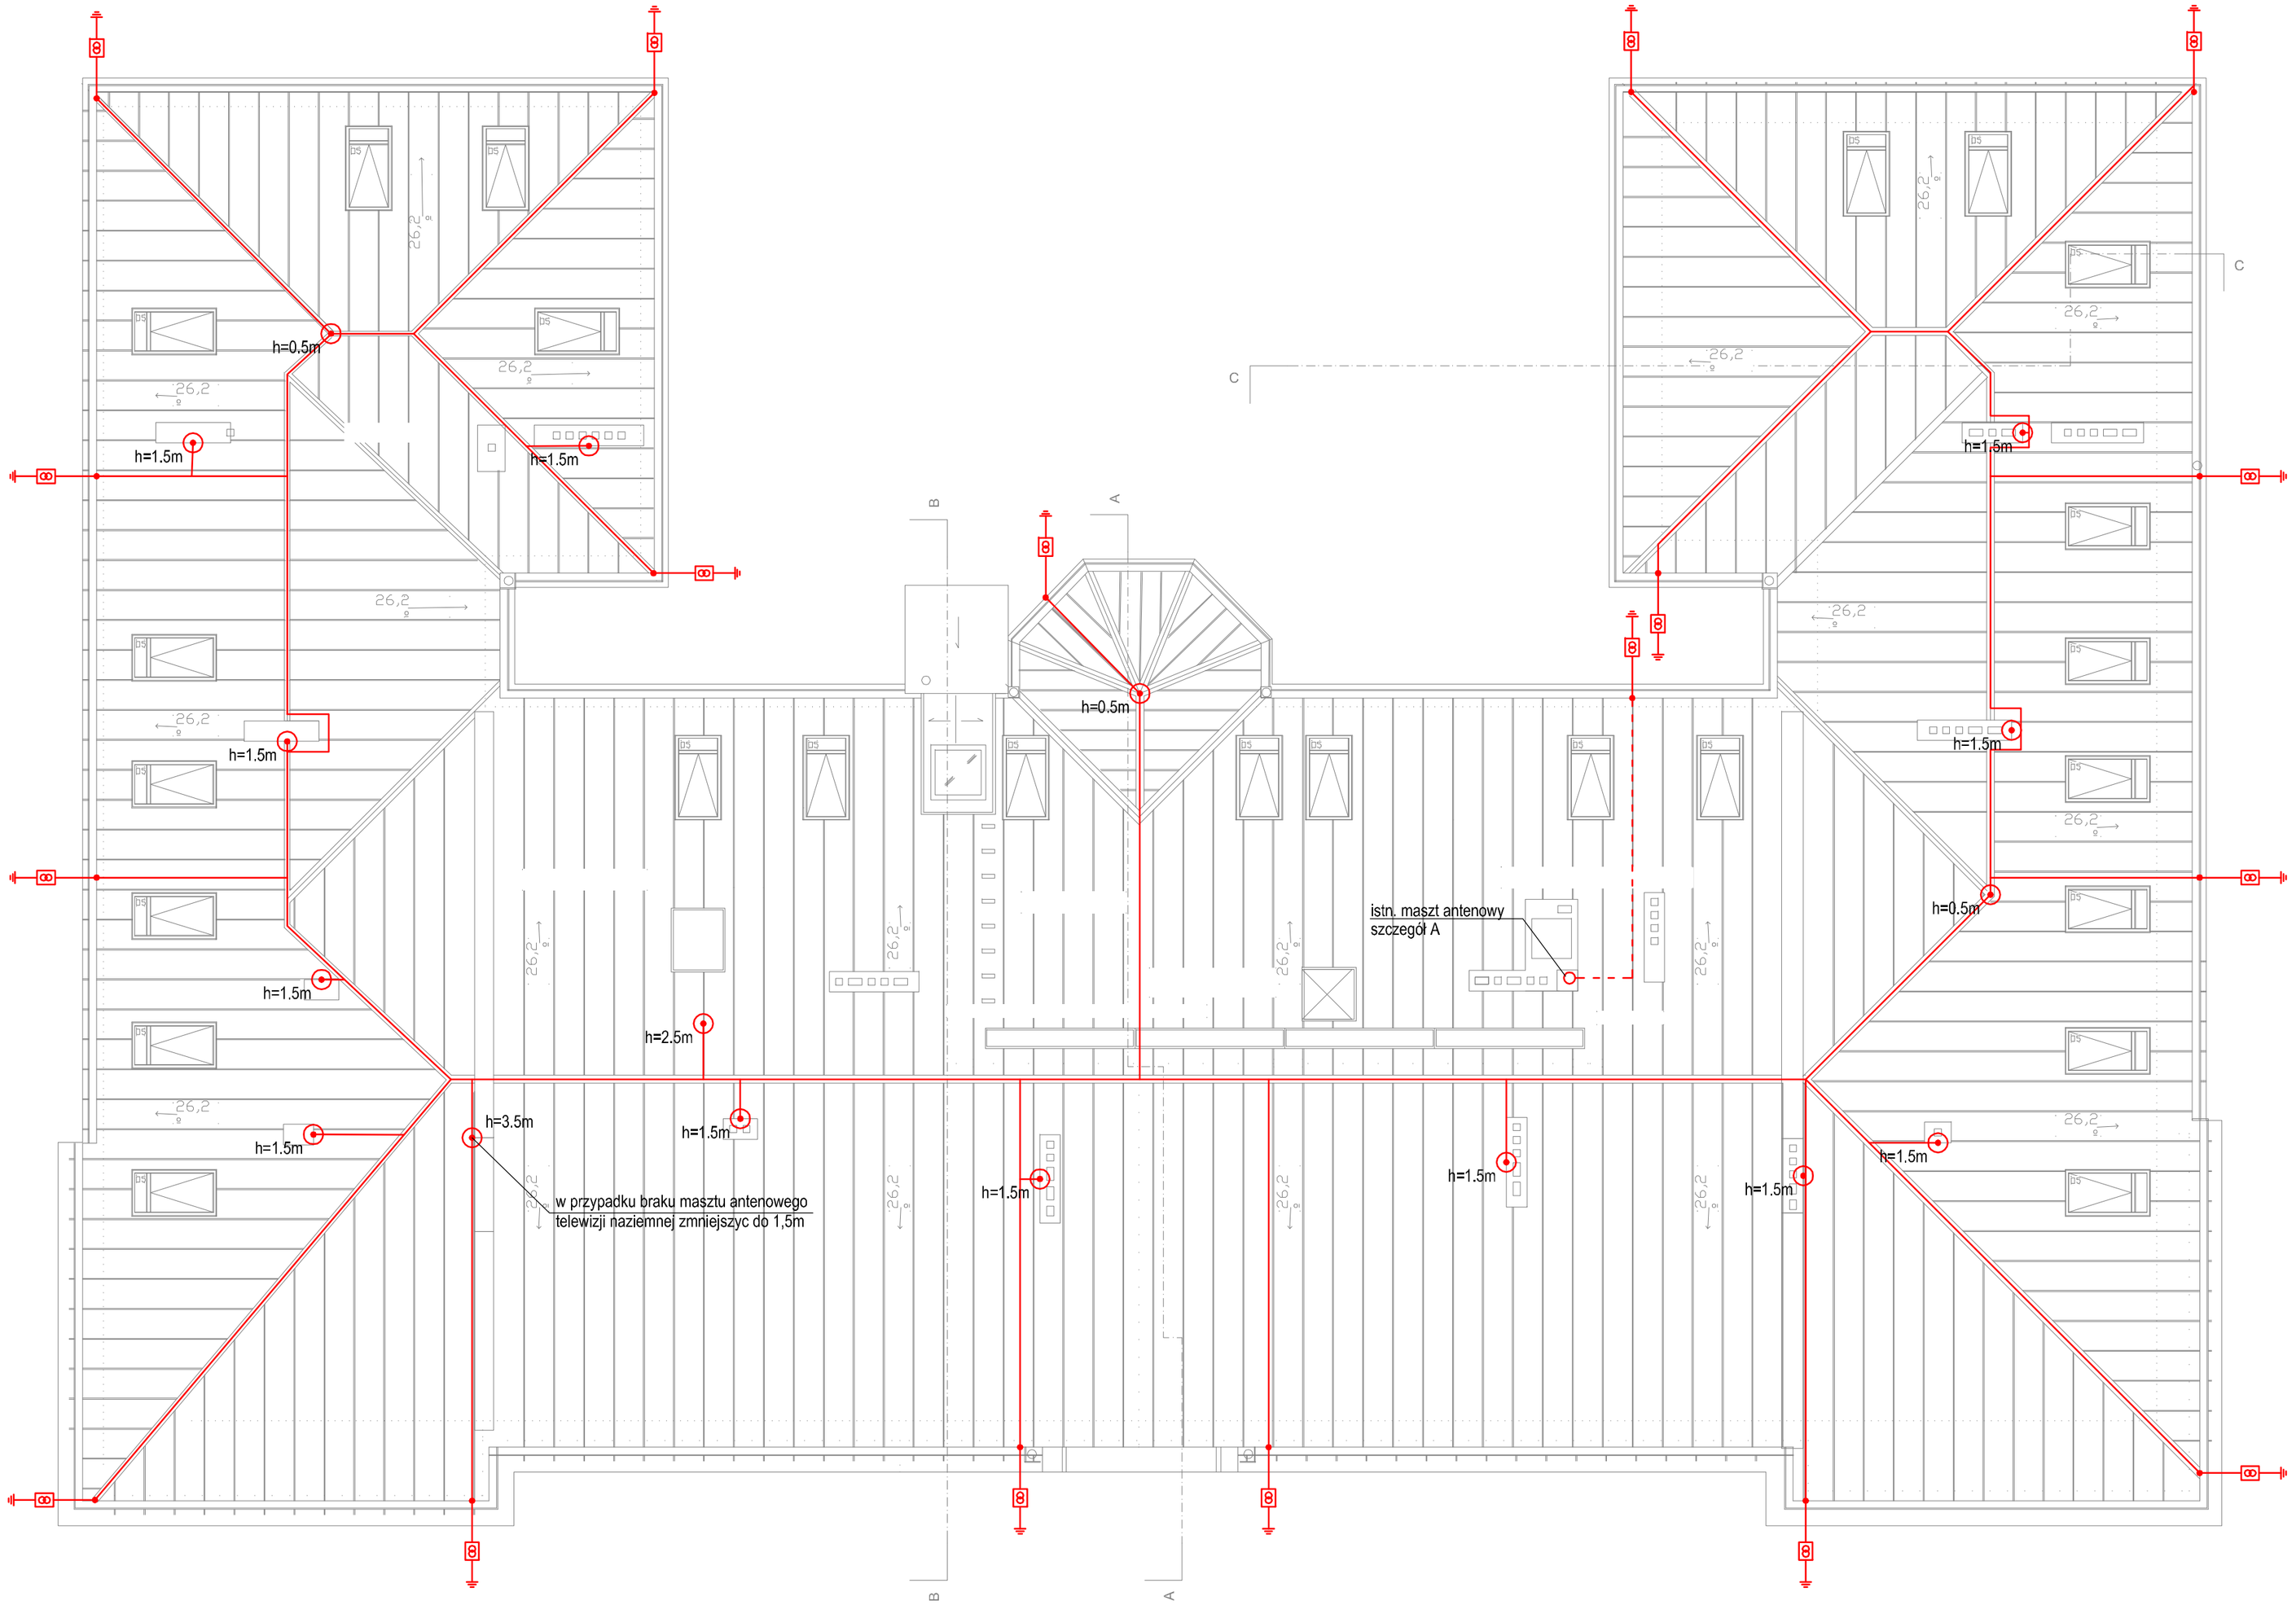

szczegół A

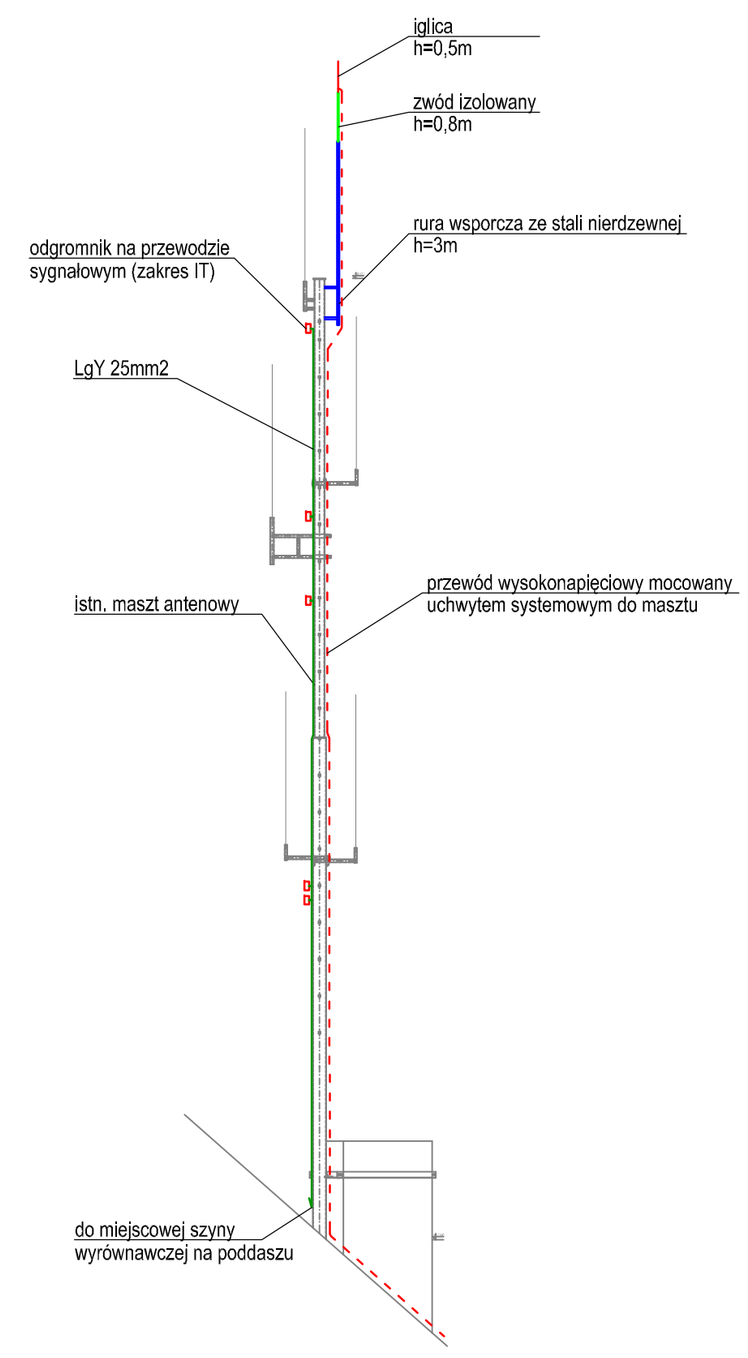

SYMBOLE I OZNACZENIA

- drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm
- przewód wysokonapięciowy
- złącze kontrolno-pomiarowe
- zwód pionowy

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

UWAGA:
- zwody poziome - drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm
- przewody odprowadzające - drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm montowany do elewacji uchwytami odstępowymi,
- przewód odprowadzający z masztu wykonac jako przewód w izolacji wysokonapięciowej montowany do masztu, dachu i elewacji uchwytami systemowymi,
- złącze kontrolno-pomiarowe umieścić w puszcze dzielnej typu G114 04 prod. Galmar lub innej o niegorczysz parametrach,
- przepusty na dach wykonac w technologii wodo i gazoszczelnej,
- przewody na dachu prowadzic w rurach odpornych na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne,

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejacym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiórką garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31, 61-745 Poznań Dz. nr 16, ark. 13
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Piowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IIMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ.	mgr inż. Roman Majcherek	Upr. nr 78/86 w spec. instalacji i urządzeń elektrycznych nr ewid. WKP/IE/0029/03	
OPRACOWAŁ.	mgr inż. Marcin Gatnlejewski		
OPRACOWAŁ.	mgr inż. Jadwiga Strzelczyk		
SPRAWDZIŁ.	inż. elekt. Jan Misztak	Upr. Nr 78/86/Pw w spec. instalacyjno-architektonicznej w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/IE/3336/NM9	

TREŚĆ RYS. — SKALA

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

1:100

DATA	GRUDZIEŃ 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**IE.5**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.