









Schemat poglądowy prac remontowo - budowlanych :

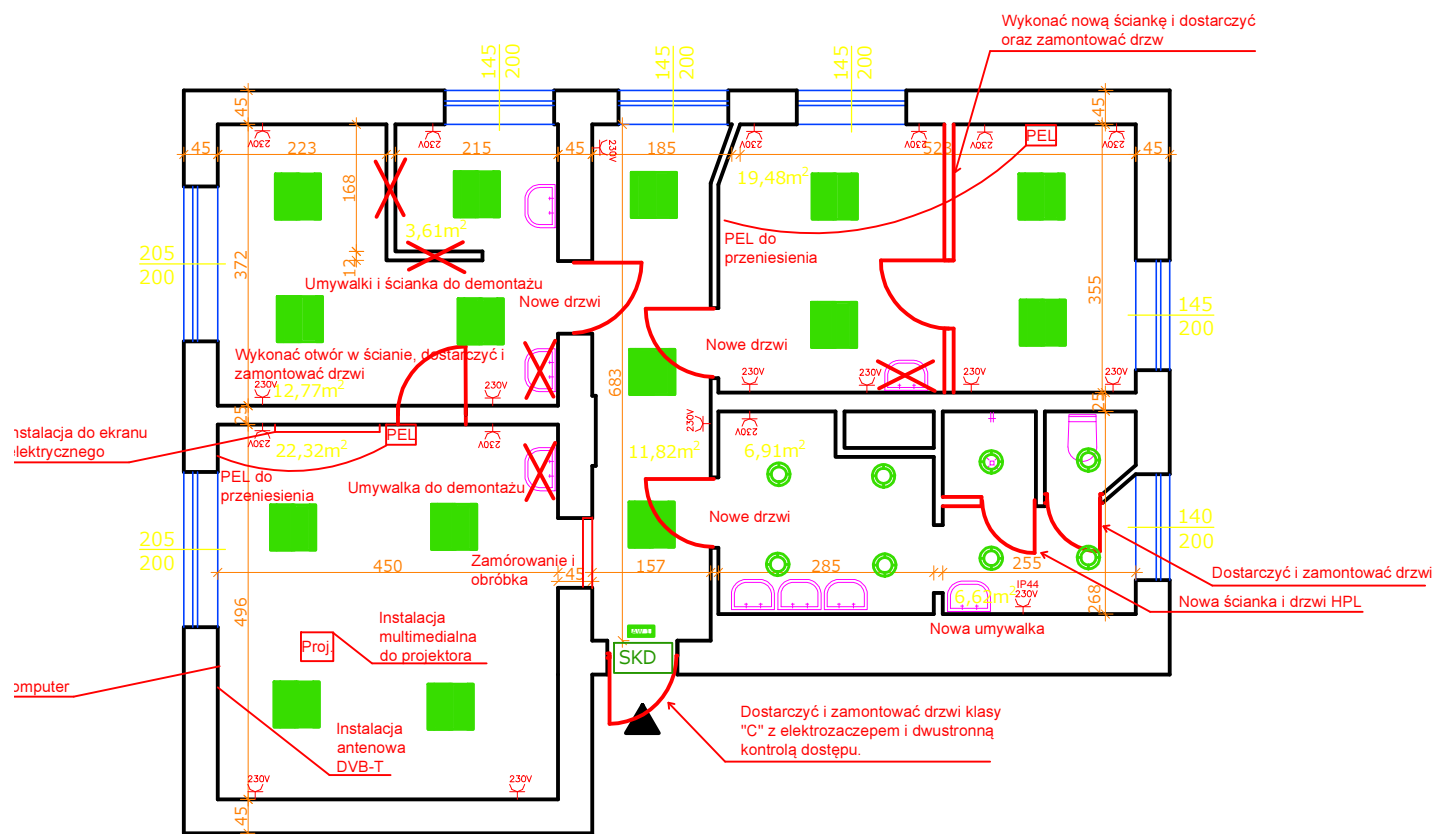

TABOROWA - INWENTARYZACJA I PIĘTRO

LEGENDA :

-  Podwójne gniazdo jednofazowe p/t 230V IP20
-  Oprawa nastropowa 4x14W
-  Monitor 1 LED CNBOP oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego
-  Oprawa 36W do montażu na suficie IP 65
-  SKD System kontroli dostępu
-  ZAMUROWANIE
-  WYBURZENIE

UWAGI:

1. Wszystkie grzejniki wyposażać w zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory powrotne
2. System kontroli dostępu przygotować do integracji z istniejącym już systemem na terenie OPP Taborowa.
3. Po demontażu ścianek dopasować i uzupełnić braki w wykładzinie.