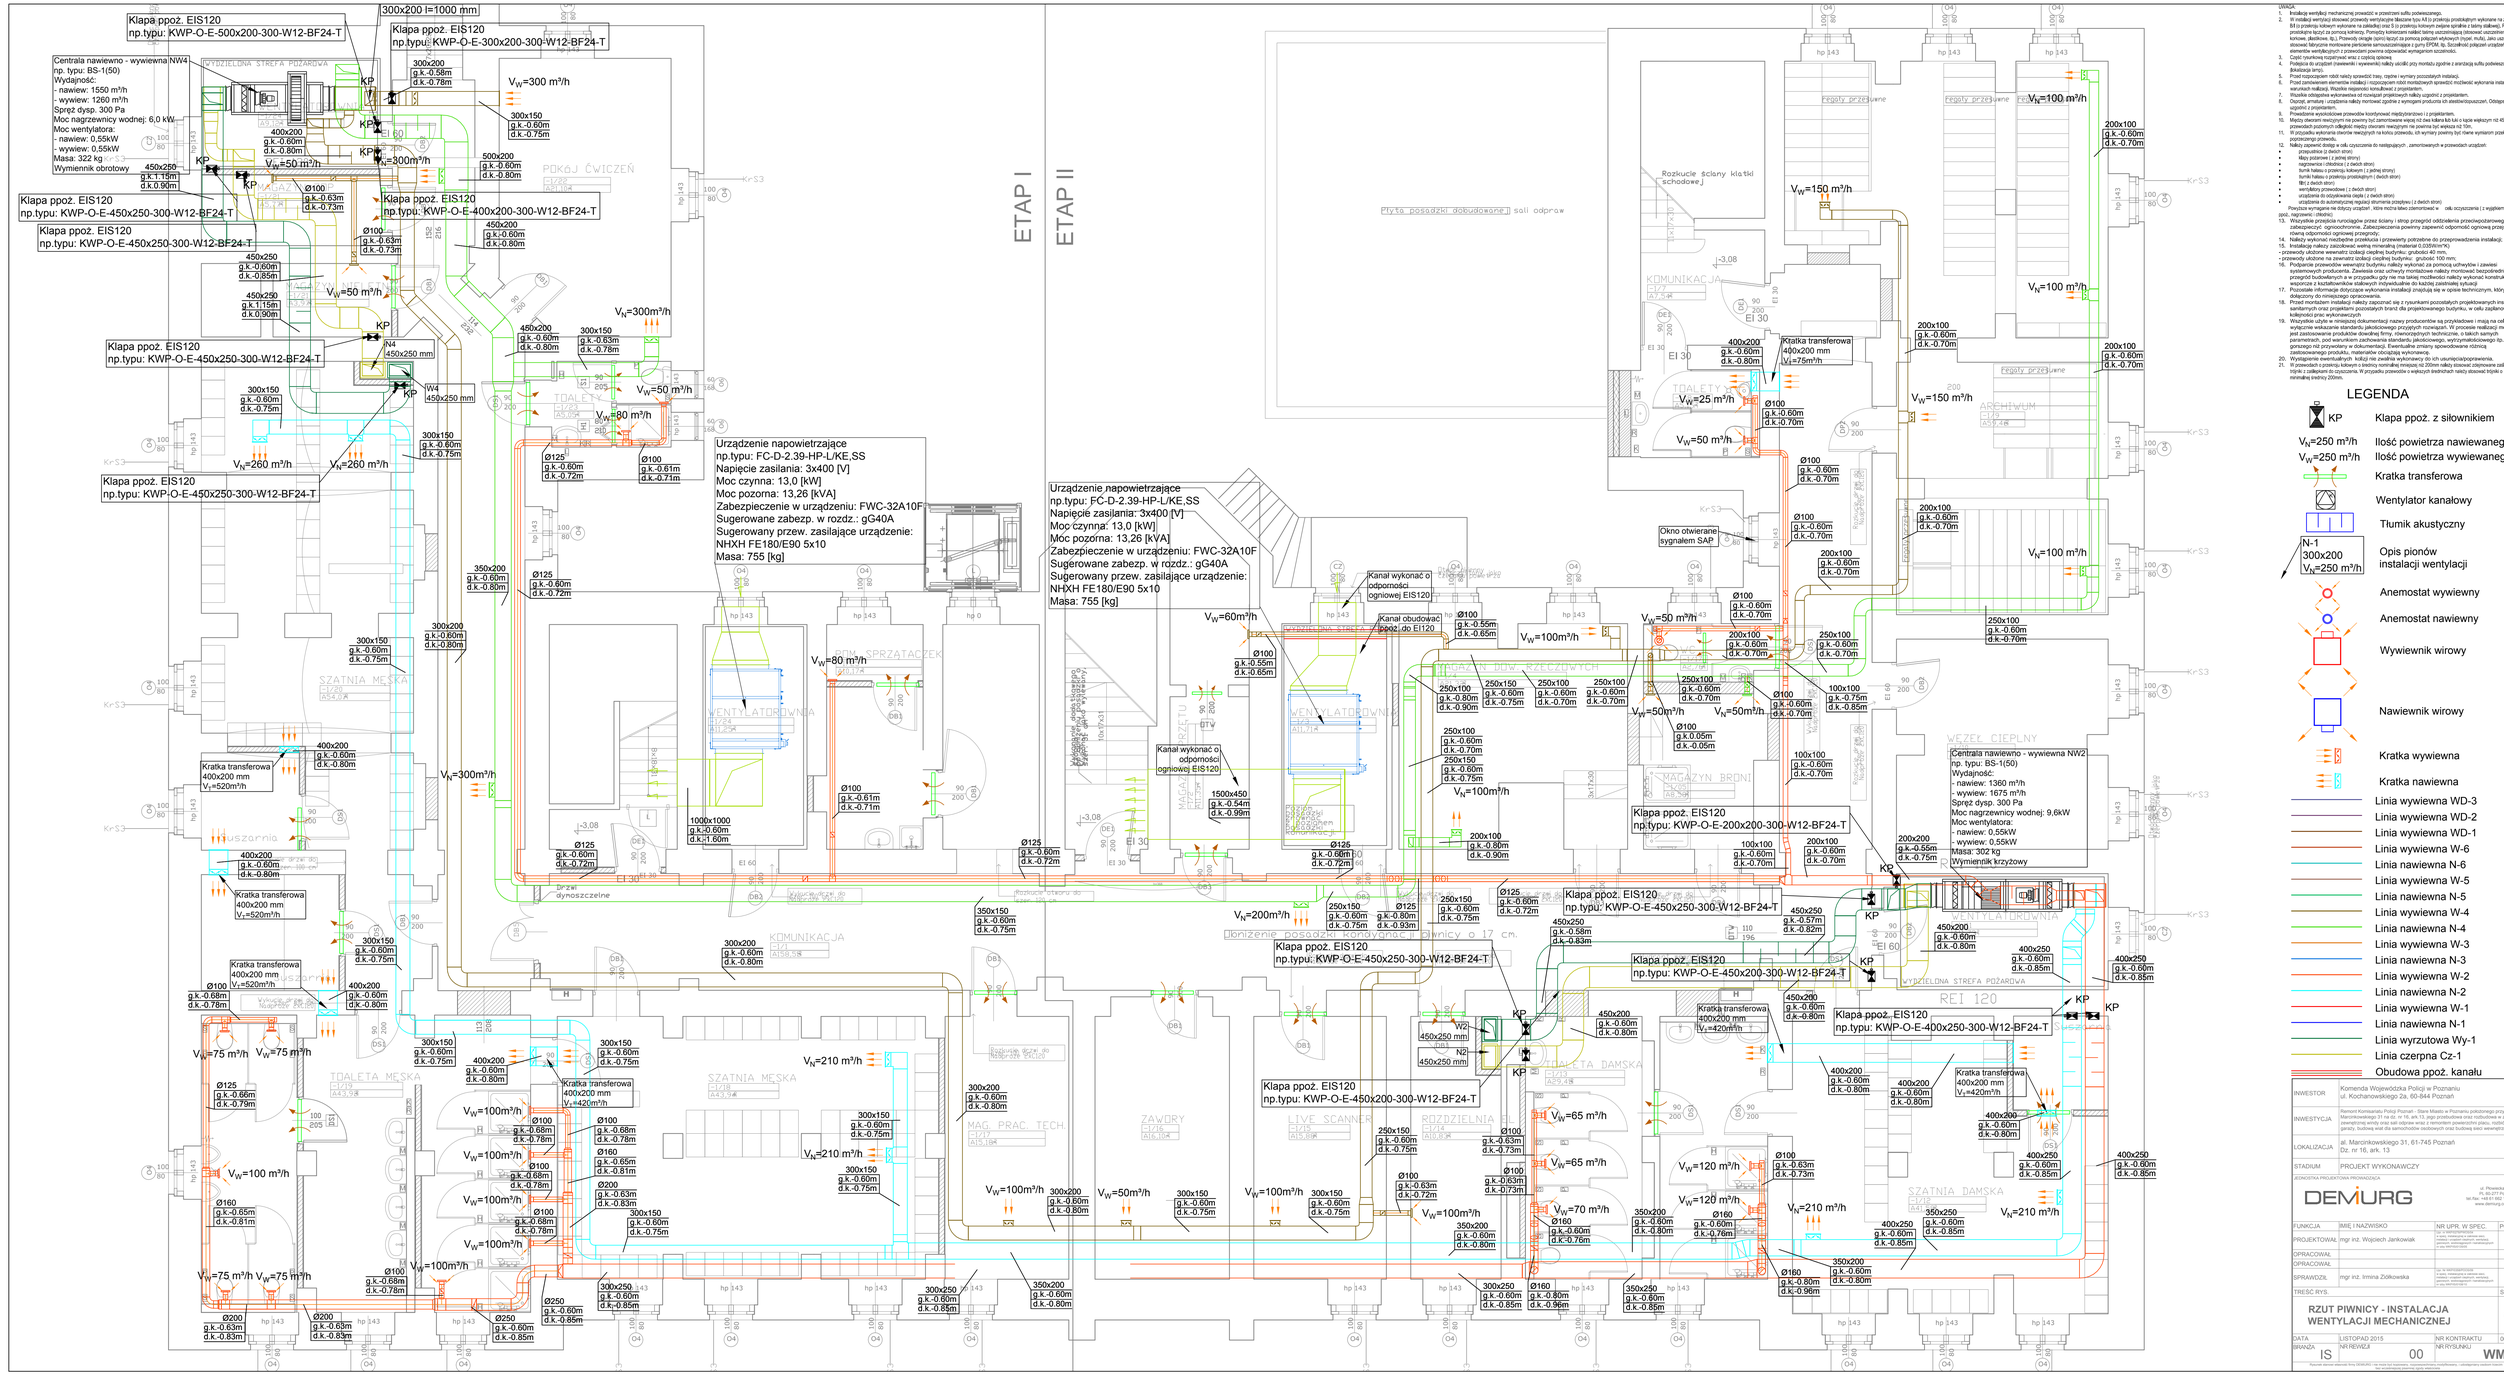
ETAP I
ETAP II
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-500x200-300-W12-BF24-T
300x200 l=1000 mm
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-300x200-300-W12-BF24-T
Centrala nawiewno - wywiewna NW4
np. typu: BS-1(50)
Wydajność:
- nawiew: 1550 m³/h
- wywiew: 1260 m³/h
Sprężdysp. 300 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej: 6,0 kW
Moc wentylatora:
- nawiew: 0,55kW
- wywiew: 0,55kW
Masa: 322 kg
Wymiennik obrotowy
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x250-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x200-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-400x200-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x250-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x250-300-W12-BF24-T
Urządzenie napowietrzające
np.typu: FC-D-2.39-HP-L/KE,SS
Napięcie zasilania: 3x400 [V]
Moc czynna: 13,0 [kW]
Moc pozorna: 13,26 [kVA]
Zabezpieczenie w urządzeniu: FWC-32A10F
Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG40A
Sugerowany przew. zasilające urządzenie:
NHXH FE180/E90 5x10
Masa: 755 [kg]
Urządzenie napowietrzające
np.typu: FC-D-2.39-HP-L/KE,SS
Napięcie zasilania: 3x400 [V]
Moc czynna: 13,0 [kW]
Moc pozorna: 13,26 [kVA]
Zabezpieczenie w urządzeniu: FWC-32A10F
Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG40A
Sugerowany przew. zasilające urządzenie:
NHXH FE180/E90 5x10
Masa: 755 [kg]
Kanał wykonać o odporności ogniowej EIS120
Kanał obudować pppoż. do EI120
Kanał wykonać o odporności ogniowej EIS120
Okno otwierane sygnałem SAP
Kratka transferowa 400x200 mm V=75m³/h
Kratka transferowa 400x200 mm V=520m³/h
Kratka transferowa 400x200 mm V=420m³/h
Centrala nawiewno - wywiewna NW2
np. typu: BS-1(50)
Wydajność:
- nawiew: 1360 m³/h
- wywiew: 1675 m³/h
Sprężdysp. 300 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej: 9,6kW
Moc wentylatora:
- nawiew: 0,55kW
- wywiew: 0,55kW
Masa: 302 kg
Wymiennik krzyżowy
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-200x200-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x250-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x200-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-400x250-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-450x200-300-W12-BF24-T
Jonizenie posadzki kondygnacji piwnicy o 17 cm.
Płyta posadzki dobudowane
Rozkucie ściany klatki schodowej
Przejście otworu do kanału wentylacyjnego
Przejście otworu do kanału wentylacyjnego
Przejście otworu do kanału wentylacyjnego