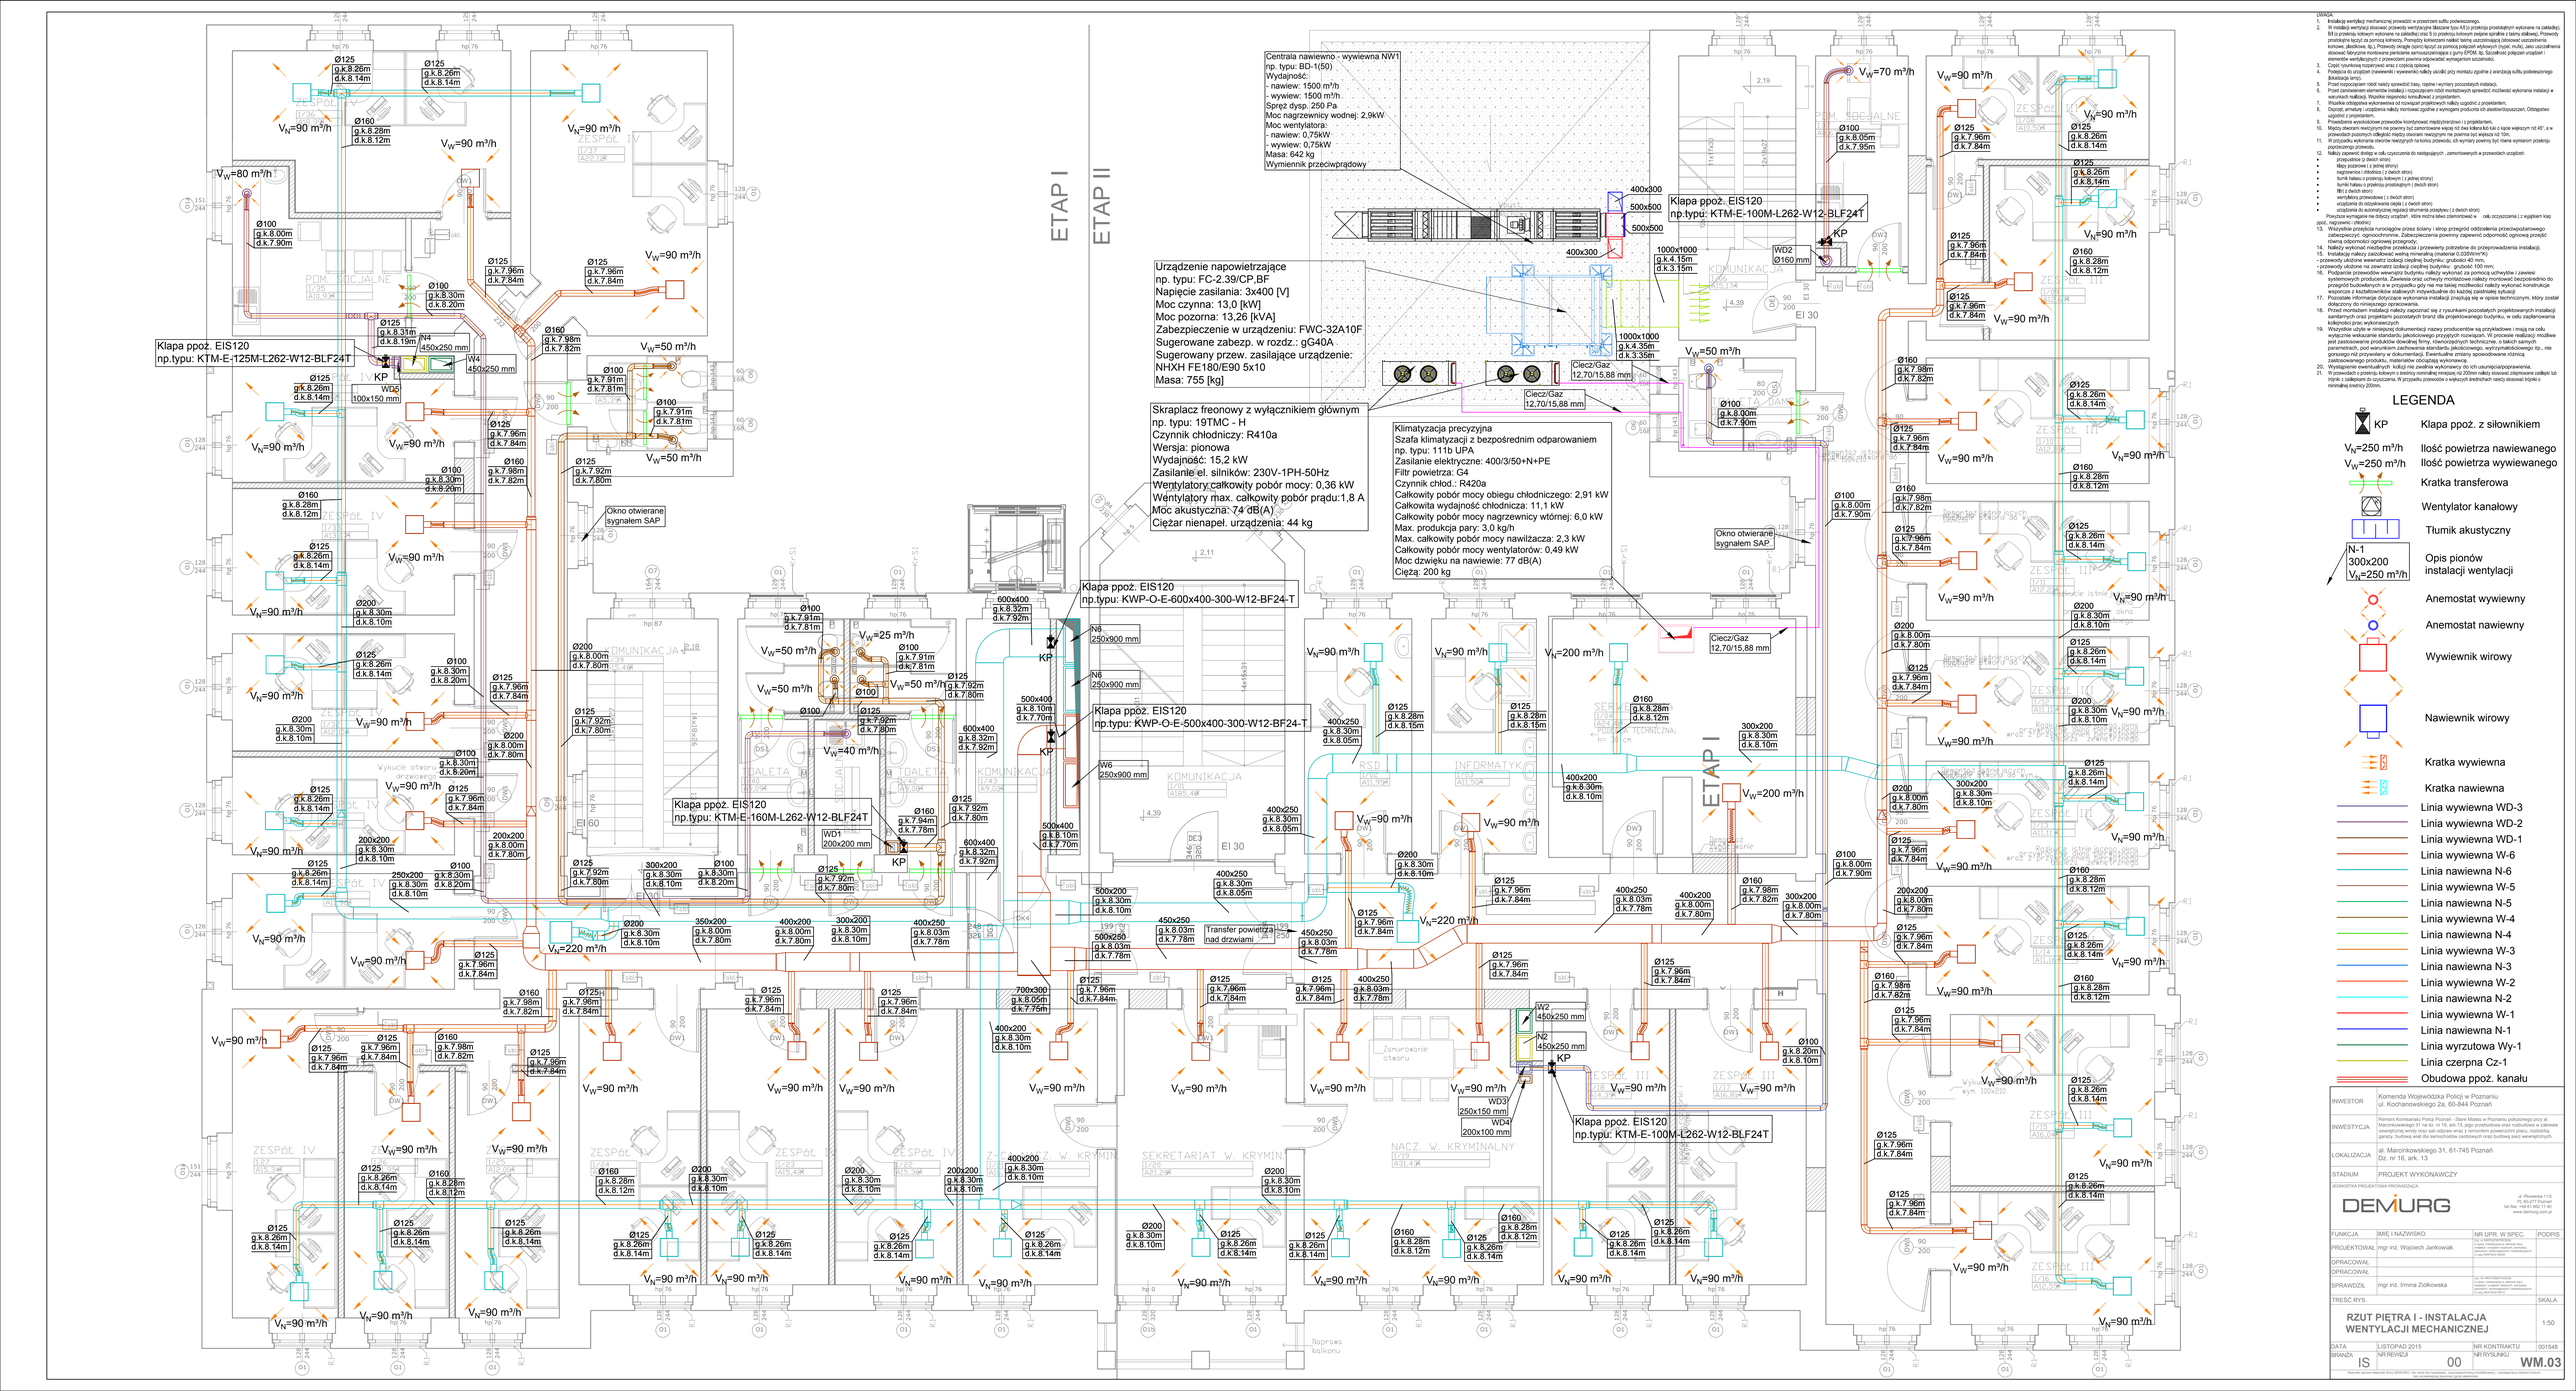
ETAP I
ETAP II
Centrala nawiewno - wywiewna NW1
np. typu: BD-1(50)
Wydajność:
- nawiew: 1500 m³/h
- wywiew: 1500 m³/h
Sprężenie dysp. 250 Pa
Moc nagrzewnicy wodnej: 2,9kW
Moc wentylatora:
- nawiew: 0,75kW
- wywiew: 0,75kW
Masa: 642 kg
Wymiennik przeciwprądowy
Urządzenie napowietrzające
np. typu: FC-2,39/CP,BF
Napięcie zasilania: 3x400 [V]
Moc czynna: 13,0 [kW]
Moc pozorna: 13,26 [kVA]
Zabezpieczenie w urządzeniu: FWC-32A10F
Sugerowane zabezp. w rozdz.: gG40A
Sugerowany przew. zasilające urządzenie:
NHXH FE180/E90 5x10
Masa: 755 [kg]
Skraplacz freonowy z wyłącznikiem głównym
np. typu: 19TMC - H
Czynnik chłodniczy: R410a
Wersja: pionowa
Wydajność: 15,2 kW
Zasilanie el. silników: 230V-1PH-50Hz
Wentylatory całkowity pobór mocy: 0,36 kW
Wentylatory max. całkowity pobór prądu:1,8 A
Moc akustyczna: 74 dB(A)
Ciężar nienapeł. urządzenia: 44 kg
Klimatyzacja precyzyjna
Szafa klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem
np. typu: 111b UPA
Zasilanie elektryczne: 400/3/50+N+PE
Filtr powietrza: G4
Czynnik chlod.: R420a
Całkowity pobór mocy obiegu chłodniczego: 2,91 kW
Całkowita wydajność chłodnicza: 11,1 kW
Całkowity pobór mocy nagrzewnicy wtórnej: 6,0 kW
Max. produkcja pary: 3,0 kg/h
Max. całkowity pobór mocy nawilżacza: 2,3 kW
Całkowity pobór mocy wentylatorów: 0,49 kW
Moc dźwięku na nawiewie: 77 dB(A)
Ciężą: 200 kg
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KTM-E-125M-L262-W12-BLF24T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-600x400-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KWP-O-E-500x400-300-W12-BF24-T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KTM-E-160M-L262-W12-BLF24T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KTM-E-100M-L262-W12-BLF24T
Klapa ppoż. EIS120
np.typu: KTM-E-100M-L262-W12-BLF24T
Okno otwierane sygnałem SAP
Okno otwierane sygnałem SAP
Ciecz/Gaz 12,70/15,88 mm
Ciecz/Gaz 12,70/15,88 mm
Ciecz/Gaz 12,70/15,88 mm
Transfer powietrza nad drzwiami
Naprawa balkonu
Żaluzjowe otwory
Wyłącznik krańcowy
Wyłącznik krańcowy
Wyłącznik krańcowy