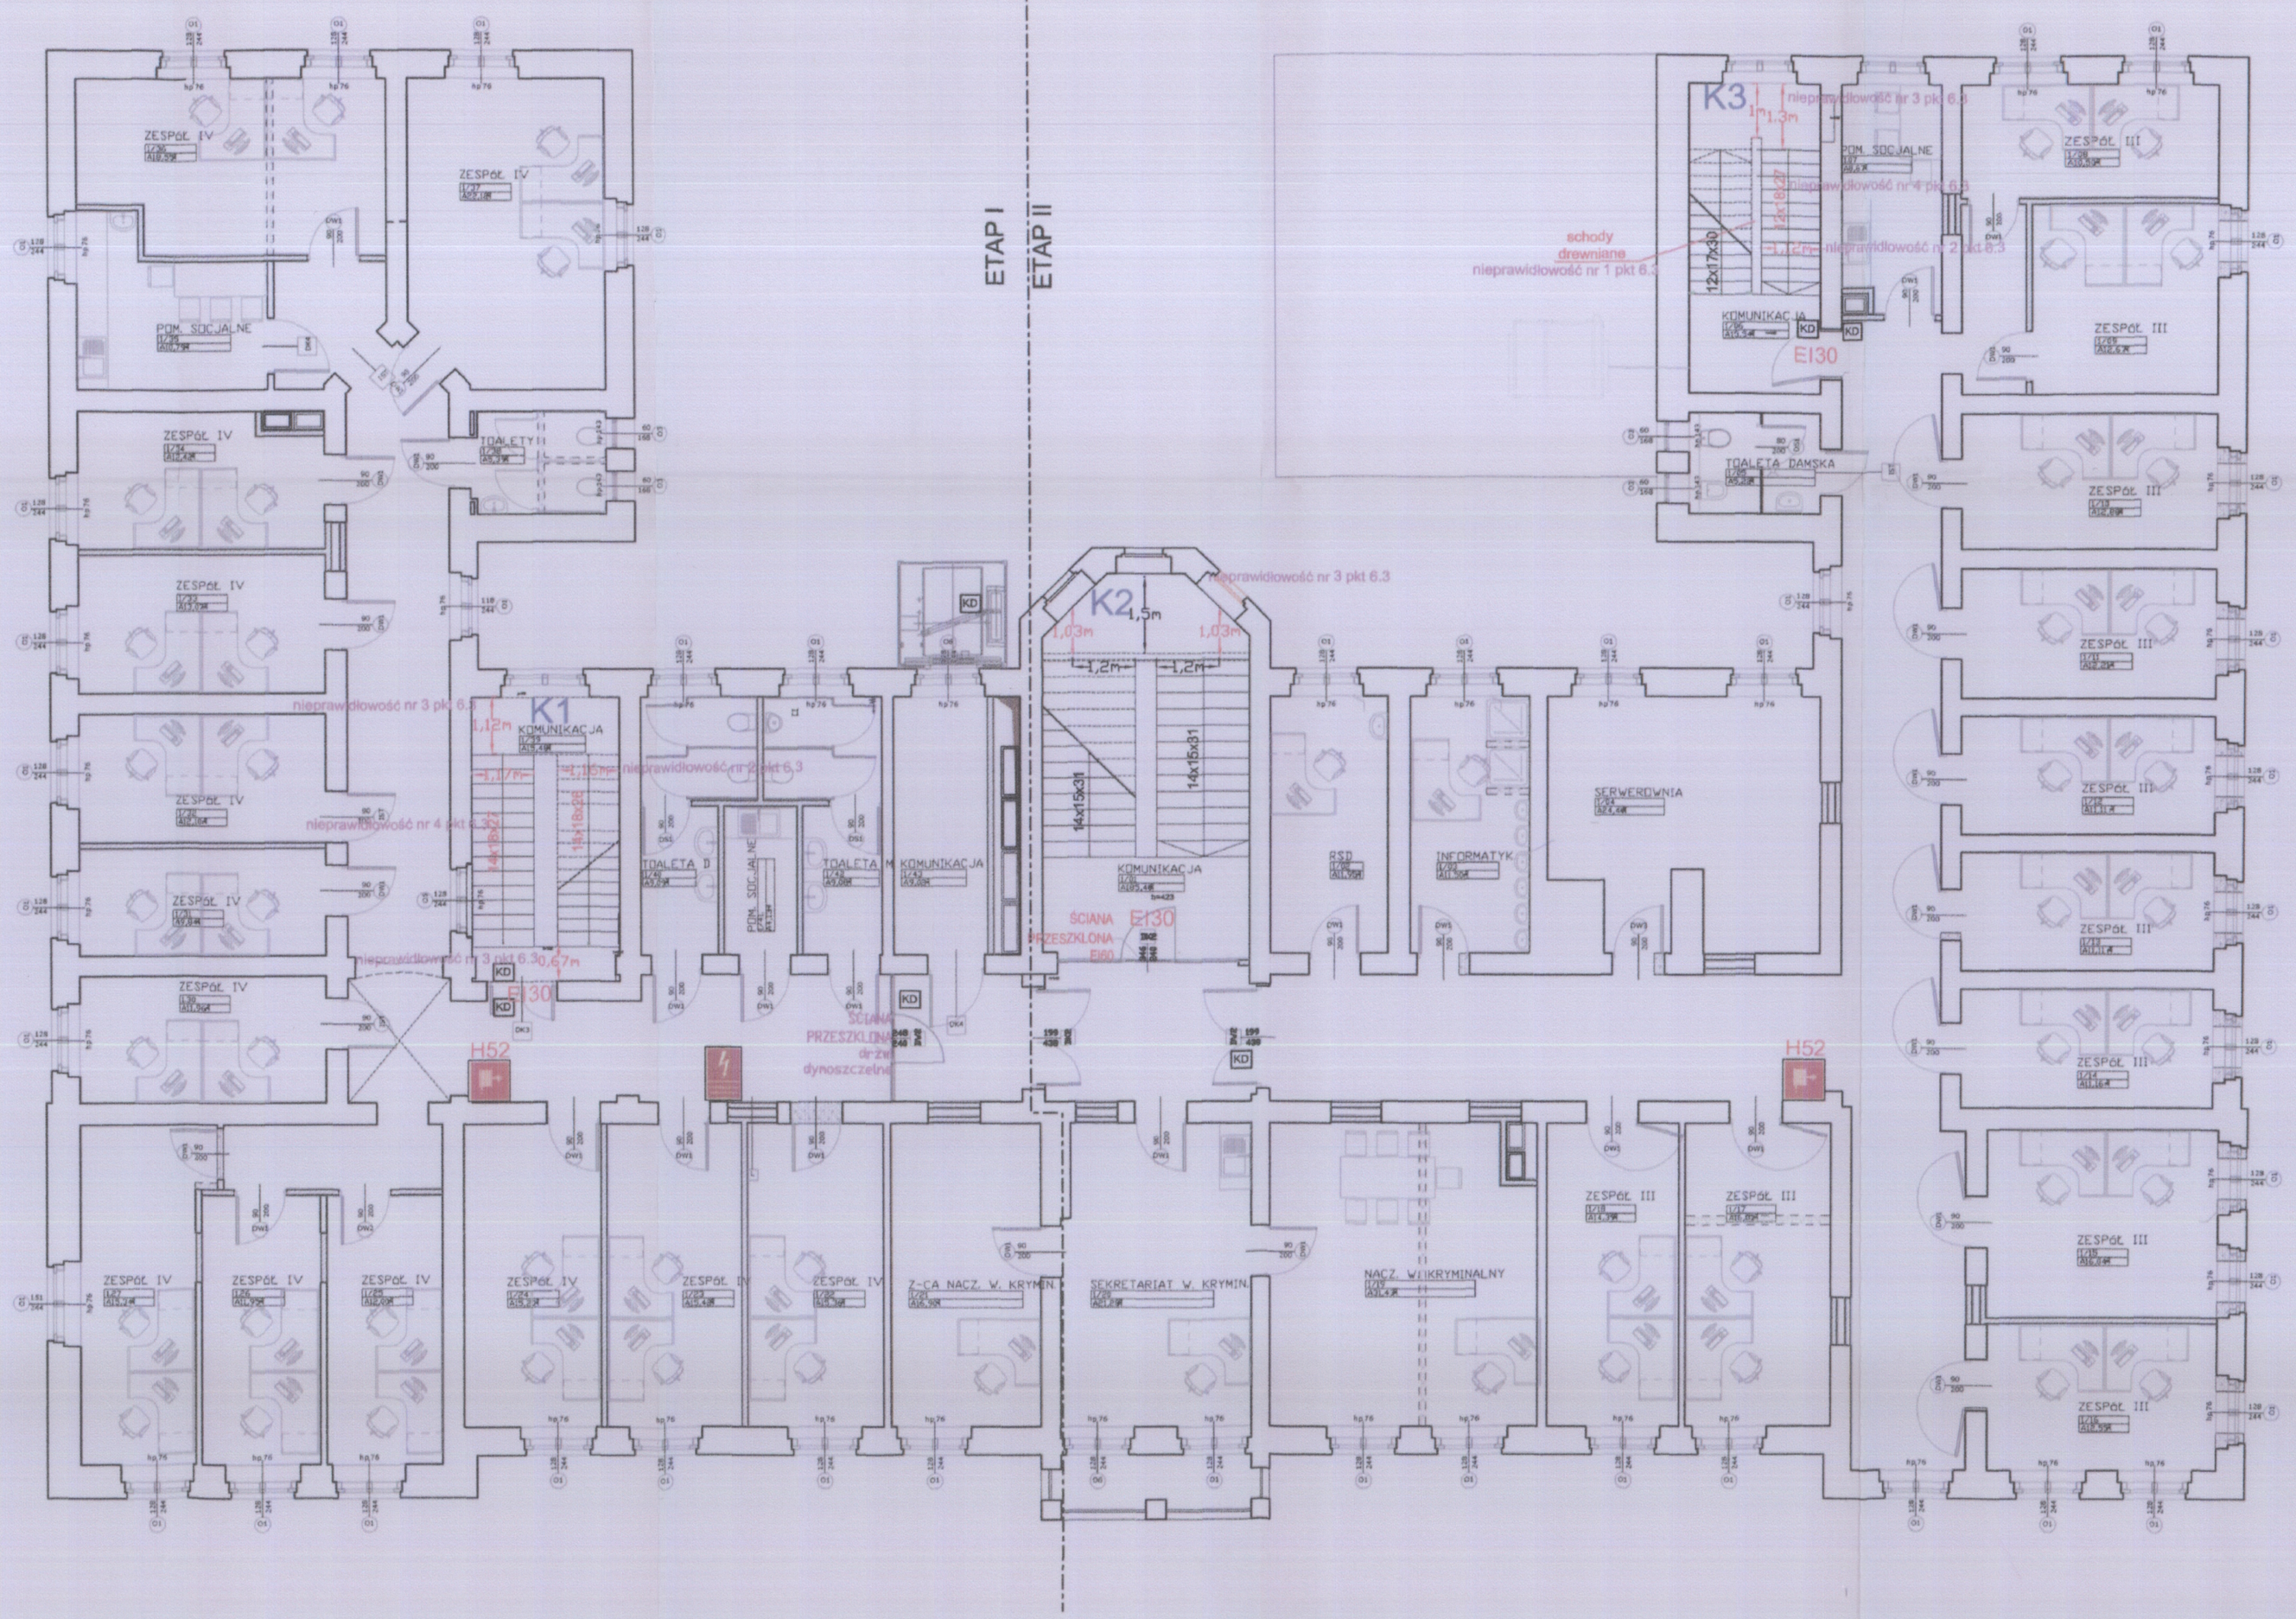

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

LEGENDA:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący do przebudowy

H52 - istniejący hydrant 52mm do wymiany na 25mm z wężem półsztywnym

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - POZNAŃ STARE MIASTO, ALEJE MARCINKOWSKIEGO 31, POZNAŃ	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422)	
Opracował	Doc. dr inż. Roman Zgwiłka upr. w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej § 6 ust. 1 pkt 2 Nr ewidencyjny upr. 169/70 i 497/06 Rzeczoznawca budowlany Konin, ul. Dożynkowa 20	Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliks Grzelka Nr upr. 131/93
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA	
Data: październik 2015	Skala 1 : 100	Nr rys. 4

za zgodność z oryginałem