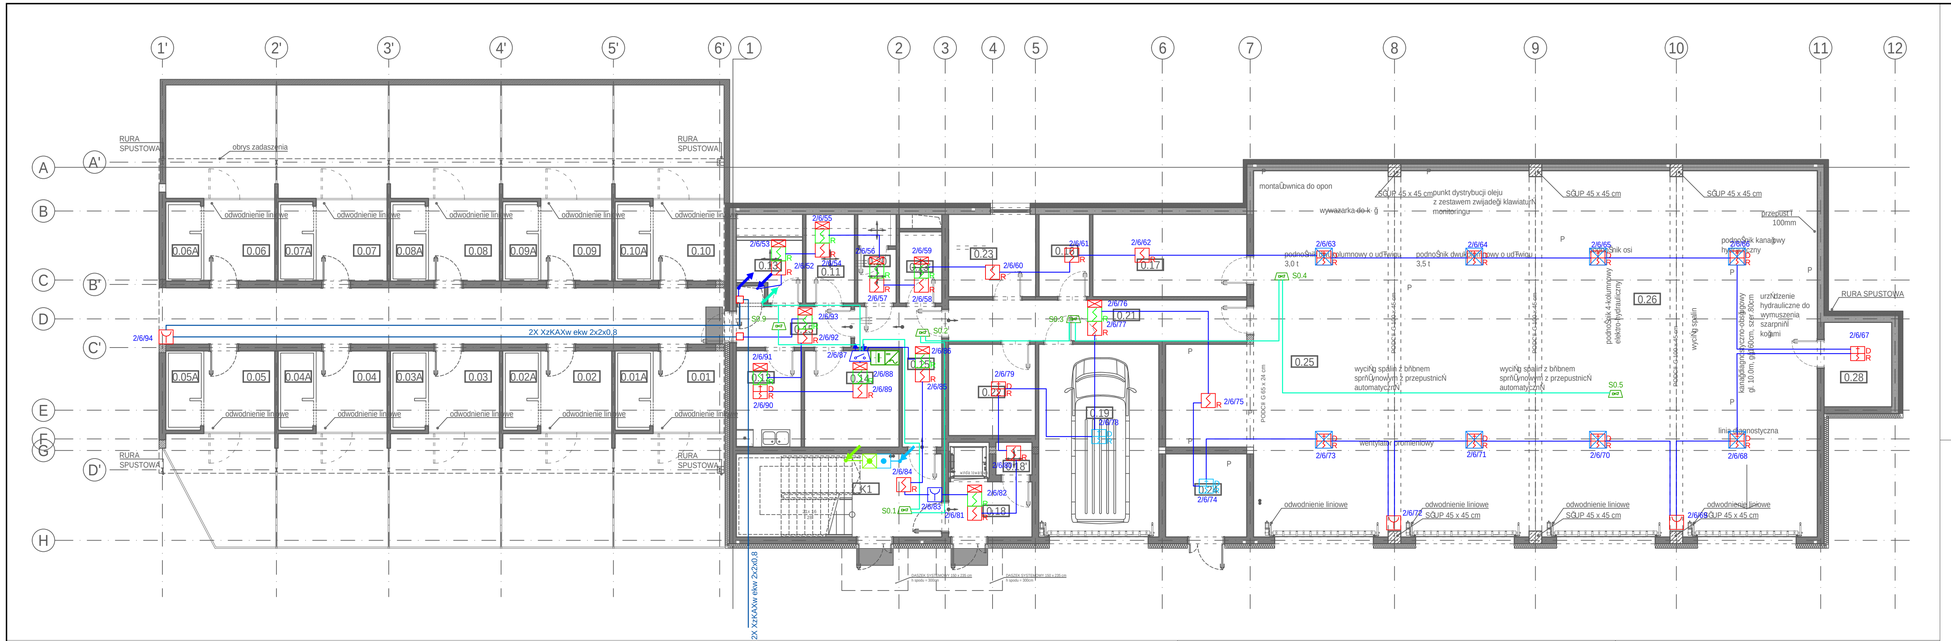

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	H-POM. [m]
0.01	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.01A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.02	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.02A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.03	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.03A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.04	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.04A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.05	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.05A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.06	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.06A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.07	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.07A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.08	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.08A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.09	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.09A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.10	KOJEC DLA PSA	7,26	
0.10A	BUDA DLA PSA	3,04	
0.11	MAGAZYN SPRZĘTU WYPOSAŻENIA PSZ W	5,42	2,50
0.12	KUCHNIA DO PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA PSZ W SŁUŻBOWYCH	7,87	2,50
0.13	GAZNIA DLA PSZ W	6,59	2,50
0.13	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	3,79	2,50
0.14	MAGAZYN PRZY KUCHNI DLA PSZ W	11,46	2,50
0.15	KORYTARZ	5,90	2,50
0.15	KORYTARZ	9,45	2,50
0.16	MAGAZYN PODRĘCZNY NA SPRZĘT EKSPLOATACYJNY	5,23	2,50
0.17	MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA OGUMIENIA SEZONOWEGO POJAZDÓW W	15,34	2,50
0.18	PRZEDSIONEK	5,80	2,50
0.18	POMIESZCZENIE NA KARCHER	1,48	2,50
0.19	ZAPLECZE MAGAZYNOWO-WARSZTATOWE (POMIDZNICZY WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY)	29,14	2,90
0.20	WC	4,24	2,50
0.21	KORYTARZ	15,34	2,50
0.22	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE KONSERWATORÓW W	9,86	2,50
0.23	WARSZTAT KONSERWATORÓW W	9,02	2,50
0.24	POMIESZCZENIE NA MAGAZYN OLEJU W	8,50	2,50
0.25	2 STANOWISKA Z PODNOŚNIKIEM 0/13 M	168,99	6,12
0.26	2 STANOWISKA Z PODNOŚNIKIEM 0/13 M	102,44	6,12
0.28	SPRIN ARKOWNIA	7,20	4,00
	RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU	536,74	

WYTYCZNE MONTAŻOWE CZUJEK POŻAROWYCH

Instalowanie czujek
Czujki chroniące pomieszczenia/strefy/stopnie/kominowe na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chronIĄcej pomieszczeŃ wIdłoystopowych
Montaż czujek na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki.
Odstępy czujek od Ścian
Odstępy czujek od Ścian nie mogĄ mniejszie niŻ 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanaŁ w i pootoowych czIŃb budynk- w o szerokŚci poniŻej 1m, czujki dymu należą umieŚĆ na Środku stropu. JeŻeli w pomieszczeniu wystĘpujĄ belki, lub pozbiegajĄce pod stropem
kanaŁ wentylacyjne, w odległŚci mniejszej niŻ15 cm od stropu, to odległŚĆ czujek od tych element w r wnieŻnie powinna byĆ mniejsza niŻ0,5 m. Odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeŃ materiaŁ w ŁIgkowanych nie moŻa byĆ mniejszy niŻ 1m.
Wzdłu- wentylacyj nawiewnej i wyciĄgowej na rozmieszczenie czujek
Czujek nie moŻna umieszczaĆ w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacyj, wentylacyj nawiewnej lub wyciĄgowej.
Minimalna odległŚĆ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Strzyby perforowane, przez kt- no jest dopprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byĆ zakryte w promieniu min. 0,5 m wok- ęczujki.
Rozmieszczenie czujek z uwzględnieniem podłoŻy w
W zależnośCi od wysokośCi pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek należy uwzględniaĆ podłoŻy oraz inne belki lub inne przeszkody konstrukcyjne wystĘpujĄce w pomieszczeniach. Wymagania dotyczĄce montaŻu czujek punktowych. Ki rych jj nie kawiNŻsze znajdujĄcych w odległŚci wIkszej niŻ 10m (od stropu), należą traktować jako jgłosn.
Instalowanie rIŻnych ostrzegaczy pożaru
RIŻne sygnalizatory pożaru należą instalować bezpośrednio na Ścianie na wys 1,4m. od podłogi w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pożaru, tak ŻeŁy byĆ one widoczne i ŁIewo dostępne.

Niniejszy projekt zostaĆprzeanaowany zgodnie z obowIĄzującymi przepisami i normami.
Wszystkie materiaŁy zastosowane w wykonawstwie chrondzĄ wymaradzĆ do projektu (na etapie wykonawstwej muszrĄ)y uzgodnione z autorem projektu.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnośCi karnej za nieprawidŁowe działanie systemu w przypadku zmiany aranŻacji i wystąpi wIdrzia wnIrza oraz samowolnej zmiany rekonfiguracji systemu przez uŻytkownika.

Wszystkie elementy nieujĘte na rysunkach, a ujĘte w opisie technicznym, lub ujĘte na rysunkach, a nieujĘte w opisie technicznym lub zestawieniu materiaŁ w, należą traktowaĆ tak jakby byłj ujĘte we wszystkich czrŃŁach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowIĄzany jjest uwzględniaĆ jjewo zapisami sIŃ z projektem pokrewnym w tym z projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branŻowymi, w celu przeciĘgnięcia osiaĆbIenia zakres- nieuzwzględniającej, bych instalacją oraz przez opracowania, aby zapewnIć prawidłjwe wykonanie całjŚCI instalacją.
Wszystkie nazwy wIgłne i marki handlowe element w budowlanych, system- w, urzĄdzeŃ wyposażenia, zostaą ujĘte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.

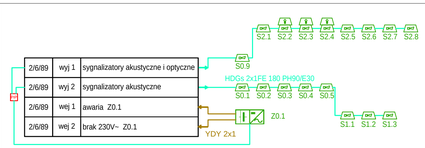

2/6/89	wyj 1	sygnalizatory akustyczne i optyczne	
2/6/89	wyj 2	sygnalizatory akustyczne	
2/6/89	wej 1	awaria Z0.1	
2/6/89	wej 2	brak 230V~ Z0.1	

{th{j. ahbł^l/^ł|dYrttbk



Uzgodnienie rzeczoznawcy sanitarnego

Uzgodnienie rzeczoznawcy przeciwpożarowego

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należą wykonywaĆ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob- i budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt- rego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjĘtych rozwiĄzŃw zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznośCi skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodŃprojektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należą rozpatrywaĆ i rozpoznawaĆ w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunk- w, kt- re do tego elementu sIŃ odnoszIĆ z uwzględnieniem wszystkich opis- w technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należą przyjmowaĆ wedĄg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branŻy konstrukcyjnej.
5. Zaistniałą niezgodnośCi pomiĆdzy projektem architektonicznym i pozostaĄmi opracowaniami branŻowymi oraz stanem istniejĄcym należą wyjaŚniĆ i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy nuchome takie jak elementy wyposaŻenia, a takŃ elementy ssłarki i Ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych element- w wyposaŻenia należy zamawiaĆ i wykonywaĆ na podstawie zweryfikowanych obmiar- w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaŁ ujĘte w projekcie, rozwiĄzania techniczne i urzĄdzenia muszrĄ odpowiadaĆ normom bezpieczeŃstwa p poŁi i BHP; posiadaĆ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uŻytkowaniu zgodnym z funkcjĄ obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czrŃści opisowej projektu sIntegralnŃ czrŃśCi niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali należą zinwentaryzowaĆ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiar- w.

INWESTOR	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturŃ towarzyszĄcŃ		
INWESTYCJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrrĄb 0066 Rypinek		
LOKALIZACJA	Komenda Wojew- dzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 PoznaĄ		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZI CA	DEMIURG ul. Lubeckiego 2 PL 60-348 PoznaĄ tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl		
FUNKCJA	IMIĆ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAĆ	mgr inŃ Wojciech Gonet	Upr. Nr WKP/0518/UPM/0710 w spec. telekomunikacyjnej nr uby WKP/BT/017/606	
OPRACOWAĆ			
OPRACOWAĆ			
SPRAWDZIĆ	mgr inŃ Roman Fryska	Upr. Nr DTT-TU/0226/1/2/U w spec. telekomunikacyjnej nr uby WKP-TQN-1/WM-BT/	
TREŚĆ RYS.	BUDYNEK B RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP		SKALA 1:100
DATA	MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	IT	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU IT.SSP.B.01

Rysunek stanowi własnośĆ firmy DEMIURG i nie moŻa byĆ kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.