
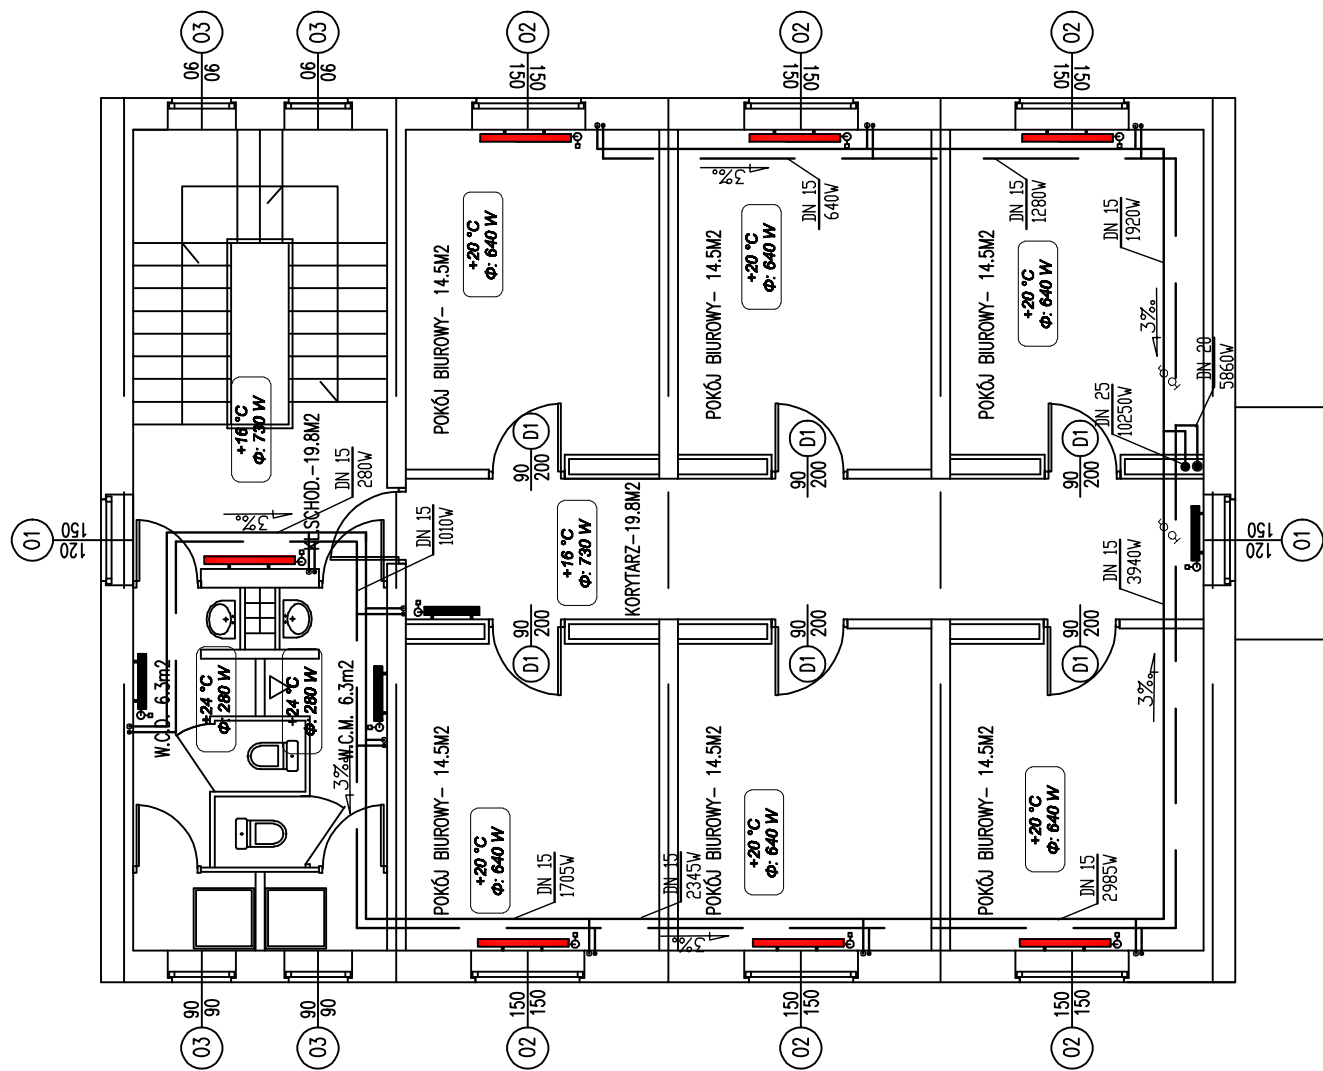


KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - WILDA

RZUT PARTERU SKALA 1:100

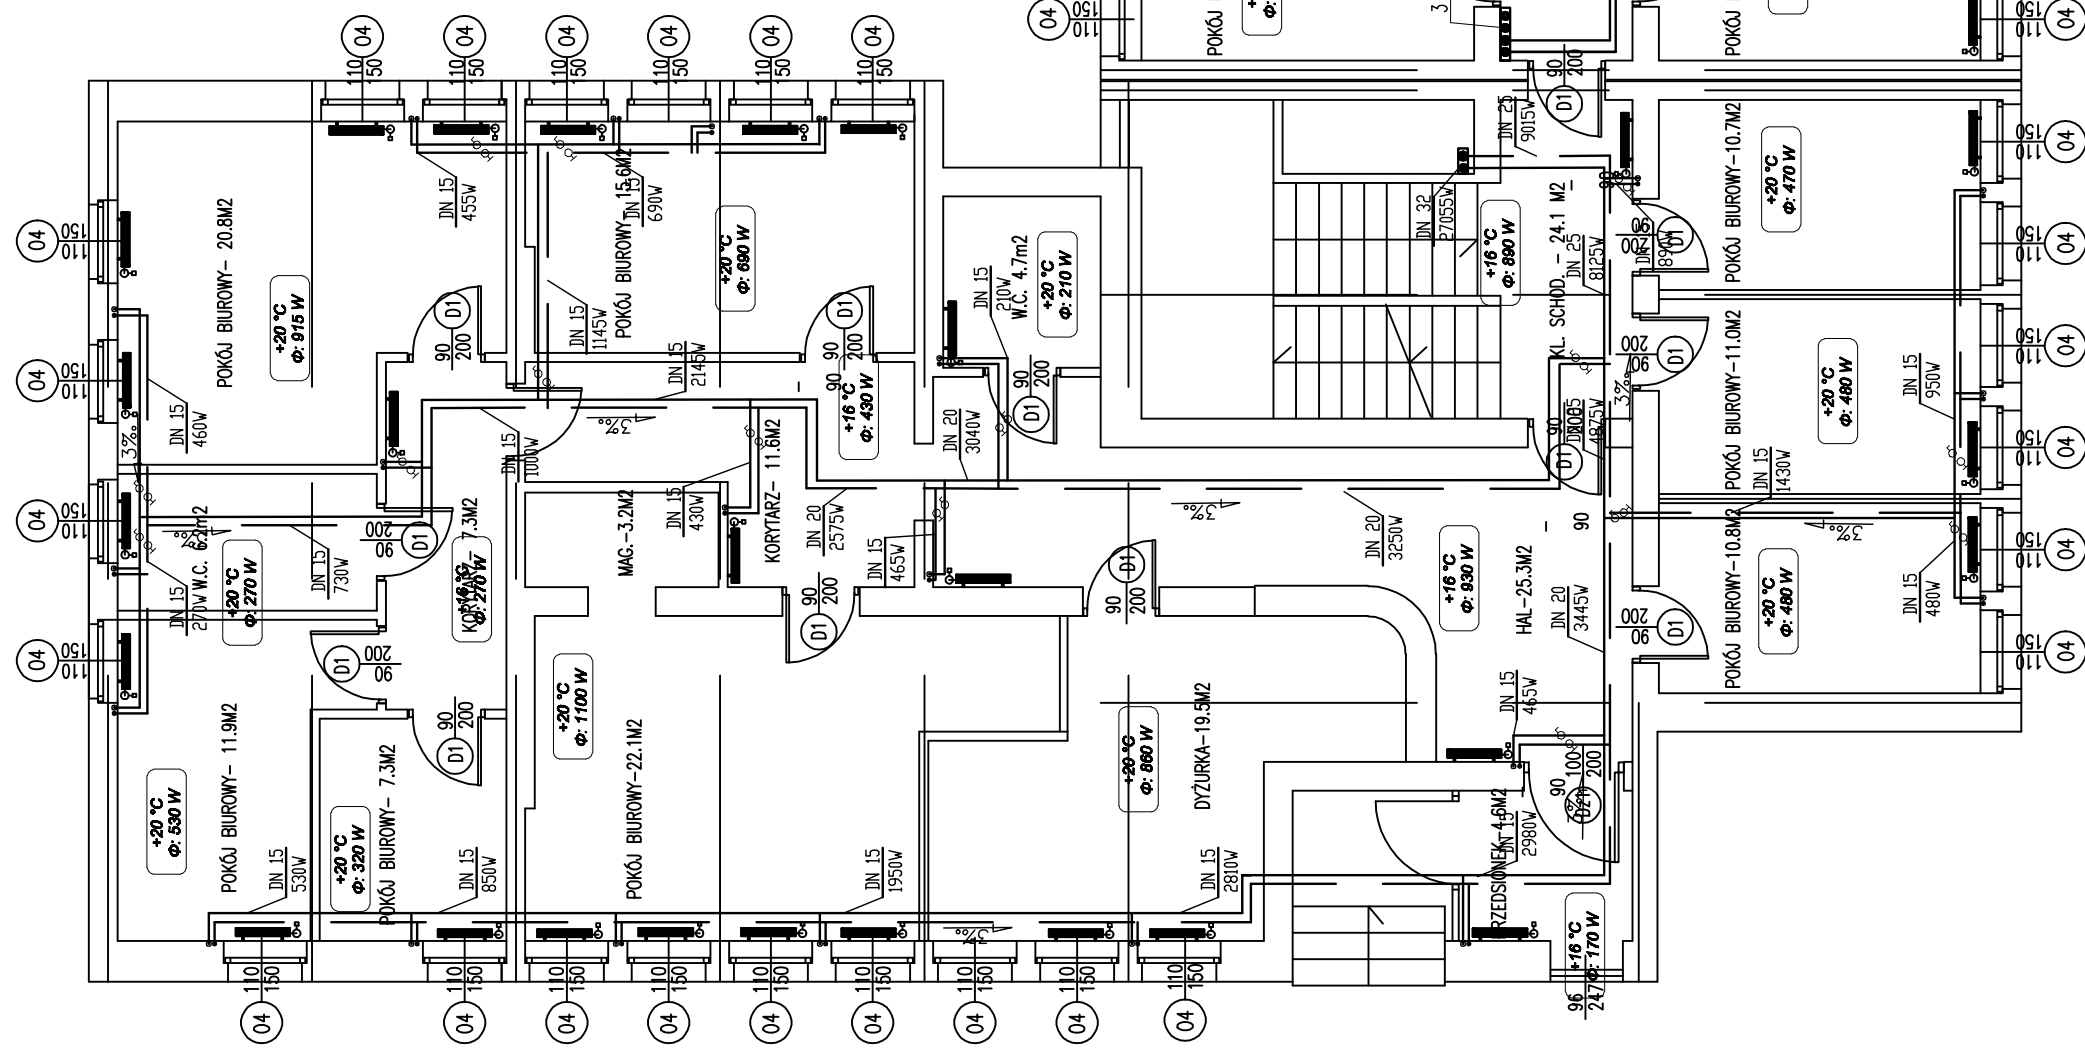

LEGENDA

— Zasilanie i powrót inst. c.o., izolowane, $t_z/t_p=70/50^{\circ}\text{C}$,

Oznaczenie pomieszczeń ogólnych:

temp. obliczeniowa $t=20[^\circ\text{C}]$
zapotrzebow. na ciepło $Q=2055[\text{W}]$ = moc grzejnika

Grzejnik stalowy płytowy

grzejnik ścielowy

Średnica przewodu

DN 15 Średnica przewodu
2833W obciążenie cieplne

♂ Zawór równoważący,

Zawór kulowy,
Panel sterowania instalacją c.o.

[illegible]

1 obieg c.o. UN 40 – budynek 4 kondygnacyjny
2 obieg c.o. DN 32 – budynek 3 kondygnacyjny

3 obieg c.o. DN 32 – budynek dobudowany z łącznikiem

UWAGA!!!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

SPRAWDZIĆ ŚREDNICE WYJŚCIA INSTALACJI

Z POMIESZCZENIA WĘZŁA CIĘPŁOWNICZEGO

UWAGA!!!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAKUPU
GRZE INIKÓW WYKONA WCA BOWINI

GRZEJNIKOWY WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

THE SYMBIONESE LEADER

NAZWA INWESTYCJI:	"Termomodernizacja budynków Komisariatu Policji Poznań – Wilda"		
ADRES INWESTYCJI:	60-844 Poznań, ul. Chłapowskiego 12, dział. nr 113 i 114/1, obręb		
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a		
GENIOSTWA PROJEKTOWA	ARGOX SP. Z O.O. 03-532 Warszawa, ul. Delanowska 46, lok. 59		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANZA	SANTARNA INSTALACJA C.O.		
PROJEKTOWA:	mgr inż. Zyta Górnicka ul. St. 347/81 p. nr. 37		
SWIADCZY:	mgr inż. Izabela Mesiał nr. upr. ŁUB/0392/PMS/16		
NAZWA RISZUNKU:	RZUT PARTERU		
SKALA:	1:100	DATUM:	05.2017
		NUMER:	2